

LINEA CONDENSATION INDICE

CONDENSIG LINE INDEX



SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

LINEA ACCIAIO INOX AISI 316L

STAINLESS STEEL AISI 316L LINE

Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee Ø80 - 100

Pag. 07

LINEA PP_S NERO

 BLACK PP_S LINE

Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee Ø80

Pag. 10

LINEA PP_S BIANCO

 WHITE PP_S LINE

Tubi Pipes Ø50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Pag. 11

Curve e Tee Bends and Tee Ø50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Pag. 13

Accessori Accessories

14

KIT INTUBAMENTO

DUCTING KIT

Ø80

Pag. 17

SISTEMA DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL SYSTEM

PP_S/RAME

 PP_S/COPPER

PP_S/ACCIAIO INOX

 PP_S/STAINLESS STEEL

PP_S/ALLUMINIO

 PP_S/ALUMINUM

Ø80/100 Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee

Pag. 19

Accessori Accessories

21

SISTEMA COASSIALE

CONCENTRIC SYSTEM


 Ø60/100 Kit Completati, Curve, Partenze Verticali, Condotti Universali
Complete Kit, Bends, Vertical Startings and Universal Extensions

Pag. 25



Ø80/125 Tubi, Curve e Accessori Pipes, Bends and Accessories

36



SISTEMA CAMINI A TETTO

ROOF TERMINAL SYSTEM

Ø80/125 Attacco Fastening Ø80/125

Pag. 39

Ø60/100 Attacco Fastening Ø60/100

40

Ø80/125 Attacco Fastening Ø60/100

41

Accessori Accessories

41

Neutralizzatori di Condensa Condensate Neutralizer

Pag. 42

MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

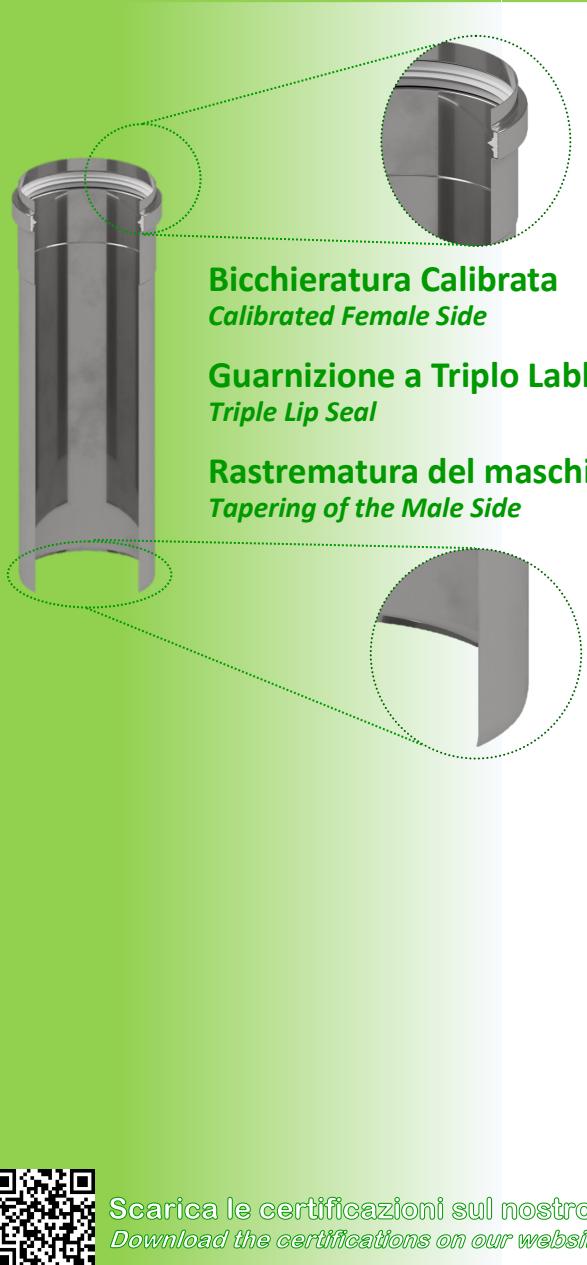
SINGLE WALL STAINLESS STEEL AISI 316L

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



La Linea “ACCIAIO INOX Ø80 - Ø100” in AISI 316L di spessore 0,5mm con bicchieratura calibrata e lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

The “STAINLESS STEEL Ø80 - Ø100” in AISI 316L thickness 0,5mm with calibrated female side, with Tapered male side to facilitate a quick and correct installation.

It's equipped with a triple Lip EPDM seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE MONOPARETE INOX” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaia a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. *E' tolleratamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.*

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “SINGLE WALL INOX” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSATION
CONDENSING BOILERS

NEW

SISTEMA SDOPPIATO INOX 316 L

SPLITTER SYSTEM STAINLESS STEEL 316L

LINEA CONDENSAZIONE CONDENSING LINE

L=1000 TUBI M/F L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TI31680100MF	26,47	01
100	TI316100100MF	30,17	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	TI31680100MFINT	29,47	01
100	TI316100100MFINT	33,17	01



L=500 TUBI M/F L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TI31680050MF	16,68	01
100	TI316100050MF	19,11	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	TI31680050MFINT	19,68	01
100	TI316100050MFINT	22,51	01

L=250 TUBI M/F L=250 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TI31680025MF	13,88	01
100	TI316100025MF	15,96	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	TI31680025MFINT	16,88	01
100	TI316100025MFINT	18,96	01



TEE M/M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TEI31680MF	24,89	01
100	TEI316100MF	29,49	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	TEI31680MFINT	27,89	01
100	TEI316100MFINT	32,49	01



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

SISTEMA ANTI-SFILAMENTO PER TUBI INOX Ø80 E Ø100

NEW

ANTI-SLIP SYSTEM
FOR INOX PIPES Ø80 E Ø100



LA CONTI HA REALIZZATO LA NUOVA LINEA
ANTI-SFILAMENTO CHE GARANTISCE:

- FACILITÀ D'INSTALLAZIONE
- SICUREZZA D'USO
- CONVENIENZA

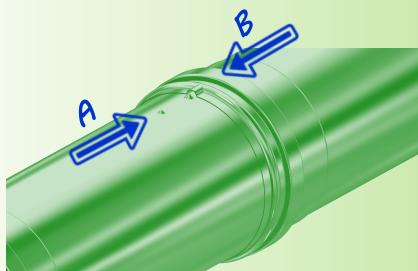
THE CONTI HAS CREATED THE NEW LINE Anti-Slip THAT GUARANTEES:

- EASY INSTALLATION
- SAFETY OF THE USE
- CONVENIENCE



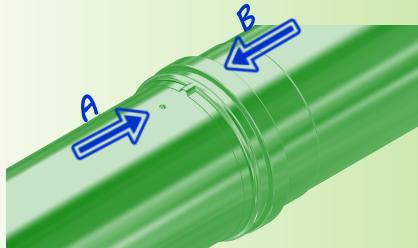
1) MONTARE LA GUARNIZIONE IN EPDM
NELL'APPOSITA SEDE POSTA NEL LATO FEMMINA DEL
TUBO.

ASSEMBLE THE EPDM SEAL IN THE APPROPRIATE SEAT PLACED
IN THE FEMALE SIDE THE PIPE.



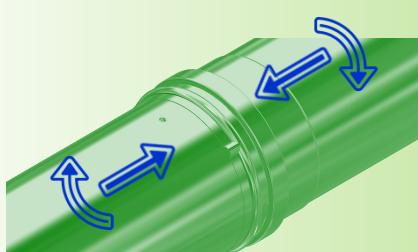
2) ACCOSTARE I DUE TUBI INNESTANDO LA
BULINATURA DI BLOCCAGGIO (A) DEL TUBO
MASCHIO, NEI CANALI DI GUIDA (B) DEL LATO
FEMMINA.

DRAW NEAR THE TWO PIPES INSERTING THE BLOCKING
ENGRAVING (A) ON THE MALE PIPE, IN THE GUIDE CHANNELS
(B) ON THE FEMALE PIPE.



3) RUOTATARE I TUBI IN SENSO OPPOSTO (COME DA
FIGURA A SINISTRA) MA NON OLTRE I 176°. INOLTRE È
POSSIBILE ACCOPPIARE IL TUBO FLESSIBILE CON TUBI,
CURVE E/O TEE DELLA MEDESIMA LINEA.

TURN THE PIPES IN OPPOSITE DIRECTION (AS THE DRAWING
ON THE LEFT) BUT NOT MORE THAN 176° IN ADDITION, IT'S
POSSIBLE TO PAIR THE PIPE WITH PIPE BENDS AND/OR TEE OF
THE SAME LINE.





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSAZIONE CONDENSING BOILERS

MONOPARETE PPs SINGLE WALL PPs



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "MONOPARETE CONDENSAZIONE PPs" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200\text{Pa}$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C .

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 m. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezture, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' **tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici**.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

La Linea "CONDENSAZIONE SISTEMA SDOPPIATO PPs Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200" ha uno spessore dai 2,00mm ai 3,1mm e bicchieratura calibrata per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

The "SPLITTER SYSTEM CONDENSATION LINE PPS Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200" have a thickness from 2.00mm to 3.1mm and calibrated female side to use a quick and up-to-date installation. The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

FIELD OF USE: The products of the line "SINGLE WALL CONDENSAZIONE PPs" are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200\text{Pa}$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120°C .

INSTALLAZIONE:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (e.g. crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flow towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotroration) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1

collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited. Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

Ø 80**SISTEMA SDOPPIATO - NERO**
Splitter system - BLACKCONDENSATION
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

NEW**L=2000 TUBI M/F***L=2000 PIPES M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TPPs28MFN	15,13	10

L=500 TUBI M/F*L=500 PIPES M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TPPs85MFN	04,98	09

L=1000 TUBI M/F*L=1000 PIPES M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TPPs81MFN	07,62	10

L=250 TUBI M/F*L=250 PIPES M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TPPs82MFN	04,12	12

**CURVA 87° M/F**
BEND 87° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	CPPs8708MFN	04,63	20

Largo Raggio Large Radius R60

CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	CPPs4508MFN	04,50	15

Largo Raggio Large Radius R60

**“ ANTI UV****TUBO M/F FLESSIBILE**
FLEXIBLE PIPES M/F

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
80	50 m	TPPsFL0850N	08,82/m	01

Accorciabile a moduli di circa 0,5 m.

Shortenable to modules of from 0,5 m

Con N°8 guarnizioni incluse. With no.8 seals included.



L=3000 TUBI M/F

L=3000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs38MFB	19,89	04

L=2000 TUBI M/F

L=2000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
50	TPPs50200MFB	18,57	01
60	TPPs26MFB	14,90	04
80	TPPs28MFB	13,16	10
100	TPPs210MFB	27,65	07
125	TPPs125200MFB	29,63	01
160	TPPs160200MFB	52,76	01
200	TPPs200200MFB	70,24	01



L=500 TUBI M/F

L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
50	TPPs50050MFB	05,47	01
60	TPPs65MFB	05,12	10
80	TPPs85MFB	04,33	18
100	TPPs105MFB	09,20	06
125	TPPs125050MFB	10,56	01
160	TPPs160050MFB	16,77	01
200	TPPs200050MFB	33,14	01

TUBO CON ISPEZIONE M/F

PIPE M/F WITH INSPECTION



Ø	CODE	€/Pcs	
50	TPPsI50025MFB	09,40	01
60	TPPsI62MFB	08,59	01
80	TPPsI82MFB	06,84	01
100	TPPsI102MFB	08,13	01
125	TPPsI125025MFB	09,90	01
160	TPPsI160025MFB	15,63	01
200	TPPsI200025MFB	36,62	01

TUBO M/F FLESSIBILE

FLEXIBLE PIPES M/F

Ø	L	CODE	€/Pcs	
50*	20 m	TPPsFL5020B	05,44/m	01
60	50 m	TPPsFL6050B	07,59/m	01
80°	50 m	TPPsFL0850B	07,67/m	01
100	25 m	TPPsFL10025B	13,47/m	01
125	25 m	TPPsFL12520B	16,80/m	01
160	25 m	TPPsFL16025B	31,21/m	01

*Tutto corrugato da 20m. All Corrugated from 20m.

Accorciabile a moduli di circa 0,5 m.
Shortenable to modules of from 0,5 m

*Con N°8 guarnizioni incluse. With no.8 seals included.



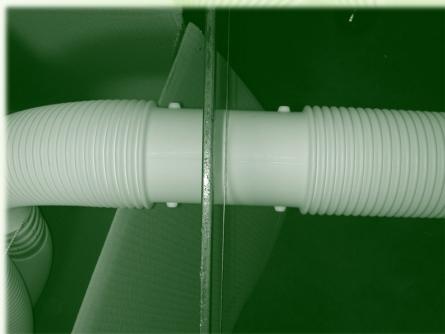
TUBI FLESSIBILI IN PPS Ø80 DA 50M ACCORCIABILI A 0,5M

EVITA SPRECHI
AVOID WASTAGE



SI MONTANO IN 4 STEP, SISTEMA DI
INNESTO MASCHIO/FEMMINA
ANTISFILAMENTO BREVETTATO
(SENZA AUSILIO DI MANICOTTI).

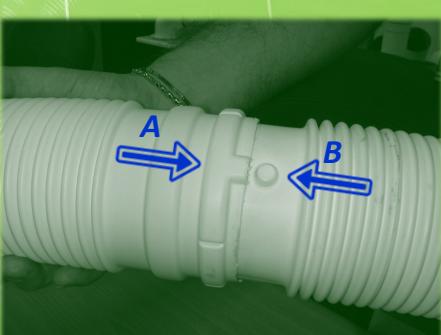
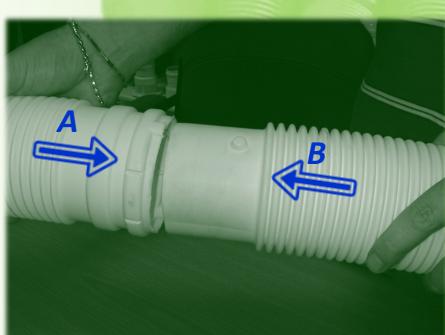
ARE MOUNTING IN 4 STEP, MALE/FEMALE
LINKING SYSTEM PATENTED
ANTI-UNTHREADING (WITHOUT MUFFS).



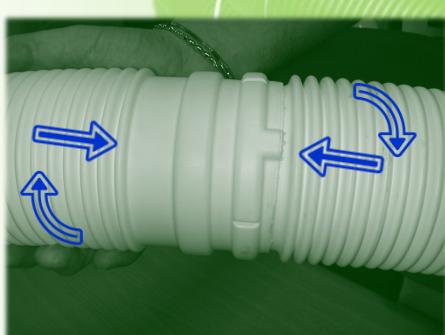
**1) TAGLIARE IL TUBO ALLA LUNGHEZZA
DESIDERATA SIA DAL LATO MASCHIO CHE DAL
LATO FEMMINA, PONENDO ATTENZIONE CHE IL
TAGLIO SIA ESEGUITO ESATTAMENTE AL CENTRO
DELLA GIUNZIONE DEI DUE TUBI.**
*CUT THE PIPE TO THE LENGTH DESIRED FROM THE MALE
SIDE BY THE FEMALE SIDE, PAYING ATTENTION TO THE
CUT THAT IS EXACTLY PERFORMED TO THE CENTER OF
JUNCTION OF THE TWO PIPES.*



**2) MONTARE LA GUARNIZIONE IN EPDM
NELL'APPOSITA SEDE POSTA NEL LATO FEMMINA
DEL TUBO.**
*ASSEMBLE THE EPDM SEAL IN THE APPROPRIATE SEAT
PLACED IN THE FEMALE SIDE THE PIPE.*



**3) ACCOSTARE I DUE TUBI INNESTANDO LA
BULINATURA DI BLOCCAGGIO (A) DEL TUBO
MASCHIO, NEI CANALI DI GUIDA (B) DEL LATO
FEMMINA.**
*DRAW NEAR THE TWO PIPES INSERTING THE BLOCKING
ENGRAVING (A) ON THE MALE PIPE, IN THE GUIDE
CHANNELS (B) ON THE FEMALE PIPE.*



**4) RUOTARE I TUBI IN SENSO OPPOSTO (COME DA
FIGURA A SINISTRA) MA NON OLTRE I 176°.
INOLTRE È POSSIBILE ACCOPPIARE IL TUBO FLESSI-
BILE CON TUBI, CURVE E/O TEE DELLA MEDESIMA
LINEA.**
*TURN THE PIPES IN OPPOSITE DIRECTION (AS THE
DRAWING ON THE LEFT) BUT NOT MORE THAN 176° IN
ADDITION, IT'S POSSIBLE TO PAIR THE FLEXIBLE PIPE
WITH PIPE BENDS AND/OR TEE OF THE SAME LINE.*


CURVA 87° M/F
BEND 87° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	CPPs8750MFB	04,20	01
60*	CPPs8706MFB	04,61	06
80*	CPPs8708MFB	04,02	20
100*	CPPs8710MFB	08,40	08
125	CPPs87125MFB	20,54	01
160	CPPs87160MFB	31,48	01
200	CPPs87200MFB	42,67	01

* Largo Raggio. Large Radius. R60

CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	CPPs4550MFB	03,93	01
60*	CPPs4506MFB	04,25	06
80*	CPPs4508MFB	03,91	15
100*	CPPs4510MFB	08,22	06
125	CPPs45125MFB	12,04	01
160	CPPs45160MFB	18,67	01
200	CPPs45200MFB	46,00	01

* Largo Raggio. Large Radius. R60


CURVA 87° M/F CON ISPEZIONE
BEND 87° M/F WITH INSPECTION

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	CPPsI8706MFB	09,32	04
80	CPPsI8708MFB	11,44	04

Largo Raggio. Large Radius. R60


CURVA 87° M/F
CON STAFFA DI SOSTEGNO
BEND 87° M/F WITH SUPPORT BRACKET

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
80	324	CSTMLPPs8708MFB	18,40	01

Largo Raggio. Large Radius. R60


TEE M/M/F

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
60	238	TEPPs06B	09,43	04
80	250	TEPPs08B	08,62	06
100	324	TEPPs10B	22,26	01
125	324	TEPPs125B	26,80	01
160	365	TEPPs160B	29,79	01
200	365	TEPPs200B	37,80	01


TEE M/M/F CON SCARICO CONDENSA
VERTICALE

TEE M/M/F WITH VERTICAL CONDENSING DRAIN

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TESCPPs08B	09,82	04

ACCESSORI

Accessories

SISTEMA SDOPPIATO - BIANCO

Splitter system - White



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSATION

CONDENSING BOILERS

**TUBO M/F FLESSIBILE****SCARICO CONDENSA**

M/F CONDENSING DRAIN FLEXIBLE PIPE

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
20	50 m	TSC20PP	03,46/m	01

Ø20 da 50 m accorciabile a moduli di circa 1 m.
 Ø20 length 50 m shortened to modules from 1 m.

**MANICOTTO F/F****SLEEVE F/F**

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
60		MFFPPs60B	16,66	08
80		MFFPPs80B	16,66	04

**AUMENTO CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA**

SLEEVE WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
60/80	134	TSCPPs0608B	22,39	04

Ø60/80 M/F

Con Scarico Condensa M Filettato 1/2"
 With Condensing drain M threaded 1/2"

**AUMENTO CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA**

SLEEVE WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
80	130	TSCPPs0808B	23,60	04

Ø80/80 M/F

Con Scarico Condensa M Filettato 1/2"
 With Condensing drain M threaded 1/2"

**AUMENTO M/F
ADAPTERS M/F**

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50/60	105	TPPs0506B	08,44	02
50/80	130	TPPs0508B	08,83	02
60/80	134	TPPs0608B	17,04	06
80/100	150	MFM0108TAV	24,46	01
100/125	105	TPPs100125MFB	29,30	02
125/160	105	TPPs125160MFB	36,29	02
160/200	175	TPPs160200B	73,91	01

**RIDUZIONE M/F
ADAPTERS M/F**

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
80/60	100	TPPs0806B	16,24	08

TAPPI SCARICO CONDENSA**CONDENSING DRAIN PLUGS**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TSCPPs06B	11,78	04
80	TSCPPs08B	08,64	06
100	TSCPPs10B	13,02	02
125	TSCPPs125B	21,10	01
160	TSCPPs160B	31,30	01
200	TSCPPs200B	54,21	01

**TAPPI ISPEZIONE****INSPECTION PLUGS**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TISPPs06B	11,11	04
80	TISPPs08B	05,11	06
100	TISPPs10B	12,41	02
125	TISPPs125B	21,10	01
160	TISPPs160B	26,80	01
200	TISPPs200B	54,21	01

**ADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50
ADAPTERS**

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50	87	MFLEX50	23,76	02

RACCORDO Ø50 FLEX/FLEX
FLEX/FLEX Ø50 ADAPTER**ADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50
ADAPTERS**

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50	93	TPPsFLEX5050M	13,56	02

RACCORDO Ø50 FLEX/RIGIDO M
FLEX/RIGID Ø50 ADAPTER**ADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50
ADAPTERS**

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50/80	125	TPPsFLEX5080F	23,10	02

RACCORDO Ø50 FLEX/ Ø80 RIGIDO F
FLEX/ Ø80 RIGID Ø50 ADAPTER**ADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50
ADAPTERS**

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50/80	137	TPPsFLEX5080M	17,97	06

RACCORDO Ø50 FLEX/ Ø80 RIGIDO M
FLEX/ Ø80 RIGID Ø50 ADAPTER


**TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA**
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERMA06I	05,74	10
80	TERMA08I	06,17	20
100	TERMA10I	06,92	08

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


**TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA**
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERM06P	03,36	10
80	TERM08P	03,36	20

Polipropilene
Polypropylene


**TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI**
FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERM06I	07,51	10
80	TERM08I	07,74	10
100	TERM10I	08,46	08

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


**TERMINALI VERTICALI
SCARICO FUMI**
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
50	TERM05IA	17,24	01
60	TERM06IA	17,24	04
80	TERM08IA	17,32	12
100	TERM10IA	18,00	06

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


COLLARE DI CENTRAGGIO
CENTERING WALL BRACKET


CODE	€/Pcs	
CDC681	10,32	10

Polipropilene (PP)
Utilizzabile dal Ø50 al Ø100
Polypropylene (PP) - Usable from Ø50 to Ø100

**TERMINALE ORIZZONTALE
ASPIRAZIONE ARIA**
AIR INLET HORIZONTAL TERMINAL

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TERMAN08I	06,64	20

CON MOLLA ANTI-GELO
WITH ANTI-FREEZE SPRING
In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


**TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA**
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TERMA08IPG	09,20	08
100	TERMA10IPG	09,63	08

CON CAPPELLO PARAPIOGGIA
WITH RAIN CAP
In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


**TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI ANTIGOCCIA**
FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERM06F1N	07,67	10
80	TERM08F1N	07,81	10

ANTI-UV Polipropilene Nero
Black Polypropylene ANTI-UV

"PATENTED"


COLLARI
WALL BRACKETS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	COFERB06 (BIANCO)	04,44	25
80	COFERB (BIANCO)	04,97	25
100	COFER80I (INOX)	12,08	10
100	COFERB10 (BIANCO)	08,92	25
100	COFER10I (INOX)	14,34	10
125	COFERB125 (BIANCO)	12,83	25

In Acciaio—Lunghezza gambo 200mm
Steel—Anchor lenght 200mm


COLLARE DI CENTRAGGIO
CENTERING WALL BRACKET

CODE	€/Pcs	
CDC681	10,32	10

Polipropilene (PP)
Utilizzabile dal Ø50 al Ø100
Polypropylene (PP) - Usable from Ø50 to Ø100

ACCESSORI
AccessoriesMANICOTTI TUBO/TUBO CON
FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO
MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS
TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	FMPV08SV	09,17	06
100	FMPV10B	10,04	12
125	FMPV125B	20,70	05

Manicotto in Silicone Bianco / Fasetta in Acciaio
White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp

CONDENSATION
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

GUARNIZIONI
SEALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	ORL06EPDM	01,26	10
80	ORL08EPDM	01,32	10
100	ORL10EPDM	01,83	10
125	ORL125EPDM	02,33	10
160	ORL160EPDM	02,92	10
200	ORL200EPDM	04,20	10

EPDM Triplo Labbro Triple Lip EPDM

ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	Box
100	RCPE10	04,99	12

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE

ROSONI COPRIMURO
WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	RCEP06	03,24	20
80	RCEP08	03,59	20
100	RCEP10	04,99	15
125	RCEP125	07,96	05

EPDM BIANCO
WHITE EPDM

SCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE	€/Pcs	Box
SCIVOLANTE	05,17	10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products

TERMINALE ANTIGOCCIA
ANTI DRIP TERMINAL

PATENTED

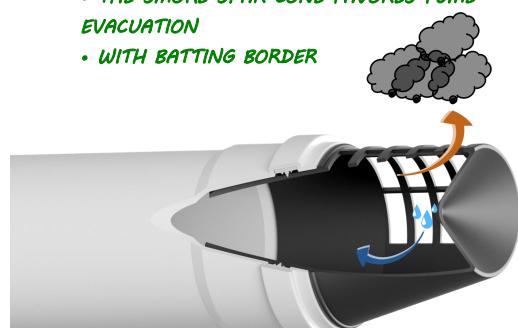
- L'INCLINAZIONE PRESENTE SULLA PARTE INFERIORE DEL TERMINALE, IMPedisce il gocciolamento della condensa e facilita il suo ritorno in caldaia

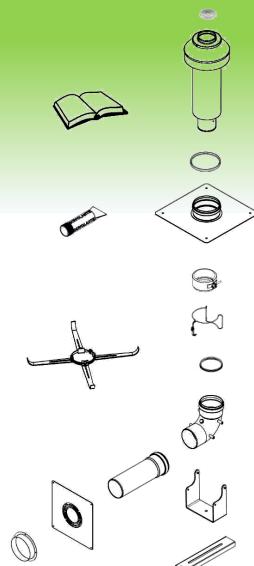
- NON È NECESSARIO FISSARE IL TERMINALE MEDIANTE VITI, LA GUARNIZIONE GARANTISCE LA TENUTA IL LATO MASCHIO È RASTREMATO PER UN PIÙ COMODO ACCOPPIAMENTO

- ESSENDO MASCHIO, NON C'È BISOGNO DI TAGLIARE IL BICCHIERE DEL TUBO, LO SI PUÒ MONTARE DIRETTAMENTE SUL LATO FEMMINA

- IL CONO SPARGI FUMI FAVORISCE L'EVACUAZIONE DEI FUMI

- CON BORDINO DI BATTUTA





Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100 : E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125 o Ø60/100.

Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.

KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125

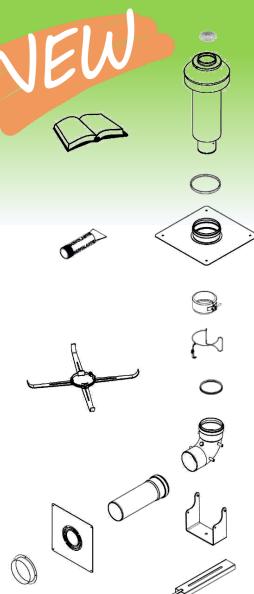
DUCTING KIT Ø80/125

CODE	€/Pcs	01
KITINT80PPs	174,30	01


KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100

DUCTING KIT Ø60/100

CODE	€/Pcs	01
KITINT80PPs610	177,08	01


NEW


Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100 : E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125 o Ø60/100.

Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.

KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125

DUCTING KIT Ø80/125

CODE	€/Pcs	01
KITINT80PPsVR	196,00	01

**CON FINITURA VERNICITA RAME
WITH COPPER PAINTED**

KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100

DUCTING KIT Ø60/100

CODE	€/Pcs	01
KITINT80PPs610VR	199,00	01

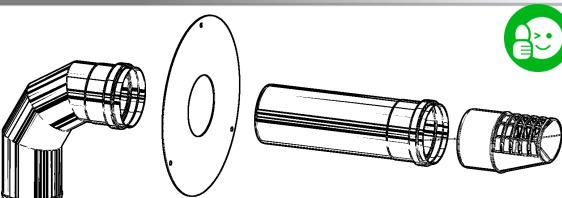


Kit per scarico da cavedio Ø80: E' un Kit di componenti per lo scarico dei fumi da un cavedio preesistente, per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un terminale ANTIGOCIA in PP, un manicotto in Acciaio Inox 316L M/F, una curva a largo raggio con VITE PER IL FISSAGGIO su tubo all'interno del cavedio ed un rosone in metallo.

Kit for Ø80 shaft discharge: It is a kit of components for the discharge of fumes from the masonry terminal of an existing shaft, for class C condensing boilers up to 35 KW. The kit includes a PP ANTI-DROP end piece, a 316L stainless steel sleeve M / F, a wide-radius bend with a SCREW FOR FIXING on a pipe inside the shaft and a rosette.

CURVA E TUBO IN ACCIAIO AISI 316L

BEND AND PIPE IN STAINLESS STEEL AISI 316L


**SU RICHIESTA
ON REQUEST**
RIDUZIONE Ø80/60 F/M

ADAPTER Ø80/60 F/M

CODE	€/Pcs	01
KITREVOLUTION80	79,14	01

CODE	€/Pcs	01
RID80F60M	45,74	01



DOPPIA PARETE PPs - BIANCO**DOUBLE WALL PPs - WHITE****CONDENSAZIONE****CONDENSING BOILERS**

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

**Bicchieratura Calibrata**
*Calibrated Female Side***Guarnizione a Triplo Labbro**
*Triple Lip Seal***Rastrematura del maschio**
Tapering of the Male Side

La Linea “**CONDENSAZIONE DOPPIA PARETE ISOLATA PPs Ø80/100**” ha uno spessore interno di 2,00mm e bicchieratura calibrata per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The “**SPLITTER SYSTEM CONDENSATION LINE PPS Ø80/1000**” have inside thickness 2.00mm and calibrated female side to use a quick and up-to-date installation. The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids.

In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

The powder coating guarantees uniformity of colour over the entire duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE DOPPIA PARETE Ø80/100” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortozazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. Il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. *E' tollerato solamente l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.*

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “**DOUBLE WALL LINE CONDENSATION Ø80/100**” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotroration) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.


TUBI M/F PPs/INOX
 PIPES M/F PPs/STAINLESS STEEL

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPP128MF	90,59	01
1000	TCPP181MF	53,08	01
500	TCPP185MF	35,63	01
250	TCPP182MF	25,93	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
 Ø100 Aisi 304L Stainless Steel

TUBI M/F PPs/RAME
 PIPES M/F PPs/COPPER

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPPR28MF	139,50	01
1000	TCPPR81MF	71,14	01
500	TCPPR85MF	45,46	01
250	TCPPR82MF	32,64	01

Ø100 Rame
 Ø100 Copper


TUBI M/F PPs/ALLUMINIO
 PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPAA28MFVR	93,05	01
1000	TCPAA81MFVR	57,24	01
500	TCPAA85MFVR	37,89	01
250	TCPAA82MFVR	26,90	01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
 Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted


TUBI M/F PPs/ALLUMINIO
 PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPAA28MFB	87,77	01
1000	TCPAA81MFB	54,00	01
500	TCPAA85MFB	35,74	01
250	TCPAA82MFB	26,03	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
 Ø100 Extruded Aluminum White Painted


TUBI M/F PPs/ALLUMINIO
 PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPPA28MFN	79,79	01
1000	TCPPA81MFN	49,11	01
500	TCPPA85MFN	32,79	01
250	TCPPA82MFN	23,68	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
 Ø100 Extruded Natural Aluminum


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/INOX

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/INOX

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/STAINLESS STEEL

CODE	€/Pcs	Box
CCPPI87MF	52,89	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
 Ø100 Aisi 304L Stainless Steel


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/RAME

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPR87MFVR	48,57	01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
 Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA87MFB	45,84	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
 Ø100 Extruded Natural Aluminum


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA87MFN	50,39	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
 Ø100 Extruded Aluminum White Painted



Ø 80/100**SISTEMA DOPPIA PARETE**
Double Wall system**CONDENSAZIONE**
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



CURVA 45° M/F PPs/INOX
BEND 45° M/F PPs/STAINLESS STEEL

CODE	€/Pcs	Box
CCPI45MF	47,99	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel



CURVA 45° M/F PPs/RAME
BEND 45° M/F PPs/COPPER

CODE	€/Pcs	Box
CCPPR45MF	62,14	01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA45MFVR	46,22	01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA45MFB	47,65	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA45MFN	43,30	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum



TEE M/M/F
PPs/INOX PPs/STAINLESS STEEL

CODE	€/Pcs	Box
TEPI0810M	87,91	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel



TEE M/M/F
PPs/RAME PPs/COPPER

CODE	€/Pcs	Box
TEPPR0810M	110,76	01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



TEE M/M/F
PPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
TEPPA0810MB	91,89	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted



TEE M/M/F
PPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
TEPPA0810MN	83,53	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum



TEE M/M/F
PPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
TEPPA0810MN	83,53	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum


TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE €/Pcs

TERM08VIVR 39,02 01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L Vern. Rame
Ø100 Stainless Steel AISI 304L Copper Painted

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°


TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE €/Pcs

TERM08RR 50,73 01

Ø100 Rame
Ø100 Copper

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°


TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE €/Pcs

TERM08VI 36,03 01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L
Ø100 Stainless Steel AISI 304L

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°


TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE €/Pcs

TERM10VIVB 36,93 01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L Vern. Bianco
Ø100 Stainless Steel AISI 304L White Painted

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°


TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE €/Pcs

TSCI31680MF 13,95 01

In Acciaio Inox 316
Aisi 316 Stainless Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE €/Pcs

TSCPPR08 12,28 01

PPs interno rivestito in Acciaio Ramato
Internal PPS, Copper-covered Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE €/Pcs

TSCPP08VR 11,03 01

PPs interno rivestito in Acciaio Vern. Rame
Internal PPS, covered in Copper Painted Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE €/Pcs

TSCPPs08B 08,64 06

In PPs


TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

CODE €/Pcs

TISPPs08B 05,11 06

PP Traslucido
Translucent PP

SCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE €/Pcs

SCIVOLANTE 05,17 10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products


Ø 80/100**SISTEMA DOPPIA PARETE**
Double Wall system**CONDENSAZIONE**
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10X**

85,98

01

Acciaio Inox
Stainless Steel**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10R**

93,74

01

Acciaio Ramato Protetto
Copper-covered Steel with protection**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10VR**

81,10

01

Acciaio vern. Rame
Painted Steel Copper**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10A**

72,57

01

Acciaio vern. Grigio
Painted Steel Grey**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10B**

79,89

01

Acciaio vern. Bianco
Painted Steel White**GUARNIZIONE**
SEAL

Ø

CODE

€/Pcs

**80 ORL08EPDM**

01,32

10

EPDM Triplo Labbro
Triple Lip EPDM**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFER10I**

14,34

10

In Acciaio Inox

Lunghezza gambo 200mm
In Stainless Steel
Anchor lenght 200mm**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COF10RR**

15,34

10

In Rame

Con perno in Acciaio Inox
In Copper
With Stainless Steel screw**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFERR10**

10,85

10

In Acciaio Verniciato Rame
Lunghezza gambo 200mm
In Steel Copper painted
Anchor lenght 200mm**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFERB10**

08,92

25

In Acciaio Verniciato Bianco

Lunghezza gambo 200mm
In Steel White painted
Anchor lenght 200mm**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFER10N**

08,82

10

In Acciaio Naturale
Lunghezza gambo 200mm
In Steel
Anchor lenght 200mm**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFER10N**

04,99

12

ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø

CODE

€/Pcs

**100 RCPE10**

04,99

12

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE**ROSONE COPRIMURO**
WALL COVER

Ø

CODE

€/Pcs

**100 RCEP10**

04,99

15

EPDM BIANCO - PER USO INTERNO
WHITE EPDM - FOR INTERNAL USE

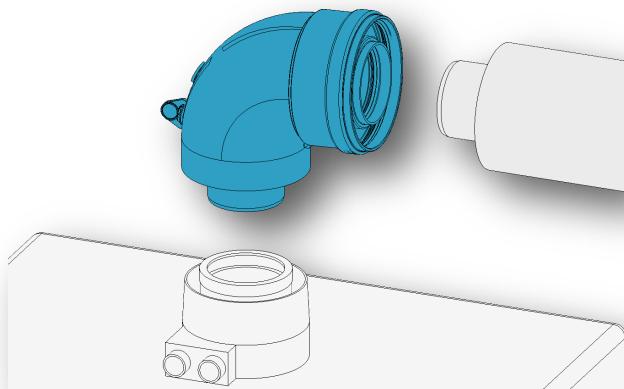
UNI-KIT

UNICO KIT
36 Compatibilità

ONE KIT
36 Compatibility

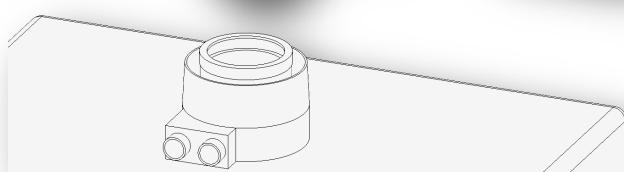


All Inclusive

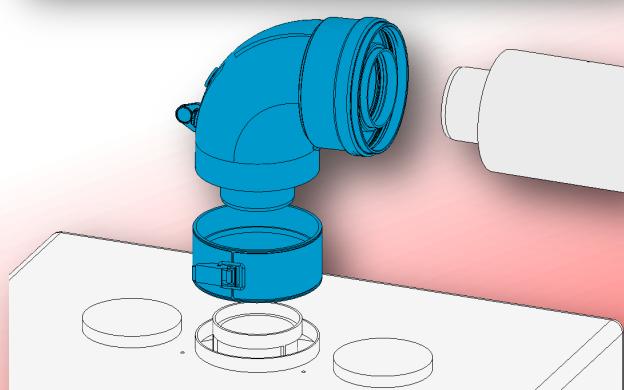
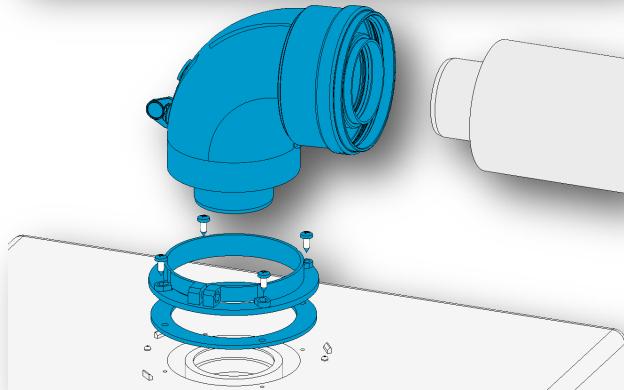


- ARGO
- BAXI
- DE DIETRICH
- REMEHA
- RINNAI
- ROCA
- ROTEX
- VIESSMANN

• WOLF



- ARCA
- BIASI
- BALTUR
- BONGIOANNI
- EUROTERM
- FERROLI
- FONDITAL
- ITALTHERM
- LAMBORGHINI
- NOVA FLORIDA
- RADIANT
- SAVIO
- SIME
- JOANNES
- UNICAL
- SAUNIER DUVAL
- only model
- THEMIS
- Condens
- Low Nox



- ARISTON
- ATLANTIC
- BERETTA
- CHAFFOTEAUX
- ECOFLAM
- ELCO
- YGNIS
- RIELLO
- SYLBER
- VAILLANT

SISTEMA COASSIALE PPs - BIANCO*Concentric System PPs - WHITE***CONDENSAZIONE***CONDENSING BOILERS*

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

**Bicchieratura Calibrata**
*Calibrated Female Side***Guarnizione a Triplo Labbro**
*Triple Lip Seal***Rastrematura del maschio**
Tapering of the Male Side

La Linea “**CONDENSAZIONE SISTEMA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125**” ha uno spessore interno dai 2,00mm ai 2,7mm e bicchieratura calibrata per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The “**CONCENTRIC SYSTEM CONDENSATION LINE Ø60/100 - Ø80/125**” have inside thickness from 2.00mm to 2.7mm and calibrated female side to use a quick and up-to-date installation.

The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids.

In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

The powder coating guarantees uniformity of colour over the entire duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE LINEA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (rototrazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica detta da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' assolutamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati. Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “COAXIAL LINE CONDENSATION Ø60 / 100 - Ø80 / 125” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item) It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket; then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

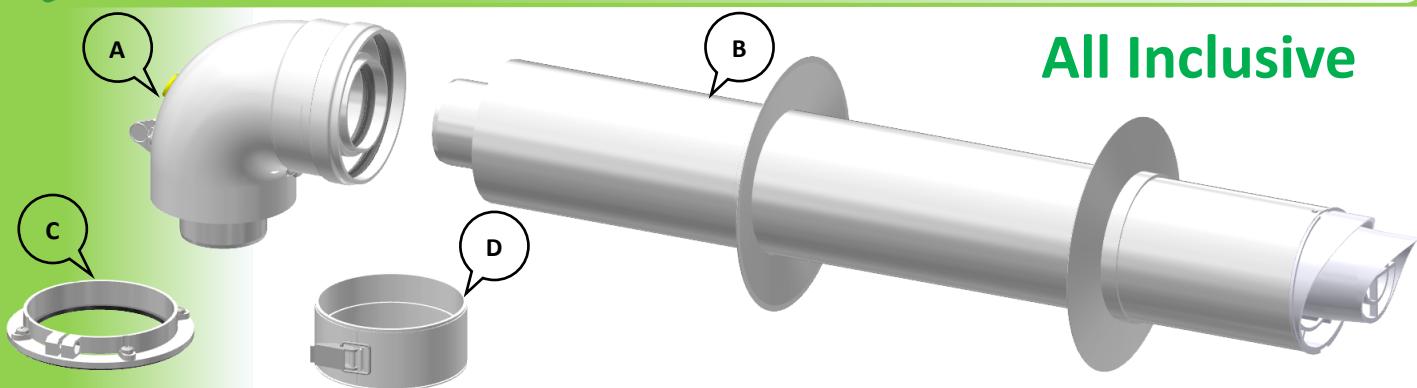
Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

NEW



UNI-KIT

All Inclusive

L CODE

€/Pcs



Kit composto da:

- A. Curva Coassiale 90° Ø60/100 in PPs/PPs con Ispezione Aria/Fumi completo di guarnizioni.
- A. Terminale Coassiale Ø60/100 in PPs/PPs con terminale PPs e 2 rosoni coprimuro.
- B. Flangia Ø128 in plastica completa di guarnizioni e viti di fissaggio.
- C. Manicotto Tubo/Tubo con Fascetta ad Aggancio Rapido.

750 UNI-KIT

39,80

01

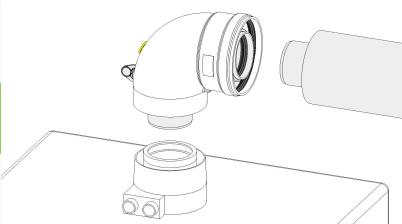
Kit consisting of:

- A. Coaxial bend 90° Ø60/100 PPs/PPs with Air / Flue Inspections complete with seals.
- A. Coaxial terminal Ø60/100 PPs/PPs with PPs terminal and 2 wall covers.
- B. Ø128 plastic flange complete with gaskets and fixing screws.
- C. Muff Pipe/Pipe with Quick-Hook Clamp.

COMPATIBILE PER:

Suitable for:

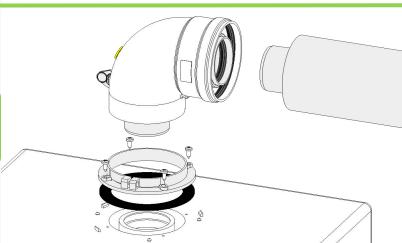
A + B



- ARGO
- BAXI
- BROJE
- DE DIETRICH
- REMEHA
- RINNAI
- ROCA

- VIESSMANN

A + B + C



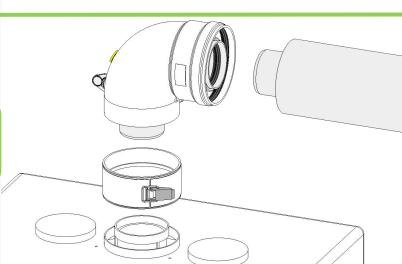
- ARCA
- BIASI
- BALTUR
- BONGIOANNI
- EUROTERM
- FERROLI
- FONDITAL

COMPATIBILE PER:

Suitable for:

- RADIANT
- UNICAL
- SAUNIER DUVAL only mod.: Themis Condens Low NOx

A + B + D



- ARISTON
- ATLANTIC
- BERETTA
- CHAFFOTEAUX
- ECOFLAM
- ELCO
- FONTECAL

COMPATIBILE PER:

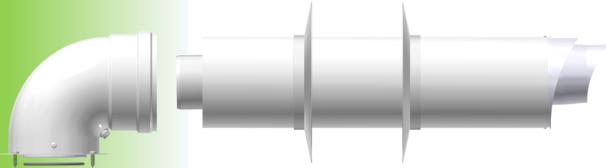
Suitable for:

- INNOVITA
- NEWFAR
- YGNIS
- RADI
- SIMAT
- RIELLO
- SYLBER

- VAILLANT

KIT-02COMPATIBILE PER:
Suitable for:


IMMERGAS

**KIT Ø60/100**


L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs72P	57,62	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs72PP	54,16	01

**Ø100 in Metallo**

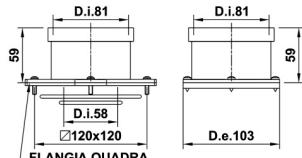
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs72F1P	57,62	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs72F1PP	54,16	01

**CURVA DI PARTENZA Ø60/100**


CODE	€/Pcs		
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK02B	33,14	01

**PARTENZA VERTICALE Ø60/100**

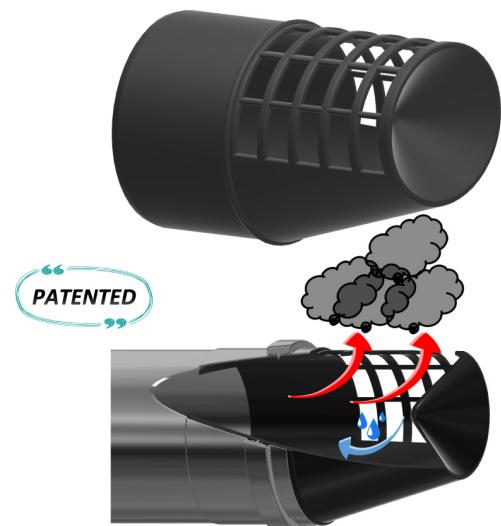
CODE	€/Pcs	
PVIPPs610FFB	24,41	01



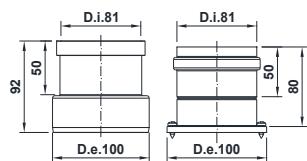
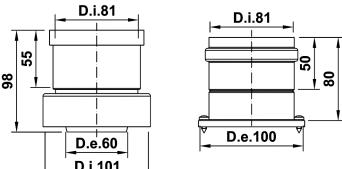
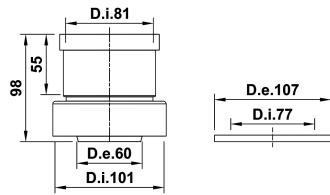


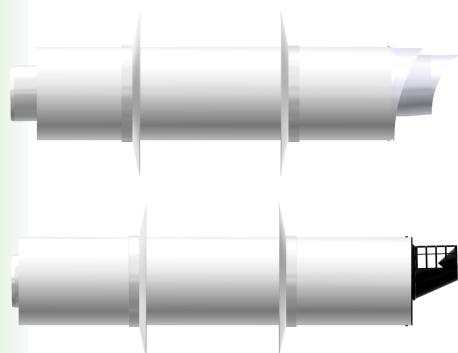
**RACCORDO DI PARTENZA**

CODE	€/Pcs	
RPPs080803B	14,37	01

**SDOPPIATORE MONOBLOCCO**

CODE	€/Pcs		
PP/PVC	SDPPs02	38,40	01

www.termf1.it

KIT-03
COMPATIBILE PER:
Suitable for:
**ARISTON - ATLANTIC - BERETTA - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - ELCO -
FONTECAL - INNOVITA - NEWFAR - YGNIS - RADI - SIMAT - RIELLO -
SYLBER - VAILLANT**

KIT Ø60/100
KIT Ø60/100

L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs73P	49,02	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs73PP	45,78	01

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs73F1P 49,02 01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs73F1PP 45,78 01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100
STARTING BEND Ø60/100

CODE	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK03B	28,04 01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK03BP	18,84 01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	
PVVPPs610FFB	18,92	01

RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> ARISTON CHAFFOTEAUX ECOFLAM ELCO	RPPs061008B	15,21 01

RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> ATLANTIC BERETTA YGNIS RIELLO SYLBER	RPPs061008RB	18,43 01

RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	
Compatibile Solo: <i>Only Suitable For:</i> BERETTA Mod. Mynute Y Mod. Mynute E	RPPs061008BB	18,43 01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

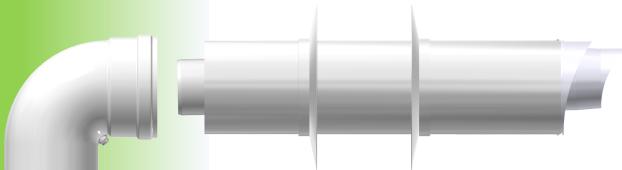
CODE	€/Pcs	
PP/Metal Compatibile <i>Suitable For:</i> VAILLANT	SIPPs0808VMFFB	40,08 01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

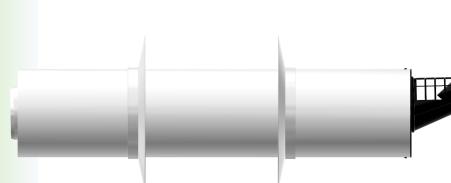
CODE	€/Pcs	
PP/PVC	SDPPs03	34,08 01

Ø 60/100**SISTEMA COASSIALE**
Concentric System**CONDENSAZIONE**
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-04**COMPATIBILE PER:** ARGO - BAXI - BROJE - DE DIETRICH - REMEHA - RINNAI - ROCA - VIESSMANN
Suitable for:**KIT Ø60/100**


L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs74P	44,46	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs74PP	40,41	01

**Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal**


750 KITCPPs74F1P 44,46 01

**Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic**


750 KITCPPs74F1PP 40,41 01

**CURVA DI PARTENZA Ø60/100** *STARTING BEND Ø60/100*


CODE	€/Pcs		
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPs87610MFB	28,04	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPs87610MFBP	18,84	01

**PARTENZA VERTICALE Ø60/100** *VERTICAL STARTING Ø60/100*

CODE	€/Pcs	
PVAPPs610B	29,40	01


**RACCORDO DI PARTENZA***STARTING ADAPTERS*

CODE	€/Pcs	
RPPs080806B	18,70	01


Ø60**SDOPPIATORE MONOBLOCCO***SPLITTER*

CODE	€/Pcs		
Con Attacco Ø60/100 With Ø60/100 Fastening			
Con Uscita Ø60 With Ø60 outlet	SPPs0606FFB	32,12	01

Compatibile *Suitable For:* VIESSMANN


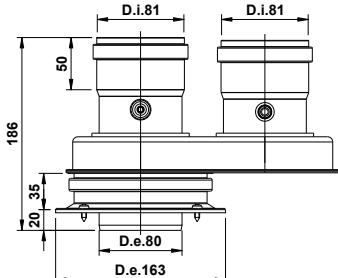
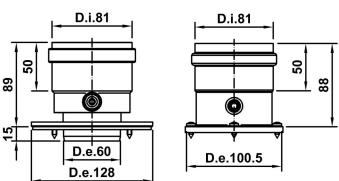



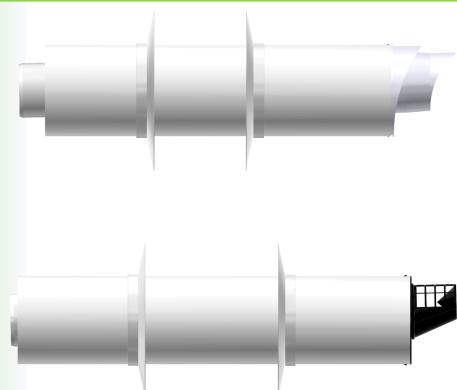
**SDOPPIATORE MONOBLOCCO***SPLITTER*

CODE	€/Pcs		
PP/Metal	SPPs0608UMFFB	31,99	01

**SDOPPIATORE MONOBLOCCO***SPLITTER*

CODE	€/Pcs		
PP/PVC	SDPPs04	25,99	01

KIT-13

COMPATIBILE PER:
Suitable for: ATON/HERMANN - SAUNIER DUVAL

KIT Ø60/100

L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs137P	59,13	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs137PP	55,80	01

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs137F1P	59,13	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs137F1PP	55,80	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK13B	35,94	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK13BP	23,12	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100	CODE	€/Pcs	
SAUNIER DUVAL	PVSDPPs610B	33,29	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100	CODE	€/Pcs	
Compatible <i>Suitable For:</i> HERMANN	PVHPPs610B	26,10	01

RACCORDI DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS	CODE	€/Pcs	
Compatible <i>Suitable For:</i> HERMANN / SAUNIER DUVAL	RPPs08PI07HB	22,50	01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	
PP/Metal Compatible <i>Suitable For:</i> SAUNIER DUVAL	SIPPs0808SDMFFB	36,20	01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

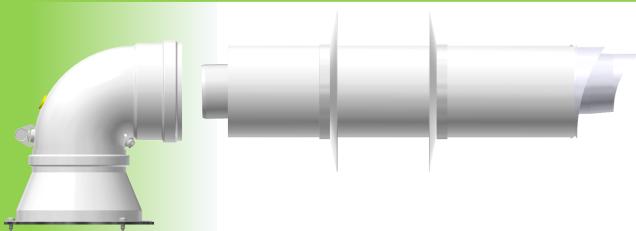
SPLITTER	CODE	€/Pcs	
PP/PVC	SDPPs13	30,20	01

Ø 60/100**SISTEMA COASSIALE**
Concentric SystemCONDENSATION
CONDENSING BOILERS

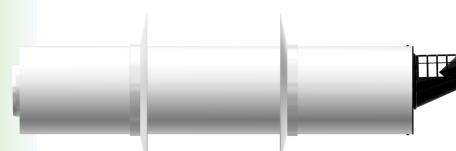
COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-18COMPATIBILE PER:
Suitable for:

BOSCH - BUDERUS - JUNKERS

**KIT Ø60/100****KIT Ø60/100**


L	CODE	€/Pcs	Box
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs187P	59,14	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs187PP	55,80	01

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

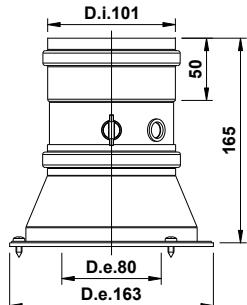
750 KITCPPs187F1P 59,14 01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic



750 KITCPPs187F1PP 55,80 01

**CURVA DI PARTENZA Ø60/100****STARTING BEND Ø60/100**

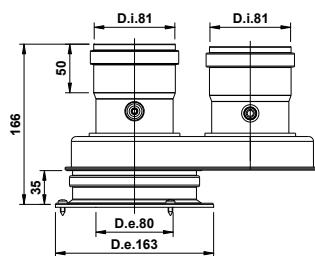
CODE	€/Pcs	Box
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK18B 35,94	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK18BP 23,12	01

**PARTENZA VERTICALE Ø60/100****VERTICAL STARTING Ø60/100**


CODE	€/Pcs	Box
TVSCPPs610FFB	33,29	01

**FLANGE DI RACCORDO****CONNECTION FLANGES**

CODE	€/Pcs	Box
FL160PP	18,57	04

**SDOPPIATORE MONOBLOCCO****SPLITTER**


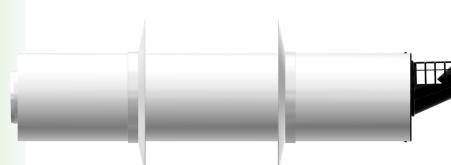
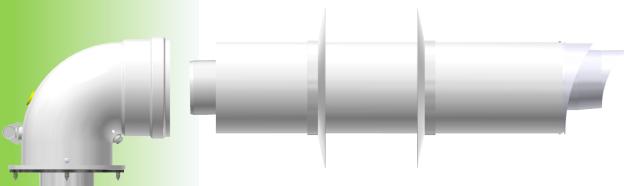
CODE	€/Pcs	Box
PP/Metal	SIPPs0808MFFB 40,08	01

**SDOPPIATORE MONOBLOCCO****SPLITTER**

CODE	€/Pcs	Box
PP/PVC	SDPPs18 34,08	01

KIT-19

COMPATIBILE PER:
Suitable for:

ARCA - BIASI - BALTUR - BONGIOANNI - EUROTHERM - FERROLI - ICI -
ITALTHERM - LAMBORGHINI - MCN - SAVIO - SIME - STARGAS - JOANNES -
UNICAL - Only SAUNIER DUVAL mod.: Themis Condens Low NOx


KIT Ø60/100


L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs197P	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs197PP	55,31	01

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs197F1P 58,77 01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs197F1PP 55,31 01

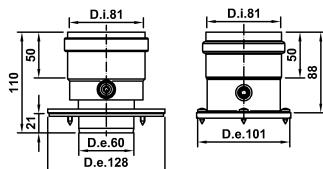


CURVA DI PARTENZA Ø60/100

CODE	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK19B	34,46
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK19BP	25,12

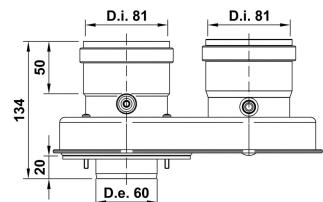
PARTENZA VERTICALE Ø60/100

CODE	€/Pcs	
PVSPPs610B	31,42	01




RACCORDO DI PARTENZA

CODE	€/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> FERROLI Mod. Divas Condensazione	RPPs08PI07B	25,94



SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	
PP/Metal Compatibile <i>Suitable For:</i> FERROLI Mod. RRT	SPPs0608MFFB	30,41	01


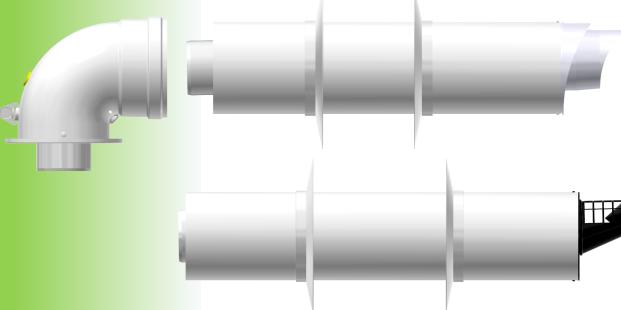


SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	
PP/PVC Compatibile anche per: <i>Also Suitable For:</i> FONDITAL RADIANT	SDPPs19	24,41	01

Ø 60/100**SISTEMA COASSIALE**
Concentric System**CONDENSATION**
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-20**COMPATIBILE PER:**
Suitable for:**RADIANT****KIT Ø60/100**

L	CODE	€/Pcs	Box
---	------	-------	-----

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs207P	58,77	01
----------------------------------	-----------------	-------	----

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs207PP	55,31	01
-------------------------------------	------------------	-------	----

Ø100 in Metallo

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs207F1P	58,77	01
----------------------------------	-------------------	-------	----

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs207F1PP	55,31	01
-------------------------------------	--------------------	-------	----

CURVA DI PARTENZA Ø60/100**STARTING BEND Ø60/100**

CODE	€/Pcs	Box
------	-------	-----

Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK20B	34,46	01
---	-----------	-------	----

Ø100 in Plastica

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK20BP	25,12	01
-------------------------------------	------------	-------	----

PARTENZA VERTICALE Ø60/100**VERTICAL STARTING Ø60/100**


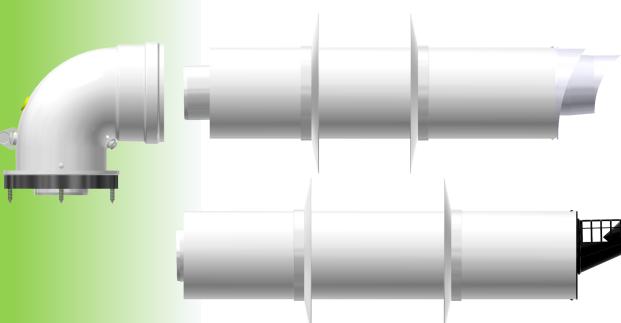
CODE	€/Pcs	Box
------	-------	-----

PVRPPs610B	31,42	01
------------	-------	----

RACCORDO DI PARTENZA**STARTING ADAPTERS**

CODE	€/Pcs	Box
------	-------	-----

RPPs08PI06RB	25,94	01
--------------	-------	----

KIT-23**COMPATIBILE PER:**
Suitable for:**FONDITAL****KIT Ø60/100**

L	CODE	€/Pcs	Box
---	------	-------	-----

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs237P	58,77	01
----------------------------------	-----------------	-------	----

Ø100 in Plastica

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs237PP	55,31	01
-------------------------------------	------------------	-------	----

Ø100 in Metallo

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs237F1P	58,77	01
----------------------------------	-------------------	-------	----

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs237F1PP	55,31	01
-------------------------------------	--------------------	-------	----

CURVA DI PARTENZA Ø60/100**STARTING BEND Ø60/100**

CODE	€/Pcs	Box
------	-------	-----

Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK23B	34,46	01
---	-----------	-------	----

Ø100 in Plastica

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK23BP	25,12	01
-------------------------------------	------------	-------	----

PARTENZA VERTICALE Ø60/100**VERTICAL STARTING Ø60/100**

CODE	€/Pcs	Box
------	-------	-----

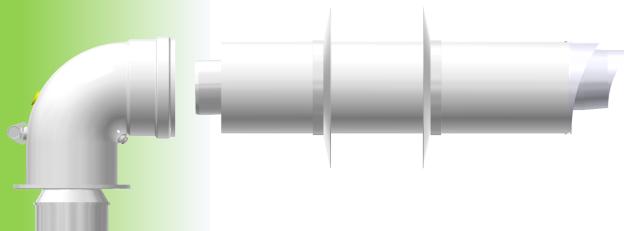
PVFOPPs610B	31,42	01
-------------	-------	----

RACCORDO DI PARTENZA**STARTING ADAPTERS**

CODE	€/Pcs	Box
------	-------	-----

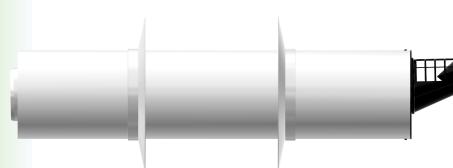
RPPs08PI06FOB	25,94	01
---------------	-------	----

KIT-24


COMPATIBILE PER:
Suitable for: THERMEX

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100		
L	CODE	€/Pcs
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs247P	53,22 01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs247PP	50,22 01

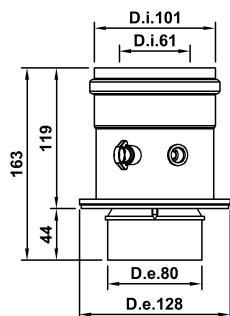


Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs247F1P	53,22 01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs247F1PP	50,22 01



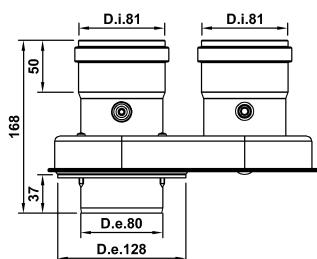
CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100		
CODE	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK24B	32,35 01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK24BP	20,81 01



PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100		
CODE	€/Pcs	
PVTPPs610FFB	22,41	01



SDOPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER		
CODE	€/Pcs	
PP/Metal	SPPs0808TMFFB	36,07 01

Ø 60/100**SISTEMA COASSIALE**

Concentric System

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

**CURVA COASSIALE 87°****LARGO RAGGIO M/F**

87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE

€/Pcs



CCPPs87610MFB

28,04

01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum**CURVA COASSIALE 87°****LARGO RAGGIO M/F**

87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE

€/Pcs



CCPPs87610MFBP

18,84

01

Ø100 in PLASTICA

**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONI**87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTIONS

CODE

€/Pcs



CCPPsI87610MFB

32,08

01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONI**87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTIONS

CODE

€/Pcs



CCPPsI87610MFBP

21,90

01

Ø100 in PLASTICA
Ø100 in Plastic**CURVA COASSIALE 45° M/F**

45° CONCENTRIC BEND M/F

CODE

€/Pcs



CCPPs45610MFB

26,82

01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum**CURVA COASSIALE 45° M/F**

45° CONCENTRIC BEND M/F

CODE

€/Pcs



CCPPs45610MFBP

17,65

01

Ø100 in PLASTICA
Ø100 in Plastic**AUMENTO COASSIALE M/F**
CONCENTRIC ADAPTER M/F
Ø60/100 — Ø80/125

CODE

€/Pcs



MMFPPs610825B

25,58

01

Attacco Fumi Ø60 - Fastening Ø60
Ø125/100 in Acciaio - Ø125/100 in Steel Material**KIT PER RACCORDO TUBO/TUBO
COASSIALE**

KIT FOR JUNCTION COAXIAL PIPE/PIPE

CODE

€/Pcs



FMPVPPs10MC06

26,82

02

Manicotto EPDM/Fascetta per tubo/tubo Ø100
EPDM muff, Ø100 clamp for pipe/pipe


CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs
CONCENTRIC PIPES WITH PPs TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
1000	KITMPPs610P	34,34	01
750	KITMPPs075P	30,15	01
500	KITMPPs050P	25,71	01
1000	KITMPPs610PP	27,59	01
750	KITMPPs075PP	24,86	01
500	KITMPPs050PP	20,63	01


CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA
CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL

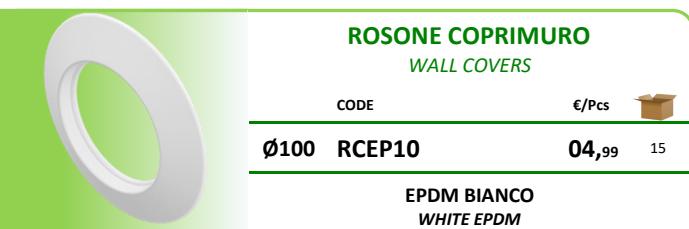
L	CODE	€/Pcs	Box
1000	KITMPPs610PF1B	34,34	01
750	KITMPPs075PF1B	30,15	01
500	KITMPPs050PF1B	25,71	01


PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

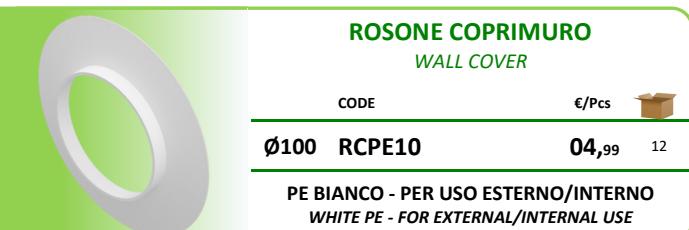
L	CODE	€/Pcs	Box
2000	KPCBPPs6200B	45,67	01
1000	KPCBPPs6100B	26,21	01
500	KPCBPPs6050B	19,78	01
250	KPCBPPs6025B	12,70	01
2000	KPCBPPs6200BP	36,73	01
1000	KPCBPPs6100BP	22,20	01
500	KPCBPPs6050BP	17,43	01
250	KPCBPPs6025BP	11,64	01


TERMINALE COASSIALE PER SCARICO/ASPIRAZIONE IN PPs
Pps TERMINAL FOR CONCENTRIC FLUE OUTLET/AIR INLET

CODE	€/Pcs	Box
TERMPPs	08,28	10


ROSONE COPRIMURO
WALL COVERS

CODE	€/Pcs	Box
Ø100 RCEP10	04,99	15
EPDM BIANCO WHITE EPDM		


ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

CODE	€/Pcs	Box
Ø100 RCPE10	04,99	12
PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE		



GUARNIZIONE SEAL

CODE	€/Pcs	Box
Ø100 ORL10EPDM	01,83	10
EPDM Triplo Labbro Triple Lip EPDM		

TERMINALE ORIZZONTALE SCARICO FUMI ANTIGOCCIA
FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINAL

CODE	€/Pcs	Box
Ø60 TERM06F1N	07,67	10



ANTI-UV Polipropilene Nero

Black Polypropylene

Disponibile dal Available from 2020

MANICOTTO TUBO/TUBO CON FASCETTA AD AGGANCIO RAPIDO
MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS

CODE	€/Pcs	Box
Ø100 FMPV10B	10,04	12

Manicotto in Silicone Bianco / Fascetta in Acciaio

White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp


SCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE	€/Pcs	Box
SCIVOLANTE	05,17	10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per prodotti in PPs

Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products



Ø 80/125**SISTEMA COASSIALE — J-LINE**
Concentric System — J-LINECONDENSATION
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

J-LINE**NEW**

CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA
CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
1000	JKITMPPs8121F1B	47,87	01
750	JKITMPPs8127F1B	41,67	01



PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

L	CODE	€/Pcs	
2000	JKPCBPPs8120B	59,56	01
1000	JKPCBPPs8121B	32,76	01
500	JKPCBPPs8125B	23,82	01
250	JKPCBPPs8122B	19,36	01



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	
JCCPPs87812MFB	30,85	01

Ø125 in Alluminio Pressofuso
Ø125 in Die-casted Aluminum

CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	
JCCPPs45812MFB	29,49	01

Ø125 in Alluminio Pressofuso
Ø125 in Die-casted Aluminum




SDOPPIATORE MONOBLOCCO
 SPLITTER

CODE €/Pcs

SPPs08125MFB **34,87** 01

 Attacco in PPs Ø80/80 M/M
Fastening in PPs Ø80/80 M/M

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
 SPLITTER

CODE €/Pcs

SPPs08125FFB **36,69** 01

 Attacco in PPs Ø80/125 M/F
Fastening in PPs Ø80/125 M/F

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
 SPLITTER

CODE €/Pcs

SPPs08125MMB **34,87** 01

 Attacco in PPs Ø80/125 M/M
Fastening in PPs Ø80/125 M/M

PARTENZA VERTICALE
 VERTICAL STARTING

CODE €/Pcs

PVPPs08125MFB **37,56** 01

Con Ispezione Aria/Fumi With Air/Flue Inspection


MANICOTTO TUBO/TUBO CON
FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO
 WHITE EPDM SLEEVE WITH METAL CLAMP

CODE €/Pcs

FMPV125B **20,70** 05

 Manicotto in EPDM bianco - Fascetta in Acciaio
Steel White EPDM Sleeve with Metal Clamp
COLLARE
 WALL BRACKET

CODE €/Pcs

COFERB125 **12,83** 25

 In Acciaio - Lunghezza gambo 200mm
In Steel - Anchor lenght 200mm

ROSONE COPRIMURO
 WALL COVER

CODE €/Pcs

RCEP125 **07,96** 05

EPDM

TERMINALE ORIZZONTALE ANTIGOCCIA
 HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINAL

CODE €/Pcs

Ø80 TERM08F1N **07,81** 10

 ANTI-UV Polipropilene Nero
Black Polypropylene


"PATENTED"


SCIVOLANTE
 LUBRICANT

CODE €/Pcs

SCIVOLANTE **05,17** 10

 Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
 prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products



Isolamento da raggi U.V.
Isolation from U.V.

Presa Aria Regolabile
Adjustable Air Outlet

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

La Linea “**CONDENSAZIONE SISTEMA CAMINI A TETTO Ø60/100 - Ø80/125**” hanno uno spessore interno di 2,00mm e il lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The “**ROOF TERMINAL SYSTEM CONDENSATION LINE Ø60/100 - Ø80/125**” have inside thickness 2.00mm and tapered male side to facilitate quick and correct installation.

The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids.

In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

The powder coating guarantees uniformity of colour over the entire duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “**CONDENSAZIONE CAMINI A TETTO**” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazioni e traslazione (traslortozione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. Il movimento di rotazioni deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato.*)

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica detta da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezture quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' assolutamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “**ROOF TERMINAL SYSTEM**” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLATION: Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.


CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Ø80/125 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Fastening Ø80/125 M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>	1058 KTCPPs812MN	98,76	01


CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Scarico Fumi Ø80 Ø125 in PVC nero <i>Ø80 Flue Gas Fastening PVC Black Ø125</i>	1063 KTCSPPs08N	79,79	01

SOLO PER SCARICO FUMI
ONLY FLUE OUTLET

CAMINO A TETTO COASSIALE CON INNESTO SDOPPIATO M/M Ø80
CONCENTRIC ROOF TERMINAL SPLIT WITH MALE CONNECTION Ø80

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Scarico Fumi Ø80 M Aspirazione Aria Ø80 M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Ø80 Flue Gas Fastening M Ø80 Air Inlet M With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>	1063 KTCSPPs610N	110,06	01

Ø 60/100**SISTEMA CAMINI A TETTO**
Roof Terminal SystemCONDENSATION
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

**CAMINO A TETTO COASSIALE**
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
Attacco Ø60/100 M/M Terminale Rame Ø100 Rame-Alluminio Fastening Ø60/100 M/M Copper Terminal Copper/Aluminum Ø100	1070 KTCPPs610R	135,56	01

**CAMINO A TETTO COASSIALE**
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
Attacco Ø60/100 M/M Terminale Acciaio Inox AISI 304 Ø100 Acciaio Inox AISI 304 Fastening Ø60/100 M/M AISI 304 Stainless Steel Terminal AISI 304 Stainless Steel Ø100	1070 KTCPPs610I	119,56	01

**CAMINO A TETTO COASSIALE**
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
Attacco Ø60/100 M/M Terminale Acciaio Inox AISI 304 Ø100 Alluminio Vern. Bianco Fastening Ø60/100 M/M AISI 304 Stainless Steel Terminal White Aluminum painted Ø100	1070 KTCPPs610V	109,99	01

**CAMINO A TETTO COASSIALE**
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
Attacco Ø60/100 M/M Terminale Acciaio Inox AISI 304 Ø100 Alluminio Naturale Fastening Ø60/100 M/M AISI 304 Stainless Steel Terminal Natural Aluminum Ø100	1070 KTCPPs610N	106,01	01



CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€	Pz/Pcs
Attacco Ø60/100 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero	1147 KTCPPs610MN	101,91	01
<i>Fastening Ø60/100 M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>			



TESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD

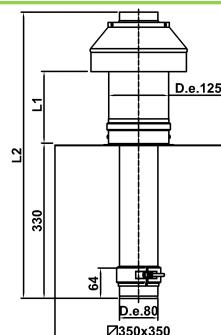
Ø	CODE	€/Pcs	Box
80 TCPPs80	35,38	01	
100 TCPPs100	36,71	01	

Attacco in PPs Ø80 M Fastening in PPs Ø80 M
Attacco in PPs Ø100 M Fastening in PPs Ø100 M

RIDUZIONE IN ALLUMINIO
Ø140 F / Ø100 F


ALUMINUM ADAPTER Ø140 F / Ø100 F

CODE	€/Pcs	Box
RID1410N	18,50	01



CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

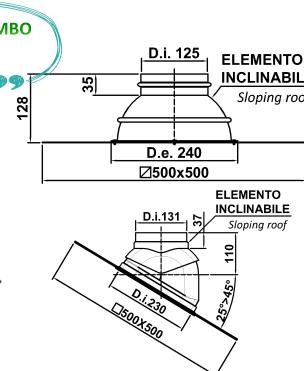
L	CODE	€/Pcs	Box
L1=150 L2=600 TERM80125150N	92,76	01	
L1=300 L2=750 TERM80125300N	97,51	01	



TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO
TILE FOR ROOF TERMINAL

CODE	€/Pcs	Box
TEGTPN	26,20	01

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo)
Universal fastening (valid for all the roof terminals listed of this catalogue)



TEGOLA PER CAMINI A TETTO INCLINATO
TILE FOR SLOPED ROOF FIREPLACES

CODE	€/Pcs	Box
TEGNN	54,93	01
TEGNNUB	58,90	01

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo), con conversa in lastra di gomma con anima di alluminio (**NO PIOMPO**).
Universal fastening (valid for all the roof terminal listed of this catalogue), with a rubber sheet with an aluminum core (**NO LEAD**).


NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA (ACCESSORI PER TUTTE LE LINEE)

CONDENSATE NEUTRALIZER (ACCESSORIES FOR ALL LINES)

CONDENSATION
CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



Completo di / Complete with "BG25".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=400 / c=235 / d=640

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 1500Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 1500 Kw


CODE	€/Pcs	
NC1500	328,61	01



25 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG25	52,32	01



Completo di / Complete with "BG10".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=300 / c=235 / d=400

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 350Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 350 Kw


CODE	€/Pcs	
NC300	181,07	01



10 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG10	33,54	01



Completo di / Complete with "BG07".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=300 / c=235 / d=400

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 200Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 200 Kw


CODE	€/Pcs	
NC200	166,00	01



7 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG07	25,49	01



Completo di / Complete with "BG05".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=200 / c=185 / d=300

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 120Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 120 Kw

CODE	€/Pcs	
NC120	135,00	01



5 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG05	18,78	01