

CATALOGO
GENERALE 2023



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

Passion for innovation since 1979

MADE IN ITALY





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

AZIENDA:

La CONTI s.r.l. costruita nel 1996, nasce per sviluppare e potenziare la struttura della ditta individuale sorta per volontà dell'imprenditore Dante Conti nel lontano 1979, con la produzione di tubi flessibili in alluminio e sistema spiro, acciaio inox ed acciaio aluzink.

Grazie alla capacità interpretativa delle esigenze di mercato, al know-how aziendale ed all'esperienza quarantennale, la CONTI s.r.l. si afferma sul mercato nazionale ed europeo in qualità di azienda specializzata nella produzione di componenti per lo scarico di fumi di caldaie.

I costanti investimenti effettuati dall'imprenditore negli anni nel settore Ricerca e Sviluppo sono le fondamenta della capacità aziendale di garantire una produzione qualificata ed, allo stesso tempo, favorita dall'industrializzazione dei propri processi produttivi, competitiva sul mercato.

Qualità del prodotto ed affidabilità aziendale sono i principi impartiti dalla Direzione alle varie divisioni, al fine di garantire e soddisfare le esigenze dei clienti in ogni fase del rapporto.

COMPANY:

Established in 1996 it was planned in order to develop and boost the productive structure of the previous individual firm-set up in 1979 by the then young entrepreneur Mr. Dante Conti, - which produced flexible tubes in aluminum, Inox-steel and zinced steel. Thanks to their interpretative skill of the demands of the market, to the business know-how and a fortieth-year experience, Conti Ltd impose themselves both on National and European Market as a qualified firm in the manufacturing of components for gas-boilers fumes discharge. The constant investments made by Mr. Conti ad years go in the field "Research and Development" are the foundations of Conti Ltd business skill to assure a qualified production and in the same time, an efficient industrialisation of their own productive and competitive process on the Market.



Product quality and firm reliability are basic principles given by the Management to the Various sector in order to have a competitive organisation able to assure and meet costumers' requirements in every stage of the relation ship.



termf1

L'ESCLUSIVO
TERMINALE ANTIGOCCIA

•
THE EXCLUSIVE
ANTI DRIP TERMINAL

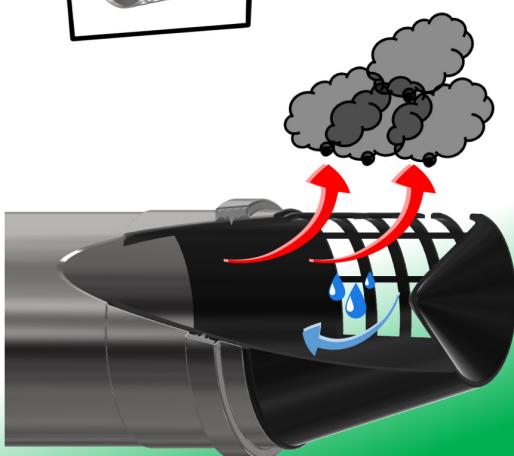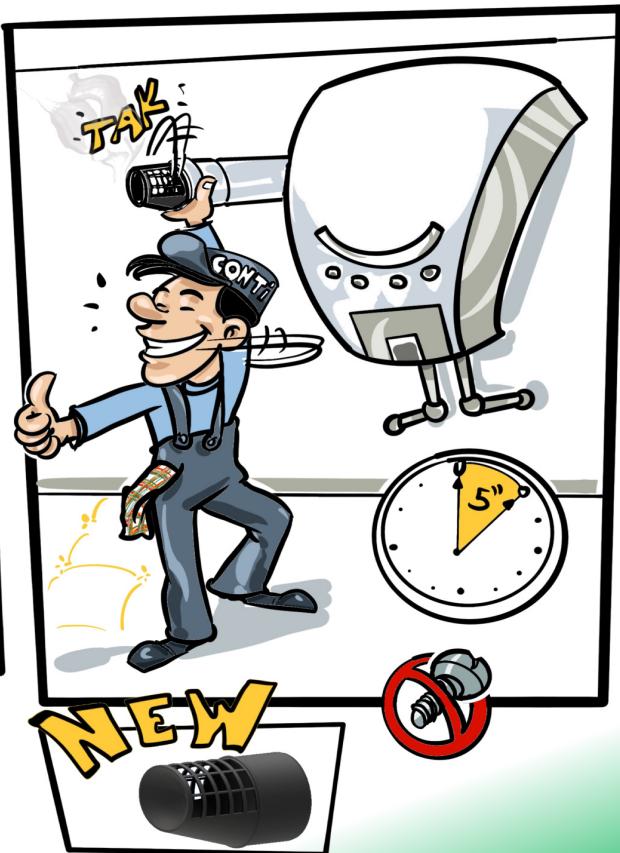

● ● ●
MADE IN ITALY

PANTELLED AND POWERED
BY

CONTI

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

INDICE GENERALE

GENERAL INDEX



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



LINEA CONDENSAZIONE

CONDENSIG LINE

Pag. 05

LINEA PELLET

PELLET LINE

Pag. 43



LINEA CONVENZIONALE

CONVENZIONAL LINE

Pag. 65



LINEA CONDENSATION INDICE

CONDENSIG LINE INDEX



SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

LINEA ACCIAIO INOX AISI 316L

STAINLESS STEEL AISI 316L LINE

Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee Ø80 - 100

Pag. 07



LINEA PP_S NERO

 BLACK PP_S LINE

Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee Ø80

Pag. 10

LINEA PP_S BIANCO

 WHITE PP_S LINE

Tubi Pipes Ø50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Pag. 11

Curve e Tee Bends and Tee Ø50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Pag. 13

Accessori Accessories

Pag. 14

KIT INTUBAMENTO

DUCTING KIT

Ø80

Pag. 17

SISTEMA DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL SYSTEM

PP_S/RAME

 PP_S/COPPER

PP_S/ACCIAIO INOX

 PP_S/STAINLESS STEEL

PP_S/ALLUMINIO

 PP_S/ALUMINUM

Ø80/100 Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee

Pag. 19

Accessori Accessories

21

SISTEMA COASSIALE

CONCENTRIC SYSTEM



Ø60/100 Kit Completati, Curve, Partenze Verticali, Condotti Universali

Complete Kit, Bends, Vertical Startings and Universal Extensions

Pag. 25



Ø80/125 Tubi, Curve e Accessori Pipes, Bends and Accessories

36



SISTEMA CAMINI A TETTO

ROOF TERMINAL SYSTEM

Ø80/125 Attacco Fastening Ø80/125

Pag. 39

Ø60/100 Attacco Fastening Ø60/100

40

Ø80/125 Attacco Fastening Ø60/100

41

Accessori Accessories

41



Neutralizzatori di Condensa Condensate Neutralizer

Pag. 42

MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L


SINGLE WALL STAINLESS STEEL AISI 316L

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

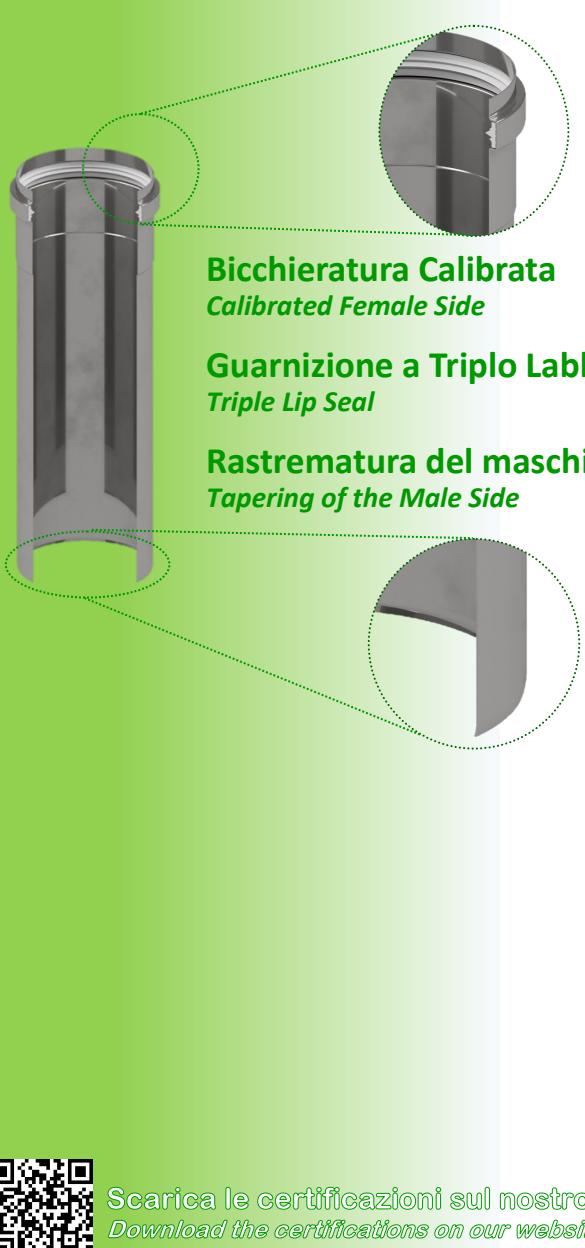

La Linea “ACCIAIO INOX Ø80 - Ø100” in AISI 316L di spessore 0,5mm con bicchieratura calibrata e lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

The “STAINLESS STEEL Ø80 - Ø100” in AISI 316L thickness 0,5mm with calibrated female side, with Tapered male side to facilitate a quick and correct installation.

It's equipped with a triple Lip EPDM seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE MONOPARETE INOX” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaia a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. *E' tolleratamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.*

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “SINGLE WALL INOX” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used.

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

L=1000 TUBI M/F L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TI31680100MF	26,47	01
100	TI316100100MF	30,17	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	TI31680100MFINT	29,47	01
100	TI316100100MFINT	33,17	01


L=500 TUBI M/F L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TI31680050MF	16,68	01
100	TI316100050MF	19,11	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	TI31680050MFINT	19,68	01
100	TI316100050MFINT	22,51	01

L=250 TUBI M/F L=250 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TI31680025MF	13,88	01
100	TI316100025MF	15,96	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	TI31680025MFINT	16,88	01
100	TI316100025MFINT	18,96	01


CURVE 87° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	CI3168087MF	24,89	01
100	CI31610087MF	33,05	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	CI3168087MFINT	27,89	01
100	CI31610087MFINT	36,05	01

CURVE 90° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	CI3168090MF	24,89	01
100	CI31610090MF	33,05	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	CI3168090MFINT	27,89	01
100	CI31610090MFINT	36,05	01


CURVE 45° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	CI3168045MF	23,29	01
100	CI31610045MF	28,12	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	CI3168045MFINT	26,29	01
100	CI31610045MFINT	31,12	01


TEE M/M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TEI31680MF	24,89	01
100	TEI316100MF	29,49	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	TEI31680MFINT	27,89	01
100	TEI316100MFINT	32,49	01


TAPPI SCARICO CONDENSA

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TSCI31680MF	13,95	01
100	TSCI316100MF	15,56	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM			
80	TSCI31680MFINT	16,95	01
100	TSCI316100MFINT	18,56	01



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

SISTEMA ANTI-SFILAMENTO PER TUBI INOX Ø80 E Ø100

NEW

ANTI-SLIP SYSTEM
FOR INOX PIPES Ø80 E Ø100



LA CONTI HA REALIZZATO LA NUOVA LINEA
ANTI-SFILAMENTO CHE GARANTISCE:

- FACILITÀ D'INSTALLAZIONE
- SICUREZZA D'USO
- CONVENIENZA


THE CONTI HAS CREATED THE NEW LINE Anti-Slip THAT GUARANTEES:

- EASY INSTALLATION
- SAFETY OF THE USE
- CONVENIENCE




1) MONTARE LA GUARNIZIONE IN EPDM
NELL'APPOSITA SEDE POSTA NEL LATO FEMMINA DEL
TUBO.

ASSEMBLE THE EPDM SEAL IN THE APPROPRIATE SEAT PLACED
IN THE FEMALE SIDE THE PIPE.

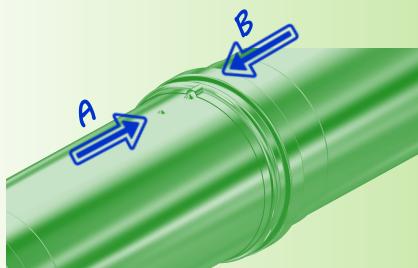

2) ACCOSTARE I DUE TUBI INNESTANDO LA
BULINATURA DI BLOCCAGGIO (A) DEL TUBO
MASCHIO, NEI CANALI DI GUIDA (B) DEL LATO
FEMMINA.

DRAW NEAR THE TWO PIPES INSERTING THE BLOCKING
ENGRAVING (A) ON THE MALE PIPE, IN THE GUIDE CHANNELS
(B) ON THE FEMALE PIPE.

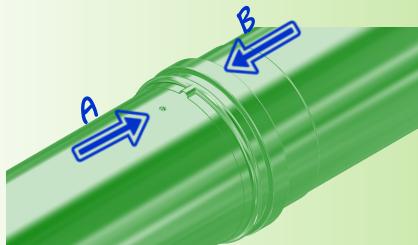

3) RUOTATARE I TUBI IN SENSO OPPOSTO (COME DA
FIGURA A SINISTRA) MA NON OLTRE I 176°. INOLTRE È
POSSIBILE ACCOPPIARE IL TUBO FLESSIBILE CON TUBI,
CURVE E/O TEE DELLA MEDESIMA LINEA.

TURN THE PIPES IN OPPOSITE DIRECTION (AS THE DRAWING
ON THE LEFT) BUT NOT MORE THAN 176° IN ADDITION, IT'S
POSSIBLE TO PAIR THE PIPE WITH PIPE BENDS AND/OR TEE OF
THE SAME LINE.





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSAZIONE CONDENSING BOILERS

MONOPARETE PPs SINGLE WALL PPs



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "MONOPARETE CONDENSAZIONE PPs" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200\text{Pa}$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C .

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 m. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezture, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' **tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici**.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

La Linea "CONDENSAZIONE SISTEMA SDOPPIATO PPs Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200" ha uno spessore dai 2,00mm ai 3,1mm e bicchieratura calibrata per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

The "SPLITTER SYSTEM CONDENSATION LINE PPS Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200" have a thickness from 2.00mm to 3.1mm and calibrated female side to use a quick and up-to-date installation. The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

FIELD OF USE: The products of the line "SINGLE WALL CONDENSAZIONE PPs" are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200\text{Pa}$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120°C .

INSTALLAZIONE:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (e.g. crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flow towards the top. (see arrow on each item) It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotroration) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited. Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

Ø 80**SISTEMA SDOPPIATO - NERO**
Splitter system - BLACKCONDENSATION
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

NEW**L=2000 TUBI M/F***L=2000 PIPES M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs28MFN	15,13	10

L=500 TUBI M/F*L=500 PIPES M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs85MFN	04,98	09

L=1000 TUBI M/F*L=1000 PIPES M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs81MFN	07,62	10

L=250 TUBI M/F*L=250 PIPES M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs82MFN	04,12	12

**CURVA 87° M/F***BEND 87° M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	
80	CPPs8708MFN	04,63	20

Largo Raggio Large Radius R60

CURVA 45° M/F*BEND 45° M/F*

Ø	CODE	€/Pcs	
80	CPPs4508MFN	04,50	15

Largo Raggio Large Radius R60

**“ ANTI UV ”****TUBO M/F FLESSIBILE**
FLEXIBLE PIPES M/F

Ø	L	CODE	€/Pcs	
80	50 m	TPPsFL0850N	08,82/m	01

Accorciabile a moduli di circa 0,5 m.

Shortenable to modules of from 0,5 m

Con N°8 guarnizioni incluse. With no.8 seals included.



L=3000 TUBI M/F

L=3000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs38MFB	19,89	04

L=2000 TUBI M/F

L=2000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
50	TPPs50200MFB	18,57	01
60	TPPs26MFB	14,90	04
80	TPPs28MFB	13,16	10
100	TPPs210MFB	27,65	07
125	TPPs125200MFB	29,63	01
160	TPPs160200MFB	52,76	01
200	TPPs200200MFB	70,24	01


L=500 TUBI M/F

L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
50	TPPs50050MFB	05,47	01
60	TPPs65MFB	05,12	10
80	TPPs85MFB	04,33	18
100	TPPs105MFB	09,20	06
125	TPPs125050MFB	10,56	01
160	TPPs160050MFB	16,77	01
200	TPPs200050MFB	33,14	01

L=2500 TUBI M/F

L=2500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs258MFB	14,97	08

L=1000 TUBI M/F

L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
50	TPPs50100MFB	09,05	01
60	TPPs61MFB	07,45	09
80	TPPs81MFB	06,63	56
100	TPPs101MFB	12,86	56
125	TPPs125100MFB	17,55	01
160	TPPs160100MFB	27,45	01
200	TPPs200100MFB	49,21	01

L=50 TUBI M/F

L=50 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
50	TPPs50050MFB	05,47	01
60	TPPs65MFB	05,12	10
80	TPPs85MFB	04,33	18
100	TPPs105MFB	09,20	06
125	TPPs125050MFB	10,56	01
160	TPPs160050MFB	16,77	01
200	TPPs200050MFB	33,14	01

L=25 TUBI M/F

L=25 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
50	TPPs50025MFB	04,87	01
60	TPPs62MFB	04,12	04
80	TPPs82MFB	03,58	18
100	TPPs102MFB	06,07	08
125	TPPs125025MFB	07,50	01
160	TPPs160025MFB	10,63	01
200	TPPs200025MFB	29,57	01

TUBO CON ISPEZIONE M/F

PIPE M/F WITH INSPECTION



Ø	CODE	€/Pcs	
50	TPPsI50025MFB	09,40	01
60	TPPsI62MFB	08,59	01
80	TPPsI82MFB	06,84	01
100	TPPsI102MFB	08,13	01
125	TPPsI125025MFB	09,90	01
160	TPPsI160025MFB	15,63	01
200	TPPsI200025MFB	36,62	01

TUBO M/F FLESSIBILE

FLEXIBLE PIPES M/F



Ø	L	CODE	€/Pcs	
50 *	20 m	TPPsFL5020B	05,44/m	01
60	50 m	TPPsFL6050B	07,59/m	01
80 *	50 m	TPPsFL0850B	07,67/m	01
100	25 m	TPPsFL10025B	13,47/m	01
125	25 m	TPPsFL12520B	16,80/m	01
160	25 m	TPPsFL16025B	31,21/m	01

*Tutto corrugato da 20m. All Corrugated from 20m.

Accorciabile a moduli di circa 0,5 m.
Shortenable to modules of from 0,5 m

*Con N°8 guarnizioni incluse. With no.8 seals included.

TUBI FLESSIBILI IN PPS Ø80


DA 50M ACCORCIABILI A 0,5M

EVITA SPRECHI
AVOID WASTAGE



SI MONTANO IN 4 STEP, SISTEMA DI
INNESTO MASCHIO/FEMMINA
ANTISFILAMENTO BREVETTATO
(SENZA AUSILIO DI MANICOTTI).



ARE MOUNTING IN 4 STEP, MALE/FEMALE
LINKING SYSTEM PATENTED
ANTI-UNTHREADING (WITHOUT MUFFS).

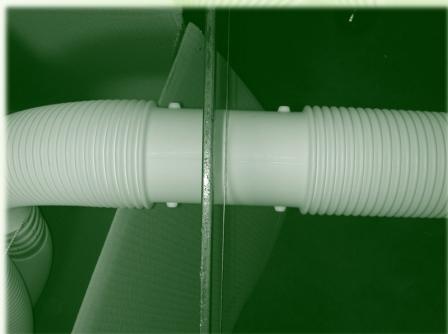


**1) TAGLIARE IL TUBO ALLA LUNGHEZZA
DESIDERATA SIA DAL LATO MASCHIO CHE DAL
LATO FEMMINA, PONENDO ATTENZIONE CHE IL
TAGLIO SIA ESEGUITO ESATTAMENTE AL CENTRO
DELLA GIUNZIONE DEI DUE TUBI.**
*CUT THE PIPE TO THE LENGTH DESIRED FROM THE MALE
SIDE BY THE FEMALE SIDE, PAYING ATTENTION TO THE
CUT THAT IS EXACTLY PERFORMED TO THE CENTER OF
JUNCTION OF THE TWO PIPES.*



**2) MONTARE LA GUARNIZIONE IN EPDM
NELL'APPOSITA SEDE POSTA NEL LATO FEMMINA
DEL TUBO.**
*ASSEMBLE THE EPDM SEAL IN THE APPROPRIATE SEAT
PLACED IN THE FEMALE SIDE THE PIPE.*

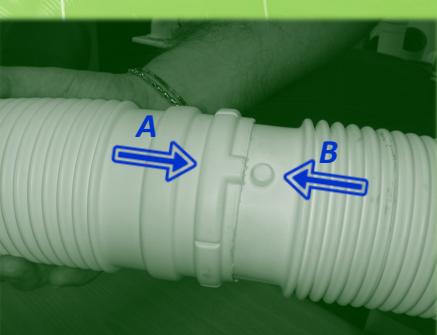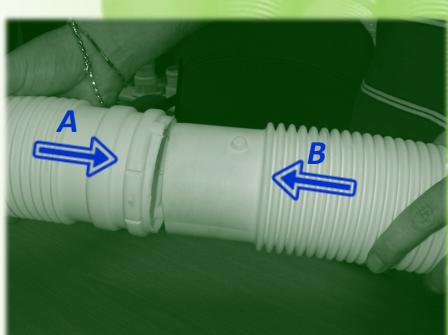

**3) ACCOSTARE I DUE TUBI INNESTANDO LA
BULINATURA DI BLOCCAGGIO (A) DEL TUBO
MASCHIO, NEI CANALI DI GUIDA (B) DEL LATO
FEMMINA.**
*DRAW NEAR THE TWO PIPES INSERTING THE BLOCKING
ENGRAVING (A) ON THE MALE PIPE, IN THE GUIDE
CHANNELS (B) ON THE FEMALE PIPE.*

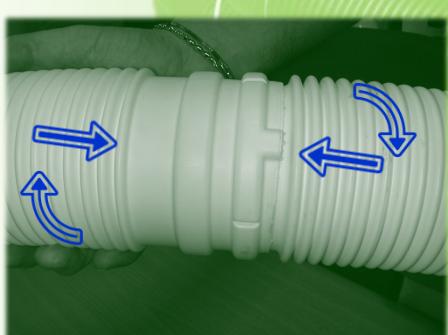

**4) RUOTARE I TUBI IN SENSO OPPOSTO (COME DA
FIGURA A SINISTRA) MA NON OLTRE I 176°.
INOLTRE È POSSIBILE ACCOPPIARE IL TUBO FLESSI-
BILE CON TUBI, CURVE E/O TEE DELLA MEDESIMA
LINEA.**
*TURN THE PIPES IN OPPOSITE DIRECTION (AS THE
DRAWING ON THE LEFT) BUT NOT MORE THAN 176° IN
ADDITION, IT'S POSSIBLE TO PAIR THE FLEXIBLE PIPE
WITH PIPE BENDS AND/OR TEE OF THE SAME LINE.*


CURVA 87° M/F
BEND 87° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	CPPs8750MFB	04,20	01
60*	CPPs8706MFB	04,61	06
80*	CPPs8708MFB	04,02	20
100*	CPPs8710MFB	08,40	08
125	CPPs87125MFB	20,54	01
160	CPPs87160MFB	31,48	01
200	CPPs87200MFB	42,67	01

*Largo Raggio. Large Radius. R60

CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F


Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	CPPs4550MFB	03,93	01
60*	CPPs4506MFB	04,25	06
80*	CPPs4508MFB	03,91	15
100*	CPPs4510MFB	08,22	06
125	CPPs45125MFB	12,04	01
160	CPPs45160MFB	18,67	01
200	CPPs45200MFB	46,00	01

*Largo Raggio. Large Radius. R60


CURVA 87° M/F CON ISPEZIONE
BEND 87° M/F WITH INSPECTION

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	CPPsI8706MFB	09,32	04
80	CPPsI8708MFB	11,44	04

Largo Raggio. Large Radius. R60

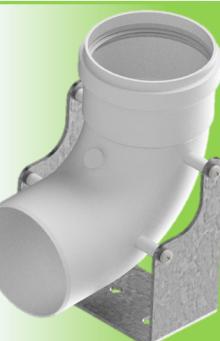
CURVA 87° M/F CON STAFFA DI SOSTEGNO
BEND 87° M/F WITH SUPPORT BRACKET

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	CSTPPs8708MFB	15,44	01

Largo Raggio. Large Radius. R60


CURVA 87° M/F CON STAFFA DI SOSTEGNO
BEND 87° M/F WITH SUPPORT BRACKET

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
80	CSTMPPs8708MFB	18,40	01	

Largo Raggio. Large Radius. R60


TEE M/M/F CON RIDUZIONE Ø80
TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
100	324	TEPPs10080B	33,40	01
125	324	TEPPs12580B	35,80	01
160	365	TEPPs16080B	46,26	01
200	365	TEPPs20080B	54,30	01



TEE M/M/F

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
60	238	TEPPs06B	09,43	04
80	250	TEPPs08B	08,62	06
100	324	TEPPs10B	22,26	01
125	324	TEPPs125B	26,80	01
160	365	TEPPs160B	29,79	01
200	365	TEPPs200B	37,80	01

ACCESSORI

Accessories

SISTEMA SDOPPIATO - BIANCO

Splitter system - White



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSATION

CONDENSING BOILERS

**TUBO M/F FLESSIBILE
SCARICO CONDENSA**
M/F CONDENSING DRAIN FLEXIBLE PIPE

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
20	50 m	TSC20PP	03,46/m	01

Ø20 da 50 m accorciabile a moduli di circa 1 m.
 Ø20 length 50 m shortened to modules from 1 m.

**MANICOTTO F/F**
SLEEVE F/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	MFFPPs60B	16,66	08
80	MFFPPs80B	16,66	04

**AUMENTO CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA**
SLEEVE WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
60/80	¹³⁴	TSCPPs0608B	22,39	04

Ø60/80 M/F

Con Scarico Condensa M Filettato 1/2"
With Condensing drain M threaded 1/2"

**AUMENTO CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA**
SLEEVE WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
80	¹³⁰	TSCPPs0808B	23,60	04

Ø80/80 M/F

Con Scarico Condensa M Filettato 1/2"
With Condensing drain M threaded 1/2"

**AUMENTO M/F**
ADAPTERS M/F

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50/60	¹⁰⁵	TPPs0506B	08,44	02
50/80	¹³⁰	TPPs0508B	08,83	02
60/80	¹³⁴	TPPs0608B	17,04	06
80/100	¹⁵⁰	MFM0108TAV	24,46	01
100/125	¹⁰⁵	TPPs100125MFB	29,30	02
125/160	¹⁰⁵	TPPs125160MFB	36,29	02
160/200	¹⁷⁵	TPPs160200B	73,91	01

**RIDUZIONE M/F**
ADAPTERS M/F

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
80/60	¹⁰⁰	TPPs0806B	16,24	08

TAPPI SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUGS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TSCPPs06B	11,78	04
80	TSCPPs08B	08,64	06
100	TSCPPs10B	13,02	02
125	TSCPPs125B	21,10	01
160	TSCPPs160B	31,30	01
200	TSCPPs200B	54,21	01

**TAPPI ISPEZIONE**
INSPECTION PLUGS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TISPPs06B	11,11	04
80	TISPPs08B	05,11	06
100	TISPPs10B	12,41	02
125	TISPPs125B	21,10	01
160	TISPPs160B	26,80	01
200	TISPPs200B	54,21	01

**ADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50**
ADAPTERS

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50	⁸⁷	MFLEX50	23,76	02

RACCORDO Ø50 FLEX/FLEX
FLEX/FLEX Ø50 ADAPTER

**ADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50**
ADAPTERS

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50	⁹³	TPPsFLEX5050M	13,56	02

RACCORDO Ø50 FLEX/RIGIDO M
FLEX/RIGID Ø50 ADAPTER

**ADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50**
ADAPTERS

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50/80	¹²⁵	TPPsFLEX5080F	23,10	02

RACCORDO Ø50 FLEX/ Ø80 RIGIDO F
FLEX/ Ø80 RIGID F Ø50 ADAPTER

**ADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50**
ADAPTERS

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50/80	¹³⁷	TPPsFLEX5080M	17,97	06

RACCORDO Ø50 FLEX/ Ø80 RIGIDO M
FLEX/ Ø80 RIGID M Ø50 ADAPTER




 TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERMA06I	05,74	10
80	TERMA08I	06,17	20
100	TERMA10I	06,92	08

 In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

 TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERM06P	03,36	10
80	TERM08P	03,36	20

 Polipropilene
Polypropylene

 TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI
FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERM06I	07,51	10
80	TERM08I	07,74	10
100	TERM10I	08,46	08

 In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

 TERMINALI VERTICALI
SCARICO FUMI
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
50	TERM05IA	17,24	01
60	TERM06IA	17,24	04
80	TERM08IA	17,32	12
100	TERM10IA	18,00	06

 In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

 COLLARE DI CENTRAGGIO
CENTERING WALL BRACKET


CODE	€/Pcs	
CDC681	10,32	10

 Polipropilene (PP)
Utilizzabile dal Ø50 al Ø100
Polypropylene (PP) - Usable from Ø50 to Ø100

 TERMINALE ORIZZONTALE
ASPIRAZIONE ARIA
AIR INLET HORIZONTAL TERMINAL

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TERMAN08I	06,64	20

 CON MOLLA ANTI-GELO
WITH ANTI-FREEZE SPRING

 In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

 TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TERMA08IPG	09,20	08
100	TERMA10IPG	09,63	08

 CON CAPPELLO PARAPIOGGIA
WITH RAIN CAP

 In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

 TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI ANTIGOCCIA
FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERM06F1N	07,67	10
80	TERM08F1N	07,81	10

 ANTI-UV Polipropilene Nero
Black Polypropylene ANTI-UV

"PATENTED"


 COLLARI
WALL BRACKETS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	COFERB06 (BIANCO)	04,44	25
80	COFERB (BIANCO)	04,97	25
100	COFER80I (INOX)	12,08	10
100	COFERB10 (BIANCO)	08,92	25
100	COFER10I (INOX)	14,34	10
125	COFERB125 (BIANCO)	12,83	25

 In Acciaio—Lunghezza gambo 200mm
Steel—Anchor lenght 200mm

 COLLARE DI CENTRAGGIO
CENTERING WALL BRACKET

CODE	€/Pcs	
CDC681	10,32	10

 Polipropilene (PP)
Utilizzabile dal Ø50 al Ø100
Polypropylene (PP) - Usable from Ø50 to Ø100

ACCESSORI
AccessoriesSISTEMA SDOPPIATO - BIANCO
Splitter system - WhiteCONDENSATION
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

MANICOTTI TUBO/TUBO CON
FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO
MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS
TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	FMPV08SV	09,17	06
100	FMPV10B	10,04	12
125	FMPV125B	20,70	05

Manicotto in Silicone Bianco / Fascetta in Acciaio
White Silicon Sleeve / Steel Metal ClampROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	Box
100	RCPE10	04,99	12

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USEGUARNIZIONI
SEALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	ORL06EPDM	01,26	10
80	ORL08EPDM	01,32	10
100	ORL10EPDM	01,83	10
125	ORL125EPDM	02,33	10
160	ORL160EPDM	02,92	10
200	ORL200EPDM	04,20	10

EPDM Triplo Labbro Triple Lip EPDM

ROSONI COPRIMURO
WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	RCEP06	03,24	20
80	RCEP08	03,59	20
100	RCEP10	04,99	15
125	RCEP125	07,96	05

EPDM BIANCO
WHITE EPDMSCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE	€/Pcs	Box
SCIVOLANTE	05,17	10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products


- L'INCLINAZIONE PRESENTE SULLA PARTE INFERIORE DEL TERMINALE, IMPedisce il gocciolamento della condensa e facilita il suo ritorno in caldaia
- NON È NECESSARIO FISSARE IL TERMINALE MEDIANTE VITI, LA GUARNIZIONE GARANTISCE LA TENUTA IL LATO MASCHIO È RASTREMATO PER UN PIÙ COMODO ACCOPPIAMENTO
- ESSENDO MASCHIO, NON C'È BISOGNO DI TAGLIARE IL BICCHIERE DEL TUBO, LO SI PUÒ MONTARE DIRETTAMENTE SUL LATO FEMMINA
- IL CONO SPARGI FUMI FAVORISCE L'EVACUAZIONE DEI FUMI
- CON BORDINO DI BATTUTA


TERMINALE ANTIGOCCIA
ANTI DRIP TERMINAL

PATENTED



- THE INCLINE INCLUDING THE LOWER PART OF THE TERMINAL, PREVENTS THE DROPLET OF THE CONDENSATE AND MAKES IT EASY TO RETURN TO THE BOILER
- IT IS NOT NECESSARY TO FIX THE TERMINAL BY MEANS OF THE SCREWS, THE GASKET GUARANTEES THE SEAL THE MALE SIDE IT IS TAPE FOR A MORE COMFORTABLE COUPLING
- BEING MALE, FORE THERE IS NO NEED TO CUT THE TUBE GLASS, YOU CAN MOUNT IT DIRECTLY ON THE FEMALE SIDE
- THE SMOKE SPAR CONE FAVORES FUME EVACUATION
- WITH BATTING BORDER

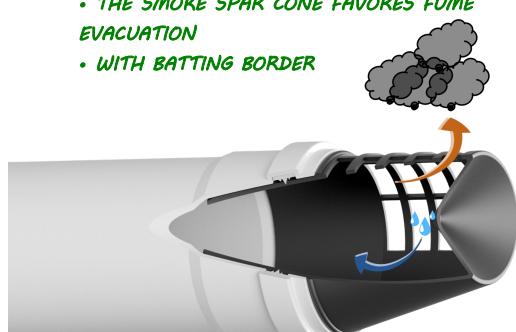

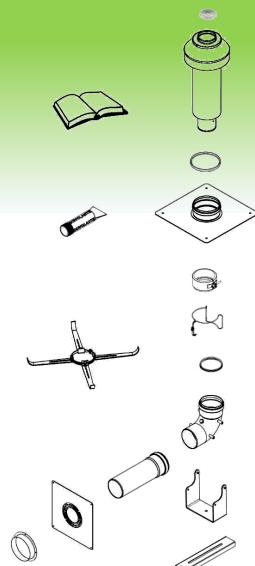

Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100 : E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un cammino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125 o Ø60/100.

Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.

KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125 DUCTING KIT Ø80/125

CODE	€/Pcs	01
KITINT80PPs	174,30	




KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100 DUCTING KIT Ø60/100

CODE	€/Pcs	01
KITINT80PPs610	177,08	



NEW

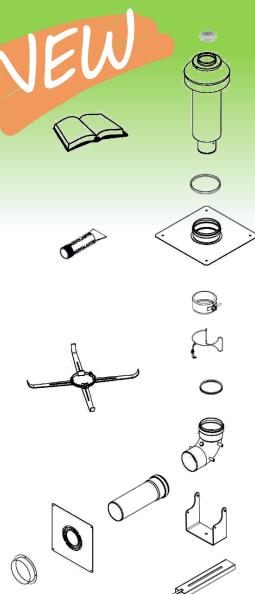

Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100 : E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un cammino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125 o Ø60/100.

Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.

KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125 DUCTING KIT Ø80/125

CODE	€/Pcs	01
KITINT80PPsVR	196,00	

CON FINITURA VERNICITA RAME
WITH COPPER PAINTED



KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100 DUCTING KIT Ø60/100

CODE	€/Pcs	01
KITINT80PPs610VR	199,00	

Kit per scarico da cavedio Ø80: E' un Kit di componenti per lo scarico dei fumi da un cavedio preesistente, per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un terminale ANTIGOCIA in PP, un manicotto in Acciaio Inox 316L M/F, una curva a largo raggio con VITE PER IL FISSAGGIO su tubo all'interno del cavedio ed un rosone in metallo.

Kit for Ø80 shaft discharge: It is a kit of components for the discharge of fumes from the masonry terminal of an existing shaft, for class C condensing boilers up to 35 KW. The kit includes a PP ANTI-DROP end piece, a 316L stainless steel sleeve M / F, a wide-radius bend with a SCREW FOR FIXING on a pipe inside the shaft and a rosette.

CURVA E TUBO IN ACCIAIO AISI 316L BEND AND PIPE IN STAINLESS STEEL AISI 316L

SU RICHIESTA
ON REQUEST

KIT PER SCARICO DA CAVEDIO KIT FOR EXHAUST FROM CAVEDIO

CODE	€/Pcs	01
KITREVOLUTION80	79,14	

RIDUZIONE Ø80/60 F/M ADAPTER Ø80/60 F/M

CODE	€/Pcs	01
RID80F60M	45,74	

www.contisrl.it

Guarnizioni Incluse - Seals Included

17

DOPPIA PARETE PPs - BIANCO**DOUBLE WALL PPs - WHITE****CONDENSAZIONE****CONDENSING BOILERS**

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

**Bicchieratura Calibrata**
*Calibrated Female Side***Guarnizione a Triplo Labbro**
*Triple Lip Seal***Rastrematura del maschio**
Tapering of the Male Side

La Linea “**CONDENSAZIONE DOPPIA PARETE ISOLATA PPs Ø80/100**” ha uno spessore interno di 2,00mm e bicchieratura calibrata per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The “**SPLITTER SYSTEM CONDENSATION LINE PPS Ø80/1000**” have inside thickness 2.00mm and calibrated female side to use a quick and up-to-date installation. The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids.

In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

The powder coating guarantees uniformity of colour over the entire duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE DOPPIA PARETE Ø80/100” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortozazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. Il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “DOUBLE WALL LINE CONDENSATION Ø80/100” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotroration) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.


TUBI M/F PPs/INOX
 PIPES M/F PPs/STAINLESS STEEL

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPP128MF	90,59	01
1000	TCPP181MF	53,08	01
500	TCPP185MF	35,63	01
250	TCPP182MF	25,93	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
 Ø100 Aisi 304L Stainless Steel


TUBI M/F PPs/RAME
 PIPES M/F PPs/COPPER

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPPR28MF	139,50	01
1000	TCPPR81MF	71,14	01
500	TCPPR85MF	45,46	01
250	TCPPR82MF	32,64	01

Ø100 Rame
 Ø100 Copper


TUBI M/F PPs/ALLUMINIO
 PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPAA28MFVR	93,05	01
1000	TCPAA81MFVR	57,24	01
500	TCPAA85MFVR	37,89	01
250	TCPAA82MFVR	26,90	01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
 Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted


TUBI M/F PPs/ALLUMINIO
 PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPAA28MFB	87,77	01
1000	TCPAA81MFB	54,00	01
500	TCPAA85MFB	35,74	01
250	TCPAA82MFB	26,03	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
 Ø100 Extruded Aluminum White Painted


TUBI M/F PPs/ALLUMINIO
 PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPAA28MFN	79,79	01
1000	TCPAA81MFN	49,11	01
500	TCPAA85MFN	32,79	01
250	TCPAA82MFN	23,68	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
 Ø100 Extruded Natural Aluminum


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/INOX

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/STAINLESS STEEL

CODE	€/Pcs	Box
CCPPI87MF	52,89	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
 Ø100 Aisi 304L Stainless Steel


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/RAME

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/COPPER

CODE	€/Pcs	Box
CCPPR87MF	73,52	01

Ø100 Rame
 Ø100 Copper


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA87MFVR	48,57	01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
 Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA87MFB	50,39	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
 Ø100 Extruded Aluminum White Painted


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA87MFN	45,84	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
 Ø100 Extruded Natural Aluminum

Ø 80/100**SISTEMA DOPPIA PARETE**
Double Wall system**CONDENSAZIONE**
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



CURVA 45° M/F PPs/INOX
BEND 45° M/F PPs/STAINLESS STEEL

CODE	€/Pcs	Box
CCPI45MF	47,99	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel



CURVA 45° M/F PPs/RAME
BEND 45° M/F PPs/COPPER

CODE	€/Pcs	Box
CCPPR45MF	62,14	01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA45MFVR	46,22	01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA45MFB	47,65	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA45MFN	43,30	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum



TEE M/M/F
PPs/INOX PPs/STAINLESS STEEL

CODE	€/Pcs	Box
TEPI0810M	87,91	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel



TEE M/M/F
PPs/RAME PPs/COPPER

CODE	€/Pcs	Box
TEPPR0810M	110,76	01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



TEE M/M/F
PPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
TEPPA0810MB	91,89	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted



TEE M/M/F
PPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
TEPPA0810MN	83,53	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum



TEE M/M/F
PPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
TEPPA0810MN	83,53	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum


TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE €/Pcs

TERM08VIVR 39,02 01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L Vern. Rame
Ø100 Stainless Steel AISI 304L Copper Painted

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°


TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE €/Pcs

TERM08RR 50,73 01

Ø100 Rame
Ø100 Copper

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°


TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE €/Pcs

TERM08VI 36,03 01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L
Ø100 Stainless Steel AISI 304L

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°


TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE €/Pcs

TERM10VIVB 36,93 01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L Vern. Bianco
Ø100 Stainless Steel AISI 304L White Painted

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°


TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE €/Pcs

TSCI31680MF 13,95 01

In Acciaio Inox 316
Aisi 316 Stainless Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE €/Pcs

TSCPPR08 12,28 01

PPs interno rivestito in Acciaio Ramato
Internal PPS, Copper-covered Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE €/Pcs

TSCPP08VR 11,03 01

PPs interno rivestito in Acciaio Vern. Rame
Internal PPS, covered in Copper Painted Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE €/Pcs

TSCPPs08B 08,64 06

In PPs


TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

CODE €/Pcs

TISPPs08B 05,11 06

PP Traslucido
Translucent PP

SCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE €/Pcs

SCIVOLANTE 05,17 10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products


Ø 80/100**SISTEMA DOPPIA PARETE**
Double Wall system**CONDENSAZIONE**
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10X****85,98**

01

Acciaio Inox
Stainless Steel**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10VR****81,10**

01

Acciaio vern. Rame
Painted Steel Copper**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10B****79,89**

01

Acciaio vern. Bianco
Painted Steel White**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFER10I****14,34**

10

In Acciaio Inox
Lunghezza gambo 200mm
In Stainless Steel
Anchor lenght 200mm**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFERR10****10,85**

10

In Acciaio Verniciato Rame
Lunghezza gambo 200mm
In Steel Copper painted
Anchor lenght 200mm**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFER10N****08,82**

10

In Acciaio Naturale
Lunghezza gambo 200mm
In Steel
Anchor lenght 200mm**ROSONE COPRIMURO**
WALL COVER

Ø

CODE

€/Pcs

**100 RCPE10****04,99**

12

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10R****93,74**

01


Acciaio Ramato Protetto
Copper-covered Steel with protection**MENSOLA DI SUPPORTO**
SUPPORT BRACKET

CODE

€/Pcs

**SUPP10A****72,57**

01

Acciaio vern. Grigio
Painted Steel Grey**GUARNIZIONE**
SEAL

Ø

CODE

€/Pcs

**80 ORL08EPDM****01,32**

10

EPDM Triplo Labbro
Triple Lip EPDM**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COF10RR****15,34**

10

In Rame
Con perno in Acciaio Inox
In Copper
With Stainless Steel screw**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFERB10****08,92**

25


In Acciaio Verniciato Bianco
Lunghezza gambo 200mm
In Steel White painted
Anchor lenght 200mm**COLLARE Ø100**
WALL BRACKET Ø100

CODE

€/Pcs

**COFER10N****08,82**

10

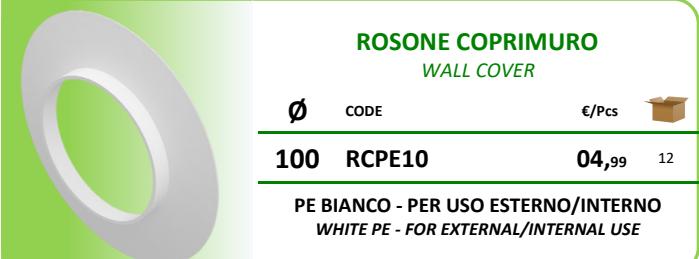In Acciaio Naturale
Lunghezza gambo 200mm
In Steel
Anchor lenght 200mm**ROSONE COPRIMURO**
WALL COVER

Ø

CODE

€/Pcs

**100 RCEP10****04,99**

15

EPDM BIANCO - PER USO INTERNO
WHITE EPDM - FOR INTERNAL USE


UNI-KIT

UNICO KIT
36 Compatibilità

ONE KIT
36 Compatibility




All Inclusive

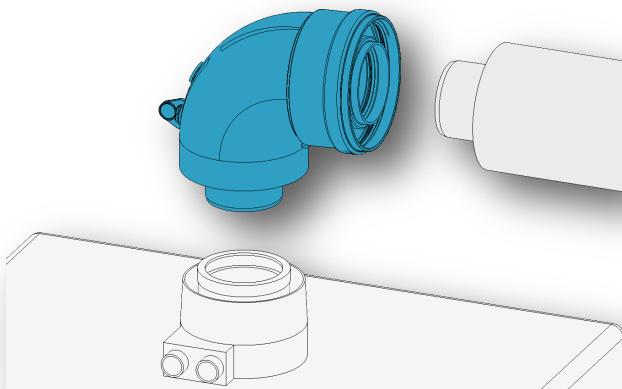


- ARGO
- BAXI
- DE DIETRICH
- REMEHA
- RINNAI
- ROCA
- ROTEX
- VIESSMANN


- WOLF

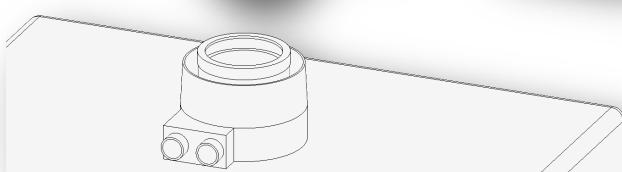

- ARCA
- BIASI
- BALTUR
- BONGIOANNI
- EUROTERM
- FERROLI
- FONDITAL
- ITALTHERM
- LAMBORGHINI
- NOVA FLORIDA
- RADIANT
- SAVIO
- SIME
- JOANNES
- UNICAL
- SAUNIER DUVAL
- only model
- THEMIS
- Condens
- Low Nox

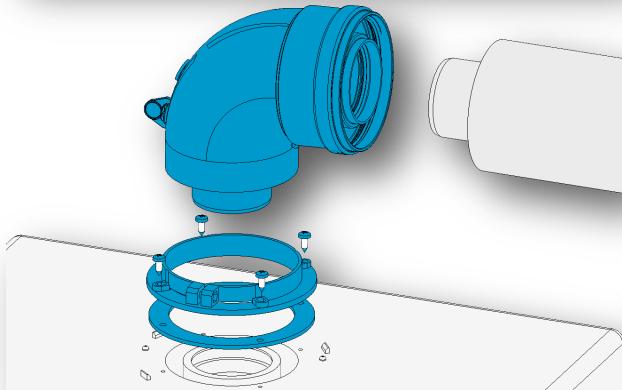

- ARISTON
- ATLANTIC
- BERETTA
- CHAFFOTEAUX
- ECOFLAM
- ELCO
- YGNIS
- RIELLO
- SYLBER
- VAILLANT

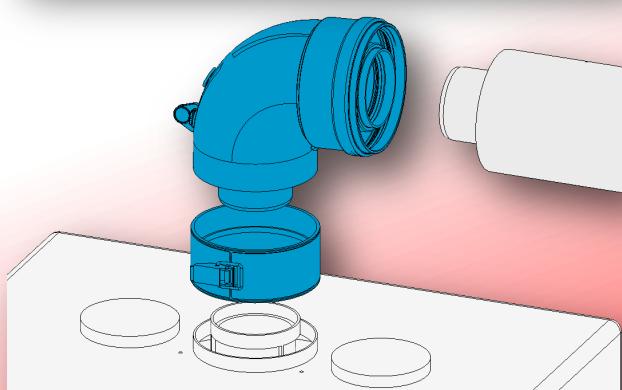

SISTEMA COASSIALE PPs - BIANCO

Concentric System PPs - WHITE

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

**Bicchieratura Calibrata**
Calibrated Female Side**Guarnizione a Triplo Labbro**
Triple Lip Seal**Rastrematura del maschio**
Tapering of the Male Side

La Linea “**CONDENSAZIONE SISTEMA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125**” ha uno spessore interno dai 2,00mm ai 2,7mm e bicchieratura calibrata per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The “**CONCENTRIC SYSTEM CONDENSATION LINE Ø60/100 - Ø80/125**” have inside thickness from 2.00mm to 2.7mm and calibrated female side to use a quick and up-to-date installation.

The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids.

In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

The powder coating guarantees uniformity of colour over the entire duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE LINEA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (rototrazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica detta da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' assolutamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “COAXIAL LINE CONDENSATION Ø60 / 100 - Ø80 / 125” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item) It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket; then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.


Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

NEW

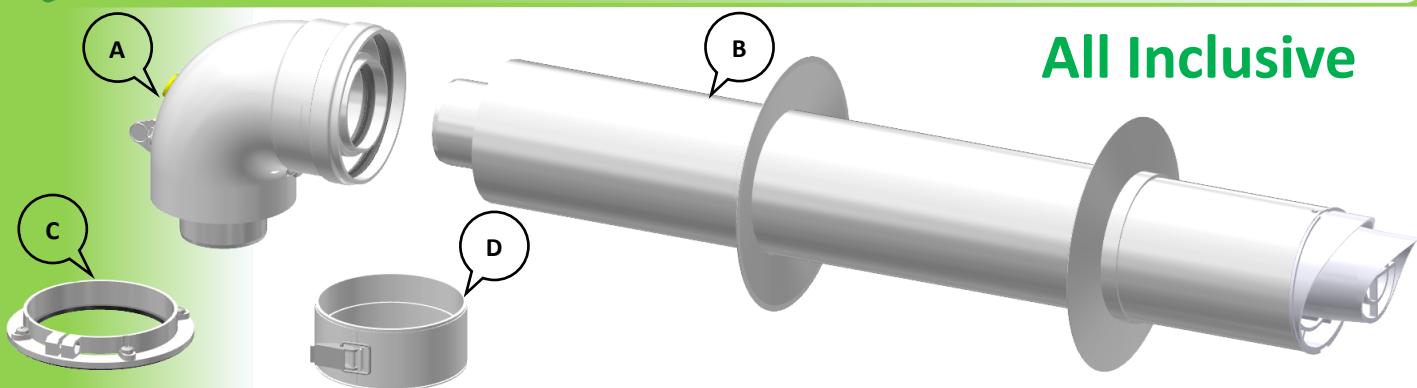

UNI-KIT

All Inclusive

L CODE

€/Pcs



Kit composto da:

- A. Curva Coassiale 90° Ø60/100 in PPs/PPs con Ispezione Aria/Fumi completo di guarnizioni.
- A. Terminale Coassiale Ø60/100 in PPs/PPs con terminale PPs e 2 rosoni coprimuro.
- B. Flangia Ø128 in plastica completa di guarnizioni e viti di fissaggio.
- C. Manicotto Tubo/Tubo con Fascetta ad Aggancio Rapido.

750 UNI-KIT

39,80

01


Kit consisting of:

- A. Coaxial bend 90° Ø60/100 PPs/PPs with Air / Flue Inspections complete with seals.
- A. Coaxial terminal Ø60/100 PPs/PPs with PPs terminal and 2 wall covers.
- B. Ø128 plastic flange complete with gaskets and fixing screws.
- C. Muff Pipe/Pipe with Quick-Hook Clamp.

COMPATIBILE PER:

Suitable for:


A + B

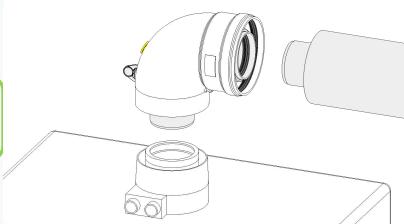

- ARGO
- BAXI
- BROJE
- DE DIETRICH
- REMEHA
- RINNAI
- ROCA

- VIESSMANN

A + B + C

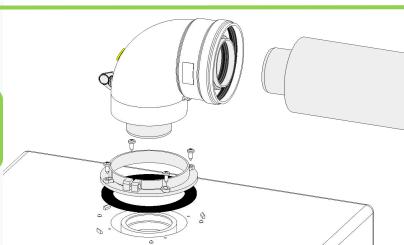


- ARCA
- BIASI
- BALTUR
- BONGIOANNI
- EUROTERM
- FERROLI
- FONDITAL

- ICI
- ITALTHERM
- LAMBORGHINI
- MCN
- SAVIOSIME
- STARGAS
- JOANNES

- RADIANT
- UNICAL
- SAUNIER DUVAL only mod.: Themis Condens Low NOx

A + B + D

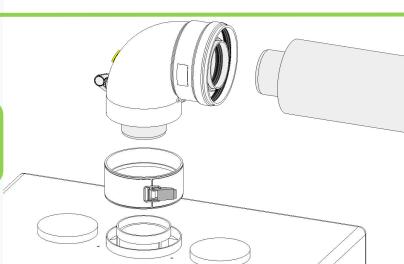

- ARISTON
- ATLANTIC
- BERETTA
- CHAFFOTEAUX
- ECOFLAM
- ELCO
- FONTECAL


- INNOVITA
- NEWFAR
- YGNIS
- RADI
- SIMAT
- RIELLO
- SYLBER

- VAILLANT

KIT-02COMPATIBILE PER:
Suitable for:**KIT Ø60/100****KIT Ø60/100**

L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs72P	57,62	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs72PP	54,16	01

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs72F1P	57,62	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs72F1PP	54,16	01

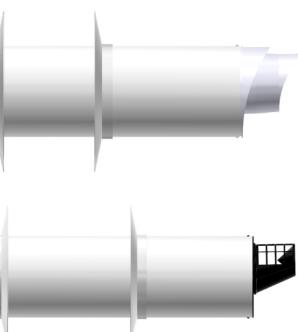**CURVA DI PARTENZA Ø60/100** *STARTING BEND Ø60/100*

CODE	€/Pcs		
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK02B	33,14	01

**PARTENZA VERTICALE Ø60/100** *VERTICAL STARTING Ø60/100*


CODE	€/Pcs	
PVIPPs610FFB	24,41	01









**RACCORDO DI PARTENZA** *STARTING ADAPTER*

CODE	€/Pcs	
RPPs080803B	14,37	01

**SDOPPIATORE MONOBLOCCO** *SPLITTER*

CODE	€/Pcs		
PP/PVC	SDPPs02	38,40	01

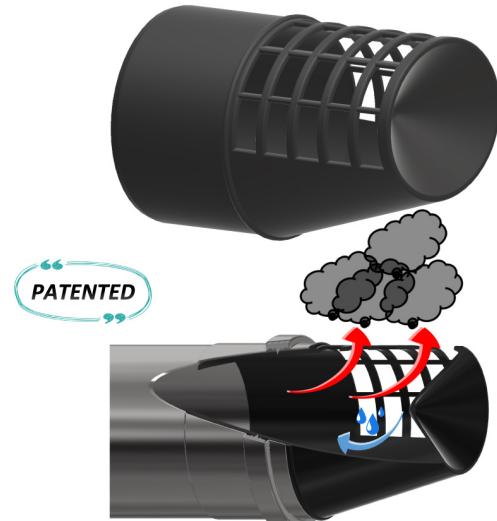termf1

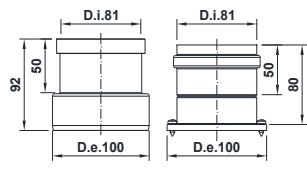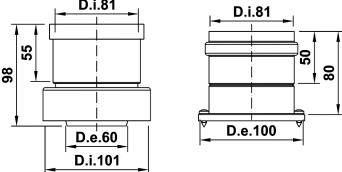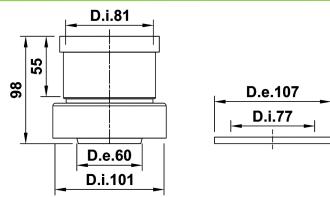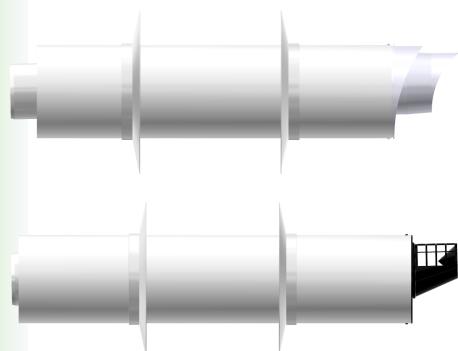KIT-03
COMPATIBILE PER:
Suitable for:
**ARISTON - ATLANTIC - BERETTA - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - ELCO -
FONTECAL - INNOVITA - NEWFAR - YGNIS - RADI - SIMAT - RIELLO -
SYLBER - VAILLANT**

KIT Ø60/100

L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs73P	49,02	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs73PP	45,78	01

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs73F1P	49,02	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs73F1PP	45,78	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100
STARTING BEND Ø60/100

CODE	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK03B	28,04
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK03BP	18,84

PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	
PVVPPs610FFB	18,92	01

RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> ARISTON CHAFFOTEAUX ECOFLAM ELCO	RPPs061008B	15,21

RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> ATLANTIC BERETTA YGNIS RIELLO SYLBER	RPPs061008RB	18,43

RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	
Compatibile Solo: <i>Only Suitable For:</i> BERETTA Mod. Mynute Y Mod. Mynute E	RPPs061008BB	18,43

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER


CODE	€/Pcs	
PP/Metal Compatibile <i>Suitable For:</i> VAILLANT	SIPPs0808VMFFB	40,08

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER


CODE	€/Pcs	
PP/PVC	SDPPs03	34,08

Ø 60/100**SISTEMA COASSIALE**
Concentric System**CONDENSAZIONE**
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

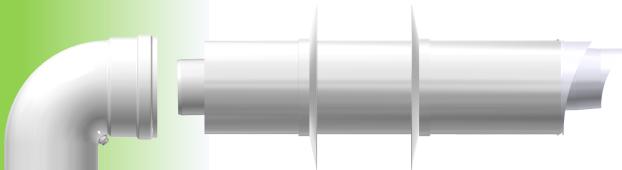KIT-04**COMPATIBILE PER:** ARGO - BAXI - BROJE - DE DIETRICH - REMEHA - RINNAI - ROCA - VIESSMANN
Suitable for:**KIT Ø60/100**


L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs74P	44,46	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs74PP	40,41	01

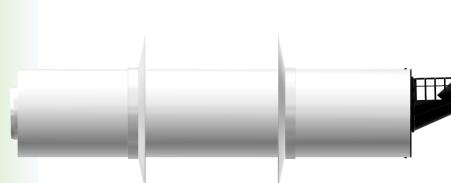**Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal**


750 KITCPPs74F1P 44,46 01

**Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic**


750 KITCPPs74F1PP 40,41 01

**CURVA DI PARTENZA Ø60/100** *STARTING BEND Ø60/100*


CODE	€/Pcs		
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPs87610MFB	28,04	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPs87610MFBP	18,84	01

**PARTENZA VERTICALE Ø60/100** *VERTICAL STARTING Ø60/100*


CODE	€/Pcs	
PVAPPs610B	29,40	01

**RACCORDO DI PARTENZA***STARTING ADAPTERS*


CODE	€/Pcs	
RPPs080806B	18,70	01

Ø60**SDOPPIATORE MONOBLOCCO***SPLITTER*








CODE	€/Pcs		
Con Attacco Ø60/100 With Ø60/100 Fastening			
Con Uscita Ø60 With Ø60 outlet	SPPs0606FFB	32,12	01
Compatibile <i>Suitable For:</i> VIESSMANN			

**SDOPPIATORE MONOBLOCCO***SPLITTER*

CODE	€/Pcs		
PP/Metal	SPPs0608UMFFB	31,99	01

**SDOPPIATORE MONOBLOCCO***SPLITTER*

CODE	€/Pcs		
PP/PVC	SDPPs04	25,99	01

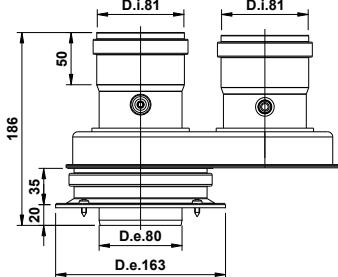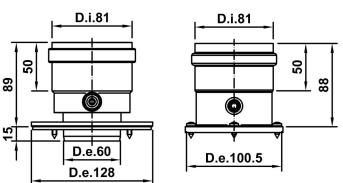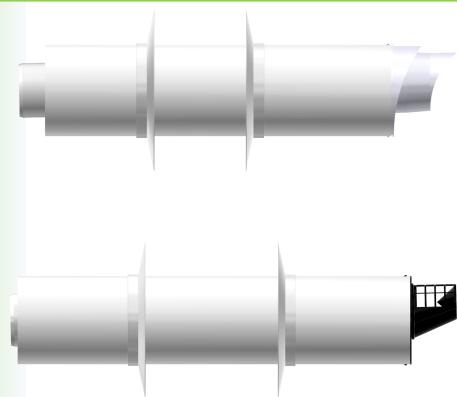KIT-13
COMPATIBILE PER:
Suitable for: ATON/HERMANN - SAUNIER DUVAL

KIT Ø60/100

L	CODE	KIT Ø60/100	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs137P	59,13	01	
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs137PP	55,80	01	

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs137F1P 59,13 01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs137F1PP 55,80 01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100
STARTING BEND Ø60/100

CODE	STARTING BEND Ø60/100	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK13B	35,94	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK13BP	23,12	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	VERTICAL STARTING Ø60/100	€/Pcs	
SAUNIER DUVAL	PVSDPPs610B	33,29	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	VERTICAL STARTING Ø60/100	€/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> HERMANN	PVHPPs610B	26,10	01

RACCORDI DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	STARTING ADAPTERS	€/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> HERMANN / SAUNIER DUVAL	RPPs08PI07HB	22,50	01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	SPLITTER	€/Pcs	
PP/Metal Compatibile <i>Suitable For:</i> SAUNIER DUVAL	SIPPs0808SDMFFB	36,20	01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	SPLITTER	€/Pcs	
PP/PVC	SDPPs13	30,20	01

Ø 60/100**SISTEMA COASSIALE**

Concentric System

CONDENSAZIONE








CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-18**COMPATIBILE PER:**

Suitable for:

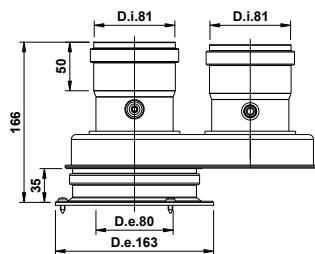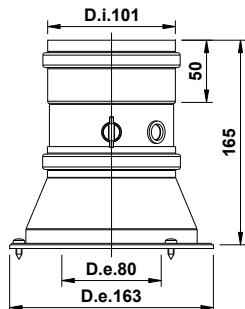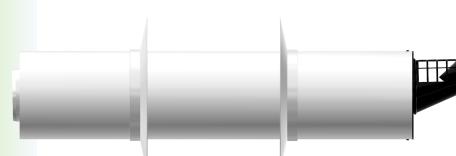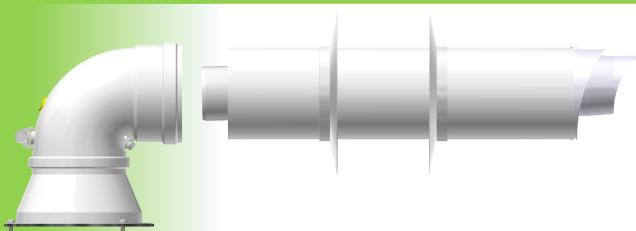BOSCH - BUDERUS - JUNKERS**KIT Ø60/100**

L	CODE	KIT Ø60/100	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs187P	59,14	01	
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs187PP	55,80	01	

Ø100 in Metallo

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs187F1P	59,14	01	
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs187F1PP	55,80	01	

CURVA DI PARTENZA Ø60/100**STARTING BEND Ø60/100**

CODE	STARTING BEND Ø60/100	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK18B	35,94	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK18BP	23,12	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100**VERTICAL STARTING Ø60/100**

CODE	VERTICAL STARTING Ø60/100	€/Pcs	
TVSCPPs610FFB	33,29	01	

FLANGE DI RACCORDO**CONNECTION FLANGES**

CODE	CONNECTION FLANGES	€/Pcs	
FL160PP	18,57	04	

SDOPPIATORE MONOBLOCCO**SPLITTER**

CODE	SPLITTER	€/Pcs	
PP/Metal	SIPPs0808MFFB	40,08	01




SDOPPIATORE MONOBLOCCO**SPLITTER**

CODE	SPLITTER	€/Pcs	
PP/PVC	SDPPs18	34,08	01

KIT-19

COMPATIBILE PER:
Suitable for:

ARCA - BIASI - BALTUR - BONGIOANNI - EUROTHERM - FERROLI - ICI - ITALTHERM - LAMBORGHINI - MCN - SAVIO - SIME - STARGAS - JOANNES - UNICAL - Only SAUNIER DUVAL mod.: Themis Condens Low NOx

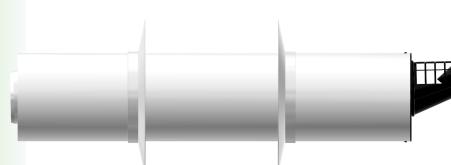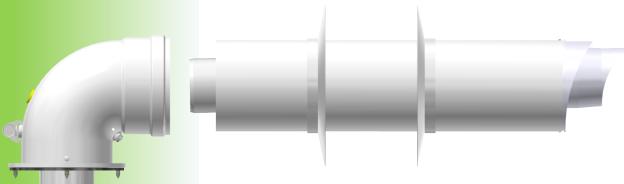

KIT Ø60/100


L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs197P	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs197PP	55,31	01

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs197F1P 58,77 01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs197F1PP 55,31 01




CURVA DI PARTENZA Ø60/100

CODE	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK19B 34,46	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK19BP 25,12	01


PARTENZA VERTICALE Ø60/100

CODE	€/Pcs	
PVSPPs610B	31,42	01

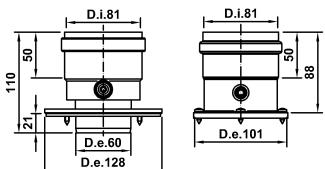


RACCORDO DI PARTENZA

CODE	€/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> FERROLI Mod. Divas Condensazione	RPPs08PI07B 25,94	01

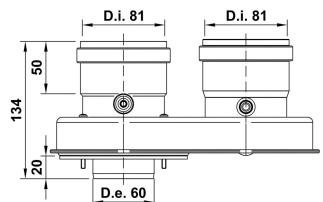

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	
PP/Metal Compatibile <i>Suitable For:</i> FERROLI Mod. RRT	SPPs0608MFFB	30,41	01





SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	
PP/PVC Compatibile anche per: Also Suitable For: FONDITAL RADIANT	SDPPs19	24,41	01

Ø 60/100**SISTEMA COASSIALE**
Concentric System**CONDENSATION**
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

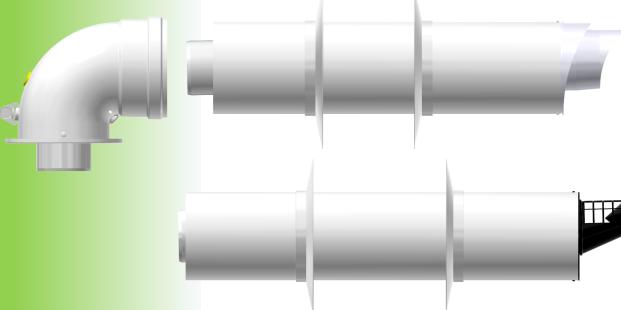KIT-20**COMPATIBILE PER:**
Suitable for:**RADIANT****KIT Ø60/100****KIT Ø60/100**

L CODE €/Pcs

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal 750 KITCPPs207P 58,77 01

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic 750 KITCPPs207PP 55,31 01

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal

750 KITCPPs207F1P 58,77 01

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic

750 KITCPPs207F1PP 55,31 01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100**STARTING BEND Ø60/100**

CODE €/Pcs

Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum CCPPsK20B 34,46 01

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic

CCPPsK20BP 25,12 01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100**VERTICAL STARTING Ø60/100**



CODE €/Pcs

PVRPPs610B 31,42 01

RACCORDO DI PARTENZA**STARTING ADAPTERS**

CODE €/Pcs

RPPs08PI06RB 25,94 01

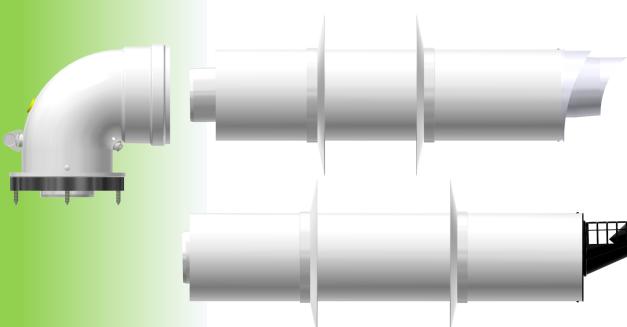KIT-23**COMPATIBILE PER:**
Suitable for:**FONDITAL****KIT Ø60/100****KIT Ø60/100**

L CODE €/Pcs

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal 750 KITCPPs237P 58,77 01

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic

750 KITCPPs237PP 55,31 01

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal

750 KITCPPs237F1P 58,77 01

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic

750 KITCPPs237F1PP 55,31 01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100**STARTING BEND Ø60/100**

CODE €/Pcs

Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum CCPPsK23B 34,46 01

Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic

CCPPsK23BP 25,12 01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100**VERTICAL STARTING Ø60/100**


CODE €/Pcs

PVFOPPs610B 31,42 01


RACCORDO DI PARTENZA**STARTING ADAPTERS**

CODE €/Pcs


RPPs08PI06FOB 25,94 01

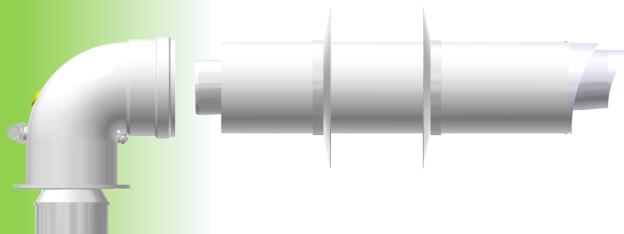KIT-24
COMPATIBILE PER:
Suitable for: THERMEX

KIT Ø60/100

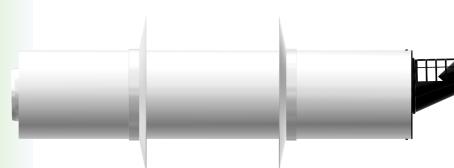
KIT Ø60/100		
L	CODE	€/Pcs
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs247P	53,22 01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs247PP	50,22 01




Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs247F1P	53,22 01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs247F1PP	50,22 01


CURVA DI PARTENZA Ø60/100
STARTING BEND Ø60/100

CODE	€/Pcs
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK24B 32,35 01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK24BP 20,81 01

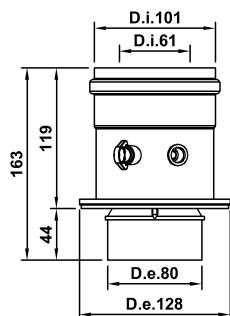
PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs
PVTPPs610FFB	22,41 01

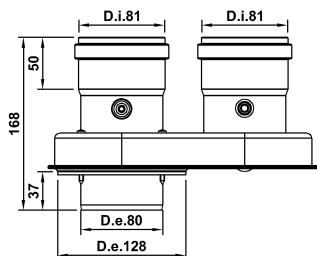
SDOPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	€/Pcs
PP/Metal	SPPs0808TMFFB 36,07 01

Ø 60/100**SISTEMA COASSIALE**
Concentric SystemCONDENSATION
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F**
87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCPPs87610MFB	28,04	01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum

**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F**

87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCPPs87610MFBP	18,84	01

Ø100 in PLASTICA



**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONI**
*87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTIONS*

CODE	€/Pcs	Box
CCPPsI87610MFB	32,08	01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum

**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONI**
*87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTIONS*

CODE	€/Pcs	Box
CCPPsI87610MFBP	21,90	01

Ø100 in PLASTICA
Ø100 in Plastic



CURVA COASSIALE 45° M/F
45° CONCENTRIC BEND M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCPPs45610MFB	26,82	01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum

CURVA COASSIALE 45° M/F
45° CONCENTRIC BEND M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCPPs45610MFBP	17,65	01

Ø100 in PLASTICA
Ø100 in Plastic



AUMENTO COASSIALE M/F
CONCENTRIC ADAPTER M/F
Ø60/100 — Ø80/125

CODE	€/Pcs	Box
MMFPPs610825B	25,58	01

Attacco Fumi Ø60 - Fastening Ø60
Ø125/100 in Acciaio - Ø125/100 in Steel Material

**KIT PER RACCORDO TUBO/TUBO
COASSIALE**

KIT FOR JUNCTION COAXIAL PIPE/PIPE

CODE	€/Pcs	Box
FMPVPPs10MC06	26,82	02

Manicotto EPDM/Fascetta per tubo/tubo Ø100
EPDM muff, Ø100 clamp for pipe/pipe




CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs
CONCENTRIC PIPES WITH PPs TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
1000	KITMPPs610P	34,34	01
750	KITMPPs075P	30,15	01
500	KITMPPs050P	25,71	01
1000	KITMPPs610PP	27,59	01
750	KITMPPs075PP	24,86	01
500	KITMPPs050PP	20,63	01


CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA
CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
1000	KITMPPs610PF1B	34,34	01
750	KITMPPs075PF1B	30,15	01
500	KITMPPs050PF1B	25,71	01


PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	KPCBPPs6200B	45,67	01
1000	KPCBPPs6100B	26,21	01
500	KPCBPPs6050B	19,78	01
250	KPCBPPs6025B	12,70	01
2000	KPCBPPs6200BP	36,73	01
1000	KPCBPPs6100BP	22,20	01
500	KPCBPPs6050BP	17,43	01
250	KPCBPPs6025BP	11,64	01


TERMINALE COASSIALE PER SCARICO/ASPIRAZIONE IN PPs
Pps TERMINAL FOR CONCENTRIC FLUE OUTLET/AIR INLET

CODE	€/Pcs	Box
TERMPPs	08,28	10


ROSONE COPRIMURO
WALL COVERS

CODE	€/Pcs	Box
Ø100 RCEP10	04,99	15
EPDM BIANCO WHITE EPDM		


ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

CODE	€/Pcs	Box
Ø100 RCPE10	04,99	12
PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE		



GUARNIZIONE SEAL

CODE	€/Pcs	Box
Ø100 ORL10EPDM	01,83	10
EPDM Triplo Labbro Triple Lip EPDM		

TERMINALE ORIZZONTALE SCARICO FUMI ANTIGOCCIA
FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINAL

CODE	€/Pcs	Box
Ø60 TERM06F1N	07,67	10


ANTI-UV Polipropilene Nero
Black Polypropylene
Disponibile dal Available from 2020

MANICOTTO TUBO/TUBO CON FASCETTA AD AGGANCIO RAPIDO
MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS

CODE	€/Pcs	Box
Ø100 FMPV10B	10,04	12


Manicotto in Silicone Bianco / Fascetta in Acciaio
White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp

SCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE	€/Pcs	Box
SCIVOLANTE	05,17	10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products


Ø 80/125**SISTEMA COASSIALE — J-LINE**
Concentric System — J-LINECONDENSATION
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

J-LINE**NEW**

CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA
CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
1000	JKITMPPs8121F1B	47,87	01
750	JKITMPPs8127F1B	41,67	01



PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	JKPCBPPs8120B	59,56	01
1000	JKPCBPPs8121B	32,76	01
500	JKPCBPPs8125B	23,82	01
250	JKPCBPPs8122B	19,36	01



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Box
JCCPPs87812MFB	30,85	01

Ø125 in Alluminio Pressofuso
Ø125 in Die-casted Aluminum

CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Box
JCCPPs45812MFB	29,49	01

Ø125 in Alluminio Pressofuso
Ø125 in Die-casted Aluminum




SDOPPIATORE MONOBLOCCO
 SPLITTER

CODE €/Pcs

SPPs08125MFB 34,87 01

 Attacco in PP Ø80/80 M/M
Fastening in PP Ø80/80 M/M

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
 SPLITTER

CODE €/Pcs

SPPs08125FFB 36,69 01

 Attacco in PP Ø80/125 M/F
Fastening in PP Ø80/125 M/F

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
 SPLITTER

CODE €/Pcs

SPPs08125MMB 34,87 01

 Attacco in PP Ø80/125 M/M
Fastening in PP Ø80/125 M/M

PARTENZA VERTICALE
 VERTICAL STARTING

CODE €/Pcs

PVPPs08125MFB 37,56 01

Con Ispezione Aria/Fumi With Air/Flue Inspection


MANICOTTO TUBO/TUBO CON FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO
 WHITE EPDM SLEEVE WITH METAL CLAMP

CODE €/Pcs

FMPV125B 20,70 05

 Manicotto in EPDM bianco - Fascetta in Acciaio
Steel White EPDM Sleeve with Metal Clamp

COLLARE

WALL BRACKET

CODE €/Pcs

COFERB125 12,83 25

 In Acciaio - Lunghezza gambo 200mm
In Steel - Anchor lenght 200mm

ROSONE COPRIMURO
 WALL COVER

CODE €/Pcs

RCEP125 07,96 05

EPDM

TERMINALE ORIZZONTALE ANTIGOCCIA
 HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINAL

CODE €/Pcs

Ø80 TERM08F1N 07,81 10

 ANTI-UV Polipropilene Nero
Black Polypropylene


"PATENTED"


SCIVOLANTE
 LUBRICANT

CODE €/Pcs

SCIVOLANTE 05,17 10

 Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per prodotti in PP
Tube 250ml of silicon lubricant for PP products



Isolamento da raggi U.V.
Isolation from U.V.

Presa Aria Regolabile
Adjustable Air Outlet

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

La Linea “**CONDENSAZIONE SISTEMA CAMINI A TETTO Ø60/100 - Ø80/125**” hanno uno spessore interno di 2,00mm e il lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The “**ROOF TERMINAL SYSTEM CONDENSATION LINE Ø60/100 - Ø80/125**” have inside thickness 2.00mm and tapered male side to facilitate quick and correct installation.

The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids.

In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

The powder coating guarantees uniformity of colour over the entire duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE CAMINI A TETTO” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazioni e traslazione (traslortozione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. Il movimento di rotazioni deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica detta da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezture quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' assolutamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “**ROOF TERMINAL SYSTEM**” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited. Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.


CAMINO A TETTO COASSIALE
 CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Ø80/125 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero Fastening Ø80/125 M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125	1058 KTCPPs812MN	98,76	01


CAMINO A TETTO COASSIALE
 CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Scarico Fumi Ø80 Ø125 in PVC nero Ø80 Flue Gas Fastening PVC Black Ø125	1063 KTCSPPs08N	79,79	01

SOLO PER SCARICO FUMI
 ONLY FLUE OUTLET

CAMINO A TETTO COASSIALE CON INNESTO SDOPPIATO M/M Ø80
 CONCENTRIC ROOF TERMINAL SPLIT WITH MALE CONNECTION Ø80

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Scarico Fumi Ø80 M Aspirazione Aria Ø80 M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero Ø80 Flue Gas Fastening M Ø80 Air Inlet M With regulation air comburent PVC Black Ø125	1063 KTCSPPs610N	110,06	01

Ø 60/100**SISTEMA CAMINI A TETTO**
Roof Terminal SystemCONDENSATION
CONDENSING BOILERS

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

**CAMINO A TETTO COASSIALE**
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
	Attacco Ø60/100 M/M Terminale Rame Ø100 Rame-Alluminio Fastening Ø60/100 M/M Copper Terminal Copper/Aluminum Ø100	1070 KTCPPs610R	135,56 01

**CAMINO A TETTO COASSIALE**
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
	Attacco Ø60/100 M/M Terminale Acciaio Inox AISI 304 Ø100 Acciaio Inox AISI 304 Fastening Ø60/100 M/M AISI 304 Stainless Steel Terminal AISI 304 Stainless Steel Ø100	1070 KTCPPs610I	119,56 01

**CAMINO A TETTO COASSIALE**
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
	Attacco Ø60/100 M/M Terminale Acciaio Inox AISI 304 Ø100 Alluminio Vern. Bianco Fastening Ø60/100 M/M AISI 304 Stainless Steel Terminal White Aluminum painted Ø100	1070 KTCPPs610V	109,99 01

**CAMINO A TETTO COASSIALE**
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
	Attacco Ø60/100 M/M Terminale Acciaio Inox AISI 304 Ø100 Alluminio Naturale Fastening Ø60/100 M/M AISI 304 Stainless Steel Terminal Natural Aluminum Ø100	1070 KTCPPs610N	106,01 01



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERSSISTEMA CAMINI A TETTO
Roof Terminal System

Ø 60/100

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€	Pz/Pcs
Attacco Ø60/100 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero	1147 KTCPPs610MN	101,91	01



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERSSISTEMA CAMINI A TETTO
Roof Terminal SystemACCESSORI
AccessoriesTESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80 TCPPs80	35,38	01	
100 TCPPs100	36,71	01	


Attacco in PPs Ø80 M Fastening in PPs Ø80 M

Attacco in PPs Ø100 M Fastening in PPs Ø100 M


RIDUZIONE IN ALLUMINIO
Ø140 F / Ø100 F

ALUMINUM ADAPTER Ø140 F / Ø100 F


CODE	€/Pcs	Box
RID1410N	18,50	01

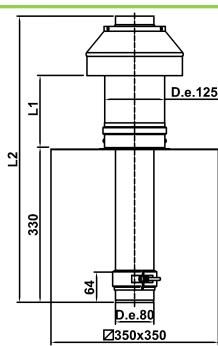CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
L1=150 L2=600 TERM80125150N	92,76	01	
L1=300 L2=750 TERM80125300N	97,51	01	

TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO
TILE FOR ROOF TERMINAL

CODE	€/Pcs	Box
TEGTPN	26,20	01

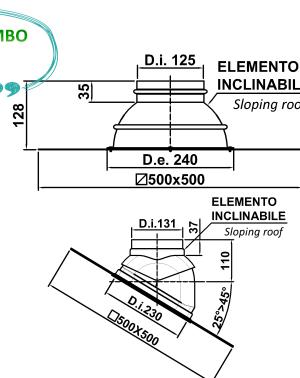Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo)
Universal fastening (valid for all the roof terminals listed of this catalogue)TEGOLA PER CAMINI A TETTO INCLINATO
TILE FOR SLOPED ROOF FIREPLACES

CODE	€/Pcs	Box
TEGNN	54,93	01
TEGNNUB	58,90	01

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo), con conversa in lastra di gomma con anima di alluminio (NO PIOMPO).
Universal fastening (valid for all the roof terminal listed of this catalogue), with a rubber sheet with an aluminum core (NO LEAD).


NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA (ACCESSORI PER TUTTE LE LINEE)

CONDENSATE NEUTRALIZER (ACCESSORIES FOR ALL LINES)

CONDENSATION
CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



Completo di / Complete with "BG25".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=400 / c=235 / d=640

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 1500Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 1500 Kw


CODE	€/Pcs	
NC1500	328,61	01



25 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG25	52,32	01



Completo di / Complete with "BG10".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=300 / c=235 / d=400

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 350Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 350 Kw


CODE	€/Pcs	
NC300	181,07	01



10 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG10	33,54	01



Completo di / Complete with "BG07".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=300 / c=235 / d=400

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 200Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 200 Kw


CODE	€/Pcs	
NC200	166,00	01



7 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG07	25,49	01



Completo di / Complete with "BG05".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=200 / c=185 / d=300

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 120Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 120 Kw

CODE	€/Pcs	
NC120	135,00	01



5 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG05	18,78	01

SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

ALLUMINIO
ALUMINUM

KIT PER SISTEMA SDOPPIATO
KIT FOR SPLITTER SYSTEM

ACCESSORI
Accessories

Pag. 45

Pag. 48

Pag. 49

La Linea Sdoppiata in Acciaio al Carbonio è disponibile, solo su richiesta, anche nei colori

BIANCO E VERNICIATO RAME
con aumento di listino e data di consegna da convenire

*Carbon Steel line is also available on request in colours
WHITE AND COPPER PAINTED
with an increase in the price list and delivery date to be agreed*

SISTEMA DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL SYSTEM

INOX / INOX
STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL

INOX / RAME
STAINLESS STEEL / COPPER

INOX / ALLUMINIO
STAINLESS STEEL / ALUMINUM

INOX / ACCIAIO
STAINLESS STEEL / STEEL

ALLUMINIO/ALLUMINIO
ALUMINUM / ALUMINUM

ACCESSORI
Accessories

Pag. 52

Pag. 52

Pag. 61



LINEA PELLET PELETT LINE

 Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "MONOPARETE PELLET" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaia a pellet a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200\text{Pa}$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C .

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tolleratamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallico.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

Il "SISTEMA SDOPPIATO" della LINEA PELLET è disponibile nei diametri **$\varnothing 80$** e **$\varnothing 100$** e con i seguenti materiali: "ACCIAIO AL CARBONIO", "ACCIAIO INOX 316L" e in "ALLUMINIO".

Con spessori a partire dai 0,5mm.

La bicchieratura è calibrata con lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The "Splitter System" of the Pellet Line is available in diameters **$\varnothing 80$** and **$\varnothing 100$** in the following materials: "Carbon Steel", "Stainless Steel 316L" and "Aluminum".

Thickness starting from 0,5mm.

The female side is calibrated, with tapered male side to facilitate a quick and correct installation.

It's equipped with a triple lip silicon seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust.

The powder coating guarantees colour uniformity over the entire duct.

FIELD OF USE: The products of the line "SINGLE WALL PELLET" are designed to be used in the service of stoves pellet with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200\text{Pa}$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200°C .

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke duct must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

LINEA PELLET
PELLET LINE

SISTEMA SDOPPIATO — NERO

SPLITTER SYSTEM — BLACK

L=2000 TUBI M/F

L=2000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80200MFVN	60,31	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	EU928MFVN	41,79	01
100	EUR120MFVN	46,94	01

L=1500 TUBI M/F

L=1500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80150MFVN	44,25	01
100	PT10150MFVN	45,70	01

L=1000 TUBI M/F

L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80100MFVN	28,21	01
100	PT10100MFVN	31,86	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTX80100VN	28,47	01
100	PTX100100VN	32,17	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	EU981MFVN	21,28	01
100	EUR101MFVN	24,43	01

MANICOTTI M/F TELESCOPICO
L=210

TELESCOPIC M/F SLEEVES L=210

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PMS80VN	19,63	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	PMSMF821VN	14,69	01



L=500 TUBI M/F

L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80050MFVN	18,51	01
100	PT10050MFVN	20,91	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTX80050VN	18,68	01
100	PTX100050VN	21,11	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	EU985MFVN	12,50	01
100	EUR105MFVN	14,20	01

L=250 TUBI M/F

L=250 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PT80025MFVN	15,75	01
100	PT10025MFVN	17,80	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTX80025VN	15,88	01
100	PTX100025VN	17,96	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	EU982MFVN	07,96	01
100	EUR102MFVN	09,48	01

MANICOTTI F/F L=150
SLEEVES F/F L=150

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PMFF80VN	15,39	02
100	PMFF100VN	17,23	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PFFX80VN	15,51	01
100	PFFX100VN	17,37	01
ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM Sp. - Thk. 15/10			
80	MFF0808VN	13,00	02
100	MFF1010VN	14,47	01



SISTEMA SDOPPIATO — NERO

SPLITTER SYSTEM — BLACK

LINEA PELLET
PELLET LINE



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



MANICOTTI M/F L=150 SLEEVES M/F L=150

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PMMF80VN	11,70	02
100	PMMF100VN	13,22	01

CURVE 90° M/F CON ISPEZIONE BENDS 90° M/F WITH INSPECTION

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PCI9080MFVN	39,47	01
100	PCI90100MFVN	49,36	01



CURVE 90° M/F BENDS 90° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PC9080MFVN	29,62	04
100	PC90100MFVN	40,80	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PCX9080VN	26,89	04
100	PCX90100VN	37,05	01
ALLUMINIO PRESSOFUSO — DIE-CAST ALUMINIUM Sp. - Thk. 20/10			
80*	EUR9008VN	10,02	04
80#	EUR9086VN	13,17	02
100#	EUR9010MFVN	15,65	01

* R=40 / # R=60

CURVE 45° M/F BENDS 45° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PC4580MFVN	27,84	04
100	PC45100MFVN	36,47	01
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PCX4580VN	25,29	04
100	PCX45100VN	30,12	01
ALLUMINIO PRESSOFUSO — DIE-CAST ALUMINIUM Sp. - Thk. 20/10			
80*	EUR4508VN	09,65	04
100#	EUR4510MFVN	19,39	01

* R=40 / # R=60



CURVE 90° F/F BENDS 90° F/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ALLUMINIO PRESSOFUSO — DIE-CAST ALUMINIUM Sp. - Thk. 20/10			
80*	EURF908VN	12,04	02
80#	EURF986VN	15,11	02

* R=40 / # R=60

TEE F/F CON DOPPIA ISPEZIONE TEE F/F WITH DOUBLE INSPECTION

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PTEFFSP80VN	57,81	02

L=165



TEE M/F/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80*	PTEFF80VN	28,89	02
100#	PTEFF100VN	31,49	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80*	PTEFFX80VN	27,69	02
100#	PTEFFX100VN	30,18	01

* L=206 / # L=235

TEE M/M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80*	PTEMF80VN	27,63	02
100#	PTEMF100VN	30,28	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80*	PTEMMX80VN	26,38	02
100#	PTEMMX100VN	29,03	01

* L=206 / # L=235




TEE M/F/F Ø100/80

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
100	PTEFF10080VN	31,49	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
100	PTEMFX10080VN	30,18	01
L=235			


TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUGS

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PTSC80VN	13,48	02
100	PTSC100VN	15,10	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTSCX80VN	15,95	02
100	PTSCX100VN	17,56	01


TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUGS

Ø	CODE	€/Pcs	
ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL Sp. - Thk. 12/10			
80	PTI80VN	10,04	02
100	PTI100VN	11,25	01
Valevole anche per la Linea Alluminio Valid also for the Aluminum Line			
ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL Sp. - Thk. 5/10			
80	PTIX80VN	12,47	02
100	PTIX100VN	13,68	01


ADATTORE M/M
ADAPTER M/M

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO ESTRUSO — EXTRUDED ALUMINUM Sp. - Thk. 15/10			
80/60	MMMO0608VN	11,44	06

L=137


ADATTATORE F/M
ADAPTER F/M


Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO ESTRUSO — EXTRUDED ALUMINUM Sp. - Thk. 12/10			
100/80	PMMF80100VN	10,05	02

L=148


ADATTATORE M/F
ADAPTER M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO ESTRUSO — EXTRUDED ALUMINUM Sp. - Thk. 12/10			
100/80	PMMF10080VN	18,00	02

L=150

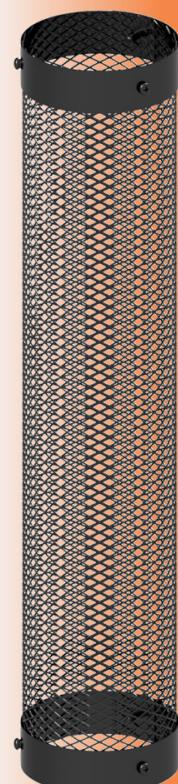
RETE DI PROTEZIONE L=1000
PROTECTION GRID L=1000

Ø	CODE	€/Pcs	
100	PPROT8010	19,98	01

In Acciaio
Steel

RETE DI PROTEZIONE L=500
PROTECTION GRID L=500


Ø	CODE	€/Pcs	
100	PPROT8050	14,37	01

In Acciaio
Steel



EASY STARTER KIT

**KIT NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE DELLA
STUFA A PELLET**
BASIC KIT FOR INSTALLING PELLET STOVE

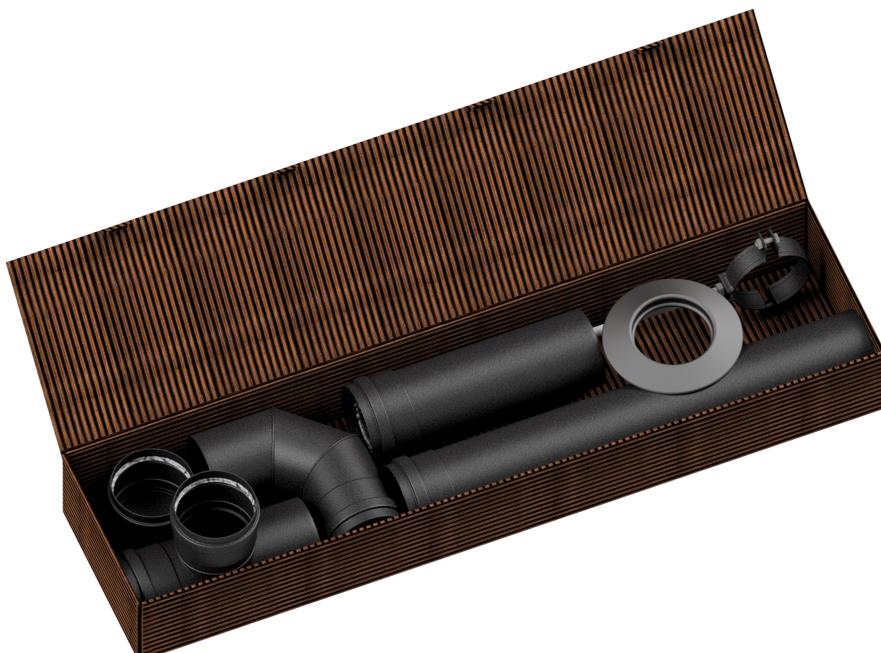

KIT PELLET ACCIAIO AL CARBONIO

CARBON STEEL PELLET KIT

Elenco contenuto Kit:
 N°1 Tee M/F/F Acciaio
 N°1 Tappo Ispezione Acciaio
 N°1 Curva M/F 90° Acciaio
 N°1 Tubo M/F L=1000 Acciaio
 N°1 Tubo M/F L=500 Acciaio
 N°1 Rosone in silicone Nero
 N°1 Collare

List of Kit:
 N°1 Tee M/F/F in Carbon Steel
 N°1 Inspection Plug in Carbon Steel
 N°1 Bend M/F 90° in Carbon Steel
 N°1 Pipe M/F L=1000 in Carbon Steel
 N°1 Pipe M/F L=500 in Carbon Steel
 N°1 Black Silicon Wall Cover
 N°1 Wall Bracket

Ø	CODE	€/Pcs
80	BASIKIT	89,90


KIT PER ASPIRAZIONE ARIA VERN. BIANCO

AIR INLET KIT WITH ADAPTER WHITE PAINTED

Adattatore Maschio
Male Adapter

Ø 40

Ø 50

L CODE

€/Pcs



300/920 KITAFL6040B 23,05 02

300/920 KITAFL6050B 23,70 02

KIT PER ASPIRAZIONE ARIA VERN. NERO LUCIDO

AIR INLET KIT WITH ADAPTER GLOSSY BLACK PAINTED

L CODE

€/Pcs



300/920 KITAFL6040N 23,05 02

300/920 KITAFL6050N 23,70 02

Tubo Ø60 flessibile estendibile in Alluminio, TERMINALE aria in Acc. Inox e RIDUZIONE Flexible Extensible Aluminum Ø60 Pipe, Air Inlet TERMINAL and ADAPTER

TERMINALI ORIZZONTALI SCARICO FUMI

FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS



Ø CODE

€/Pcs




80 PTERM08IVN 18,30 04

100 PTERM10IVN 20,49 01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

TERMINALI VERTICALI SCARICO FUMI

FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS



Ø CODE

€/Pcs



80 PTERM08IAVN 29,64 02

100 PTERM10IAVN 33,18 01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

TERMINALI ORIZZONTALI CON CAPPELLO PARAPIOGGIA

HORIZONTAL WITH RAIN CAP TERMINALS



Ø CODE

€/Pcs



80 TERMA08IPGVN 09,29 04

100 TERMA10IPGVN 09,92 01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

TERMINALE VERTICALE SCARICO FUMI

FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL



Ø CODE

€/Pcs



80 PTAV80VN 38,07 01

In Acciaio
Steel

TERMINALI A BOTTE ANTIVENTO CON ATTACCO MASCHIO

FLUE OUTLET WINDPROOF WITH FASTENING MALE TERMINALS



Ø CODE

€/Pcs



80 TAV80MN 58,41 01

100 TAV100MN 61,47 01

In Acciaio Inox
Stainless Steel

TERMINALI A BOTTE ANTIVENTO CON ATTACCO FEMMINA

FLUE OUTLET WINDPROOF WITH FASTENING FEMALE TERMINALS



Ø CODE

€/Pcs



80 TAV80FN 59,94 01

100 TAV100FN 62,98 01

In Acciaio Inox
Stainless Steel



**COLLARI
WALL BRACKTES**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PFCOFER80VN	08,84	25
100	PFCOFER100VN	09,89	25

In Acciaio - Lunghezza Gambo 200
Steel - Anchor Length 200


**ROSONI COPRIMURO IN SILICON
SILICON WALL COVERS**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PRCS80N	05,87	10
100	PRCS100N	06,38	06


**ROSONI COPRIMURO OVALI
IN ACCIAIO**
OVAL STEEL WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PRCEOVME80VN	13,42	06
100	PRCEOVME100VN	15,97	06

Sp. 10/10


**ROSONI COPRIMURO IN ACCIAIO
STEEL WALL COVERS**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PRCEME80VN	07,07	06
100	PRCEME100VN	07,84	06

Sp. 8/10


VERNICE SPRAY PER RITOCCHI
SPRAY PAINT TOUCH


CODE	€/Pcs	Box
PVSPRAYN	29,28	01

Bomboletta spray di vernice nero opaco per ritocchi
Opaque Black Spray for paint


**GUARNIZIONI
SEALS**

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	PORL08SN	01,69	10
100	PORL100SN	01,89	10

Silicone a triplo labbro — *Triple Lip Silicon*

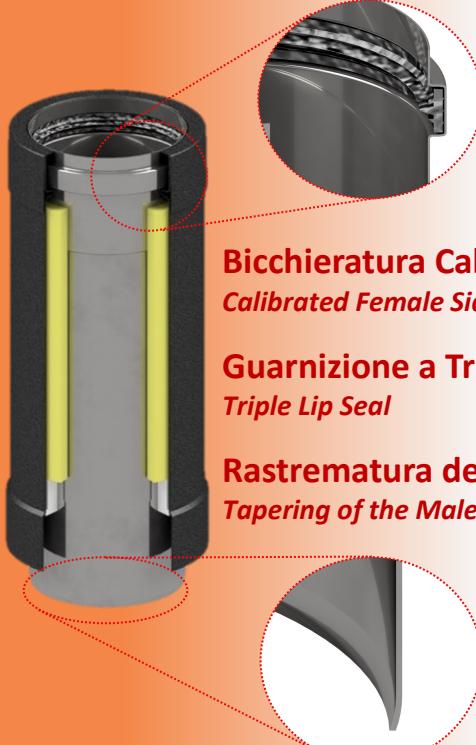**Bicchieratura Calibrata***Calibrated Female Side***Guarnizione a Triplo Labbro***Triple Lip Seal***Rastrematura del maschio***Tapering of the Male Side*

Il "SISTEMA DOPPIA PARETE" della LINEA PELLET è disponibile nei diametri Ø80/100 e Ø100/125. La parete interna è in "ACCIAIO INOX 316L BA" e/o "ALLUMINIO", mentre la parete esterna è in "RAME" e/o "ACCIAIO INOX 304 BA" e/o "ALLUMINIO" e/o "ACCIAIO".

Con spessori a partire dai 0,5mm.

L'isolamento è garantita dall'uso della lana di roccia.

La bicchieratura è calibrata con lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

The "Double Wall system" of the Pellet Line is available in diameters Ø80/100 and Ø100/125. The inside part is available in "Stainless Steel 316L", and in "Aluminum", while the external part is available in "Copper", "Stainless Steel 304", "Aluminum" and "Steel".

Thickness starting from 0,5mm.

The insulation is guarantees with rock wool.

The female side is calibrated, with tapered male side to facilitate a quick and correct installation.

It's equipped with a triple lip silicon seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust. The powder coating guarantees colour uniformity over the entire duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "DOPPIA PARETE PELLET" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a pellet a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tolleratamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line "DOUBLE WALL SYSTEM PELLET" are designed to be used in the service of stoves pellet with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 °C.

INSTALLAZIONE:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flow towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc.

The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

TUBI M/F PIPES M/F

CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10

WITH INTERNAL PIPE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10



PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE

	L	Ø	CODE	€/Pcs	
1000	80/100	TCIX81MF	73,66	01	
	100/125	TCIX10125100MF	80,76	01	
500	80/100	TCIX85MF	49,50	01	
	100/125	TCIX10125050MF	53,46	01	
250	80/100	TCIX82MF	36,80	01	
	100/125	TCIX10125025MF	39,76	01	



PARETE ESTERNA IN RAME
COPPER EXTERNAL SIDE

1950	TCIR28MF	201,60	01
1000	TCIR81MF	109,33	01
500	TCIR85MF	68,46	01
250	TCIR82MF	48,81	01



PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TCIA28MFVN	136,63	01
1000	80/100	TCIA81MFVN	72,31	01
	100/125	TCI10125100MFVN	79,57	01
500	80/100	TCIA85MFVN	47,87	01
	100/125	TCI10125050MFVN	50,34	01
250	80/100	TCIA82MFVN	35,60	01
	100/125	TCI10125025MFVN	39,16	01



PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TCIA28MFVR	150,29	01
1000	80/100	TCIA81MFVR	79,54	01
	100/125	TCI10125100MFVR	83,55	01
500	80/100	TCIA85MFVR	52,65	01
	100/125	TCI10125050MFVR	55,79	01
250	80/100	TCIA82MFVR	39,15	01
	100/125	TCI10125025MFVR	41,13	01



PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TCIA28MFB	141,78	01
1000	80/100	TCIA81MFB	75,01	01
	100/125	TCI10125100MFB	81,96	01
500	80/100	TCIA85MFB	51,11	01
	100/125	TCI10125050MFB	54,25	01
250	80/100	TCIA82MFB	38,01	01
	100/125	TCI10125025MFB	40,34	01

TUBI M/F PIPES M/F

**CON TUBO INTERNO IN ALLUMINIO ESTRUO Sp.15/10
WITH INTERNAL PIPE EXTRUDED ALUMINUM Thk.15/10**

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED EXTERNAL SIDE

L	Ø	CODE	€/Pcs	
2000	80/100	TAC1528MFVN	118,06	01
1000	80/100	TAC1581MFVN	60,53	01
500	80/100	TAC1585MFVN	40,97	01
250	80/100	TAC1582MFVN	27,28	01


PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TAC1528MFVR	118,37	01
1000	80/100	TAC1581MFVR	64,16	01
500	80/100	TAC1585MFVR	43,44	01
250	80/100	TAC1582MFVR	28,92	01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

1950	80/100	TAC1528MFB	117,72	01
1000	80/100	TAC1581MFB	62,35	01
500	80/100	TAC1585MFB	42,19	01
250	80/100	TAC1582MFB	28,10	01

Prezzi trasparenti e qualità originale...

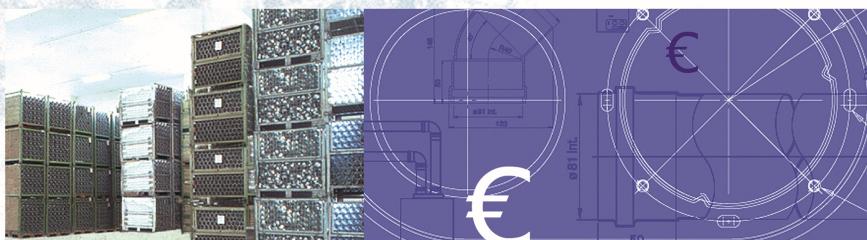

...il mix perfetto per una competizione globale.



MANICOTTO F/F SLEEVES F/F

L

Ø

CODE

€/Pcs

CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL PIPE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE

130

80/100

MFF810X

29,39 01

PARETE ESTERNA IN RAME
COPPER EXTERNAL SIDE

130

80/100

MFF810R

46,18 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED EXTERNAL SIDE

130

80/100

MFF810VN

27,76 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

130

100/125

MFF10125VN

38,35 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

130

80/100

MFF810B

28,59 01

CON TUBO INTERNO IN ALLUMINIO ESTRUO Sp.15/10
WITH INTERNAL PIPE EXTRUDED ALUMINUM Thk.15/10PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED EXTERNAL SIDE

150

80/100

MFF80100VN

26,44 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

150

80/100

MFF80100VR

28,02 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

150

80/100

MFF80100B

27,23 01

CURVA 90° M/F BENDS 90° M/F

Ø

CODE

€/Pcs


 CON CURVA INTERNA IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
 WITH INTERNAL BEND STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

 PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE

80/100 CCIX90MF

71,58 01



100/125 CCIX1012590MF

78,47 01



80/100 CCIA90MFVN

70,28 01



100/125 CCI1012590MFVN

77,30 01



80/100 CCIA90MFVR

77,31 01

100/125 CCI1012590MFVR

81,17 01



80/100 CCIA90MFB

72,92 01



100/125 CCI1012590MFB

79,62 01

CON CURVA INTERNA IN ALLUMINIO
 WITH INTERNAL BEND ALUMINUM

 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE

80/100 CAC9008VN

51,46 01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CAC9008VR

54,54 01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CAC9008B

53,00 01

SISTEMA DOPPIA PARETE

Double Wall system

LINEA PELLET

PELLET LINE



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CURVA 45° M/F BENDS 45° M/F

Ø

CODE

€/Pcs



CON CURVA INTERNA IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL BEND STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE

80/100 CCIX45MF 60,₁₂ 01

100/125 CCIX1012545MF 63,₈₈ 01

PARETE ESTERNA IN RAME
COPPER EXTERNAL SIDE

80/100 CCIR45MF 83,₄₃ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE

80/100 CCIA45MFVN 57,₂₁ 01

100/125 CCI1012545MFVN 62,₉₅ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CCIA45MFVR 66,₈₃ 01

100/125 CCI1012545MFVR 66,₀₉ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CCIA45MFB 63,₀₅ 01

100/125 CCI1012545MFB 64,₈₃ 01

CON CURVA INTERNA IN ALLUMINIO
WITH INTERNAL BEND ALUMINUM

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE

80/100 CAC4508VN 43,₆₄ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CAC4508VR 46,₂₆ 01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 CAC4508B 44,₉₅ 01

TEE M/M/F PER UTILIZZO SENZA MENSOLA DI SUPPORTO

TEE M/M/F FOR USE WITHOUT SUPPORT BRACKET



**CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10**

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Sp.5/10 EXTERNAL SIDE	80/100	TEIX0810	102,17	01
---	--------	----------	--------	----

PARETE ESTERNA IN RAME COPPER EXTERNAL SIDE	80/100	TEIR0810	155,78	01
--	--------	----------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810VN	100,77	01
--	--------	------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810VR	106,81	01
--	--------	------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810B	103,79	01
---	--------	-----------	--------	----

TEE M/F/F PER UTILIZZO SENZA MENSOLA DI SUPPORTO

TEE M/F/F FOR USE WITHOUT SUPPORT BRACKET



PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE	80/100	TEIXFF0810	107,40	01
--	--------	------------	--------	----

PARETE ESTERNA IN RAME COPPER EXTERNAL SIDE	80/100	TEIRFF0810	157,67	01
--	--------	------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE	80/100	TEIAFF0810VN	105,99	01
--	--------	--------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIAFF0810VR	112,35	01
--	--------	--------------	--------	----

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIAFF0810B	109,17	01
---	--------	-------------	--------	----

	Ø	CODE	€/Pcs	
CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10 WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10				
PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE	80/100	TEIX0810M	98,49	01
PARETE ESTERNA IN RAME COPPER EXTERNAL SIDE	80/100	TEIR0810M	158,97	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810MVN	97,10	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEI10125MVN	92,79	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810MVR	102,93	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEI10125MVR	98,19	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	80/100	TEIA0810MB	100,01	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEI10125MVB	95,58	01
CON TEE INTERNO ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10 WITH INTERNAL TEE CARBON STEEL Thk.12/10				
PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE	80/100	TEI0810VN	55,64	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED	80/100	TEAI0810VR	58,98	01
PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED	80/100	TEI0810B	57,31	01



TEE M/F/F PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO

TEE M/F/F FOR USE WITH SUPPORT BRACKET


CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
 WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10

100/125 TEIFFX10125M

€/Pcs



102,17 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE

100/125 TEIFF10125MVN

95,12 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

100/125 TEIFF10125MVR

100,52 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE

100/125 TEIFF10125MVB

97,91 01

CON TEE INTERNO ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10
 WITH INTERNAL TEE CARBON STEEL Thk.12/10

 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE BLACK

80/100 TEIFF0810VN

72,27 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE

80/100 TEIFF0810VR

76,61 01

 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE


80/100 TEIFF0810B

74,44 01

TEE M/M/F	CON STACCO RIDOTTO A Ø80 PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO	TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80 FOR USE WITH SUPPORT BRACKET	Ø	CODE	€/Pcs	CARTON
CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10 WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10						
	PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE	100/125	TEIX1012580M	112,03	01	
	PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO BLACK PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE	100/125	TEI1012580MVN	113,20	01	
	PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEI1012580MVR	118,40	01	
	PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEI1012580MVB	114,90	01	
TEE M/F/F	CON STACCO RIDOTTO A Ø80 PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO	TEE M/F/F WITH ADAPTER Ø80 FOR USE WITH SUPPORT BRACKET				
	PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10 STAINLESS STEEL 304L Thk.5/10 EXTERNAL SIDE	100/125	TEIFFX1012580M	120,19	01	
	PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO PAINTED OPAQUE EXTERNAL SIDE BLACK	100/125	TEIFF1012580MVN	115,53	01	
	PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME COPPER PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEIFF1012580MVR	120,73	01	
	PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA WHITE PAINTED EXTERNAL SIDE	100/125	TEIFF1012580MVB	117,23	01	

MENSOLA DI SUPPORTO

SUPPORT BRACKET

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

Ø	CODE	€/Pcs	
---	------	-------	--

80/100 SUPP10X 85,98 01

100/125 SUPP125X 94,66 01


IN ACCIAIO RAMATO PROTETTO
COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTION

80/100 SUPP10R 93,74 01

VERNICIATO NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED

80/100 SUPP10VN 81,09 01

100/125 SUPP125VN 85,15 01

VERNICIATO RAME
COPPER PAINTED

80/100 SUPP10VR 81,10 01

100/125 SUPP125VR 88,31 01

VERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

80/100 SUPP10B 79,89 01

100/125 SUPP125B 87,66 01

COLLARI

WALL BRACKETS

Ø	CODE	
---	------	--

IN ACCIAIO INOX - CON PERNO INOX L=200
STAINLESS STEEL - WITH STAINLESS STEEL SCREW L=200

100 COFER10I 14,34 10

125 PCOFER125X 18,64 10

RAME - CON PERNO INOX
COPPER - WITH STAINLESS STEEL SCREW

100 COF10RR 15,34 10

VERNICIATO NERO OPACO - CON PERNO IN ACCIAIO L=200
OPAQUE BLACK PAINTED - WITH STEEL SCREW L=200

100 PCOFER100VN 09,89 25

125 PCOFER125VN 12,57 01

VERNICIATO RAME - CON PERNO IN ACCIAIO L=200
COPPER PAINTED - WITH STEEL SCREW L=200

100 COFERR10 10,85 10

125 PCOFER125VR 13,08 01

VERNICIATO BIANCO - CON PERNO IN ACCIAIO L=200
WHITE PAINTED - WITH STEEL SCREW L=200

100 COFERB10 08,92 25

125 COFERB125 12,83 25

TAPPI ISPEZIONE

INSPECTION PLUGS

	Ø	CODE	€/Pcs	
IN ACCIAIO INOX Sp.5/10 STAINLESS STEEL Thk.5/10				
PER LINEA DOPPIA PARETE • INOX/INOX FOR DOUBLE WALL SYSTEM • STAINLESS STEEL/STAINLESS STEEL	80	TIX80	12,25	02
	100	TIX100	13,88	01
<hr/>				
PER LINEA DOPPIA PARETE • INOX/RAME FOR DOUBLE WALL SYSTEM • STAINLESS STEEL/COPPER	80	TI80IR	14,22	02
IN ACCIAIO RAMATO PROTETTO COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTION				
PER LINEA DOPPIA PARETE • INOX/ALLUMINIO FOR DOUBLE WALL SYSTEM • STAINLESS STEEL/ALUMINUM	80	PTIX80VN	12,47	02
VERNICIATO NERO OPACO OPAQUE BLACK PAINTED	100	PTIX100VN	13,68	01
<hr/>				
PER LINEA DOPPIA PARETE • INOX/ALLUMINIO FOR DOUBLE WALL SYSTEM • STAINLESS STEEL/ALUMINUM	80	TI80IVR	13,07	02
VERNICIATO RAME COPPER PAINTED	100	TI100IVR	14,36	01
<hr/>				
PER LINEA DOPPIA PARETE • INOX/ALLUMINIO FOR DOUBLE WALL SYSTEM • STAINLESS STEEL/ALUMINUM	80	TI80IB	12,77	02
VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED	100	TI100IB	14,02	01
<hr/>				
IN ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10 CARBON STEEL Thk.12/10				
PER LINEA DOPPIA PARETE • ALLUMINIO/ALLUMINIO FOR DOUBLE WALL SYSTEM • ALUMINUM/ALUMINUM	80	PTI80VN	10,04	02
VERNICIATO NERO OPACO OPAQUE BLACK PAINTED				
<hr/>				
PER LINEA DOPPIA PARETE • ALLUMINIO/ALLUMINIO FOR DOUBLE WALL SYSTEM • ALUMINUM/ALUMINUM	80	PTI80VR	10,65	02
VERNICIATO RAME COPPER PAINTED				
<hr/>				
PER LINEA DOPPIA PARETE • ALLUMINIO/ALLUMINIO FOR DOUBLE WALL SYSTEM • ALUMINUM/ALUMINUM	80	PTI80B	10,34	02
VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED				



TAPPI SCARICO CONDENSA

CONDENSING DRAIN PLUGS



PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/INOX

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/STAINLESS STEEL

Ø

CODE

€/Pcs

IN ACCIAIO INOX Sp.5/10
STAINLESS STEEL Thk.5/10

80 TSCX80

15,51 02

100 TSCX100

17,27 01



PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/RAME

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/COPPER

80 TSC80IR

18,08 02

IN ACCIAIO RAMATO PROTETTO

COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTION



PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 PTSCX80VN

15,95 02



VERNICIATO NERO OPACO

OPAQUE BLACK PAINTED

100 PTSCX100VN

17,56 01



PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TSC80IVR

16,78 02

VERNICIATO RAME

COPPER PAINTED

100 TSC100IVR

18,50 01

PER LINEA DOPPIA PARETE

• INOX/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TSC80IB

16,35 02

VERNICIATO BIANCO

WHITE PAINTED

100 TSC100IB

18,02 01

IN ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10

CARBON STEEL Thk.12/10



PER LINEA DOPPIA PARETE

• ALLUMINIO/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTSC80VN

13,48 02



VERNICIATO NERO OPACO

OPAQUE BLACK PAINTED

80 PTSC80VR

13,12 02

PER LINEA DOPPIA PARETE

• ALLUMINIO/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTSC80VR

13,12 02

VERNICIATO RAME

COPPER PAINTED



PER LINEA DOPPIA PARETE

• ALLUMINIO/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

• ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTSC80B

13,90 02

VERNICIATO BIANCO

WHITE PAINTED

TERMINALI SCARICO FUMI

FLUE OUTLET TERMINALS

IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
Stainless Steel 304L Thk.5/10

Ø	CODE	€/Pcs	
---	------	-------	--

80/100 TERM08VIX 39,08 01

100/125 TERM125VIX 42,99 01

IN RAME
COPPER

80/100 TERM08RRT 55,14 01

VERNICIATO NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED

80/100 TERM08VIVN 38,49 01

100/125 TERM125VIVN 42,35 01

VERNICIATO RAME
COPPER PAINTED

80/100 TERM08VIVRT 42,35 01

100/125 TERM125VIVR 44,47 01

VERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

80/100 TERM08VIVB 39,65 01

100/125 TERM125VB 42,62 01

N.B. Terminale progettato considerando un angolo caduta pioggia non superiore a 38° Terminal designed considering falling rain angle not superior than 38°

ROSONE COPRIMURO IN PE
PE WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCPE10	04,99	12

Per Uso Esterno ed Interno
For External and Internal UseROSONI COPRIMURO IN SILICONE
SILICON WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	
100	PRCS100N	06,38	06
125	PRCS125N	10,13	05

ROSONI COPRIMURO
IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCX10	16,21	02
125	RCX125	18,58	01

ROSONI COPRIMURO IN EPDM
STEEL WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCEP10	04,99	15
125	RCEP125	07,96	05

VERNICE SPRAY PER RITOCCHI
SPRAY PAINT TOUCH

	CODE	€/Pcs	
Nero Opaco Opaque Black	PVSPRAYN	29,28	01
Marrone Brown	PVSPRAYVR	32,78	01

GUARNIZIONI
SEALS


Ø	CODE	€/Pcs	
80	PORL08SN	01,69	10
100	PORL100SN	01,89	10

Silicone a triplo labbro – Triple Lip Silicon



LINEA CONVENZIONALE INDICE

CONVENZIONAL LINE INDEX

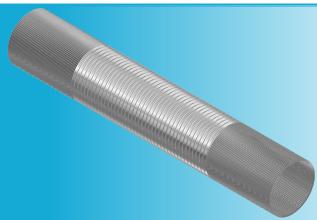

CONVOGLIAMENTO ARIA

AIR CONVEYANCE

Tubi e Accessori Pipes and Accessories

Pag. 66




PER IMPIANTI RADIANTI

FOR RADIANT SYSTEM

Speciale per Impianti Radianti Special For Radiant System

Pag. 67

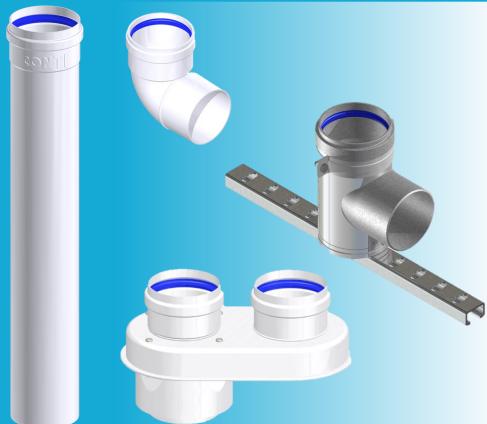

SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

Tubi Pipes Ø60 - 80 - 100

Pag. 70

Curve e Tee Bends and Tee Ø60 - 80 - 100

73

Accessori Accessories Ø60 - 80 - 100

74



SISTEMA COASSIALE

CONCENTRIC SYSTEM

Ø60/100 Kit Completati, Curve, Partenze Verticali, Condotti Universali
Complete Kit, Bends, Vertical Startings and Universal Extensions

Pag. 77

Ø60/100 Curve Pressofuse Die-Casting Bends

84

Ø60/100 Curve Stampate Moulded Bends

84

Ø60/100 Condotti Universali Universal Extensions

85

Ø60/100 Accessori Accessories

86

Ø80/125 Tubi, Curve e Accessori Pipes, Bends and Accessories

Pag. 87



SISTEMA CAMINI A TETTO

ROOF TERMINAL SYSTEM

Ø80/125 Attacco Ø80/125 Fastening Ø80/125

Pag. 89

Ø80/125 Attacco Ø60/100 Fastening Ø60/100

90

Ø60/100 Attacco Ø60/100 Fastening Ø60/100

90

Accessori Accessories

92



TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE

EXTENDABLE HOSE



Ø	CODE	€/Pcs	
<i>Sp. Thk. 0,12 ALLUMINIO — ALUMINUM</i>			
60	10715060	07,86	01
70	10715070	09,05	01
80	10715080	10,28	01
90	10715090	11,40	01
100	10715100	12,54	01
110	10715110	13,68	01
120	10715120	14,88	01
125	10715125	15,56	01
130	10715130	16,05	01
135	10715135	16,42	01
140	10715140	17,31	01
145	10715145	17,92	01
150	10715150	18,58	01
160	10715160	19,80	01
170	10715170	20,84	01
180	10715180	21,99	01
200	10715200	24,60	01
220	10715220	27,28	01
230	10715230	27,82	01
240	10715240	29,79	01
250	10715250	30,20	01
280	10715280	33,95	01
300	10715300	36,22	01



MANICOTTO DI GIUNZIONE

CONNECTING SLEEVE



Ø	CODE	€/Pcs	
<i>Sp. Thk. 0,5 ACCIAIO ZINCATO — GALVANIZED STEEL</i>			
60	MAZ060	04,71	01
70	MAZ070	04,86	01
80	MAZ080	05,13	01
90	MAZ090	05,32	01
100	MAZ100	05,40	01
110	MAZ110	06,00	01
120	MAZ120	06,80	01
125	MAZ125	06,96	01
130	MAZ130	07,14	01
135	MAZ135	07,25	01
140	MAZ140	07,48	01
145	MAZ145	08,09	01
150	MAZ150	08,69	01
160	MAZ160	09,47	01
170	MAZ170	10,61	01
180	MAZ180	11,82	01
200	MAZ200	13,12	01
220	MAZ220	14,36	01
230	MAZ230	16,53	01
240	MAZ240	16,78	01
250	MAZ250	18,27	01
280	MAZ280	20,70	01
300	MAZ300	21,92	01



FASSETTA DI FISSAGGIO

ADJUSTABLE FIXING CLAMP

Ø	CODE	€/Pcs	
<i>ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL</i>			
60 - 215	FI60215	03,65	01
60 - 325	FI60325	04,86	01




L=500 TUBI M/F

L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	EUR85MFN	09,27	09
100	TA105MFN	16,07	06
Sp. Thk. 0,5 ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL AISI 3042B			
130	TI304130050MF	23,52	01

L=1000 TUBI M/F

L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	EUR81MFN	13,19	10
100	TA101MFN	23,21	07
Sp. Thk. 0,5 ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL AISI 3042B			
130	TI304130100MF	41,48	01

CURVE 90° M/F


90° BENDS M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
Sp. Thk. 2 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	EUR9008N	08,88	20
100	CAP9010N	20,16	08
Sp. Thk. 0,5 ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL AISI 3042B			
130	CI30413090MF	31,86	01

CURVE 45° M/F

45° BENDS M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
Sp. Thk. 2 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	EUR4508N	08,88	15
100	CAP4510N	16,74	06
Sp. Thk. 0,5 ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL AISI 3042B			
130	CI30413045MF	27,36	01


CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE INOX

CONCENTRIC PIPES WITH INOX TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Alluminio Estruso Extruded Aluminum	750 KITM812575RPAG	42,55	01


PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F

CONCENTRIC PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	
Alluminio Estruso Extruded Aluminum	1000 KPCB8121B	45,53	01


CURVE M/F 90°

90° BENDS M/F

CODE	€/Pcs	
CCP812590MFB	34,32	01

In Alluminio Pressofuso / Die-Casted Aluminum

CURVE M/F 45°

45° BENDS M/F

CODE	€/Pcs	
CCP812545MFB	32,64	01

In Alluminio Pressofuso / Die-Casted Aluminum


SDOPPIATORE MONOBLOCCO

CONNECTION

CODE	€/Pcs	
S08125MFB	25,08	01


 Attacco Fastening
Ø80/125 F/F

Special

PER IMPIANTI RADIANTI FOR RADIANT SYSTEM



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

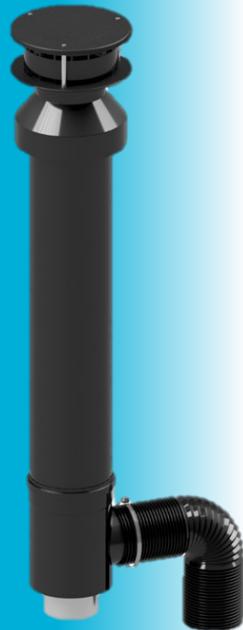


CAMINO A TETTO COASSIALE

CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Ø100/100 M/F Con interasse Variabile Tubo Esterno Ø125 in PVC nero	1150 KTCGFLEX	181,67	01

Fastening Ø100/100 M/F
With variable wheelbase
PVC Black Ø125 external pipe

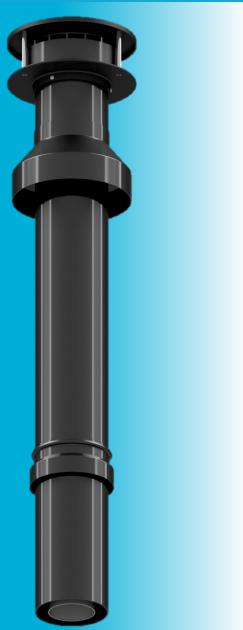

CAMINO A TETTO COASSIALE

CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Ø80/125 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero	1063 KTC812N	102,46	01

Fastening Ø80/125 M/M
With regulation air comburent
PVC Black Ø125

LINEA CONVENZIONALE CONVENTIONAL LINE



RACCORDO QUADRO/TONDO NERO BLACK QUADRAT/ROUND FITTING

CODE	€/Pcs	
ADQ100	25,65	01

Attacco Quadro / Square Fastening 58x68
Uscita Tonda / Round Outlet Ø100

RACCORDO QUADRO/TONDO NERO BLACK QUADRAT/ROUND FITTING

CODE	€/Pcs	
ADQ130	35,88	01

Attacco Quadro / Square Fastening 58x68
Uscita Tonda / Round Outlet Ø100





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONVENZIONALE CONVENTIONAL

SISTEMA SDOPPIATO SPLITTER SYSTEM



Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

Ogni condotto della Linea “**SISTEMA SDOPPIATO**” è realizzato con una bicchieratura calibrata e lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

I tubi sono realizzati in **Alluminio Estruso in lega EN AW-6060** e le curve sono realizzate in **Alluminio Pressofuso in Lega EN AB-46100**.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

Each conduit of the Line “SPLIT SYSTEM” is made with a calibrated socket and a tapered male side to facilitate quick and correct installation.

The pipes are made of Extruded Aluminum in EN AW-6060 alloy and the bends are made of Die-Cast Aluminum in EN AB-46100 alloy.

The triple lip silicone gasket ensures an optimal seal to the fumes outlet.

The powder coating ensures uniformity of colour throughout the duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “SDOPPIATO” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a convenzionali a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslo-rotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 m; è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezture quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' *tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici*.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “SPLITTER” are designed to be used in the service of conventional boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flow towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorate treatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc.

The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

SISTEMA SDOPPIATO

Splitter system

CONVENZIONALE
CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

L=2000 TUBI M/F

L=2000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	TA026MFB	23,08	02
80	TAL28MFB	32,82	10
80	EUR28MFB	29,24	10
100	TA120MFB	46,64	07
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
60	TA026MFN	20,16	02
80	TAL28MFN	29,12	10
80	EUR28MFN	27,21	10
100	TA120MFN	43,60	07
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
80	TA928MFB	41,74	10
80	EU928MFB	39,71	10
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	TA928MFN	38,99	10
80	EU928MFN	36,98	10

L=1000 TUBI M/F

L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	TA061MFB	14,99	09
80	TAL81MFB	16,38	10
80	EUR81MFB	14,00	10
100	TA101MFB	25,04	07
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
60	TA061MFN	13,17	09
80	TAL81MFN	14,66	10
80	EUR81MFN	13,19	10
100	TA101MFN	23,21	07
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	TA161MFB	17,68	09
80	TA981MFB	21,39	10
80	EU981MFB	20,37	10
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	TA981MFN	19,66	10
80	EU981MFN	18,63	10

L=1500 TUBI M/F

L=1500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
80	TAL15MFB	26,08	10
	EUR15MFB	23,25	10
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	TAL15MFN	23,81	10
	EUR15MFN	21,53	10
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
80	TA915MFB	31,35	10
	EU915MFB	29,82	10
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	TA915MFN	29,07	10
	EU915MFN	27,58	10
L=500 TUBI M/F			
L=500 PIPES M/F			
Ø	CODE	€/Pcs	Box
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	TA065MFB	11,18	10
80	TAL85MFB	11,36	09
	EUR85MFB	10,35	09
100	TA105MFB	17,44	06
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
60	TA065MFN	10,00	10
80	TAL85MFN	10,24	09
	EUR85MFN	09,27	09
100	TA105MFN	16,07	06
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	TA165MFB	13,00	10
80	TA985MFB	13,00	09
	EU985MFB	12,34	09
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	TA985MFN	11,92	09
	EU985MFN	11,28	09





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONVENZIONALE
CONVENTIONAL

SISTEMA SDOPPIATO

Splitter system



L=250 TUBI M/F

L=250 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	TA062MFB	08,33	02
80	TAL82MFB	08,15	12
100	EUR82MFB	07,36	12
100	TA102MFB	08,72	01
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
60	TA062MFN	07,52	02
80	TAL82MFN	07,37	12
100	EUR82MFN	06,59	12
100	TA102MFN	07,77	01
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	TA162MFB	09,68	02
80	TA982MFB	10,04	12
80	EU982MFB	09,57	12
Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	TA982MFN	09,24	12
80	EU982MFN	08,78	12



MANICOTTI M/F

con raccolta scarico condensa

SLEEVERS M/F with collector condensation drain

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	TSC6014B	24,02	03
80	TSC8019B	24,56	05
ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
60	TSC6014N	23,15	03
80	TSC8019N	23,88	05

TUBO M/F con sportello ispezione orizzontale/verticale

PIPE M/F with horizontal/vertical inspection door

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	TCSI060B	18,93	01
80	TCSI080B	19,07	01
100	TCSI100B	22,08	01
ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
60	TCSI060N	18,20	01
80	TCSI080N	18,21	01
100	TCSI100N	20,97	01

MANICOTTO TELESCOPICO M/F
TELESCOPIC SLEEVE M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
L=210 ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
80	MSMF821V	12,64	04
L=210 ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	MSMF821N	12,21	04

MANICOTTI M/F

con presa ispezione fumi/aria

SLEEVERS M/F with inspection air/flue outlet

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
80	TFA8012B	14,80	05
ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	TFA8012N	14,13	05



SISTEMA SDOPPIATO

Splitter system

CONVENZIONALE
CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



MANICOTTI F/F SLEEVERS F/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	MFF6060B	10,24	03
80	MFF0808V	13,00	05
100	MFF1010B	14,48	04
ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
60	MFF6060N	09,68	03
80	MFF0808N	12,34	05
100	MFF1010N	13,95	04

RIDUZIONI F/F ADAPTERS F/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
80/60	MFF0608B	15,15	08
100/80	MFF0108V	22,58	04
ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80/60	MFF0608N	14,54	08



MANICOTTI M/F SLEEVERS M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
60	MMF6060B	07,94	03
80	MMF0808V	09,68	05
ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
60	MMF6060N	07,34	03
80	MMF0808N	09,00	05

RIDUZIONI F/M ADAPTERS F/M

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
80/60	MMF0608B	14,79	08
80/70	MMF0708B	15,84	04
100/80	MFM0108V	16,52	04
ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80/60	MMF0608N	14,26	08



RIDUZIONI M/F ADAPTERS M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ALLUMINIO BIANCO — WHITE ALUMINUM			
80/60	MFM0608B	14,04	06
100/80	MMF0801V	16,16	04
120/80	MFM0812B	17,18	04
ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80/60	MFM0608N	13,42	06

MANICOTTI M/M SLEEVERS M/M

Ø	CODE	€/Pcs	Box
ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
60	MMM6060N	05,24	03
80	MMM0808N	05,81	05





CURVE M/F 90°

90° BENDS M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO WHITE DIE-CASTED ALUMINUM			
60	CAP9006B (r=60)	15,59	06
	CAP9008B (r=40)	11,87	20
80	EUR9008B (r=40)	09,57	20
	CAP9086B (r=60)	15,54	12
100	CAP9010B (r=60)	20,99	08
ALLUMINIO PRESSOFUSO NATURALE NATURAL DIE-CASTED ALUMINUM			
60	CAP9006N (r=60)	14,93	06
	CAP9008N (r=40)	11,40	20
80	EUR9008N (r=40)	08,88	20
	CAP9086N (r=60)	14,86	12
100	CAP9010N (r=60)	20,16	08

CURVE M/F 45°

45° BENDS M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO WHITE DIE-CASTED ALUMINUM			
60	CAP4506B (r=60)	14,66	06
	CAP4508B (r=40)	11,87	15
80	EUR4508B (r=40)	09,57	15
100	CAP4510B (r=50)	17,18	06
ALLUMINIO PRESSOFUSO NATURALE NATURAL DIE-CASTED ALUMINUM			
60	CAP4506N (r=60)	13,98	06
	CAP4508N (r=40)	11,40	15
80	EUR4508N (r=40)	08,88	15
100	CAP4510N (r=50)	16,74	06



CURVE M/F 90° CON ISPEZIONE


90° BENDS M/F WITH INSPECTION

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO WHITE DIE-CASTED ALUMINUM			
80	CAPI908B (r=40)	14,64	04
	CAPI986B (r=60)	18,41	04
ALLUMINIO PRESSOFUSO NATURALE NATURAL DIE-CASTED ALUMINUM			
80	CAPI908N (r=40)	14,42	04
	CAPI986N (r=60)	17,76	04

CURVE M/F 90° CON STAFFA DI SOSTEGNO

90° BENDS M/F WITH SUPPORT BRACKET

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO NATURALE NATURAL DIE-CASTED ALUMINUM			
80	EURST9008N	36,66	04

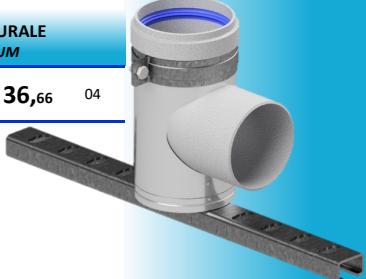

TEE M/M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
BIANCO — WHITE			
60	TEIMM6V	17,16	01
80	TEIMM8V	21,83	06
100	TEIMM10V	39,00	01
NATURALE — NATURAL			
60	TEIMM6N	16,16	01
80	TEIMM8N	20,81	06
100	TEIMM10N	36,53	01

CURVE F/F 90°

90° BENDS F/F

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO WHITE DIE-CASTED ALUMINUM			
	CAPF908B (r=40)	14,64	12
80	CAPF986B (r=60)	17,68	12
	EURF908B (r=40)	11,75	12
ALLUMINIO PRESSOFUSO NATURALE NATURAL DIE-CASTED ALUMINUM			
	CAPF908N (r=40)	14,42	12
80	CAPF986N (r=60)	17,03	12
	EURF908N (r=40)	11,07	12



SISTEMA SDOPPIATO

Splitter system

CONVENZIONALE
CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



TEE M/M/F CON TAPPO SCARICO TEE M/M/F WITH CONDENSATION DRAIN PLUG

Ø	CODE	€/Pcs	Box
BIANCO — WHITE			
60	TEISCM6V	27,51	03
80	TEISCM8V	32,61	06
100	TEISCM10V	53,57	01
NATURALE — NATURAL			
60	TEISCM6N	26,00	03
80	TEISCM8N	31,16	06
100	TEISCM10N	51,81	01

TEE M/M/F CON TAPPO ISPEZIONE TEE M/M/F WITH INSPECTION PLUG

Ø	CODE	€/Pcs	Box
BIANCO — WHITE			
100	TEIS10V	50,22	01
NATURALE — NATURAL			
100	TEIS10N	48,77	01




TAPPI SCARICO CONDENSA CONDENSATION DRAIN PLUGS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
IN PA BIANCO — WHITE PA			
80	TISSC08V	13,11	06
IN ALLUMINIO NATURALE — NATURAL ALUMINUM			
80	TISSC08N	12,66	06




TERMINALI ORIZZONTALI ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS



Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TERMA06I	05,74	10
80	TERMA08I	06,17	20
100	TERMA10I	06,92	08

In Acciaio Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304


TERMINALI ORIZZONTALI ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS



Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TERM06P	03,36	10
80	TERM08P	03,36	20

Polipropilene Polypropylene

TERMINALE ORIZZONTALE ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET HORIZONTAL TERMINAL




Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TERMAN08I	06,64	20

CON MOLLA ANTI-GELO
WITH ANTI-FREEZE SPRING

In Acciaio Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304

TERMINALI ORIZZONTALI ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS




Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TERMA08IPG	09,20	08
100	TERMA10IPG	09,63	08

CON CAPPELLO PARAPIOGGIA
WITH RAIN CAP

In Acciaio Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304

TERMINALI ORIZZONTALI SCARICO FUMI FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS



Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TERM06I	07,51	10
80	TERM08I	07,74	10
100	TERM10I	08,46	08

In Acciaio Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304

TERMINALI VERTICALI SCARICO FUMI FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS



Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	TERM05IA <small>NEW</small>	17,24	01
60	TERM06IA	17,24	04
80	TERM08IA	17,32	12
100	TERM10IA	18,00	06

In Acciaio Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304

COLLARI WALL BRACKETS



Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	COFERB06 (BIANCO)	04,44	25
	COFERB (BIANCO)	04,97	25
80	COFERN (NATURALE)	04,17	25
100	COFERB10 (BIANCO)	08,92	25
	COFER10N (NATURALE)	08,82	10

In Acciaio—Lunghezza gambo 200mm
Steel—Anchor lenght 200mm


**MANICOTTI TUBO/TUBO CON
FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO**
MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	FMPV08SV	09,17	06
100	FMPV10B	10,04	12

 Manicotto in Silicone Bianco / Fascetta in Acciaio
White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp

**GUARNIZIONI IN SILICONE
A CORDA**
CORD SILICON SEALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	OR06S	00,76	10
80	OR08S	00,83	10


ROSONI COPRIMURO
WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	RCEP06	03,24	20
80	RCEP08	03,59	20
100	RCEP10	04,99	15

 EPDM BIANCO
WHITE EPDM

**GUARNIZIONI IN SILICONE
A TRIPLO LABBRO**
TRIPLE LIP SILICON SEALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	ORL06S	01,49	10
80	ORL08S	01,60	10
100	ORL10S	02,51	10


ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	Box
100	RCPE10	04,99	12

 PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE

SCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE	€/Pcs	Box
SCIVOLANTE	05,17	10

 Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico
Tube 250ml of silicon lubricant


SISTEMA COASSIALE

CONCENTRIC SYSTEM

CONVENZIONALE

CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

Ogni condotto della Linea “SISTEMA COASSIALE” è realizzato con una bicchieratura calibrata e lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

I tubi sono realizzati in **Metallo** e le curve sono realizzate in **Alluminio Pressofuso in Lega EN AB-46100** o in **Acciaio Stampato**.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

Each conduit of the Line “COAXIAL SYSTEM” is made with a calibrated socket and a tapered male side to facilitate quick and correct installation.

The tubes are made of metal and the bends are made of **Die-Cast Aluminum Alloy EN AB-46100** or **Pressed Steel**.

The triple lip silicone gasket ensures an optimal seal to the fumes outlet.

The powder coating ensures uniformity of colour throughout the duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “COASSIALE” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a convenzionali a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200\text{Pa}$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslo-rotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tollerata una leggera pulizia con strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “CONCENTRIC” are designed to be used in the service of conventional boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200\text{Pa}$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrination) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke duct must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE












CONVENZIONALE
CONVENTIONALSISTEMA COASSIALE - BIANCO
Concentric System - White

Ø 60/100

KIT-01

COMPATIBILE PER:
Suitable for:

ARCA - Baltur - Biasi - Bongioanni - Euroterm - Finterm - Fondital - Hermann - Lamborghini - Pensotti - Protherm - Radiant - Rhoos - Sant'Andrea - Sarigas - Savio - Sile - Sime - Unical

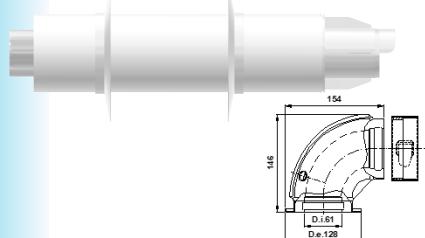

KIT Ø60/100

con Terminali / with terminal PBT L CODE €/Pcs

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal KITCI71P 47,25 01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend CODE €/Pcs

CCKIT01B 25,35 01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE €/Pcs

TVC610FFB 23,06 01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE €/Pcs

TVC610MSIB 13,66 01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

L CODE €/Pcs

1000 KVI610B 35,17 01

500 KVI650B 27,29 01

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE €/Pcs

S080807B 24,02 01

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE €/Pcs

Compatibile solo per:
Only suitable For: RINNAI

S08PI07B 30,82 01

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE €/Pcs

Compatibile solo per:
Only suitable For: RADIANT

S080801RB 38,50 01

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE €/Pcs

Compatibile solo per:
Only suitable For: UNICAL

S080809B 29,47 01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE €/Pcs

S08PIFFB 33,98 01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE €/Pcs

Compatibile anche per:
Also suitable For: SAVIO

S08SAFFB 34,57 01

RACCORDO DI PARTENZA scarico fumi
PER CALDAIE ESTERNE

STARTING ADAPTERS FOR FLUE OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS

CODE €/Pcs

S61008UB 29,10 01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White

CONVENZIONALE


CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-02

COMPATIBILE PER: IMMERGAS
Suitable for:

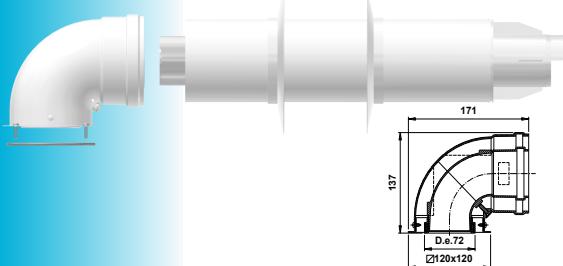


KIT Ø60/100

con Terminale / with terminal	PBT	L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal		750	KITCP72P	49,98	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100


Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso R60 <i>Die-Casted Aluminum Starting Bend Rm60</i>	CODE	€/Pcs	
CCPK02B	28,00	01	



PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100


CODE	€/Pcs	
TVI610B	20,01	01



RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE	€/Pcs	
S080803B	25,94	01



RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE	€/Pcs	
S03BFB	17,58	01


KIT-03

COMPATIBILE PER: BERETTA - RIELLO—SYLBER—
Suitable for:

VIESSMANN

COMPATIBILE PER SCALDABAGNI:

FONDITAL

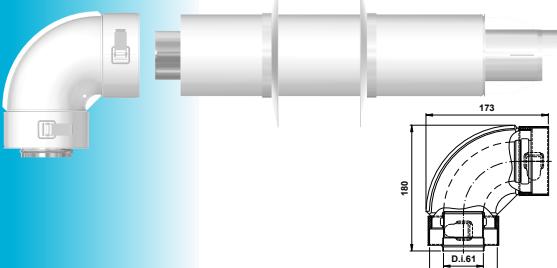


KIT Ø60/100

con Terminale / with terminal	PBT	L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal		750	KITC73P	48,33	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100


Curva di Partenza in Acciaio Stampato <i>Moulded Steel Starting Bend</i>	CODE	€/Pcs	
CCKIT03B	25,35	01	



SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER


CODE	€/Pcs	
S0808FFB	28,03	01



PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	
PVB610FFB	25,99	01



RACCORDI DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE	€/Pcs	
S0808BRSB	31,64	01

Non compatibile per:
Not suitable For: VIESSMANN








COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONVENZIONALE
CONVENTIONALSISTEMA COASSIALE - BIANCO
Concentric System - White

Ø 60/100

KIT-04

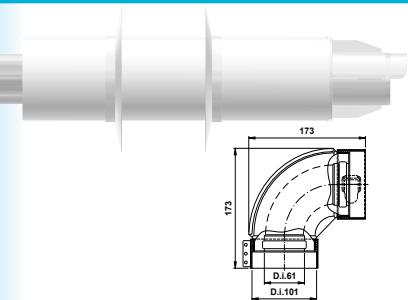COMPATIBILE PER:
ARGO - BAXI - ROCA
Suitable for:

KIT Ø60/100

con Terminale / with terminal PBT L CODE €/Pcs

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal KITC74P 48,81 01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend CODE €/Pcs

CCKIT04B 25,12 01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE €/Pcs

PVO610FFB 23,75 01

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE €/Pcs

S080806B 31,64 01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE €/Pcs

S0808FFB 28,03 01



RACCORDO DI PARTENZA scarico

STARTING ADAPTERS FOR FLUE OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS fumi PER CALDAIE ESTERNE

CODE €/Pcs

S61008FSFB 31,18 01

KIT-08

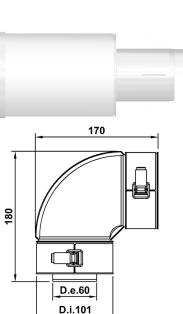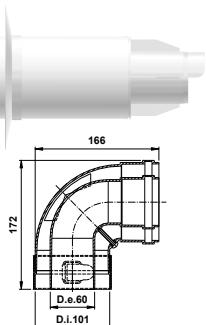COMPATIBILE PER:
ARISTON - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - RHEEM RADI - SIMAT - VAILLANT
Suitable for:

KIT Ø60/100

con Terminale / with terminal PBT L CODE €/Pcs

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal KITCP78P 49,78 01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso R60 Die-Casted Aluminum Starting Bend Rm60 CODE €/Pcs

CCPKIT08B 28,58 01

KIT Ø60/100

con Terminale / with terminal PBT L CODE €/Pcs

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal KITC78P 48,33 01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend CODE €/Pcs

CCKIT08B 25,35 01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White

CONVENZIONALE

CONVENTIONAL




COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-08

COMPATIBILE PER:

Suitable for:


ARISTON - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - RHEEM RADI - SIMAT - VAILLANT



PARTENZA VERTICALE Ø60/100 VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE €/Pcs

PVV610FFB **24,69** 01




RACCORDI DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE €/Pcs

S061008B **22,60** 01




SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE €/Pcs

Compatibile solo per:
Only suitable For: VAILLANT

S08FFMFB **31,95** 01




SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE €/Pcs

Compatibile solo per:
Only suitable For: VAILLANT

S08VMFFB **25,94** 01




SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE €/Pcs

S0863FFB **27,28** 01




RACCORDO DI PARTENZA scarico

STARTING ADAPTERS FOR FLUE OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS

CODE €/Pcs

Compatibile solo per:
Only suitable For: VAILLANT

S086014B **31,18** 01



T / C

CODE €/Pcs

S61008MSFB **31,18** 01

KIT-13

COMPATIBILE PER:


Suitable for: HERMANN/SAUNIER DUVAL



KIT Ø60/100

con Terminale / with terminal PBT L CODE €/Pcs

Ø100 in Metallo **Ø100 in Metal** **750** **KITC137P** **48,01** 01



CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

Curva di Partenza in
Acciaio Stampato
Moulded Steel Starting Bend

CODE €/Pcs

CCKIT13B **26,50** 01




COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONVENZIONALE
CONVENTIONALSISTEMA COASSIALE - BIANCO
Concentric System - White


Ø 60/100

KIT-13

COMPATIBILE PER:
Suitable for: HERMANN/SAUNIER DUVAL


PARTENZA VERTICALE Ø60/100 VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	
TVSD610FFB	33,20	01




SDOPPIATORE MONOBLOCCO SPLITTER

CODE	€/Pcs	
S08FFFFB	39,20	01

RACCORDO DI PARTENZA scarico STARTING ADAPTERS FOR FLUE
fumi PER CALDAIE ESTERNE OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS


CODE	€/Pcs	
S61008SDB	29,79	01

KIT-18

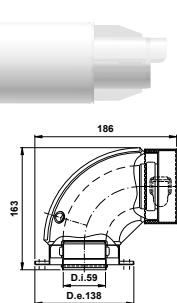COMPATIBILE PER:
Suitable for: JUNKERS BOSCH


KIT Ø60/100

con Terminale / with terminal	PBT	L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal		750	KITCI187P	48,54	01




PARTENZA VERTICALE Ø60/100 VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	
TVSC610FFB	31,65	01

FLANGIA DI RACCORDO PER
COASSIALE IN PP

CODE	€/Pcs	
FL160PP	18,57	04



SDOPPIATORE MONOBLOCCO SPLITTER

CODE	€/Pcs	
S08SCFFB	38,85	01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White

CONVENZIONALE



CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-18

COMPATIBILE PER: JUNKERS BOSCH
Suitable for:



SDOPPIATORE MONOBLOCCO *SPLITTER*







CODE	€/Pcs	Box
S0811FFB	32,47	01

RACCORDO DI PARTENZA scarico *STARTING ADAPTERS FOR FLUE* fumi *OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS*

CODE	€/Pcs	Box
S61008JUB	31,18	01

KIT-19

COMPATIBILE PER: FER—FERROLI
Suitable for:

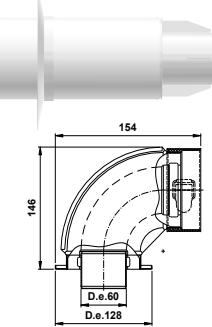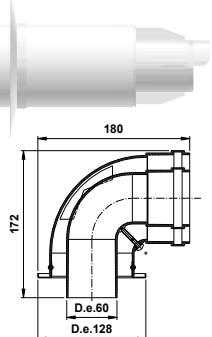

KIT Ø60/100 *KIT Ø60/100*

con Terminale / with terminal	PBT	L	CODE	€/Pcs	Box
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal		750	KITCP197P	49,78	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100 *STARTING BEND Ø60/100*

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso R60 <i>Die-Casted Aluminum Starting Bend Rm60</i>	CODE	€/Pcs	Box
CCPK19B	28,58	01	

KIT Ø60/100 *KIT Ø60/100*

con Terminale / with terminal	PBT	L	CODE	€/Pcs	Box
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal		750	KITC197P	48,33	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100 *STARTING BEND Ø60/100*

Curva di Partenza in Acciaio Stampato <i>Moulded Steel Starting Bend</i>	CODE	€/Pcs	Box
CCKIT19B	25,35	01	

PARTENZA VERTICALE Ø60/100 *VERTICAL STARTING Ø60/100*

CODE	€/Pcs	Box
PVF100FB	15,84	01

RACCORDI DI PARTENZA

STARTING ADAPTER

CODE	€/Pcs	Box
S0610FERB	23,43	01

FLANGIA DI RACCORDO

IN ALLUMINIO ALUMINUM FLANGE ADAPTER

CODE	€/Pcs	Box
SF08FN	08,09	05

Compatibile solo per:
Only suitable For: FERROLI






COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONVENZIONALE
CONVENTIONALSISTEMA COASSIALE - BIANCO
Concentric System - White

Ø 60/100

KIT-25

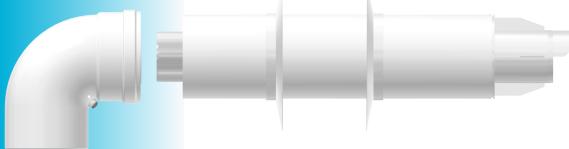COMPATIBILE PER:
Suitable for: RINNAI

KIT Ø60/100

con Terminale / with terminal	PBT	L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal		750	KITCP257P	48,00	01




KIT Ø60/100

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso R60 Die-Casted Aluminum Starting Bend Rm60	CODE	€/Pcs	
	CCP610MFB	24,71	01

KIT-26

COMPATIBILE PER SCALDABAGNO:
Suitable for WATER HEATER:

HERMANN/SAUNIER DUVAL mod. OPALIA FF NOX MET HSD

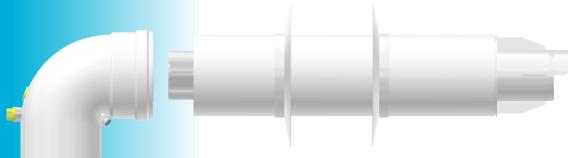

KIT Ø60/100

con Terminale / with terminal	PBT	L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal		750	KITCP267P	49,50	01

KIT Ø60/100

Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso R60 Die-Casted Aluminum Starting Bend Rm60	CODE	€/Pcs	
	CCPI610MFB	25,92	01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE	€/Pcs	
S0808MMB	26,28	01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White

CONVENZIONALE


CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

NEW

UNI-KITC

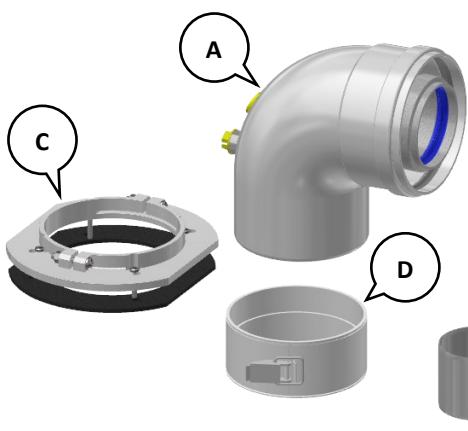

**ONE KIT
MANY COMPATIBILITIES**

Kit composto da:

- A. Curva Coassiale 90° Ø60/100 con interno in Alluminio Pressofuso con Ispezione Aria/Fumi.
- B. Terminale Coassiale Ø60/100 con interno in Alluminio Estruso con terminale PA e 2 rosoni coprimuro.
- C. Flangia in plastica completo di guarnizioni e viti di fissaggio.
- D. Manicotto Tubo/Tubo con Fascetta ad Aggancio Rapido.
- E. Manicotto in Alluminio Estruso M/M.
- F. Manicotto in Alluminio Estruso F/F.

L CODE

€/Pcs



750 UNI-KITC

45,80 01

Kit consisting of:

- A. Coaxial bend 90° d=60/100 with die-cast aluminum inside and air/flue inspection complete with gaskets.
- B. Coaxial terminal d=60/100 with extruded aluminum inside and PA terminal with 2 wall covers.
- C. Plastic flange complete with gaskets and fixing screws.
- D. Muff pipe/pipe with Quick-Hook clamp.
- E. Extruded aluminum M/M muff.
- F. Extruded aluminum F/F muff complete with gaskets.

COMPATIBILE PER Suitable for :

A + B + D + F

- BERETTA •RIELLO •SYLBER

COMPATIBILE PER Suitable for :

A + B + D

- BAXI •ROCA

COMPATIBILE PER Suitable for :

A + B + D + E

- ARISTON •CHAFFOTEAUX •VAILLANT

COMPATIBILE PER Suitable for :

A + B + C + E

- FERROLI

COMPATIBILE PER Suitable for :

A + B

- VIESSMANN

COMPATIBILE PER Suitable for :

A + B + C


- ARCA •BIASI •FONDITAL •ITALTERM
- JUNKERS BOSCH •LAMBORGHINI •RADIANT •RINNAI
- SAUNIER DUVAL •SIME •UNICAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS



ieri...
yesterday...

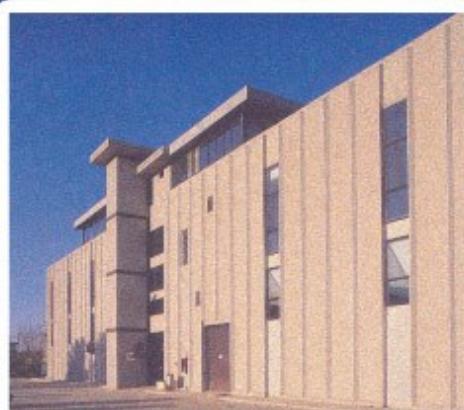

oggi...
today...



domani...
tomorrow...

...il partner ideale per una competizione globale
...the ideal partner for a global competition

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White

CONVENZIONALE

CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



**CURVA M/F 90°
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CASTED ALUMINUM 90° BEND M/F**

CODE

€/Pcs



CCP610MFB

24,71

01



**CURVA M/F 45°
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CASTED ALUMINUM 45° BEND M/F**

CODE

€/Pcs



CCP61045MFB

20,95

01



**CURVA M/F 90° CON ISPEZIONE
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CASTED ALUMINUM 90° BEND M/F
WITH INSPECTION**

CODE

€/Pcs



CCPI610MFB

25,92

01



**CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND**

CODE

€/Pcs



CCSF610B

20,88

01

Ø60 F/F — Ø100 M/M

**CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND**

CODE

€/Pcs



KCC610B1

23,60

01

Ø60 F/F — Ø100 M/M

Con n°1 manicotto in EPDM Tubo/Curva e fascetta metallica
With No.1 EPDM muff Pipe/Bend and metal clamp



**CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND**

CODE

€/Pcs



KCC610B

27,30

01

Ø60 F/F — Ø100 M/M

Con n°2 manicotto in EPDM Tubo/Curva e fascetta metallica
With No.2 EPDM muff Pipe/Bend and metal clamp

**CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND**

CODE

€/Pcs



CISF610B

22,40

01

Ø60 F/F — Ø100 M/M

Con Ispezione
With Inspection



**CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND**

CODE

€/Pcs



CCF610B

22,00

01

Ø60 F/F — Ø100 M/M

Con Attacco Flangia Ø128
With Ø128 Fastening Flange

**CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND**

CODE

€/Pcs



CIF610B

23,18

01


Ø60 F/F — Ø100 M/M

Con Ispezione con Attacco Flangia Ø128
With Inspection and Ø128 Fastening Flange




CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE IN PBT
CONCENTRIC PIPES WITH PBT TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
Ø60 in Alluminio Estruso	1000 KITM610P	31,15	01
Ø100 in Metallo	750 KITM075P	29,47	01
Ø60 in Extruded Aluminum	500 KITM050P	28,38	01
Ø100 in Metal			

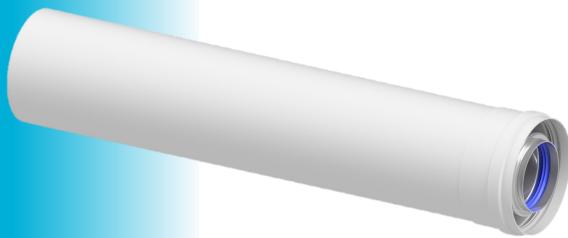
PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Box
Ø60 in Alluminio Estruso	2000 KPCB620B	58,86	01
Ø100 in Metallo	1000 KPCB610B	30,84	01
Ø60 in Extruded Aluminum	500 KPCB650B	21,00	01
Ø100 in Metal	250 KPCB625B	13,55	01


TEE COASSIALE M/M/F
CONCENTRIC TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	Box
TEISCM610B	41,59	01

Ø60 in Alluminio Estruso — *in Extruded Aluminum*
Ø100 in Metallo — *in Metal*
TUBO M/F COASSIALE CON SPORTELLO ISPEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE
CONCENTRIC PIPE M/F WITH INSPECTION DOOR HORIZONTAL/VERTICAL

CODE	€/Pcs	Box
TCSI610B	28,86	01

Ø60 in Alluminio Estruso — *in Extruded Aluminum*
Ø100 in Metallo — *in Metal*

TRONCHETTO COASSIALE M/F CON ISPEZIONE ARIA/FUMI
CONCENTRIC PIPE M/F WITH AIR/FLUE INSPECTION

CODE	€/Pcs	Box
TIOC610B	22,80	01

Ø60 in Alluminio Estruso — *in Extruded Aluminum*
Ø100 in Metallo — *in Metal*
Compatibile per — *Suitable For:*
Scaldabagno/Water Heater HERMANN/SAUNIER DUVAL mod. OPALIA FF NOX MET HSD

TRONCHETTO COASSIALE M/F CON RACCOLTA SCARICO CONDENSA
CONCENTRIC PIPE M/F WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

CODE	€/Pcs	Box
TSC610MFB	23,16	01

Ø60 in Alluminio Estruso — *in Extruded Aluminum*
Ø100 in Metallo — *in Metal*


Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White

CONVENZIONALE

CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

RACCORDI PER ACCOPIAMENTO CONDOTTI COASSIALI

ADAPTERS FOR JOINING CONCENTRIC EXTENSIONS



MANICOTTO EPDM/FASSETTA PER TUBO/TUBO Ø100

EPDM MUFF, Ø100 CLAMP FOR PIPE/PIPE

Ø CODE

€/Pcs



100 FMPV10B 10,04 12

RACCORDO F/F PER TUBO/TUBO Ø60

Ø60 F/F ADAPTER FOR PIPE/PIPE

Ø CODE

€/Pcs



60 MFFOR06N 06,42 04



MANICOTTO ESTERNO Ø100 E RACCORDO F/F INTERNO Ø60

Ø100 EXTERNAL MUFF AND Ø60 INTERNAL F/F ADAPTER

Ø CODE

€/Pcs



100/60 FM10MC06 13,98 10

FASSETTA METALLICA Ø60

Ø60 METAL CLAMP

Ø CODE

€/Pcs



60 FASC60 06,09 10



MANICOTTO EPDM/FASSETTA PER TUBO/CURVA Ø109

EPDM MUFF, Ø109 CLAMP FOR PIPE/BEND

Ø CODE

€/Pcs



100 FMPV109B 10,05 12

MANICOTTO ESTERNO Ø100 E RACCORDO M/M INTERNO Ø60


Ø100 EXTERNAL MUFF AND Ø60 INTERNAL M/M ADAPTER

Ø CODE

€/Pcs



100/60 FMCC610B 14,26 10



ACCESSORI VARI

ACCESSORIES



TERMINALE PER SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE IN PBT

PBT TERMINAL FOR CONCENTRIC FLUE OUTLET/AIR INLET

Ø CODE

€/Pcs



100/60 TERMPBT 08,25 01

COLLARE Ø100

WALL BRACKET Ø100

Ø CODE

€/Pcs



100 COFERB10

08,92 25



ROSONE COPRIMURO

WALL COVER

Ø CODE

€/Pcs



100 RCPE10 04,99 12

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE

ROSONE COPRIMURO

WALL COVER

Ø CODE

€/Pcs



100 RCEP10

04,99 15



CODE

€/Pcs



SCIVOLANTE

LUBRICANT

SCIVOLANTE 05,17 10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico
Tube 250ml of silicon lubricant

GUARNIZIONI IN SILICONE A TRIPLO LABBRO

TRIPLE LIP SILICON SEALS

Ø CODE

€/Pcs



60 ORL06S

01,49 10

100 ORL10S

02,51 10






COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONVENZIONALE
CONVENTIONALSISTEMA COASSIALE - BIANCO
Concentric System - White

Ø 80/125

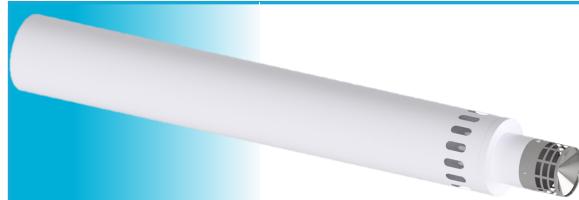CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE INOX
CONCENTRIC PIPES WITH INOX TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
Ø80 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum	1000 KITM812510B	50,17	01
Ø125 in Metallo — in Metal			

PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Box
2000 KPCB8122B	84,69	01	
Ø80 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum	1000 KPCB8121B	45,53	01
Ø125 in Metallo — in Metal	500 KPCB8125B	26,10	01
	250 KPCB8102B	15,75	01



CURVA M/F 90° 90° BEND M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCP812590MFB	34,32	01

Ø80/125
in Alluminio Pressofuso/Die-Casted Aluminum

CURVA M/F 45° 45° BEND M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCP812545MFB	32,64	01

Ø80/125
in Alluminio Pressofuso/Die-Casted AluminumSDOPPIATORE MONOBLOCCO
CONNECTION

CODE	€/Pcs	Box
S08125MFB	25,08	01

Attacco Fastening
Ø80/125 F/FSDOPPIATORE MONOBLOCCO
CONNECTION

CODE	€/Pcs	Box
S101510FFB	28,23	01

Attacco Fastening
Ø80/125 M/MTEE COASSIALE M/M/F
CONCENTRIC TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	Box
TEISCM825B	45,95	01

Ø80 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo — in MetalTRONCHETTO COASSIALE M/F CON
ISPEZIONE ARIA/FUMI
CONCENTRIC PIPE M/F WITH
AIR/FLUE INSPECTION

CODE	€/Pcs	Box
TIOC825B	24,92	01

Ø80 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo — in MetalTUBO M/F COASSIALE CON
SPORTELLO ISPEZIONE
ORIZZONTALE/VERTICALECONCENTRIC PIPE M/F WITH INSPECTION DOOR
HORIZONTAL/VERTICAL

CODE	€/Pcs	Box
TCSI8125B	33,54	01

Ø80 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo — in MetalTRONCHETTO COASSIALE M/F CON
RACCOLTA SCARICO CONDENSA
CONCENTRIC PIPE M/F WITH COLLECTOR CON-

DENSATION DRAIN

CODE	€/Pcs	Box
TSC825MFB	24,72	01

Ø80 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo — in MetalROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	Box
125 RCEP125	07,96	05	

EPDM BIANCO - WHITE EPDM

COLLARE Ø125
WALL BRACKET Ø125

Ø	CODE	€/Pcs	Box
100 COFERB125	12,83	25	

**Isolamento da raggi U.V.***Isolation from U.V.***Presa Aria Regolabile***Adjustable Air Outlet***Rastrematura del maschio***Tapering of the Male Side***Ogni condotto della Linea**

“SISTEMA CAMINI A TETTO” è realizzato con bicchieratura calibrata e lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

I tubi interni sono realizzati in **Alluminio Estruso in lega EN AW-6060**.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto.

*Each conduit of the Line “**ROOF CHIMNEY SYSTEM**” is made with calibrated sockets and a tapered male side to facilitate quick and correct installation. The internal tubes are made of **Extruded Aluminum in EN AW-6060 alloy**.*

The triple lip silicone gasket ensures an optimal seal to the fumes outlet.

The powder coating ensures uniformity of colour throughout the duct.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “COASSIALE” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a convenzionali a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslo-rotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezture, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica detta da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezture quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' assolutamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “**CONCENTRIC**” are designed to be used in the service of conventional boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotravelution) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).


Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.




COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONVENZIONALE
CONVENTIONALSISTEMA CAMINO A TETTO
Roof Terminal System

Ø 80/125

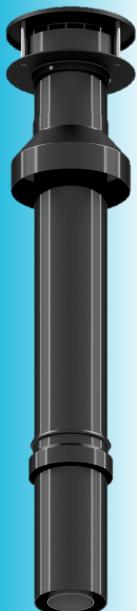CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Ø80/125 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero	1063 KTC812N	102,46	01

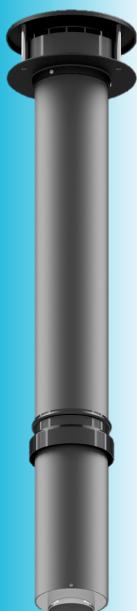CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Scarico Fumi Ø80 M Ø125 in PVC nero	1063 KTCS08N	102,90	01

CAMINO A TETTO COASSIALE CON INNESTO SDOPPIATO M/M Ø80
CONCENTRIC ROOF TERMINAL SPLIT WITH MALE CONNECTION Ø80

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Scarico Fumi Ø80 M Aspirazione Aria Ø80 M Attacco sdoppiato Ø80/80 Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero	1137 KTCS610N	122,13	01

Ø 80/125

SISTEMA CAMINO A TETTO Roof Terminal System

CONVENZIONALE
CONVENTIONAL



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
Attacco Ø60/100 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Fastening Ø60/100 M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>	1150 KTC610MN	105,96	01



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
Attacco Ø60/100 F/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Fastening Ø60/100 F/M With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>	1150 KTC610N	108,10	01



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONVENZIONALE
CONVENTIONALSISTEMA CAMINO A TETTO
Roof Terminal System

Ø 60/100

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Attacco Ø60/100 F/F Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero	1130 KTC610HAM	122,43	01

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Terminale Rame <i>Copper Terminal</i>			

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
Terminale Acciaio Inox 304 <i>304 Stainless Steel Terminal</i>			



TESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD

Ø	CODE	€/Pcs	01
80	TC80	38,46	


Attacco in Alluminio Ø80 M
Ø80 M Aluminum Fastening



TESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD

Ø	CODE	€/Pcs	01
100	TC100	40,36	

Attacco in Alluminio Ø100 M
Ø100 M Aluminum Fastening




TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO
TILE FOR ROOF TERMINAL

CODE	€/Pcs	01
TEGTPN	26,20	01

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo)
Universal fastening (valid for all the roof terminals listed of this catalogue)



“
PRIVO DI PIOMBO
FREE LEAD
”

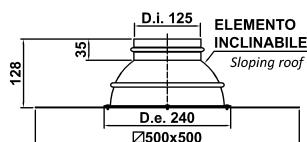


TEGOLA PER CAMINI A TETTO INCLINATO
TILE FOR SLOPED ROOF FIREPLACES

CODE	€/Pcs	01
TEGNIN	54,93	01

Regolabile 0°-35°
Adjustable 0 ° -35 °
Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo), con conversa in lastra di gomma con anima di alluminio (**NO PIOMPO**).
Universal fastening (valid for all the roof terminal listed of this catalogue), with a rubber sheet with an aluminum core (**NO LEAD**).



“
PRIVO DI PIOMBO
FREE LEAD
”



TEGOLA PER CAMINI A TETTO INCLINATO
TILE FOR SLOPED ROOF FIREPLACES

CODE	€/Pcs	01
TEGNNUB	58,90	01

Regolabile 25°-45°
Adjustable 25 ° -45 °
Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo), con conversa in lastra di gomma con anima di alluminio (**NO PIOMPO**).
Universal fastening (valid for all the roof terminal listed of this catalogue), with a rubber sheet with an aluminum core (**NO LEAD**).



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano i contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto; in tal senso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venire concordate. Il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (in seguito denominato "il contratto").
- 1.2. Tutti gli ordini si intendono effettuati <>salvo approvazione della casa>>.
- 1.3. L'accettazione di un contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle seguenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine o una conferma di vendita, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella conferma d'ordine o di vendita, sempre che il compratore non obietti tempestivamente per iscritto.
- 1.4. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1.3 qui sopra, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

- 2.1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti ed il loro uso, come pesi, dimensioni ecc. e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente menzionati nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.
- 2.2. Il Venditore fornisce i Prodotti con imballaggio standard. Eventuali imballaggi speciali dovranno essere richiesti espressamente dal Compratore all'atto dell'ordinazione e saranno fatturati al costo.

3. TERMINI DI COSEGA

- 3.1. I termini di consegna richiesti sono sempre indicativi. Esso sarà ritenuto valido soltanto se confermato dal Venditore, ed in ogni caso, la stessa non risponderà dei ritardi di consegna (se non in dipendenza di grave colpa a suo carico) in particolare: quando non fossero osservate da parte del Compratore le condizioni di pagamento;
- 3.2. Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a causa di forza maggiore, o ad atti od omissioni del Compratore quali ad esempio mancato o ritardo di comunicazione dati necessari per l'evasione dell'ordine. In tal senso, il Compratore non avrà diritto ad esigere alcun indennizzo, annullamento o modifiche dell'ordine concesso;
- 3.3. La merce resa, solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione del Venditore, dovrà pervenire in porto franco, senza essere stata utilizzata ed in perfetto stato, sarà accreditata per l'intero suo importo, dedotto il 10% per spese generali. La nota credito emessa verrà conguagliata con le forniture successive, resta inteso che non ci sarà alcun movimento finanziario.
- 3.4. Le consegne anche parziali di merce non possono essere rifiutate dall'Acquirente e non daranno diritto all'annullamento dell'ordine. I ns. contratti sono sempre soggetti alla clausola "salvo cause impreviste" ed il mancato rispetto del medesimo non darà luogo ad alcun indennizzo da parte della Fornitrice all'Acquirente.

4. RESA E SPEDIZIONI - RISERVA DI PROPRIETA' o PATTO DI RISERVATO DOMINIO

- 4.1. Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende Franco Fabblica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga a cura dal Venditore. È facoltà del Venditore scegliere il mezzo di trasporto, pur seguendo le istruzioni del Compratore. Tale mezzo verrà sempre riconosciuto valido ed accettato dal Compratore.
- 4.2. I rischi passano al Compratore al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore.
- 4.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante fax o email-pec, raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data del ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata a.r. o email-pec, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto o comunque non oltre 60 giorni dalla data di consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato, ed i Prodotti cui esso si riferisce. Per reclami tempestivi e fondati l'obbligo del Venditore è limitato al ritiro o sostituzione del materiale riconosciuto non conforme, oppure all'accrédito del relativo importo. Nell'eventualità qui prevista è comunque escluso qualsiasi altro diritto da parte del Compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di qualsiasi titolo sostenute.
- 4.4. Tutta la merce venduta è gravata dal patto di riservato dominio. La proprietà di ogni prodotto fornito passerà all'Acquirente, solo all'atto del pagamento integrale di quanto pattuito; prima del verificarsi di tale condizione l'Acquirente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge.

5. TOLLERANZE D'USO

- 5.1. Il Compratore assume tutti i rischi derivanti dall'uso dell'oggetto acquistato; per cui, sin d'ora, rinuncia ad ogni eventuale azione per risarcimento danni nei confronti del Venditore, sia diretta, sia indiretta, sia propri ovvero derivati a terzi, per qualsiasi motivo o titolo, riconducibili all'oggetto acquistato e all'uso dello stesso.

6. PREZZI

- 6.1. Il prezzo dei Prodotti sarà quello del Venditore in vigore, tenuto conto del listino in vigore nel periodo di riferimento, al momento della spedizione dei prodotti. Salvo patto contrario, i prezzi s'intendono Franco Fabbrica, imballo normale compreso. I prezzi potranno subire variazioni, qualora dalla data dell'ordine a quella di consegna dei prodotti dovessero intervenire variazioni di costi relativi alle materie prime superiori al 15%. Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel prezzo eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore, l'assicurazione, il trasporto, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.
- 6.2. I prezzi s'intendono al netto dell'Iva, di eventuali imposte e tasse, nonché di tributi ed oneri fiscali o di qualsiasi specie, eventualmente gravanti sul Contratto.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 7.1. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. In caso di ritardo rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore senza che sia necessaria la messa in mora del Compratore, un interesse pari al tasso di mora ex D.Lgs.231/2002 oltre al tasso legale, a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 15 giorni darà al Venditore il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, salvo il risarcimento del danno.
- 7.2. Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito, se non previo accordo scritto con il Venditore.
- 7.3. Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospendere l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

8. GARANZIA

- 8.1. La garanzia è di 24 mesi come da Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 in attuazione alla direttiva 1999/44/CE.

9. FORO COMPETENTE:

- 9.1. Per ogni controversia, ivi comprese le domande giudiziali di pagamento, è applicabile esclusivamente la legge italiana e unico foro competente è quello della sede legale della Conti S.r.l. (Pescara).

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. CONTRACT REGULATIONS

- 1.1. These Terms and Conditions, unless any exceptions specifically agreed in writing, governing contracts of sale between the parties. Any general terms and conditions of the Buyer will not apply unless expressly accepted in writing. In this sense, however, unless an exception is written, do not exclude the efficacy of these Terms. The term Products means goods which are the subject of a single contract of sale governed by these Terms and Conditions (hereinafter referred to as "the Contract").
- 1.2. All orders are carried out only <>subject to the approval of the house>>.

- 1.3. The acceptance of a contract by the Purchaser, however effected, entails its adherence to the following Terms and Conditions. In the event that the Seller has issued, even after the conclusion of the contract, an order confirmation or confirmation of sale, will apply to any additional terms or amendment of the Agreement contained in the order confirmation or sale, provided that the buyer does not promptly object in writing.
- 1.4. As established of art. 1.3 above, any changes in the terms of this Agreement must be agreed in writing.

2. PRODUCT FEATURES

- 2.1. Any information or data on the characteristics and/or technical specifications of the products and their use, such as weights, dimensions etc. and other data contained in catalogs, prospectuses, circulars, advertisements, illustrations, price lists, or other illustrative documents of the seller, shall be binding only if these data have been specifically mentioned in the offer or in the written acceptance by the Seller.
- 2.2. The Seller provides the products with standard packing. Any special packaging must be expressly requested by the Buyer at the time of order and will be billed at cost.

3. TERMS OF DELIVERY

- 3.1. The required delivery terms are always approximate. It will be considered valid only if confirmed by the Seller, in each case, he is not liable for delays in delivery (only in dependence of gross negligence against him), especially when the buyer doesn't respect the terms of payment;
- 3.2. It is not considered attributable to the Seller any delay due to reasons of force majeure, or acts or omissions of the Buyer such failure or delay of communication data required for order fulfillment. In this sense, the Buyer shall not be entitled to claim any compensation, cancellation or modification of the given order;
- 3.3. The goods returned, only in exceptional circumstances and subject to specific authorization by the Seller, must be sent by the buyer at his charge, without having been used and in perfect condition. The goods returned will be credited for the full amount, less the 10 %. The credit note will be issued balanced with successive deliveries, it is understood that there will be no financial movement.
- 3.4. The partial delivery of goods may not be rejected by the Purchaser and shall not entitle the cancellation of the order. Our contracts are always subject to Clause "unless unforeseen causes" and non-compliance the same, they will not give any indemnity from the supplier to the buyer.

4. RETURN AND SHIPPING - RETENTION OF TITLE

- 4.1. Unless otherwise agreed, the delivery of the products will be Ex Works, even when it is agreed that the shipment or any part is edited by the Seller. It's a right of Seller to choose the means of transport, while following the instructions of the Buyer. This means will always be recognized as valid and accepted by the Buyer.
- 4.2. The risk shall pass to the Buyer upon delivery of the Products to the first carrier at Seller's plant.
- 4.3. Any complaints relating to packing, quantity or external characteristics of the products (apparent defects) must be notified to the Seller by fax or email-pec, registered mail, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of receipt of the Products. Any claims relating to defects not discoverable by a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller by registered letter or email-pec, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of discovery of the defect or no later than 60 days from the date of delivery. The complaint must specify precisely the defect, and the products to which it relates. For complaints timely and grounded the obligation of the seller is limited to the withdrawal or replacement of non-conforming recognized material or crediting of the relevant amount. Event is planned here, however, the buyer as no rights to suspend payments, to request the termination of the contract or compensation for damages and reimbursement of expenses incurred for any reason .
- 4.4. All goods sold are burdened by the retention of title. The properties of each product supplied shall pass to Buyer only upon payment in full of what has been agreed, prior to the occurrence of this condition the buyer is considered to be the depository for all purposes of the law.

5. TOLERANCE OF USE

- 5.1. The Buyer assumes all risks arising from the use of the purchased object, for which, as of now, waives any action for damages against the Seller, whether direct or indirect, or to any third party, for any reason or title, related to the item purchased and the use thereof.

6. PRICES

- 6.1. The price of the Products in force will be that of the Seller, taking into account the price list in force during the reference period, at the time of shipment of the products. Unless otherwise agreed, prices are ex works, including normal packaging. Prices are subject to changes, if from the date of the order to the delivery of the products, any variations could occur in costs related to raw materials more than 15%. Unless otherwise agreed in writing, are not included in any special packaging required by the Purchaser, insurance, transportation, as well as any other benefit or cost necessary.
- 6.2. All prices are exclusive of VAT, any taxes and fees, as well as to taxes and fiscal charges or any species, eventually borne by the Agreement.

7. TERMS OF PAYMENT

- 7.1. Payment will be made on the terms and in the currency agreed. In case of delay with respect to the agreed date, the Buyer shall pay the Seller without the need for a formal notice to the Buyer, interest at the rate of arrears former D.Lgs.231/2002 than the statutory rate, starting the day on which the payment was due. Any delay in payment more than 15 days will give the seller the right to terminate the Contract, with the right to demand the return of the Products supplied, at the expense of the Buyer , unless the damages.
- 7.2. The Buyer is not entitled to make any deduction from the agreed price, unless by prior written agreement with the seller .
- 7.3. If the Seller has reason to fear that the Buyer can not or does not intend to pay for the Products on the agreed date, he will make the delivery of products to the provision of adequate assurance of payment (ex. Guarantee or bank guarantee). In addition, in the event of late payment, the Seller may unilaterally modify the terms of any other supplies and/or suspend the execution until obtaining an adequate assurance of payment.

8. WARRANTY

- 8.1. The warranty is 24 months as per Legislative Decree no. 24 of February 2002 implementing Directive 1999/44/EC.

9. JURISDICTION:

- 9.1. Any dispute, including actions for payment, the Italian law is only applicable and court of jurisdiction is that of the registered office of the Conti Srl (Pescara).



CONTRIBUTO DI TRASPORTO

I particolari saranno resi franco Vs. depositi con addebito contributo in fattura come da tabella sotto riportata:

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO ITALIA AD ESCLUSIONE DI: CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 40,00

Per imponibili da € 500,00 fino a € 1.000,00 addebito contributo 6%

Per imponibili da € 1.000,00 fino a € 2.000,00 addebito contributo 5%

Per imponibili oltre € 2.000,00 addebito contributo 4%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO PER CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 65,00

Per imponibili oltre € 500,00 addebito contributo 9%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

Si informa che il contributo trasporto richiesto è solo una parte del costo del trasporto, l'altra parte è a carico della Conti S.r.l. .

Come a Voi noto, i prodotti consegnati sono molto voluminosi e di poco peso.

Attenzione!! cosa fare prima di firmare il documento di trasporto

1. Controllare il numero dei colli ricevuti: deve essere uguale a quello segnato sul documento di trasporto (o bollettino di consegna del corriere).

2. Controllare le etichette apposte sui colli: devono riportare l'indirizzo corretto.

3. Controllare lo stato esteriore dei colli: non devono presentare nessun danno né essere stati manomessi.

4. Nel caso in cui si riscontri un'anomalia, firmare il documento di trasporto (bolla o bollettino di consegna del corriere) apponendo RISERVA e specificando il tipo di anomalia riscontrata (es. riserva per colli mancanti, riserva per collo con cartone bucato ecc.).

N.B. Apporre riserva è un diritto sancito dal codice civile (art. 1698). Si ricorda che non hanno più alcun riconoscimento le riserve generiche (es. si accetta con riserva di controllo, ecc.); è quindi indispensabile fare un'analisi, come sopra descritto, in presenza del corriere e giustificare l'eventuale riserva.

Le confezioni riportate sul presente listino prezzi, vengono controllate e riscontrate all'uscita mediante sistema informatizzato (lettore per codice a barra).

CONTI S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: C.da Fonteschiavo, 76 – Zona Industriale – 65010 Nocciano (PE) – Tel.085 8470006 (r.a.) – Fax 085 8470804.

Cap. Sociale Euro 624.000 i.v. - Partita IVA: 01588410686 - Cod.Fisc. 01767020694 - REGISTRO IMPRESE N. (PE-2000-18021) R.E.A. N. 109332

<http://www.contisrl.it> – email: info@contisrl.it – PEC: conti.srl@pec.it

NOTE:



SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it




SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

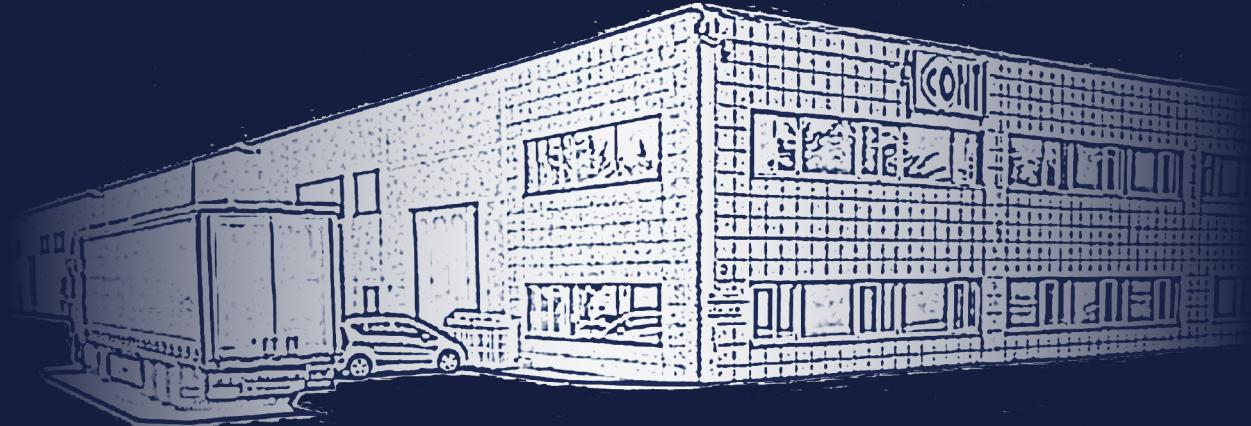

IL PARTNER IDEALE
PER UNA SFIDA GLOBALE



THE IDEAL PARTNER
FOR A GLOBAL CHALLENGE



COME RAGGIUNGERCI • HOW TO REACH US

In Aereo:

Stiamo a 15 Km dall'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara

By Plane:

We are 15 Km from the Airport Abruzzo in Pescara.

In Auto:

Per chi proviene dall'A14 (Bologna-Bari) prendere l'uscita al Km 377 direzione Roma A25 e successivamente uscire a Villanova. Proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.

Per chi proviene dall'A25 (Roma-Pescara) uscire al casello di Villanova e proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.



By Car:

For those coming from the A14 (Bologna-Bari) take the exit at Km 377, towards Roma A25, and then exit at Villanova. Continue on the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

For those coming from A25 (Roma-Pescara) take Villanova and continue along the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO • REGISTERED OFFICE AND ESTABLISHMENT:

Contrada Fonteschiavo, 76 • Zona Industriale • 65010 NOCCIANO (PE) • ITALY

Tel.: +39 085 8470006 • Fax: +39 085 8470804 • info@contisrl.it • PEC: conti.srl@pec.it

Per Ordini • For orders: ordini.clienti@contisrl.it