



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

Passion for innovation since 1979

CATALOGO LINEA CONDENSAZIONE 2022
CONDENSATION LINE CATALOG 2022



MADE IN ITALY



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

AZIENDA:

La CONTI s.r.l. costruita nel 1996, nasce per sviluppare e potenziare la struttura della ditta individuale sorta per volontà dell'imprenditore Dante Conti nel lontano 1979, con la produzione di tubi flessibili in alluminio e sistema spiro, acciaio inox ed acciaio aluzink.

Grazie alla capacità interpretativa delle esigenze di mercato, al know-how aziendale ed all'esperienza quarantennale, la CONTI s.r.l. si afferma sul mercato nazionale ed europeo in qualità di azienda specializzata nella produzione di componenti per lo scarico di fumi di caldaie.

I costanti investimenti effettuati dall'imprenditore negli anni nel settore Ricerca e Sviluppo sono le fondamenta della capacità aziendale di garantire una produzione qualificata ed, allo stesso tempo, favorita dall'industrializzazione dei propri processi produttivi, competitiva sul mercato.

Qualità del prodotto ed affidabilità aziendale sono i principi impartiti dalla Direzione alle varie divisioni, al fine di garantire e soddisfare le esigenze dei clienti in ogni fase del rapporto.

COMPANY:

Established in 1996 it was planned in order to develop and boost the productive structure of the previous individual firm-set up in 1979 by the then young entrepreneur Mr. Dante Conti, - which produced flexible tubes in aluminum, Inox-steel and zinced steel. Thanks to their interpretative skill of the demands of the market, to the business know-how and a fortieth-year experience, Conti Ltd impose themselves both on National and European Market as a qualified firm in the manufacturing of components for gas-boilers fumes discharge. The constant investments made by Mr. Conti ad years go in the field "Research and Development" are the foundations of Conti Ltd business skill to assure a qualified production and in the same time, an efficient industrialisation of their own productive and competitive process on the Market.


Product quality and firm reliability are basic principles given by the Management to the Various sector in order to have a competitive organisation able to assure and meet costumers' requirements in every stage of the relation ship.



TERM F1

L'ESCLUSIVO
TERMINALE ANTIGOCCIA

•
THE EXCLUSIVE
ANTI DRIP TERMINAL

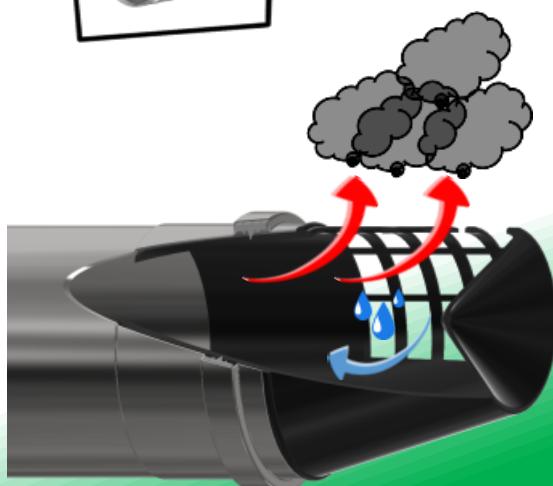

MADE IN ITALY

REGISTERED AND POWERED

BY

CONTI

COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



Teniamo al futuro dell'ambiente...

We keep to the future of the environment...



...con la qualità

...with the quality

dei nostri prodotti

of our products



LINEA CONDENSATION INDICE

CONDENSIG LINE INDEX



SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

LINEA ACCIAIO INOX AISI 316L

STAINLESS STEEL AISI 316L LINE

Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee Ø80 - 100

Pag. 05

LINEA PP_S NERO

 BLACK PP_S LINE

Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee Ø80

Pag. 07

LINEA PP_S BIANCO

 WHITE PP_S LINE

Tubi Pipes Ø50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Pag. 08

Curve e Tee Bends and Tee Ø50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Pag. 09

Accessori Accessories

10

KIT INTUBAMENTO

DUCTING KIT

Ø80

Pag. 13

SISTEMA DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL SYSTEM

PP_S/RAME

 PP_S/COPPER

PP_S/ACCIAIO INOX

 PP_S/STAINLESS STEEL

PP_S/ALLUMINIO

 PP_S/ALUMINUM

Ø80/100 Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee

Pag. 15

Accessori Accessories

17

SISTEMA COASSIALE

CONCENTRIC SYSTEM

Ø60/100 Kit Completati, Curve, Partenze Verticali, Condotti Universali

Complete Kit, Bends, Vertical Startings and Universal Extensions

Pag. 20



Ø80/125 Tubi, Curve e Accessori Pipes, Bends and Accessories

30



SISTEMA CAMINI A TETTO

ROOF TERMINAL SYSTEM

Ø80/125 Attacco Fastening Ø80/125

Pag. 33

Ø60/100 Attacco Fastening Ø60/100

34

Ø80/125 Attacco Fastening Ø60/100

35

Accessori Accessories

35

Neutralizzatori di Condensa Condensate Neutralizer

Pag. 36




COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

SINGLE WALL STAINLESS STEEL AISI 316L

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS

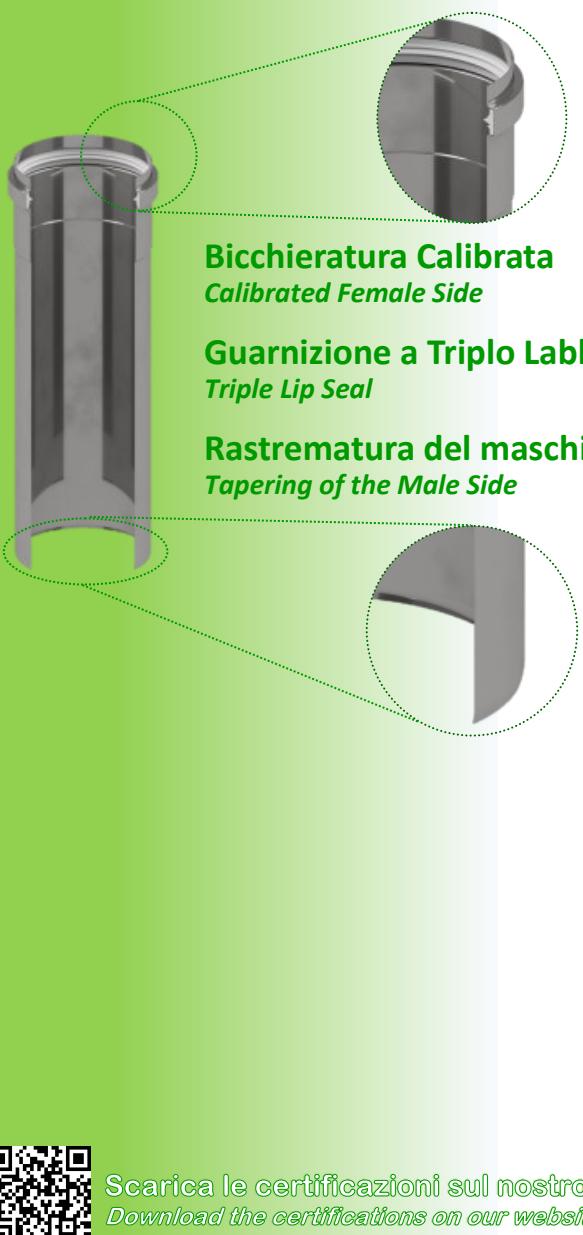

Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

La Linea “**ACCIAIO INOX Ø80 - Ø100**” in **AISI 316L** di spessore **0,5mm** con **Bicchieratura Calibrata** e lato maschio **Rastremato** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

The “**STAINLESS STEEL Ø80 - Ø100**” in **AISI 316L** thickness **0,5mm** with **Calibrated Female** side, with **Tapered male** side to facilitate a quick and correct installation. It's equipped with a **Triple Lip** EPDM seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSATION MONOPARETE INOX” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.
Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.
Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' **tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici**.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “SINGLE WALL INOX” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item) It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise provided by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.


L=1000 TUBI M/F L=1000 PIPES M/F

\emptyset	CODE	
80	TI31680100MF	01
100	TI316100100MF	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM		
80	TI31680100MFINT	01
100	TI316100100MFINT	01

L=500 TUBI M/F L=500 PIPES M/F

\emptyset	CODE	
80	TI31680050MF	01
100	TI316100050MF	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM		
80	TI31680050MFINT	01
100	TI316100050MFINT	01

L=250 TUBI M/F L=250 PIPES M/F

\emptyset	CODE	
80	TI31680025MF	01
100	TI316100025MF	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM		
80	TI31680025MFINT	01
100	TI316100025MFINT	01

CURVE 87° M/F

\emptyset	CODE	
80	CI3168087MF	01
100	CI31610087MF	01

CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM

80	CI3168087MFINT	01
100	CI31610087MFINT	01


CURVE 90° M/F

\emptyset	CODE	
80	CI3168090MF	01
100	CI31610090MF	01

CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM

80	CI3168090MFINT	01
100	CI31610090MFINT	01


CURVE 45° M/F

\emptyset	CODE	
80	CI3168045MF	01
100	CI31610045MF	01

CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM

80	CI3168045MFINT	01
100	CI31610045MFINT	01


TEE M/M/F

\emptyset	CODE	
80	TEI31680MF	01
100	TEI316100MF	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM		
80	TEI31680MFINT	01
100	TEI316100MFINT	01

TAPPI SCARICO CONDENSA

CONDENSING DRAIN PLUGS

\emptyset	CODE	
80	TSC31680MF	01
100	TSC316100MF	01

CON SISTEMA ANTISFILAMENTO WITH ANTI-SLIP SYSTEM

80	TSC31680MFINT	01
100	TSC316100MFINT	01




LA CONTI HA REALIZZATO LA NUOVA LINEA ANTI-SFILAMENTO CHE GARANTISCE:

THE CONTI HAS CREATED THE NEW LINE ANTI-SLIP THAT GUARANTEES:

- FACILITÀ D'INSTALLAZIONE
- SICUREZZA D'USO
- CONVENIENZA

- EASY INSTALLATION
- THE SAFETY OF THE USE
- CONVENIENCE

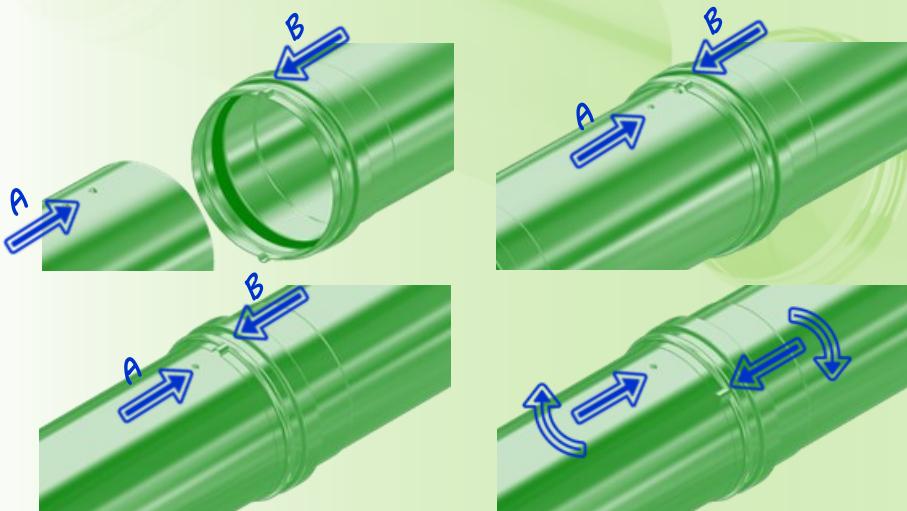



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSAZIONE CONDENSING BOILERS

MONOPARETE PPs SINGLE WALL PPs



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website



CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "MONOPARETE CONDENSAZIONE PPs" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residuati della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tollerata la manutenzione con l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

La Linea "CONDENSAZIONE SISTEMA SDOPPIATO PPs Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200" ha uno spessore dai 2,00mm ai 3,1mm e **Bicchieratura Controllata** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

The "SPLITTER SYSTEM CONDENSATION LINE PPS Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200" have a thickness from 2.00mm to 3.1mm and **Calibrated Female side** to use a quick and up-to-date installation. The EPDM **triple lip** seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

FIELD OF USE: The products of the line "SINGLE WALL CONDENSATION PPs" are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited.

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

NEW



L=2000 TUBI M/F
L=2000 PIPES M/F

Ø CODE

80 TPPs28MFN

10

L=500 TUBI M/F
L=500 PIPES M/F

Ø CODE

80 TPPs85MFN

09

L=1000 TUBI M/F
L=1000 PIPES M/F

Ø CODE

80 TPPs81MFN

10

L=250 TUBI M/F
L=250 PIPES M/F

Ø CODE

80 TPPs82MFN

12



CURVA 87° M/F
BEND 87° M/F

Ø CODE

80 CPPs8708MFN

20

Largo Raggio. Large Radius. R60

CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

Ø CODE

80 CPPs4508MFN

15



“ ANTI UV

TUBO M/F FLESSIBILE
FLEXIBLE PIPES M/F

Ø

L CODE

80 50 m TPPsFL0850N

01

Arcorciabile a moduli di circa 0,5 m.

Shortened to modules from 0,5 m

Con N°8 guarnizioni incluse. With no.8 seals included.



SISTEMA SDOPPIATO - BIANCO

Splitter system - White



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

L=3000 TUBI M/F

L=3000 PIPES M/F

CODE

80 TPPs38MFB



04

L=2500 TUBI M/F

L=2500 PIPES M/F

CODE

80 TPPs258MFB



08

L=2000 TUBI M/F

L=2000 PIPES M/F

CODE

50 TPPs50200MFB



01

60 TPPs26MFB

04

80 TPPs28MFB

10

100 TPPs210MFB

07

125 TPPs125200MFB

01

160 TPPs160200MFB

01

200 TPPs200200MFB

01

L=1000 TUBI M/F

L=1000 PIPES M/F

CODE

50 TPPs50100MFB



01

60 TPPs61MFB

09

80 TPPs81MFB

10

100 TPPs101MFB

07

125 TPPs125100MFB

01

160 TPPs160100MFB

01

200 TPPs200100MFB

01

L=500 TUBI M/F

L=500 PIPES M/F

CODE

50 TPPs50050MFB



01

60 TPPs65MFB

10

80 TPPs85MFB

09

100 TPPs105MFB

06

125 TPPs125050MFB

01

160 TPPs160050MFB

01

200 TPPs200050MFB

01

L=250 TUBI M/F

L=250 PIPES M/F

CODE

50 TPPs50025MFB



01

60 TPPs62MFB

04

80 TPPs82MFB

12

100 TPPs102MFB

08

125 TPPs125025MFB

01

160 TPPs160025MFB

01

200 TPPs200025MFB

01

TUBO CON ISPEZIONE M/F

PIPE M/F WITH INSPECTION

CODE

50 TPPsI50025MFB



01

60 TPPsI62MFB

01

80 TPPsI82MFB

01

100 TPPsI102MFB

01

125 TPPsI125025MFB

01

160 TPPsI160025MFB

01

200 TPPsI200025MFB

01

TUBO M/F FLESSIBILE

FLEXIBLE PIPES M/F

L CODE

50* 20 m TPPsFL5020B



01

60 50 m TPPsFL6050B

01

80° 50 m TPPsFL0850B

01

100 25 m TPPsFL10025B

01

125 25 m TPPsFL12520B

01

160 25 m TPPsFL16025B

01

*Tutto corrugato da 20m. All Corrugated from 20m.

Accorciabile a moduli di circa 0,5 m.

Shortened to modules from 0,5 m

*Con N°8 guarnizioni incluse. With no.8 seals included.



CURVA 87° M/F
BEND 87° M/F


Ø	CODE	
50	CPPs8750MFB	01
60*	CPPs8706MFB	06
80*	CPPs8708MFB	20
100*	CPPs8710MFB	08
125	CPPs87125MFB	01
160	CPPs87160MFB	01
200	CPPs87200MFB	01

*Largo Raggio. Large Radius. R60

CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F



Ø	CODE	
50	CPPs4550MFB	01
60*	CPPs4506MFB	06
80*	CPPs4508MFB	15
100*	CPPs4510MFB	06
125	CPPs45125MFB	01
160	CPPs45160MFB	01
200	CPPs45200MFB	01

*Largo Raggio. Large Radius. R60

CURVA 87° M/F CON ISPEZIONE
BEND 87° M/F WITH INSPECTION


Ø	CODE	
60	CPPsI8706MFB	04
80	CPPsI8708MFB	04

Largo Raggio. Large Radius. R60

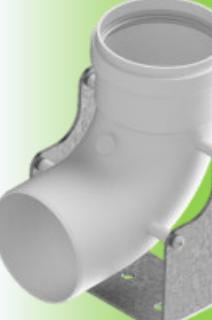CURVA 87° M/F CON STAFFA DI SOSTEGNO
BEND 87° M/F WITH SUPPORT BRACKET


Ø	CODE	
80	CSTPPs8708MFB	01

Largo Raggio. Large Radius. R60

CURVA 87° M/F CON STAFFA DI SOSTEGNO
BEND 87° M/F WITH SUPPORT BRACKET


Ø	CODE	
80	CSTMPPs8708MFB	01

Largo Raggio. Large Radius. R60

TEE M/M/F CON RIDUZIONE Ø80
TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80


Ø	L	CODE	
100	324	TEPPs10080B	01
125	324	TEPPs12580B	01
160	365	TEPPs16080B	01
200	365	TEPPs20080B	01

TEE M/M/F


Ø	L	CODE	
60	238	TEPPs06B	04
80	250	TEPPs08B	06
100	324	TEPPs10B	01
125	324	TEPPs125B	01
160	365	TEPPs160B	01
200	365	TEPPs200B	01

TEE M/M/F CON SCARICO CONDENSATION VERTICALE
TEE M/M/F WITH VERTICAL CONDENSING DRAIN


Ø	CODE	
80	TESCPPs08B	04



TUBO M/F FLESSIBILE

SCARICO CONDENSA

M/F CONDENSING DRAIN FLEXIBLE PIPES

Ø	L	CODE	BOX
20	50 m	TSC20PP	01

Ø20 da 50 m accorciabile a moduli di circa 1 m.
 Ø20 length 50 m shortened to modules from 1 m.



MANICOTTO F/F

SLEEVE F/F

Ø	L	CODE	BOX
60		MFFPPs60B	02
80		MFFPPs80B	02

AUMENTO CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA

SLEEVE WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

Ø	L	CODE	BOX
60/80	134	TSCPPs0608B	04
		Ø60/80 M/F	

Con Scarico Condensa M Filettato 1/2"
 With Condensing drain M threaded 1/2"

AUMENTO CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA

SLEEVE WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

Ø	L	CODE	BOX
80	130	TSCPPs0808B	04
		Ø80/80 M/F	

Con Scarico Condensa M Filettato 1/2"
 With Condensing drain M threaded 1/2"

AUMENTO M/F
ADAPTERS M/F

Ø	L	CODE	BOX
50/60	105	TPPs0506B	02
50/80	130	TPPs0508B	02
60/80	134	TPPs0608B	06
80/100	150	MFM0108TAV	01
100/125	105	TPPs100125MFB	02
125/160	105	TPPs125160MFB	02
125/200	175	TPPs160200B	01

RIDUZIONE M/F
ADAPTERS M/F

Ø	L	CODE	BOX
80/60	100	TPPs0806B	08

TAPPI SCARICO CONDENSA

PLUGS CONDENSING DRAIN

Ø	CODE	BOX
60	TSCPPs06B	04
80	TSCPPs08B	06
100	TSCPPs10B	02
125	TSCPPs125B	01
160	TSCPPs160B	01
200	TSCPPs200B	01

TAPPI ISPEZIONE
PLUGS ISPECTION

Ø	CODE	BOX
60	TISPPs06B	04
80	TISPPs08B	06
100	TISPPs10B	02
125	TISPPs125B	01
160	TISPPs160B	01
200	TISPPs200B	01

ADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50
ADAPTERS

Ø	L	CODE	BOX
50	87	MFLEX50	02

RACCORDO Ø50 FLEX/FLEX
FLEX/FLEX Ø50 ADAPTERADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50
ADAPTERS

Ø	L	CODE	BOX
50	93	TPPsFLEX5050M	02

RACCORDO Ø50 FLEX/RIGIDO M
FLEX/RIGID Ø50 ADAPTERADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50
ADAPTERS

Ø	L	CODE	BOX
50/80	125	TPPsFLEX5080F	02

RACCORDO Ø50 FLEX/ Ø80 RIGIDO F
FLEX/ Ø80 RIGID Ø50 ADAPTERADATTATORI PER TUBO FLEX Ø50
ADAPTERS

Ø	L	CODE	BOX
50/80	137	TPPsFLEX5080M	02

RACCORDO Ø50 FLEX/ Ø80 RIGIDO M
FLEX/ Ø80 RIGID Ø50 ADAPTER


 TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS


\varnothing	CODE	
60	TERMA06I	10
80	TERMA08I	20
100	TERMA10I	08

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


 TERMINALE ORIZZONTALE
ASPIRAZIONE ARIA
AIR INLET HORIZONTAL TERMINAL

\varnothing	CODE	
60	TERM06P	10
80	TERM08P	20

Polipropilene
Polypropylene


 TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI
FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS

\varnothing	CODE	
60	TERM06I	10
80	TERM08I	10
100	TERM10I	08

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


 TERMINALI VERTICALI
SCARICO FUMI

\varnothing	CODE	
60	TERM06IA	04
80	TERM08IA	12
100	TERM10IA	06

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


 COLLARE DI CENTRAGGIO
CENTERING WALL BRACKET


CODE	
CDC681	10

Polipropilene (PP)
Utilizzabile dal diametro Ø50 al diametro Ø100
Polypropylene (PP) - Usable from Ø50 to Ø100 diameter

 TERMINALE ORIZZONTALE
ASPIRAZIONE ARIA
AIR INLET HORIZONTAL TERMINAL

\varnothing	CODE	
80	TERMAN08I	20

CON MOLLA ANTI-GELO
WITH ANTI-FREEZE SPRING
In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


 TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

\varnothing	CODE	
80	TERMA08IPG	08
100	TERMA10IPG	08

CON CAPPELLO PARAPIOGGIA
WITH RAIN CAP
In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304


 TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI ANTIGOCCIA
FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINALS

\varnothing	CODE	
60	TERM06F1N	10
80	TERM08F1N	10

ANTI-UV Polipropilene Nero
Black Polypropylene ANTI-UV


 COLLARI
CENTERING WALL BRACKETS

\varnothing	CODE	
60	COFERB06 (BIANCO)	25
80	COFERB (BIANCO)	25
100	COFER80I (INOX)	10
100	COFERB10 (BIANCO)	25
100	COFER10I (INOX)	10
125	COFERB125(BIANCO)	25



In Acciaio—Lunghezza gambo 200mm
Steel—Anchr lenght 200mm



**MANICOTTI TUBO/TUBO CON
FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO**
MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS

Ø CODE

80 FMPV08SV

06

100 FMPV10B

12

125 FMPV125B

05

Manicotto in Silicone Bianco / Fascetta in Acciaio
White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp

ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø CODE

100 RCPE10

12

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE



SCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE

SCIVOLANTE

10



Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products

GUARNIZIONI
SEALS

Ø CODE

60 ORL06EPDM

10

80 ORL08EPDM

10

100 ORL10EPDM

10

125 ORL125EPDM

10

160 ORL160EPDM

10

200 ORL200EPDM

10

EPDM Triplo Labbro *Triple Lip EPDM*



ROSONI COPRIMURO
WALL COVERS

Ø CODE

60 RCEP06

20

80 RCEP08

20

100 RCEP10

15

125 RCEP125

05



EPDM BIANCO
WHITE EPDM

TERMINALE ANTIGOCCIA
ANTI DRIP TERMINAL

“
REGISTERED
”



- L'INCLINAZIONE PRESENTE SULLA PARTE INFERIORE DEL TERMINALE, IMPedisce il gocciolamento della condensa e facilita il suo ritorno in caldaia
- NON È NECESSARIO FISSARE IL TERMINALE MEDIANTE VITI, LA GUARNIZIONE GARANTISCE LA TENUTA IL LATO MASCHIO È RASTREMATO PER UN PIÙ COMODO ACCOPPIAMENTO
- ESSENDO MASCHIO, NON C'È BISOGNO DI TAGLIARE IL BICCHIERE DEL TUBO, LO SI PUÒ MONTARE DIRETTAMENTE SUL LATO FEMMINA
- IL CONO SPARGI FUMI FAVORISCE L'EVACUAZIONE DEI FUMI CON BORDINO DI BATTUTA
- THE INCLINE INCLUDING THE LOWER PART OF THE TERMINAL, PREVENTS THE DROPLET OF THE CONDENSATE AND MAKES IT EASY TO RETURN TO THE BOILER
- IT IS NOT NECESSARY TO FIX THE TERMINAL BY MEANS OF THE SCREWS, THE GASKET GUARANTEES THE SEAL THE MALE SIDE IT IS TAPE FOR A MORE COMFORTABLE COUPLING
- BEING MALE, FORE THERE IS NO NEED TO CUT THE TUBE GLASS, YOU CAN MOUNT IT DIRECTLY ON THE FEMALE SIDE
- THE SMOKE SPAR CONE FAVORES FUME EVACUATION
- WITH BATTING BORDER





Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100 : E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125 o Ø60/100.

Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.

KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125 DUCTING KIT Ø80/125

CODE
KITINT80PPs

01




KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100 DUCTING KIT Ø60/100

CODE
KITINT80PPs610

01



NEW

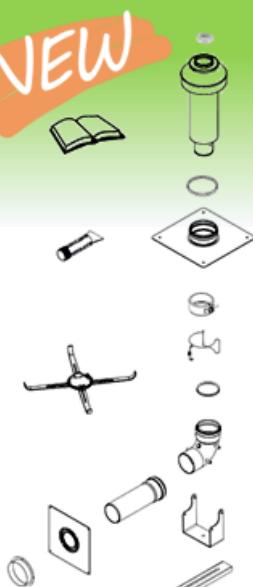

Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100 : E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125 o Ø60/100.

Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.

KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125 DUCTING KIT Ø80/125

CODE
KITINT80PPsVR

01

CON FINITURA VERNICITA RAME
WITH COPPER PAINTED



KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100 DUCTING KIT Ø60/100

CODE
KITINT80PPs610VR

01

Kit per scarico da cavedio Ø80: E' un Kit di componenti per lo scarico dei fumi da un cavedio preesistente, per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un terminale ANTIGOCCIA in PP, un manicotto in Acciaio Inox 316L M/F, una curva a largo raggio con VITE PER IL FISSAGGIO su tubo all'interno del cavedio ed un rosoncino in metallo.

Kit for Ø80 shaft discharge: It is a kit of components for the discharge of fumes from the masonry terminal of an existing shaft, for class C condensing boilers up to 35 KW. The kit includes a PP ANTI-DROP end piece, a 316L stainless steel sleeve M / F L, a wide-radius bend with a SCREW FOR FIXING on a pipe inside the shaft and a rosette.

CURVA E TUBO IN ACCIAIO AISI 316L BEND AND PIPE IN STAINLESS STEEL AISI 316L

SU RICHIESTA
ON REQUEST

KIT PER SCARICO DA CAVEDIO KIT FOR EXHAUST FROM CAVEDIO

CODE
KITREVOLUTION80

01

RIDUZIONE

CODE
RID80F60M

Ø80/60

01

www.contisrl.it

Guarnizioni Incluse - Seals Included

15



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

DOPPIA PARETE PPs - BIANCO

DOUBLE WALL PPs - WHITE

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

La Linea “**CONDENSAZIONE DOPPIA PARETE ISOLATA PPs Ø80/100**” ha uno spessore interno di 2,00mm e **Bicchieratura Controllata** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l’emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell’impianto.

The “**SPLITTER SYSTEM CONDENSATION LINE PPs Ø80/1000**” have inside thickness 2.00mm and **Calibrated Female side** to use a quick and up-to-date installation. The EPDM **triple lip seal** guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

The powder coating guarantees uniformity of color over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE DOPPIA PARETE Ø80/100” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortozazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’accoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione

Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E’ **tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallici**.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “DOUBLE WALL LINE CONDENSATION Ø80/100” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotroration) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.


TUBI M/F PPs/INOX
 PIPES M/F PPs/STAINLESS STEEL

L CODE

2000	TCPII28MF	01
1000	TCPII81MF	01
500	TCPII85MF	01
250	TCPII82MF	01

 Ø100 Acciaio Inox 304L
 Ø100 Aisi 304L Stainless Steel

TUBI M/F PPs/RAME
 PIPES M/F PPs/COPPER

L CODE

2000	TCPPR28MF	01
1000	TCPPR81MF	01
500	TCPPR85MF	01
250	TCPPR82MF	01

 Ø100 Rame
 Ø100 Copper

TUBI M/F PPs/ALLUMINIO
 PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L CODE

2000	TCPPA28MFVR	01
1000	TCPPA81MFVR	01
500	TCPPA85MFVR	01
250	TCPPA82MFVR	01

 Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
 Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted

TUBI M/F PPs/ALLUMINIO
 PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L CODE

2000	TCPPA28MFB	01
1000	TCPPA81MFB	01
500	TCPPA85MFB	01
250	TCPPA82MFB	01

 Ø100 Alluminio Estruso Bianco
 Ø100 Extruded Aluminum White Painted

TUBI M/F PPs/ALLUMINIO
 PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L CODE

2000	TCPPA28MFN	01
1000	TCPPA81MFN	01
500	TCPPA85MFN	01
250	TCPPA82MFN	01

 Ø100 Alluminio Estruso Naturale
 Ø100 Extruded Natural Aluminum

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 BEND 87° LARGE RADIUS M/F

 PPs/INOX
 PPs/STAINLESS STEEL

CODE

CCPII87MF


 Ø100 Acciaio Inox 304L
 Ø100 Aisi 304L Stainless Steel

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/RAME

 BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/COPPER

CODE

CCPPI87MF


 Ø100 Rame
 Ø100 Copper

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

 BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/ALUMINIUM

CODE

CCPPI87MFVR


 Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
 Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

 BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/ALUMINIUM

CODE

CCPPI87MFB


 Ø100 Alluminio Estruso Bianco
 Ø100 Extruded Natural Aluminum

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 PPs/ALLUMINIO

 BEND 87° LARGE RADIUS M/F
 PPs/ALUMINIUM

CODE

CCPPI87MFN


 Ø100 Alluminio Estruso Naturale
 Ø100 Extruded Natural Aluminum


Ø 80/100

SISTEMA DOPPIA PARETE

Double Wall system

CONTI
COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



CURVA 45° M/F PPs/INOX
BEND 45° M/F PPs/STAINLESS STEEL

CODE

CCPII45MF

01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel



CURVA 45° M/F PPs/RAME
BEND 45° M/F PPs/COPPER

CODE

CCPPR45MF

01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINIUM

CODE

CCPPA45MFVR

01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINIUM

CODE

CCPPA45MFB

01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINIUM

CODE

CCPPA45MFN

01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum




TEE M/M/F
PPs/INOX PPs/STAINLESS STEEL

CODE

TEPPI0810M

01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel

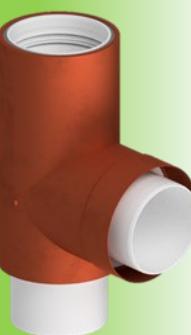

TEE M/M/F
PPs/RAME PPs/COPPER

CODE

TEPPR0810M

01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



TEE M/M/F
PPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE

TEPPA0810MVR

01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted



TEE M/M/F
PPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE

TEPPA0810MB

01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted



TEE M/M/F
PPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE

TEPPA0810MN

01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum


**TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE**
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE

**TERM08VIVR**

01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L Vern. Rame
 Ø100 Stainless Steel AISI 304L Copper Painted

 N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
 Terminal designed falling rain angle not superior than 38°

**TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE**
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE

**TERM08RR**

01

Ø100 Rame
 Ø100 Copper

 N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
 Terminal designed falling rain angle not superior than 38°

**TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE**
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE

**TERM08VI**

01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L
 Ø100 Stainless Steel AISI 304L

 N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
 Terminal designed falling rain angle not superior than 38°

**TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE**
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE

**TERM10VIVB**

01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L Vern. Bianco
 Ø100 Stainless Steel AISI 304L White Painted

 N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
 Terminal designed falling rain angle not superior than 38°

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE

**TSCI31680MF**

01

In Acciaio Inox 316
 Aisi 316 Stainless Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE

**TSCPP08VR**

01

PPs interno rivestito in Acciao Vern. Rame
 Internal PPS, covered in Copper Painted Steel

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

CODE

**TISPPs08B**

06

PP Traslucido
 Translucent PP

SCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE

**SCIVOLANTE**

10

 Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
 prodotti in PPs
 Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products


Ø 80/100

SISTEMA DOPPIA PARETE Double Wall system

CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



MENSOLA DI SUPPORTO SUPPORT BRACKET

CODE

SUPP10X

01

Acciaio Inox

Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Stainless Steel
Distance of the wall fixing holes 85mm

MENSOLA DI SUPPORTO SUPPORT BRACKET

CODE

SUPP10R

01

Acciaio Ramato Protetto

Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Copper-covered Steel with protection
Distance of the wall fixing holes 85mm

MENSOLA DI SUPPORTO SUPPORT BRACKET

CODE

SUPP10VR

01

Acciaio vern. in poliestere Rame
Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Painted Steel Copper polyester
Distance of the wall fixing holes 85mm

MENSOLA DI SUPPORTO SUPPORT BRACKET

CODE

SUPP10A

01

Acciaio vern. in poliestere Grigio
Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Painted Steel Grey polyester
Distance of the wall fixing holes 85mm



MENSOLA DI SUPPORTO SUPPORT BRACKET

CODE

SUPP10B

01

Acciaio vern. in poliestere Bianco
Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Painted Steel White polyester
Distance of the wall fixing holes 85mm

GUARNIZIONE SEAL

Ø

CODE

80 ORL08EPDM

10

EPDM Triplo Labbro
Triple Lip EPDM



COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE

COFER10I

10

In Acciaio Inox
Lunghezza gambo 200mm
In Stainless Steel
Anchor lenght 200mm

COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE

COF10RR

10

In Rame
Con perno in Acciaio Inox
In Copper
With Stainless Steel screw



COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE

COFERR10

10

In Acciaio Verniciato Rame
Lunghezza gambo 200mm
In Steel Copper painted
Anchor lenght 200mm

COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE

COFERB10

25

In Acciaio Verniciato Bianco
Lunghezza gambo 200mm
In Steel White painted
Anchor lenght 200mm



COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE

COFER10N

10

In Acciaio Naturale
Lunghezza gambo 200mm
In Steel
Anchor lenght 200mm

COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE

COF10N

10

In Acciaio Naturale
Lunghezza gambo 200mm
In Steel
Anchor lenght 200mm



ROSONE COPRIMURO WALL COVER

Ø

CODE

100 RCPE10

12

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE

ROSONE COPRIMURO WALL COVER

Ø

CODE

100 RCEP10

15

EPDM BIANCO - PER USO INTERNO
WHITE EPDM - FOR INTERNAL USE





Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

La Linea “**CONDENSAZIONE SISTEMA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125**” ha uno spessore interno dai 2,00mm ai 2,7mm e **Bicchieratura Controllata** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti. La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l’emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell’impianto.

The “**CONCENTRIC SYSTEM CONDENSATION LINE Ø60/100 - Ø80/125**” have inside thickness from 2.00mm to 2.7mm and **Calibrated Female side** to use a quick and up-to-date installation. The EPDM **triple lip seal** guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products. The powder coating guarantees uniformity of color over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSATION LINEA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’acoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’insertione effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortorazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’acoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione

Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezture, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzaure quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E’ tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “COAXIAL LINE CONDENSATION Ø60 / 100 - Ø80 / 125” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item) It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotroration) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled. If the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE

Concentric System

CONDENSATION

CONDENSING BOILERS


COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-02

COMPATIBILE PER:

Suitable for:

IMMERGAS

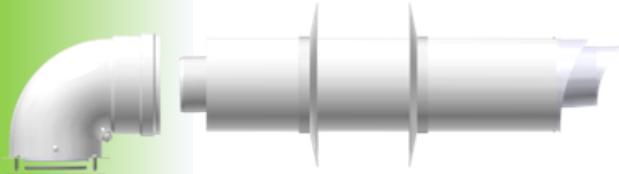

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100

L CODE

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs72P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs72PP

01



Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal


750 KITCPPs72F1P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs72F1PP

01



CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

CODE

Ø100 in Alluminio Pressofuso

CCPPsK02B

01




PARTENZA VERTICALE VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE

PVIPPs610FFB

01

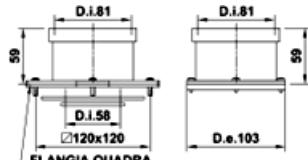

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTER


CODE








RPPs080803B

01

...e sei in Pole Position!

TERM **F1**

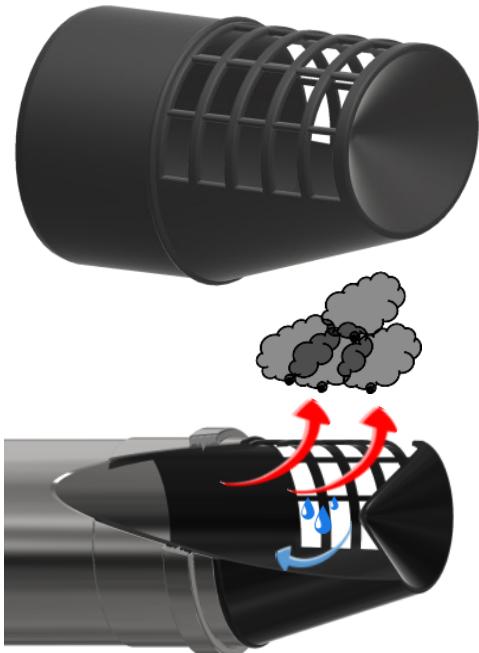

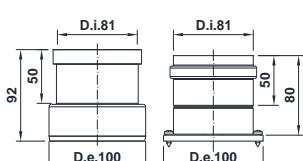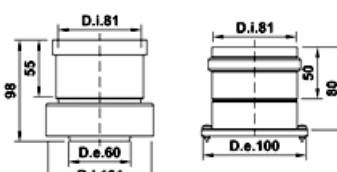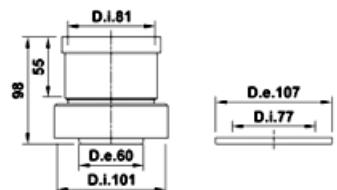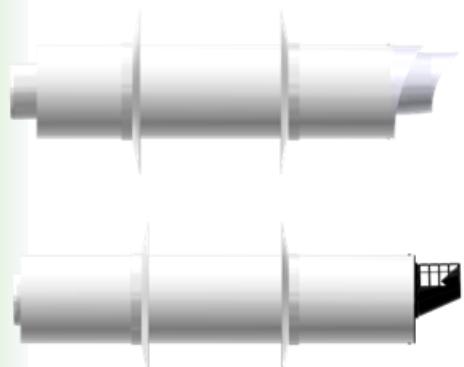KIT-03
COMPATIBILE PER: ARISTON – ATLANTIC – BERETTA – CHAFFOTEAUX – ECOFLAM – ELCO –
Suitable for: YGNIS – RIELLO – SYLBER – VAILLANT

KIT Ø60/100
KIT Ø60/100

L CODE



Ø100 in Metallo

Ø100 in Metal

750 KITCPPs73P

01

Ø100 in Plastica

Ø100 in Plastic

750 KITCPPs73PP

01

Ø100 in Metallo

Ø100 in Metal

750 KITCPPs73F1P

01

Ø100 in Plastica

Ø100 in Plastic

750 KITCPPs73F1PP

01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100
STARTING BEND Ø60/100

CODE



Ø100 in Alluminio Pressofuso

CCPPsK03B

01

Ø100 in Plastica

Ø100 in Plastic

CCPPsK03BP

01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE



PVVPPs610FFB

01

RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE


Compatibile Suitable For:

ARISTON
CHAFFOTEAUX
ECOFLAM
ELCO

RPPs061008B

01

RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE


Compatibile Suitable For:

ATLANTIC
BERETTA
YGNIS
RIELLO
SYLBER

RPPs061008RB

01

RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE


Compatibile Suitable For:

BERETTA
Mod. Mynute Y
Mod. Mynute E

RPPs061008BB

01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE


Compatibile Suitable For:

VAILLANT

SIPPs0808VMFFB

01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE

Concentric System

CONDENSAZIONE


CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-04

COMPATIBILE PER: ARGO – BAXI – DE DIETRICH – REMEHA – RINNAI – ROCA – ROTEX –
Suitable for: VIESSMANN

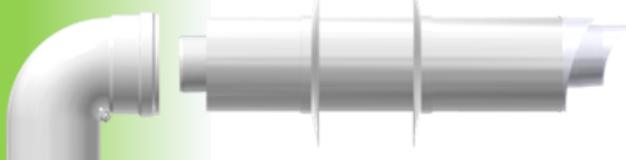

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100

L CODE

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal


750 KITCPPs74P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs74PP

01

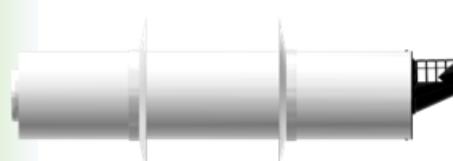

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal


750 KITCPPs74F1P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs74F1PP

01



CURVA DI PARTENZA Ø60/100 STARTING BEND Ø60/100

CODE

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum


CCPPs87610MFB

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

CCPPs87610MFBP

01




PARTENZA VERTICALE Ø60/100 VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE

PVAPPs610B

01



RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS


CODE

RPPs080806B

01



Ø60



SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE


Con Attacco Ø60/100
With Ø60/100 Fastening

SPPs0606FFB

01

Con Uscita Ø60
With Ø60 outlet

Compatibile Suitable For:
VIESSMANN










SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE

SPPs0608UMFFB

01

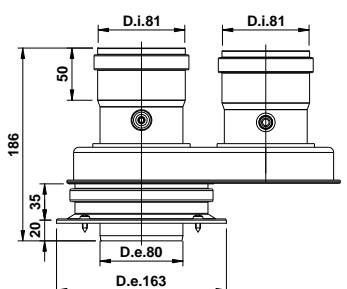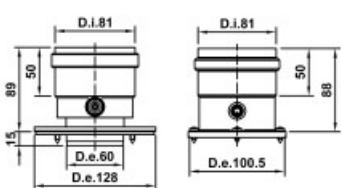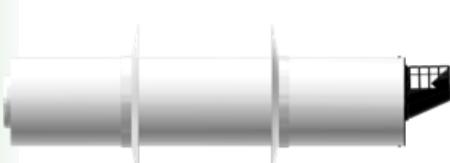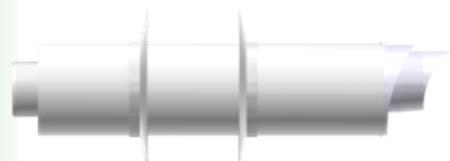KIT-13
COMPATIBILE PER:
Suitable for: ATON / HERMANN - SAUNIER DUVAL

KIT Ø60/100
KIT Ø60/100

L CODE



Ø100 in Metallo

Ø100 in Metal

750 KITCPPs137P

01

Ø100 in Plastica

Ø100 in Plastic

750 KITCPPs137PP

01



Ø100 in Metallo

Ø100 in Metal

750 KITCPPs137F1P

01

Ø100 in Plastica

Ø100 in Plastic

750 KITCPPs137F1PP

01


CURVA DI PARTENZA Ø60/100
STARTING BEND Ø60/100

CODE



Ø100 in Alluminio Pressofuso

Ø100 in Die-Casted Aluminum

CCPPsK13B

01

Ø100 in Plastica

Ø100 in Plastic

CCPPsK13BP

01


PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE



SAUNIER DUVAL

PVSDPPs610B

01


PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE


Compatibile *Suitable For:*
HERMANN

PVHPPs610B

01


RACCORDI DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE


Compatibile *Suitable For:*
HERMANN / SAUNIER DUVAL

RPPs08PI07HB

01


SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE


Compatibile *Suitable For:*
SAUNIER DUVAL

SIPPs0808SDMFFB

01



Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE

Concentric System

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS




COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-18

COMPATIBILE PER:

Suitable for:

JUNKERS BOSCH

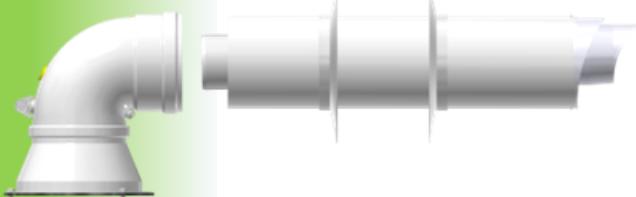

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100

L CODE



Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal


750 KITCPPs187P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs187PP

01

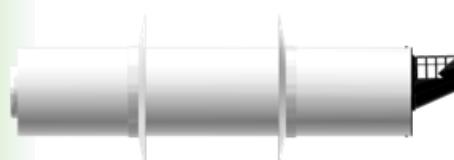

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal


750 KITCPPs187F1P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs187F1PP

01



CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

CODE



Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum


CCPPsK18B

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

CCPPsK18BP

01

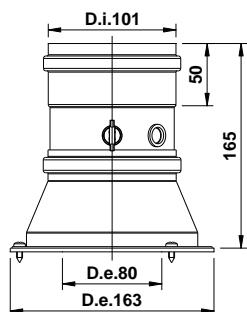

PARTENZA VERTICALE Ø60/100


VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE



TVSCPPs610FFB

01



FLANGE DI RACCORDO


CONNECTION FLANGES

CODE



FL160PP

04

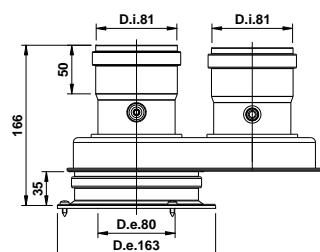

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE



SIPPs0808MFFB

01



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERSSISTEMA COASSIALE
Concentric System

Ø 60/100

KIT-19

COMPATIBILE PER:
Suitable for:


ARCA – BIASI – BALTUR – BONGIOANNI – EUROTHERM – FERROLI – ITAL-THERM – LAMBORGHINI – NOVA FLORIDA – SAVIO – SIME – JOANNES – UNICAL – SAUNIER DUVAL mod.: Themis Condens Low NOx

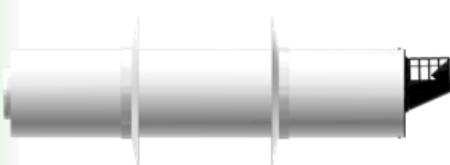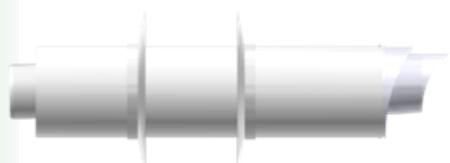

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100


L	CODE	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs197P	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs197PP	01



CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100


CODE	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK19B
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK19BP



PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100


CODE	
PVSPPs610B	01

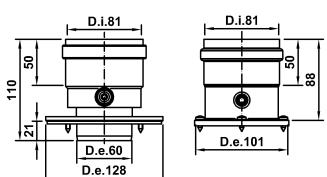

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS

CODE	
Compatibile <i>Suitable For:</i> FERROLI Mod. Divas Condensazione	RPPs08PI07B

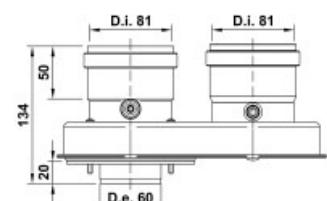

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE	
Compatibile <i>Suitable For:</i> FERROLI Mod. RRT	SPPs0608MFFB

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE

Concentric System

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-20

COMPATIBILE PER:

Suitable for:

RADIANT

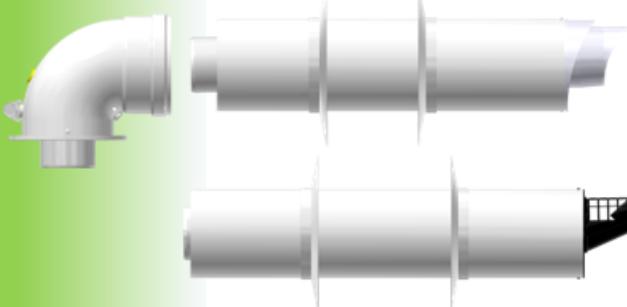

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100

L CODE

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs207P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs207PP

01

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs207F1P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs207F1PP

01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

CODE

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum


CCPPsK20B

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

CCPPsK20BP

01




PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE

PVRPPs610B

01



RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS

CODE

RPPs08PI06RB



01

KIT-23

COMPATIBILE PER:

Suitable for:

FONDITAL

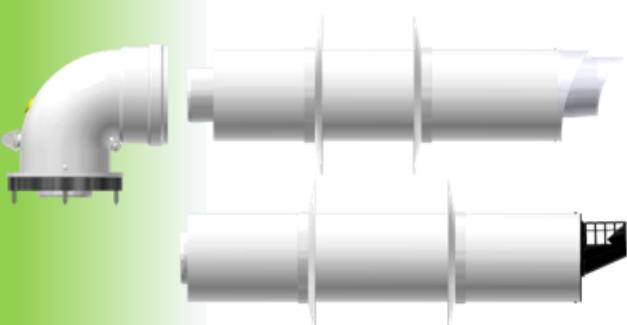

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100

L CODE

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs237P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs237PP

01

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs237F1P

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs237F1PP

01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

CODE

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum


CCPPsK23B

01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

CCPPsK23BP

01




PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE

PVFOPPs610B

01



RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS

CODE

RPPs08PI06FOB

01








COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSATION
CONDENSING BOILERSSISTEMA COASSIALE
Concentric System

Ø 60/100

KIT-24

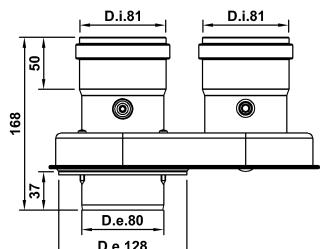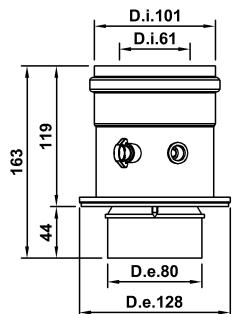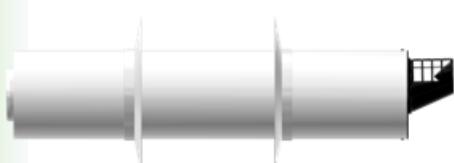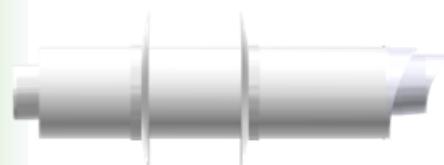COMPATIBILE PER:
Suitable for: THERMEX

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100

L	CODE	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs247P	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs247PP	01

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs247F1P	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs247F1PP	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

CODE	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK24B
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK24BP

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	
PVTPPs610FFB	01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE	
SPPs0808TMFFB	01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE

Concentric System

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



CURVA COASSIALE 87°

LARGO RAGGIO M/F

87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE

CCPPs87610MFB

01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum

CURVA COASSIALE 87°

LARGO RAGGIO M/F

87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE

CCPPs87610MFBP

01

Ø100 in PLASTICA



CURVA COASSIALE 87°

LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONI

87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTIONS

CODE

CCPPsI87610MFB

01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum

CURVA COASSIALE 87°

LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONI

87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTIONS

CODE

CCPPsI87610MFBP

01

Ø100 in PLASTICA



CURVA COASSIALE 45° M/F

45° CONCENTRIC BEND M/F

CODE

CCPPs45610MFB

01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum

CURVA COASSIALE 45° M/F

45° CONCENTRIC BEND M/F

CODE

CCPPs45610MFBP

01

Ø100 in PLASTICA



AUMENTO COASSIALE M/F

CONCENTRIC ADAPTER M/F

Ø60/100 — Ø80/125

CODE

MMFPPs610825B

01

Attacco Fumi Ø60 - Fastening Ø60
Ø125/100 in Acciaio - Ø125/100 in Steel Material

KIT PER RACCORDO TUBO/TUBO

COASSIALE

KIT FOR JUNCTION COAXIAL PIPE/PIPE

CODE

FMPVPPs10MC06

02

Manicotto EPDM/Fascetta per tubo/tubo Ø100
EPDM muff, Ø100 clamp for pipe/pipe




CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs
CONCENTRIC PIPES WITH PPs TERMINAL

L	CODE	
1000	KITMPPs610P	01
750	KITMPPs075P	01
500	KITMPPs050P	01
1000	KITMPPs610PP	01
750	KITMPPs075PP	01
500	KITMPPs050PP	01


CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA
CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL


L	CODE	
1000	KITMPPs610PF1B	01
750	KITMPPs075PF1B	01
500	KITMPPs050PF1B	01


PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC EXTENSIONS M/F


L	CODE	
2000	KPCBPPs6200B	01
1000	KPCBPPs6100B	01
500	KPCBPPs6050B	01
250	KPCBPPs6025B	01
2000	KPCBPPs6200BP	01
1000	KPCBPPs6100BP	01
500	KPCBPPs6050BP	01
250	KPCBPPs6025BP	01


TERMINALE COASSIALE PER SCARICO/ASPIRAZIONE IN PPs
Pps TERMINAL FOR CONCENTRIC FLUE OUTLET/AIR INLET

CODE	
TERMPPs	10

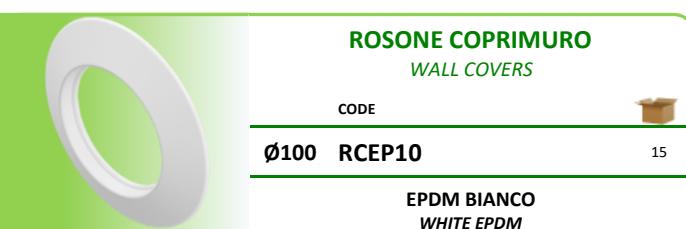

CODE	
Ø100 RCEP10	15
EPDM BIANCO WHITE EPDM	

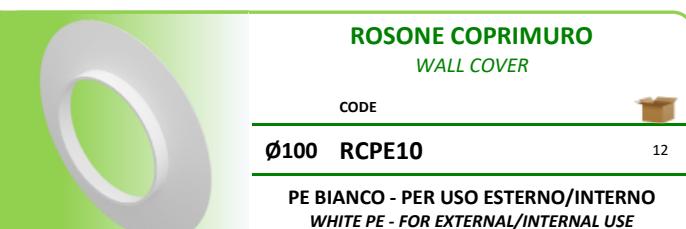

CODE	
Ø100 RCPE10	12
PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE	



CODE	
Ø100 ORL10EPDM	10
EPDM Triplo Labbro Triple Lip EPDM	

TERMINALE ORIZZONTALE SCARICO FUMI ANTIGOCCIA
FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINAL

CODE	
Ø60 TERM06F1N	10


MANICOTTO TUBO/TUBO CON FASCETTA AD AGGANCIO RAPIDO
MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS TERMINAL

CODE	
Ø100 FMPV10B	12
Manicotto in Silicone Bianco / Fascetta in Acciaio White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp	



CODE	
SCIVOLANTE	10


Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products

Ø 80/125

SISTEMA COASSIALE — J-LINE

Concentric System — J-LINE

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

NEW

J-LINE



CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA
CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL

L	CODE	
1000	JKITMPPs8121F1B	01
750	JKITMPPs8127F1B	01



PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

L	CODE	
2000	JKPCBPPs8120B	01
1000	JKPCBPPs8121B	01
500	JKPCBPPs8125B	01
250	JKPCBPPs8122B	01



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	
JCCPPs87812MFB	01

Ø125 in Alluminio Pressofuso
Ø125 in Die-casted Aluminum

CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

CODE	
JCCPPs45812MFB	01

Ø125 in Alluminio Pressofuso
Ø125 in Die-casted Aluminum




SDOPPIATORE MONOBLOCCO
 SPLITTER

CODE

SPPs08125MFB

01

Attacco in PPs Ø80/80 M/M
Fastening in PPs Ø80/80 M/M
SDOPPIATORE MONOBLOCCO
 SPLITTER

CODE

SPPs08125MMB

01

Attacco in PPs Ø80/125 M/M
Fastening in PPs Ø80/125 M/M
**MANICOTTO TUBO/TUBO CON
FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO**
 WHITE EPDM SLEEVE WITH METAL CLAMP

CODE

FMPV125B

05

Manicotto in EPDM bianco - Fascetta in Acciaio
Steel White EPDM Sleeve with Metal Clamp
ROSONE COPRIMURO
 WALL COVER

CODE

RCEP125

05

EPDM


SCIVOLANTE
 LUBRICANT

CODE

SCIVOLANTE

10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products



Isolamento da raggi U.V.
Isolation from U.V.

Presa Aria Regolabile
Adjustable Air Outlet

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "CONDENSATION CAMINI A TETTO" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200Pa$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i $120^{\circ}C$.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortozazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. Il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

La Linea "CONDENSATION SISTEMA CAMINI A TETTO Ø60/100 - Ø80/125" hanno uno spessore interno di 2,00mm e il lato maschio **Rastremato** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti. La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l'emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell'impianto.

The "ROOF TERMINAL SYSTEM CONDENSATION LINE Ø60/100 - Ø80/125" have inside thickness 2.00mm and **Tapered male side** to facilitate a quick and correct installation. The EPDM **triple lip** seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products. The powder coating guarantees uniformity of color over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.

FIELD OF USE: The products of the line "ROOF TERMINAL SYSTEM" are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200Pa$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed $120^{\circ}C$.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotroration) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited. Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.


CAMINO A TETTO COASSIALE
 CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L CODE

Attacco Ø80/125 M/M
 Con regolazione aria Comburente
 Tubo Esterno Ø125 in PVC nero
Fastening Ø80/125 M/M
With regulation air comburent
PVC Black Ø125 external pipe

1058 KTCPSS812MN

01


CAMINO A TETTO COASSIALE
 CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L CODE

Attacco Scarico Fumi Ø80
 Tubo Esterno Ø125 in PVC nero
Ø80 Flue Gas Fastening
PVC Black Ø125 external pipe

1063 KTCSPPS08N

01

SOLO PER SCARICO FUMI
 ONLY FLUE OUTLET

CAMINO A TETTO COASSIALE CON INNESTO SDOPPIATO M/M Ø80
 CONCENTRIC ROOF TERMINAL SPLIT WITH MALE CONNECTION Ø80

L CODE

Attacco Scarico Fumi Ø80 M
Aspirazione Aria Ø80 M
 Con regolazione aria Comburente
 Tubo Esterno Ø125 in PVC nero
Ø80 Flue Gas Fastening M
Ø80 Air Inlet M
With regulation air comburent
PVC Black Ø125 external pipe

1063 KTCSPPS610N

01

Ø 60/100

SISTEMA CAMINI A TETTO

Roof Terminal System

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L CODE



Attacco Ø60/100 M/M
Terminale Rame
Tubo Esterno Ø100 Rame-Alluminio
*Fastening Ø60/100 M/M
Copper Terminal
Copper/Aluminum Ø100 external pipe*

1070 KTCPPs610R

01



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L CODE



Attacco Ø60/100 M/M
Terminale Acciaio Inox AISI 304
Tubo Esterno Ø100 Acciaio Inox AISI 304
*Fastening Ø60/100 M/M
AISI 304 Stainless Steel Terminal
AISI 304 Stainless Steel Ø100 external pipe*

1070 KTCPPs610I

01



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L CODE



Attacco Ø60/100 M/M
Terminale Acciaio Inox AISI 304
Tubo Esterno Ø100 Alluminio Vern. Bianco
*Fastening Ø60/100 M/M
AISI 304 Stainless Steel Terminal
White Aluminum painted Ø100 external pipe*

1070 KTCPPs610V

01



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L CODE



Attacco Ø60/100 M/M
Terminale Acciaio Inox AISI 304
Tubo Esterno Ø100 Alluminio Naturale
*Fastening Ø60/100 M/M
AISI 304 Stainless Steel Terminal
Natural Aluminum Ø100 external pipe*

1070 KTCPPs610N

01



CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L CODE € Pz/Pcs

Attacco Ø60/100 M/M
Con regolazione aria Comburente
Tubo Esterno Ø125 in PVC nero

1147 KTCPGs610MN 101,91 01

Fastening Ø60/100 M/M
With regulation air comburent
PVC Black Ø125 external pipe

ACCESSORI

Accessories

SISTEMA CAMINI A TETTO

Roof Terminal System

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



TESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD

Ø CODE

80 TCPPs80

01

Attacco in PPs Ø80 M Fastening in PPs Ø80 M

100 TCPPs100

01

Attacco in PPs Ø100 M Fastening in PPs Ø100 M


RIDUZIONE IN ALLUMINIO
Ø140 F / Ø100 F

ALUMINUM ADAPTER Ø140 F / Ø100 F

CODE

RZ1410N

01

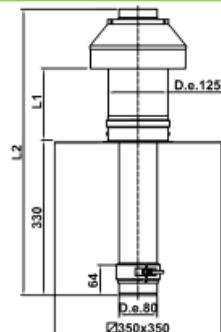


CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L CODE

L1=150
L2=600 TERM80125150N 01

L1=300
L2=750 TERM80125300N 01




TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO
TILE FOR ROOF TERMINAL

CODE

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo)
Universal fastening (valid for all the roof terminals listed of this catalogue)

TEGTPN

01

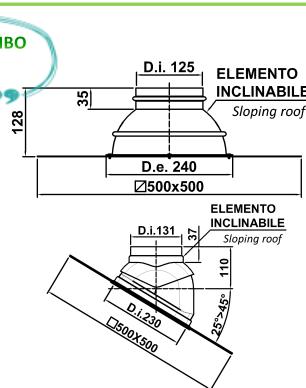

TEGOLA PER CAMINI A TETTO INCLINATO
TILE FOR SLOPED ROOF FIREPLACES

CODE

Regolabile 0°-35°
Adjustable 0 ° -35 °

TEGNN

01

Regolabile 25°-45°
Adjustable 25 ° -45 °

TEGNNUB

01

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo), con conversa in lastra di gomma con anima di alluminio (NO PIOMPO).
Universal fastening (valid for all the roof terminal listed of this catalogue), with a rubber sheet with an aluminum core (NO LEAD).


NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA (ACCESSORI PER TUTTE LE LINEE)

CONDENSATE NEUTRALIZER (ACCESSORIES FOR ALL LINES)

CONDENSATION CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



Completo di / Complete with "BG25".
 Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
 Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
 Dimensioni / Dimensions: a=400 / c=235 / d=640

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 1500Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 1500 Kw

CODE



NC1500

01



25 Kg


BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE



BG25

01



Completo di / Complete with "BG10".
 Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
 Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
 Dimensioni / Dimensions: a=300 / c=235 / d=400

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 350Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 350 Kw

CODE



NC300

01



10 Kg


BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE



BG10

01



Completo di / Complete with "BG07".
 Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
 Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
 Dimensioni / Dimensions: a=300 / c=235 / d=400

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 200Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 200 Kw

CODE



NC200

01



7 Kg


BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE



BG07

01



Completo di / Complete with "BG05".
 Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
 Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
 Dimensioni / Dimensions: a=200 / c=185 / d=300

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 120Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 120 Kw

CODE



NC120

01



5 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE



BG05

01

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano i contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto; in tal senso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venire concordate. Il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (in seguito denominato "il contratto").
- 1.2. Tutti gli ordini si intendono effettuati <>salvo approvazione della casa>>.
- 1.3. L'accettazione di un contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle seguenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine o una conferma di vendita, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella conferma d'ordine o di vendita, sempre che il compratore non obietti tempestivamente per iscritto.
- 1.4. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1.3 qui sopra, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

- 2.1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti ed il loro uso, come pesi, dimensioni ecc. e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente menzionati nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.
- 2.2. Il Venditore fornisce i Prodotti con imballaggio standard. Eventuali imballaggi speciali dovranno essere richiesti espressamente dal Compratore all'atto dell'ordinazione e saranno fatturati al costo.

3. TERMINI DI COSENGNA

- 3.1. I termini di consegna richiesti sono sempre indicativi. Esso sarà ritenuto valido soltanto se confermato dal Venditore, ed in ogni caso, la stessa non risponderà dei ritardi di consegna (se non in dipendenza di grave colpa a suo carico) in particolare: quando non fossero osservate da parte del Compratore le condizioni di pagamento;
- 3.2. Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a causa di forza maggiore, o ad atti od omissioni del Compratore quali ad esempio mancato o ritardo di comunicazione dati necessari per l'evasione dell'ordine. In tal senso, il Compratore non avrà diritto ad esigere alcun indennizzo, annullamento o modifiche dell'ordine conferito;
- 3.3. La merce resa, solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione del Venditore, dovrà pervenire in porto franco, senza essere stata utilizzata ed in perfetto stato, sarà accreditata per l'intero suo importo, dedotto il 10% per spese generali. La nota credito emessa verrà conguagliata con le forniture successive, resta inteso che non ci sarà alcun movimento finanziario.
- 3.4. Le consegne anche parziali di merce non possono essere rifiutate dall'Acquirente e non danno diritto all'annullamento dell'ordine. I ns. contratti sono sempre soggetti alla clausola "salvo cause impreviste" ed il mancato rispetto del medesimo non darà luogo ad alcun indennizzo da parte della Fornitrice all'Acquirente.

4. RESA E SPEDIZIONI - RISERVA DI PROPRIETA' o PATTO DI RISERVATO DOMINIO

- 4.1. Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga a cura dal Venditore. È facoltà del Venditore scegliere il mezzo di trasporto, pur seguendo le istruzioni del Compratore. Tale mezzo verrà sempre riconosciuto valido ed accettato dal Compratore.
- 4.2. I rischi passano al Compratore al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore.
- 4.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante fax o email-pec, raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data del ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata a.r. o email-pec, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto o comunque non oltre 60 giorni dalla data di consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato, ed i Prodotti cui esso si riferisce. Per reclami tempestivi e fondati l'obbligo del Venditore è limitato al ritiro o sostituzione del materiale riconosciuto non conforme, oppure all'accertato del relativo importo. Nell'eventualità qui prevista è comunque escluso qualsiasi altro diritto da parte del Compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di qualsiasi titolo sostenute.
- 4.4. Tutta la merce venduta è gravata dal patto di riservato dominio. La proprietà di ogni prodotto fornito passerà all'Acquirente, solo all'atto del pagamento integrale di quanto pattuito; prima del verificarsi di tale condizione l'Acquirente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge.

5. TOLLERANZE D'USO

- 5.1. Il Compratore assume tutti i rischi derivanti dall'uso dell'oggetto acquistato; per cui, sin d'ora, rinuncia ad ogni eventuale azione per risarcimento danni nei confronti del Venditore, sia diretta, sia indiretta, sia propri ovvero derivati a terzi, per qualsiasi motivo o titolo, riconducibili all'oggetto acquistato e all'uso dello stesso.

6. PREZZI

- 6.1. Il prezzo dei Prodotti sarà quello del Venditore in vigore, tenuto conto del listino in vigore nel periodo di riferimento, al momento della spedizione dei prodotti. Salvo patto contrario, i prezzi s'intendono Franco Fabbrica, imballo normale compreso. I prezzi potranno subire variazioni, qualora dalla data dell'ordine a quella di consegna dei prodotti dovessero intervenire variazioni di costi relativi alle materie prime superiori al 15%. Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel prezzo eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore, l'assicurazione, il trasporto, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.
- 6.2. I prezzi s'intendono al netto dell'Iva, di eventuali imposte e tasse, nonché di tributi ed oneri fiscali o di qualsiasi specie, eventualmente gravanti sul Contratto.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 7.1. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. In caso di ritardo rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore senza che sia necessaria la messa in mora del Compratore, un interesse pari al tasso di mora ex D.Lgs.231/2002 oltre al tasso legale, a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 15 giorni darà al Venditore il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, salvo il risarcimento del danno.
- 7.2. Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito, se non previo accordo scritto con il Venditore.
- 7.3. Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospendere l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

8. GARANZIA

- 8.1. La garanzia è di 24 mesi come da Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 in attuazione alla direttiva 1999/44/CE.

9. FORO COMPETENTE:

- 9.1. Per ogni controversia, ivi comprese le domande giudiziali di pagamento, è applicabile esclusivamente la legge italiana e unico foro competente è quello della sede legale della Conti S.r.l. (Pescara).

1. CONTRACT REGULATIONS

1.1. These Terms and Conditions, unless any exceptions specifically agreed in writing, governing contracts of sale between the parties. Any general terms and conditions of the Buyer will not apply unless expressly accepted in writing, in this sense, however, unless an exception is written, do not exclude the efficacy of these Terms. The term Products means goods which are the subject of a single contract of sale governed by these Terms and Conditions (hereinafter referred to as "the Contract").

1.2. All orders are carried out only <>subject to the approval of the house>>.

1.3. The acceptance of a contract by the Purchaser, however effected, entails its adherence to the following Terms and Conditions. In the event that the Seller has issued, even after the conclusion of the contract, an order confirmation or confirmation of sale, will apply to any additional terms or amendment of the Agreement contained in the order confirmation or sale, provided that the buyer does not promptly object in writing.

1.4. As established of art. 1.3 above, any changes in the terms of this Agreement must be agreed in writing.

2. PRODUCT FEATURES

2.1. Any information or data on the characteristics and/or technical specifications of the products and their use, such as weights, dimensions etc. and other data contained in catalogs, prospectuses, circulars, advertisements, illustrations, price lists, or other illustrative documents of the seller, shall be binding only if these data have been specifically mentioned in the offer or in the written acceptance by the Seller.

2.2. The Seller provides the products with standard packing. Any special packaging must be expressly requested by the Buyer at the time of order and will be billed at cost.

3. TERMS OF DELIVERY

3.1. The required delivery terms are always approximate. It will be considered valid only if confirmed by the Seller, in each case, he is not liable for delays in delivery (only in dependence of gross negligence against him), especially when the buyer doesn't respect the terms of payment;

3.2. It is not considered attributable to the Seller any delay due to reasons of force majeure, or acts or omissions of the Buyer such failure or delay of communication data required for order fulfillment. In this sense, the Buyer shall not be entitled to claim any compensation, cancellation or modification of the given order;

3.3. The goods returned, only in exceptional circumstances and subject to specific authorization by the Seller, must be sent by the buyer at his charge, without having been used and in perfect condition. The goods returned will be credited for the full amount, less the 10%. The credit note will be issued balanced with successive deliveries, it is understood that there will be no financial movement.

3.4. The partial deliveries of goods may not be rejected by the Purchaser and shall not entitle the cancellation of the order. Our contracts are always subject to Clause "unless unforeseen causes" and non-compliance the same, they will not give any indemnity from the supplier to the buyer.

4. RETURN AND SHIPPING - RETENTION OF TITLE

4.1. Unless otherwise agreed, the delivery of the products will be Ex Works, even when it is agreed that the shipment or any part is edited by the Seller. It's a right of Seller to choose the means of transport, while following the instructions of the Buyer. This means will always be recognized as valid and accepted by the Buyer.

4.2. The risk shall pass to the Buyer upon delivery of the Products to the first carrier at Seller's plant.

4.3. Any complaints relating to packing, quantity or external characteristics of the products (apparent defects) must be notified to the Seller by fax or email-pec, registered mail, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of receipt of the Products. Any claims relating to defects not discoverable by a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller by registered letter or email-pec, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of discovery of the defect or no later than 60 days from the date of delivery. The complaint must specify precisely the defect, and the products to which it relates. For complaints timely and grounded the obligation of the seller is limited to the withdrawal or replacement of non-conforming recognized material or crediting of the relevant amount. Event is planned here, however, the buyer as no rights to suspend payments, to request the termination of the contract or compensation for damages and reimbursement of expenses incurred for any reason.

4.4. All goods sold are burdened by the retention of title. The properties of each product supplied shall pass to Buyer only upon payment in full of what has been agreed, prior to the occurrence of this condition the buyer is considered to be the depositary for all purposes of the law.

5. TOLERANCE OF USE

5.1. The Buyer assumes all risks arising from the use of the purchased object, for which, as of now, waives any action for damages against the Seller, whether direct or indirect, or to any third party, for any reason or title, related to the item purchased and the use thereof.

6. PRICES

6.1. The price of the Products in force will be that of the Seller, taking into account the price list in force during the reference period, at the time of shipment of the products. Unless otherwise agreed, prices are ex works, including normal packaging. Prices are subject to changes, if from the date of the order to the delivery of the products, any variations could occur in costs related to raw materials more than 15%. Unless otherwise agreed in writing, are not included in any special packaging required by the Purchaser, insurance, transportation, as well as any other benefit or cost accessory.

6.2. All prices are exclusive of VAT, any taxes and fees, as well as to taxes and fiscal charges or any species, eventually borne by the Agreement.

7. TERMS OF PAYMENT

7.1. Payment will be made on the terms and in the currency agreed. In case of delay with respect to the agreed date, the Buyer shall pay the Seller without the need for a formal notice to the Buyer, interest at the rate of arrears former D.Lgs.231/2002 than the statutory rate, starting the day on which the payment was due. Any delay in payment more than 15 days will give the seller the right to terminate the Contract, with the right to demand the return of the Products supplied, at the expense of the Buyer , unless the damages.

7.2. The Buyer is not entitled to make any deduction from the agreed price, unless by prior written agreement with the seller.

7.3. If the Seller has reason to fear that the Buyer can not or does not intend to pay for the Products on the agreed date, he will make the delivery of products to the provision of adequate assurance of payment (ex. Guarantee or bank guarantee). In addition, in the event of late payment, the Seller may unilaterally modify the terms of any other supplies and/or suspend the execution until obtaining an adequate assurance of payment.

8. WARRANTY

8.1. The warranty is 24 months as per Legislative Decree no. 24 of 2 February 2002 implementing Directive 1999/44/EC.

9. JURISDICTION:

9.1. Any dispute, including actions for payment, the Italian law is only applicable and court of jurisdiction is that of the registered office of the Conti Srl (Pescara).



CONTRIBUTO DI TRASPORTO

I particolari saranno resi franco Vs. depositi con addebito contributo in fattura come da tabella sotto riportata:

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO ITALIA AD ESCLUSIONE DI: CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 25,00

Per imponibili da € 500,00 fino a € 1.000,00 addebito contributo 5%

Per imponibili da € 1.000,00 fino a € 2.000,00 addebito contributo 4%

Per imponibili oltre € 2.000,00 addebito contributo 3%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO PER CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 40,00

Per imponibili oltre € 500,00 addebito contributo 7%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

Si informa che il contributo trasporto richiesto è solo una parte del costo del trasporto, l'altra parte è a carico della Conti S.r.l..

Come a Voi noto, i prodotti consegnati sono molto voluminosi e di poco peso.

Attenzione!! cosa fare prima di firmare il documento di trasporto

1. Controllare il numero dei colli ricevuti: deve essere uguale a quello segnato sul documento di trasporto (o bollettino di consegna del corriere).
2. Controllare le etichette apposte sui colli: devono riportare l'indirizzo corretto.
3. Controllare lo stato esteriore dei colli: non devono presentare nessun danno né essere stati manomessi.
4. Nel caso in cui si riscontri un'anomalia, firmare il documento di trasporto (bolla o bollettino di consegna del corriere) apponendo RISERVA e specificando il tipo di anomalia riscontrata (es. riserva per colli mancanti, riserva per collo con cartone bucato ecc.).

N.B. Apporre riserva è un diritto sancito dal codice civile (art. 1698). Si ricorda che non hanno più alcun riconoscimento le riserve generiche (es. si accetta con riserva di controllo, ecc.); è quindi indispensabile fare un'analisi, come sopra descritto, in presenza del corriere e giustificare l'eventuale riserva.

Le confezioni riportate sul presente listino prezzi, vengono controllate e riscontrate all'uscita mediante sistema informatizzato (lettore per codice a barra).

CONTI S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: C.da Fonteschiavo, 76 – Zona Industriale – **65010 Nocciano (PE)** – Tel.085 8470006 (r.a.) – Fax 085 8470804.

Cap. Sociale Euro 624.000 i.v. - Partita IVA: 01588410686 - Cod.Fisc. 01767020694 - REGISTRO IMPRESE N. (PE-2000-18021) R.E.A. N. 109332

<http://www.contisrl.it> – email: info@contisrl.it – PEC: conti.srl@pec.it

NOTE:

NOTE:



SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

IL PARTNER IDEALE
PER UNA SFIDA GLOBALE  THE IDEAL PARTNER
FOR A GLOBAL CHALLENGE



COME RAGGIUNGERCI • HOW TO REACH US

In Aereo:

Stiamo a 15 Km dall'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara

By Plane:

We are 15 Km from the Airport Abruzzo in Pescara.

In Auto:

Per chi proviene dall'A14 (Bologna-Bari) prendere l'uscita al Km 377 direzione Roma A25 e successivamente uscire a Villanova. Proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.

Per chi proviene dall'A25 (Roma-Pescara) uscire al casello di Villanova e proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.



By Car:

For those coming from the A14 (Bologna-Bari) take the exit at Km 377, towards Roma A25, and then exit at Villa-nova. Continue on the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

For those coming from A25 (Roma-Pescara) take Villanova and continue along the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO • REGISTERED OFFICE AND ESTABLISHMENT:

Contrada Fonteschiavo, 76 • Zona Industriale • 65010 NOCCIANO (PE) • ITALY

Tel.: +39 085 8470006 • Fax: +39 085 8470804 • info@contisrl.it • PEC: conti.srl@pec.it

Per Ordini • For orders: ordini.clienti@contisrl.it

