



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

Passion for innovation since 1979

LINEA CONDENSAZIONE 2020
CONDENSING LINE 2020



MADE IN ITALY



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

AZIENDA:

La CONTI s.r.l. costruita nel 1996, nasce per sviluppare e potenziare la struttura della ditta individuale sorta per volontà dell'imprenditore Dante Conti nel lontano 1979, con la produzione di tubi flessibili in alluminio e sistema spiro, acciaio inox ed acciaio aluzink.

Grazie alla capacità interpretativa delle esigenze di mercato, al know-how aziendale ed all'esperienza quarantennale, la CONTI s.r.l. si afferma sul mercato nazionale ed europeo in qualità di azienda specializzata nella produzione di componenti per lo scarico di fumi di caldaie.

I costanti investimenti effettuati dall'imprenditore negli anni nel settore Ricerca e Sviluppo sono le fondamenta della capacità aziendale di garantire una produzione qualificata ed, allo stesso tempo, favorita dall'industrializzazione dei propri processi produttivi, competitiva sul mercato.

Qualità del prodotto ed affidabilità aziendale sono i principi impartiti dalla Direzione alle varie divisioni, al fine di garantire e soddisfare le esigenze dei clienti in ogni fase del rapporto.

COMPANY:

Established in 1996 it was planned in order to develop and boost the productive structure of the previous individual firm-set up in 1979 by the then young entrepreneur Mr. Dante Conti, - which produced flexible tubes in aluminum, Inox-steel and zinced steel. Thanks to their interpretative skill of the demands of the market, to the business know-how and a fortieth-year experience, Conti ltd impose themselves both on National and European Market as a qualified firm in the manufacturing of components for gas-boilers fumes discharge. The constant investments made by Mr. Conti ad years go in the field "Research and Development" are the foundations of Conti ltd business skill to assure a qualified production and in the same time, an efficient industrialisation of their own productive and competitive process on the Market.

Product quality and firm reliability are basic principles given by the Management to the Various sector in order to have a competitive organisation able to assure and meet costumers' requirements in every stage of the relation ship.



LINEA CONDENSAZIONE INDICE

CONDENSIG LINE INDEX



SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

LINEA ACCIAIO INOX AISI 316L

STAINLESS STEEL AISI 316L LINE

Ø80 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
Pag. 5

Ø100 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
6

LINEA PPs

PPs LINE

Ø50 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
Pag. 9

Ø60 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
10
Ø80 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
11
Ø100 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
14
Ø125 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
15
Ø160 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
16
Ø200 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
17
Accessori *Accessories*
Pag. 18

SISTEMA DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL SYSTEM

PPs/RAME

PPs/COPPER

PPs/ACCIAIO INOX

PPs/STAINLESS STEEL

PPs/ALLUMINIO


PPs/ALUMINUM

Ø80/100 Tubi, Curve e Tee *Pipes, Bends and Tee*
Pag. 22

Accessori *Accessories*
24

SISTEMA COASSIALE

CONCENTRIC SYSTEM

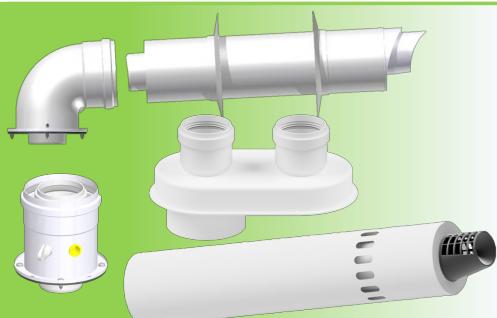
Ø60/100 Kit Completati, Curve, Partenze Verticali, Condotti Universali
Complete Kit, Bends, Vertical Startings and Universal Extensions
Pag. 28

Ø80/125 Tubi, Curve, Tee e Accessori *Pipes, Bends, Tee and Accessories*
37


SISTEMA CAMINI A TETTO

ROOF TERMINAL SYSTEM

Ø80/125 Attacco *Fastening* **Ø80/125**
Pag. 39

Ø60/100 Attacco *Fastening* **Ø60/100**
40
Ø80/125 Attacco *Fastening* **Ø60/100**
41
Accessori *Accessories*
41
Neutralizzatori di Condensa *Condensate Neutralizer*
Pag. 42

Kit Promozionali *Promotional Kits*
43




COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 316L

SINGLE WALL STAINLESS STEEL AISI 316L

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS

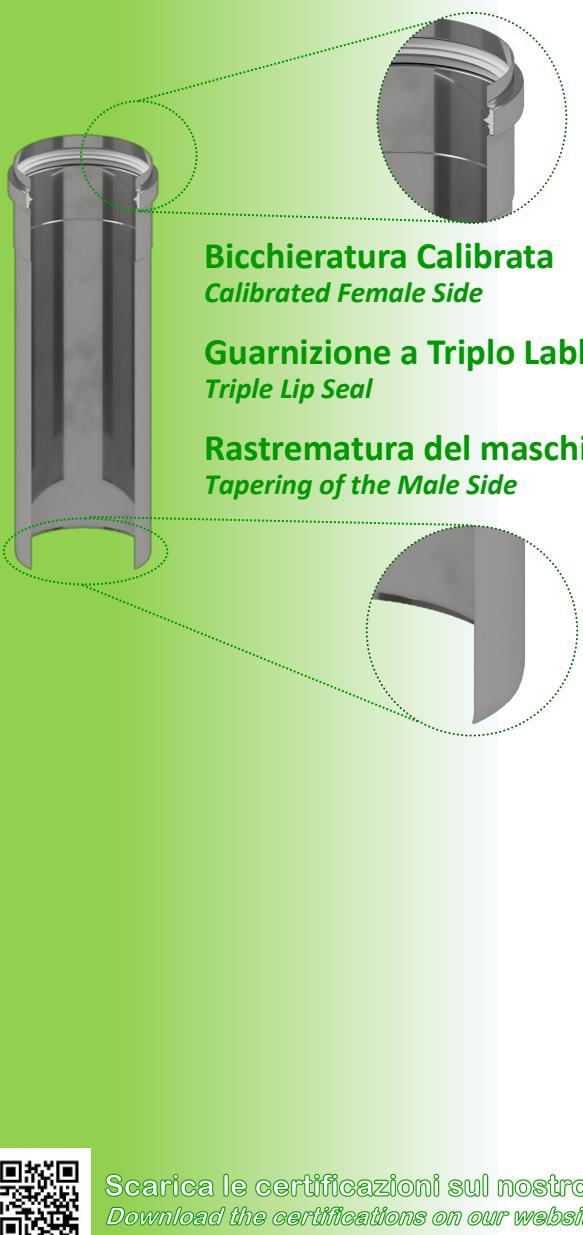

La Linea “ACCIAIO INOX Ø80 - Ø100” in AISI 316L con spessore 0,5mm e Bicchieratura Calibrata con lato maschio Rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a Triplo Labbro assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

The “STAINLESS STEEL Ø80 - Ø100” in AISI 316L thickness 0,5mm with Calibrated Female side, with Tapered male side to facilitate a quick and correct installation. It's equipped with a Triple Lip EPDM seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE MONOPARETE INOX” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tollerata solamente l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “SINGLE WALL INOX” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotractation) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.


TUBI M/F
PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
1000	TI31680100MF	16,94	01
500	TI31680050MF	11,44	01
250	TI31680025MF	08,47	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO			WITH ANTI-SLIP SYSTEM
1000	TI31680100MFINT	19,80	01
500	TI31680050MFINT	13,42	01
250	TI31680025MFINT	09,90	01

CURVE 45° M/F
BENDS 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CI3168045MF	13,55	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
CI3168045MFINT	15,91	01


CURVE 90° M/F
BENDS 90° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CI3168090MF	18,88	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
CI3168090MFINT	24,42	01

CURVE 87° M/F
BENDS 87° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CI3168087MF	18,88	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
CI3168087MFINT	24,42	01


TEE M/F/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEI31680MF	20,09	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
TEI31680MFINT	23,62	01

TAPPI SCARICO CONDENA
CONDENSING DRAIN PLUGS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCI31680MF	15,73	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
TSCI31680MFINT	18,41	01



Ø 100

SISTEMA SDOPPIATO INOX 316 L
SPLITTER SYSTEM STAINLESS STEEL 316L

CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERS

NEW
CONTI
COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



TUBI M/F
PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
1000	TI316100100MF	21,17	01
500	TI316100050MF	14,30	01
250	TI316100025MF	10,59	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM	
1000	TI316100100MFINT	24,75	01
500	TI316100050MFINT	16,78	01
250	TI316100025MFINT	12,38	01

CURVE 45° M/F
BENDS 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CI31610045MF	16,94	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
CI31610045MFINT	19,89	01



CURVE 90° M/F
BENDS 90° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CI31610090MF	23,60	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
CI31610090MFINT	30,53	01

CURVE 90° M/F
BENDS 90° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CI31610087MF	23,60	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
CI31610087MFINT	30,53	01



TEE M/F/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEI316100MF	25,11	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
TEI316100MFINT	29,53	01

TAPPI SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUGS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCI316100MF	19,66	01
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO		WITH ANTI-SLIP SYSTEM
TSCI316100MFINT	23,01	01





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE


NEW

SISTEMA ANTI-SFILAMENTO

PER TUBI INOX Ø80 E Ø100

ANTI-SLIP SYSTEM

FOR INOX PIPES Ø80 E Ø100

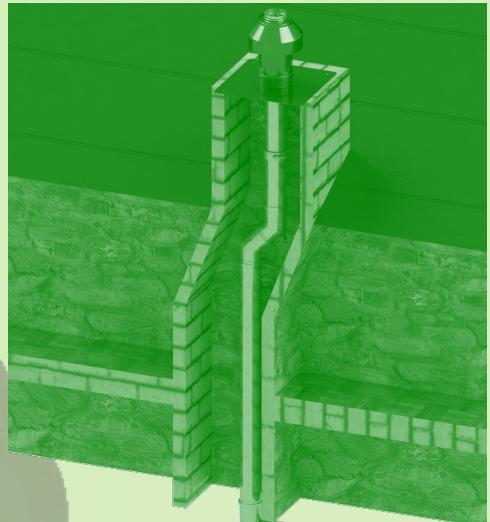

LA CONTI HA REALIZZATO LA NUOVA LINEA ANTI-SFILAMENTO CHE GARANTISCE:

- FACILITÀ D'INSTALLAZIONE
- SICUREZZA D'USO
- CONVENIENZA


THE CONTI HAS CREATED THE NEW LINE ANTI-SLIP THAT GUARANTEES:

- EASY INSTALLATION
- SAFETY OF THE USE
- CONVENIENCE




1) MONTARE LA GUARNIZIONE IN EPDM NELL'APPPOSITA SEDE POSTA NEL LATO FEMMINA DEL TUBO.

ASSEMBLE THE EPDM SEAL IN THE APPROPRIATE SEAT PLACED IN THE FEMALE SIDE THE PIPE.

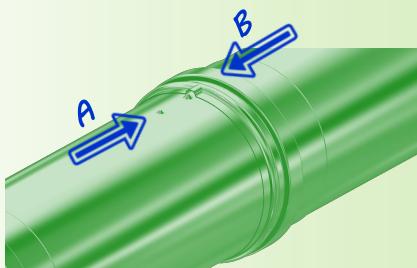


2) ACCOSTARE I DUE TUBI INNESTANDO LA BULINATURA DI BLOCCAGGIO (A) DEL TUBO MASCHIO, NEI CANALI DI GUIDA (B) DEL LATO FEMMINA.

DRAW NEAR THE TWO PIPES INSERTING THE BLOCKING ENGRAVING (A) ON THE MALE PIPE, IN THE GUIDE CHANNELS (B) ON THE FEMALE PIPE.

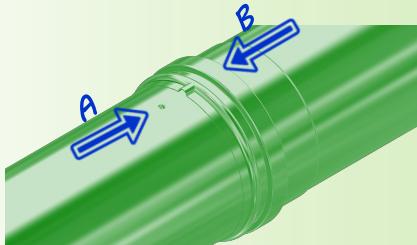

3) RUOTATARE I TUBI IN SENSO OPPOSTO (COME DA FIGURA A SINISTRA) MA NON OLTRE I 176°. INOLTRE È POSSIBILE ACCOPPIARE IL TUBO FLESSIBILE CON TUBI, CURVE E/O TEE DELLA MEDESIMA LINEA.

TURN THE PIPES IN OPPOSITE DIRECTION (AS THE DRAWING ON THE LEFT) BUT NOT MORE THAN 176°. IN ADDITION, IT'S POSSIBLE TO PAIR THE PIPE WITH PIPE BENDS AND/OR TEE OF THE SAME LINE.

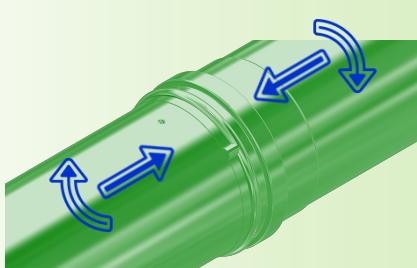



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

MONOPARETE PPs - BIANCO

SINGLE WALL PPs - WHITE

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "MONOPARETE CONDENSAZIONE PPS" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. Il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tollerata solitamente la pulizia con strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

La Linea "CONDENSAZIONE SISTEMA SDOPPIATO PPs Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200" hanno uno spessore dai 2,00mm ai 3,1mm, **Bicchieratura Controllata** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa.

Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

The "SPLITTER SYSTEM CONDENSATION LINE PPS Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200" have a thickness from 2.00mm to 3.1mm, **Calibrated Female side** to use a quick and up-to-date installation. The EPDM **triple lip seal** guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

FIELD OF USE: The products of the line "SINGLE WALL CONDENSAZIONE PPs" are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotroration) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.


TUBI M/F
PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TPPs50200MFB	16,22	01
1000	TPPs50100MFB	09,15	01
500	TPPs50050MFB	06,13	01
250	TPPs50025MFB	04,97	01

NEW


TUBO CON ISPEZIONE M/F
PIPE M/F WITH INSPECTION

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
250	TPPsI50025MFB	09,71	01


CURVA 87° M/F
BEND 87° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs8750MFB	04,70	01


CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs4550MFB	03,66	01


TUBO M/F FLESSIBILE
FLEXIBLE PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
20 m	TPPsFL5020B	06,75 /m	01

TUTTO CORRUGATO DA 20m
ALL CORRUGATED FROM 20m

AUMENTO Ø60 F / Ø50 M
ADAPTER Ø60 F / Ø50 M

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
105	TPPs0506B	12,00	01


AUMENTO Ø50 M / Ø80 F
ADAPTER Ø50 M / Ø80 M

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
130	TPPs0508B	06,94	02


ADATTATORI
ADAPTERS

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
87	MFLEX50	18,68	02

RACCORDO Ø50 FLEX/FLEX
FLEX/FLEX Ø50 ADAPTER

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
93	TPPsFLEX5050M	10,66	02

RACCORDO Ø50 FLEX/RIGIDO M
FLEX/RIGID Ø50 ADAPTER

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
125	TPPsFLEX5080F	29,74	02

RACCORDO Ø50 FLEX/ Ø80 RIGIDO F
FLEX/ Ø80 RIGID F Ø50 ADAPTER

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
137	TPPsFLEX5080M	14,13	02

RACCORDO Ø50 FLEX/ Ø80 RIGIDO M
FLEX/ Ø80 RIGID M Ø50 ADAPTER


Ø 60

SISTEMA SDOPPIATO - BIANCO
Splitter system - White

CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



TUBI M/F
PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TPPs26MFB	15,38	02
1000	TPPs61MFB	09,21	09
500	TPPs65MFB	06,53	10
250	TPPs62MFB	04,92	02

NEW

TUBO CON ISPEZIONE M/F
PIPE M/F WITH INSPECTION

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
250	TPPsI62MFB	09,71	02



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs8706MFB	05,91	06

R60

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPsI8706MFB	07,33	04

R60
Con Ispezione
With Inspection



CURVA 45° LARGO RAGGIO M/F
BEND 45° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs4506MFB	05,49	06

R60

MANICOTTO F/F
SLEEVE F/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
MFFPPs60B	13,10	02



TEE M/M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
238	TEPPs06B	11,23	04

TAPPI
PLUGS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCPPs06B	09,26	04



SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TISPPs06B	08,74	04

ISPEZIONE
INSPECTION



TUBO M/F FLESSIBILE
FLEXIBLE PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
50 m	TPPsFL6050B	07,42/m	01

Da 50 m acconciabile a moduli
di circa 0,5 m
Length 50 m shortened to modules from 0,5 m

AUMENTO Ø60 F / Ø50 M Traslucido
ADAPTER Ø60 F / Ø50 M Translucent

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
105	TPPs0506B	12,00	02




 TUBI M/F
PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
3000	TPPs38MFB	25,94	04
2500	TPPs258MFB	22,68	08
2000	TPPs28MFB	17,70	10
1000	TPPs81MFB	11,60	10
500	TPPs85MFB	08,13	09
250	TPPs82MFB	06,70	12

NEW

 TUBO CON ISPEZIONE M/F
PIPE M/F WITH ISPECTION

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
250	TPPsI82MFB	09,90	02


 CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs8708MFB	06,94	20

R60

 CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPsI8708MFB	08,99	04

 R60
Con Ispezione
With Inspection

 CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CSTMLPPs8708MFB	11,48	01

R60

 Con Staffa di Sostegno
With Support Bracket

 CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CSTPPs8708MFB	11,48	01

R60

 Con Staffa di Sostegno
With Support Bracket


TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TESCPPs08B	21,05	04

 Con Scarico Condensa Verticale
With Vertical Condensing Drain

 CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs4508MFB	06,94	15

R60



Ø 80

SISTEMA SDOPPIATO - BIANCO
Splitter system - White

CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERS




COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE




TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEPPs08B	16,08	06

TAPPO ISPEZIONE Traslucido
INSPECTION PLUG Translucent



CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TISPPs08B	04,01	06

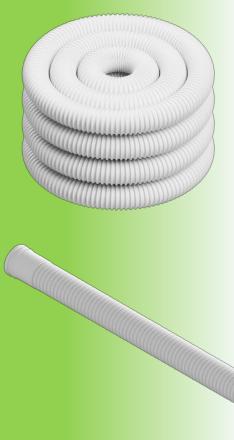

**TUBO M/F FLESSIBILE
SCARICO CONDENSA**
M/F CONDENSING DRAIN FLEXIBLE PIPES

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
50 m	TSC20PP	02,72 m	01

Ø20 da 50 m acconciabile a moduli di circa 1 m
Ø20 length 50 m shortened to modules from 1 m

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG



CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCPPs08B	07,41	06



TUBO M/F FLESSIBILE
FLEXIBLE PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
50 m	TPPsFL0850B	08,37 m	01

Da 50 m acconciabile a moduli di circa 0,5 m con N°8 guarnizioni incluse
Length 50 m shortened to modules from 0,5 m, with no.8 seals included

TUBO M/F FLESSIBILE
FLEXIBLE PIPES M/F

NEW

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
50 m	TPPsFL0850N	09,92 m	01

Da 50 m acconciabile a moduli di circa 0,5 m con N°8 guarnizioni incluse
Length 50 m shortened to modules from 0,5 m, with no.8 seals included

“ANTI UV”



**AUMENTO M/F CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA**
*SLEEVE M/F WITH COLLECTOR
CONDENSATION DRAIN*

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
134	TSCPPs0608B	17,61	04

Ø80/60 F/M
Con Raccordi Scarico Condensa M Filettato 1/2"
With Condensing drain adapter M threaded 1/2"

**MANICOTTO M/F CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA**
*SLEEVE M/F WITH COLLECTOR
CONDENSATION DRAIN*

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
130	TSCPPs0808B	18,56	04

Ø80/80 M/F
Con Raccordi Scarico Condensa M Filettato 1/2"
With Condensing drain adapter M threaded 1/2"




MANICOTTO F/F
SLEEVE F/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
MFFPPs80B	13,10	02

RIDUZIONE Ø60/80 F/M
ADAPTER Ø60/80 F/M

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
100	TPPs0806B	12,77	02


AUMENTO Ø60/80 M/F
ADAPTER Ø60/80 M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
134	TPPs0608B	13,40	06

AUMENTO Ø80/100 M/F
ADAPTER Ø80/100 M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
150	MFM0108TAV	19,24	02



Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100: E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione aria, per uscita cavedio con attacco per tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di attacco sia verticale che orizzontale sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125 o Ø60/100.


Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80, it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.

KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125
DUCTING KIT Ø80/125

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
KITINT80PPs	129,95	01



KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100
DUCTING KIT Ø60/100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
KITINT80PPs610	132,03	01

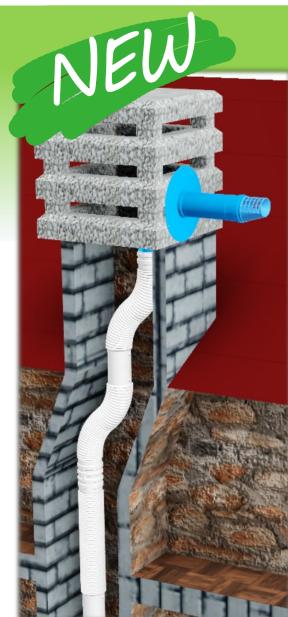

Kit per scarico da cavedio Ø80: E' un Kit di componenti per lo scarico dei fumi da un cavedio preestente, per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un terminale ANTIGOCCIA in PP, un manicotto in Acciaio Inox 316L M/F, una curva a largo raggio con VITE PER IL FISSAGGIO su tubo all'interno del cavedio ed un rosone in metallo.

Kit for Ø80 shaft discharge: It is a kit of components for the discharge of fumes from the masonry terminal of an existing shaft, for class C condensing boilers up to 35 KW. The kit includes a PP ANTI-DROP end piece, a 316L stainless steel sleeve M / F L, a wide-radius bend with a SCREW FOR FIXING on a pipe inside the shaft and a rosette.

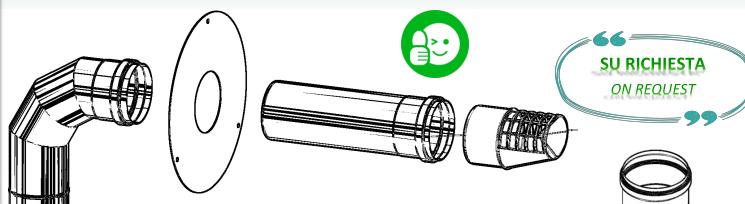
KIT PER SCARICO DA CAVEDIO
KIT FOR EXHAUST FROM CAVEDIO

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
KITREVOLUTION80	59,00	01

RIDUZIONE
Ø80/60

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
RID80F60N	34,10	01



Ø 100

SISTEMA SDOPPIATO - BIANCO

Splitter system - White

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



TUBI M/F PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TPPs210MFB	28,52	07
1000	TPPs101MFB	16,08	07
500	TPPs105MFB	13,58	06
250	TPPs102MFB	07,08	08

NEW

TUBO CON ISPEZIONE M/F

PIPE M/F WITH ISPECTION

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
250	TPPsI102MFB	11,90	02



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs8710MFB	08,04	08

R60

CURVA 45° M/F BEND 45° M/F

BEND 45° M/F



CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs4510MFB	07,62	06

R60



TEE M/M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
324	TEPPs10B	23,73	02



TEE M/M/F RIDOTTO Ø80 TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
324	TEPPs10080B	24,77	02



TAPPI PLUGS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCPPs10B	10,23	02

SCARICO CONDENSA CONDENSING DRAIN

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TISPPs10B	09,76	02

ISPEZIONE INSPECTION

TUBO M/F FLESSIBILE

FLEXIBLE PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
25 m	TPPsFL10025B	11,96 /m	01

Da 25 m acconciabile a moduli
di circa 0,5 m

Length 25 m shortened to modules from 0,5 m



AUMENTO Ø100 M / Ø125 F ADAPTER Ø100 M / Ø125 F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
105	TPPs100125MFB	37,65	02



AUMENTO Ø80 M / Ø100 F ADAPTER Ø80 M / Ø100 F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
150	MFM0108TAV	19,24	02


TUBI M/F
 PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TPPs125200MFB	35,82	01
1000	TPPs125100MFB	21,86	01
500	TPPs125050MFB	16,06	01
250	TPPs125025MFB	08,89	01

NEW

TUBO CON ISPEZIONE M/F
 PIPE M/F WITH INSPECTION

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
250	TPPsI125025MFB	12,50	01


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs87125MFB	18,16	01


CURVA 45° M/F
 BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs45125MFB	15,81	01


TEE M/M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
365	TEPPs125B	35,08	01


TEE M/M/F RIDOTTO Ø80
 TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
324	TEPPs12580B	45,80	01


TEE M/M/F RIDOTTO Ø100
 TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø100

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
324	TEPPs125100B	48,89	01


TAPPI
 PLUGS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCPPs125B	25,90	01

SCARICO CONDENSA
 CONDENSING DRAIN

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TISPPs125B	23,92	01

ISPEZIONE
 INSPECTION

AUMENTO Ø125 M / Ø160 F
 ADAPTER Ø125 M / Ø160 F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
105	TPPs125160MFB	36,40	02

TUBO M/F FLESSIBILE
 FLEXIBLE PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
25 m	TPPsFL12520B	15,55/m	01

Da 20m acconciabile a moduli
di circa 0,5 m
Length 20m shortened to modules from 0,5 m



Ø 160

SISTEMA SDOPPIATO - BIANCO

Splitter system - White

CONDENSATION

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



TUBI M/F PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TPPs160200MFB	70,40	01
1000	TPPs160100MFB	39,03	01
500	TPPs160050MFB	28,16	01
250	TPPs160025MFB	16,80	01

NEW

TUBO CON ISPEZIONE M/F

PIPE M/F WITH INSPECTION



L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
250	TPPsI160025MFB	20,16	01



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs87160MFB	37,54	01



CURVA 45° M/F BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs45160MFB	33,84	01



TEE M/M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
365	TEPPs160B	53,25	01



TEE M/M/F RIDOTTO Ø80

TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
365	TEPPs16080B	65,42	01



TEE M/M/F RIDOTTO Ø100 TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø100

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
365	TEPPs160100B	68,32	01



TEE M/M/F RIDOTTO Ø125

TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø125

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
365	TEPPs160125B	73,94	01



TAPPI PLUGS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCPPs160B	30,12	01

SCARICO CONDENSA CONDENSING DRAIN

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TISPPs160B	26,00	01

ISPEZIONE INSPECTION

TUBO M/F FLESSIBILE FLEXIBLE PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
25 m	TPPsFL16025B	31,82/m	01

Da 25 m acconciabile a moduli
di circa 0,5 m
Length 25 m shortened to modules
from 0,5 m




TUBI M/F
PIPES M/F White

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TPPs200200MFB	83,78	01
1000	TPPs200100MFB	57,08	01
500	TPPs200050MFB	41,80	01
250	TPPs200025MFB	34,49	01

NEW


TUBO CON ISPEZIONE M/F
PIPE M/F WITH INSPECTION

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
250	TPPsI200025MFB	41,38	01


CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs87200MFB	46,34	01


CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CPPs45200MFB	57,66	01


TEE M/M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
365	TEPPs200B	65,60	01


TEE M/M/F RIDOTTO Ø80
TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
365	TEPPs20080B	69,01	01


TAPPI
PLUGS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCPPs200B	42,64	01


SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TISPPs200B	27,04	01

ISPEZIONE
INSPECTION

AUMENTO Ø160 M / Ø200 F
ADAPTER Ø160 M / Ø200 F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
175	TPPs160200B	62,90	01



**TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA**
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø60 TERMA06I	04,28	10
Ø80 TERMA08I	04,60	20
Ø100 TERMA10I	05,15	08

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

**TERMINALE ORIZZONTALE
ASPIRAZIONE ARIA**
AIR INLET HORIZONTAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø80 TERMAN08I	05,77	20

**CON MOLLA ANTI-GELO
WITH ANTI-FREEZE SPRING**

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304



**TERMINALE ORIZZONTALE
ASPIRAZIONE ARIA**
AIR INLET HORIZONTAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø80 TERM08P	02,50	20


Polipropilene
Polypropylene

**TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA**
AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø80 TERMA08IPG	06,86	08
Ø100 TERMA10IPG	07,18	08

**CON CAPPELLO PARAPIOGGIA
WITH RAIN CAP**

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304



**TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI**
FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø60 TERM06I	05,60	10
Ø80 TERM08I	05,77	10
Ø100 TERM10I	06,30	08

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

**TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI ANTIGOCCE**
FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINALS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø60 TERM06F1N	06,03	10
Ø80 TERM08F1N	06,14	10

ANTI-UV
Polipropilene Nero
Black Polypropylene



**TERMINALI VERTICALI
SCARICO FUMI**
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø60 TERM06IA	12,85	04
Ø80 TERM08IA	12,92	12
Ø100 TERM10IA	13,42	06

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

**FASCETTE ANTISFILAMENTO PER
TUBO FLESSIBILE IN PP**
CLAMPS UNTHREADING FOR PP FLEX PIPE

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø60 FIA60	04,48	01
Ø100 FIA100	04,80	01
Ø125 FIA125	06,50	01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304



COLLARE DI CENTRAGGIO
CENTERING WALL BRACKET

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CDC681	08,11	10

Polipropilene (PP)

Utilizzabile dal diametro Ø50 al diametro Ø100
Polypropylene (PP) - Usable from Ø50 to Ø100 diameter

COLLARI
CENTERING WALL BRACKETS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø60 COFERB06 (BIANCO)	03,17	10
Ø80 COFERB (BIANCO)	03,55	25
Ø80 COFER80I (INOX)	07,31	10
Ø100 COFERB10 (BIANCO)	06,95	25
Ø100 COFER10I (INOX)	08,60	02
Ø125 COFERB125(BIANCO)	10,00	25

In Acciaio—Lunghezza gambo 200mm
Steel—Anchr lenght 200mm




**MANICOTTI TUBO/TUBO CON
FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO**
MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø80 FMPV08SV	06,55	06
Ø100 FMPV10B	07,18	12
Ø125 FMPV125B	15,43	05

Manicotto in Silicone Bianco / Fascetta in Acciaio
White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp

**GUARNIZIONI
SEALS**

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø60 ORL06EPDM	00,90	10
Ø80 ORL08EPDM	00,94	10
Ø100 ORL10EPDM	01,30	10
Ø125 ORL125EPDM	01,66	01
Ø160 ORL160EPDM	02,08	01

EPDM Triplo Labbro
Triple Lip EPDM

**ROSONE COPRIMURO
WALL COVER**

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 RCPE10	04,28	12

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE

**ROSONI COPRIMURO
WALL COVERS**

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø60 RCEP06	02,32	20
Ø80 RCEP08	02,56	20
Ø100 RCEP10	04,28	15
Ø125 RCEP125	05,93	05

EPDM BIANCO
WHITE EPDM

**SCIOLANTE
LUBRICANT**

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SCIOLANTE	03,37	10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PPs
Tube 250ml of silicon lubricant for PPs products

**TERMINALE ANTIGOCCIA
ANTI DRIP TERMINAL**
NEW
REGISTERED


- NON È NECESSARIO FISSARE IL TERMINALE MEDIANTE VITI, LA GUARNIZIONE GARANTISCE LA TENUTA IL LATO MASCHIO È RASTREMATO PER UN PIÙ COMODO ACCOPPIAMENTO
- ESSENDO MASCHIO, QUINDI NON C'È BISOGNO DI TAGLIARE IL BICCHIERE DEL TUBO, LO SI PUÒ MONTARE DIRETTAMENTE SUL LATO FEMMINA
- L'INCLINAZIONE PRESENTE SULLA PARTE INFERIORE DEL TERMINALE IMPedisce il gocciolamento della condensa e facilita il suo ritorno in caldaia
- IL CONO SPARGI FUMI favorisce l'evacuazione dei fumi
- CON BORDINO DI BATTUTA



- IT IS NOT NECESSARY TO FIX THE TERMINAL BY MEANS OF THE SCREWS, THE GASKET GUARANTEES THE SEAL THE MALE SIDE IT IS TAPE FOR A MORE COMFORTABLE COUPLING
- BEING MALE, THEREFORE THERE IS NO NEED TO CUT THE TUBE GLASS, YOU CAN MOUNT IT DIRECTLY ON THE FEMALE SIDE
- THE INCLINE INCLUDING THE LOWER PART OF THE TERMINAL PREVENTS THE DROPLET OF THE CONDENSATE AND MAKES IT EASY TO RETURN TO THE BOILER
- THE SMOKE SPAR CONE FAVORES FUME EVACUATION
- WITH BATTING BORDER





COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

TUBI FLESSIBILI IN PPS Ø80

DA 50M ACCORCIABILI A 0,5M

EVITA SPRECHI
AVOID WASTAGE

FLEXIBLE PPS PIPES Ø80


LENGTH 50 M SHORTENED TO MODULES FROM 0,5M



SI MONTANO IN 4 STEP, SISTEMA DI INNESTO MASCHIO/FEMMINA ANTISFILAMENTO BREVETTO (SENZA AUSILIO DI MANICOTTI)




ARE MOUNTING IN 4 STEP, MALE/FEMALE LINKING SYSTEM PATENTED ANTI-UNTHREADING (WHITHOUT MUFFS)

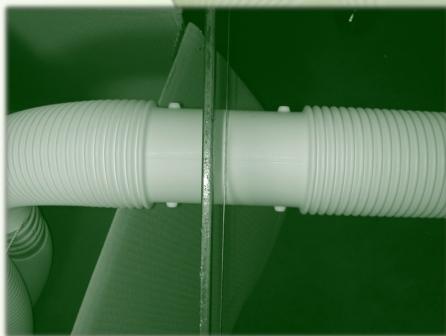


1) TAGLIARE IL TUBO ALLA LUNGHEZZA DESIDERATA SIA DAL LATO MASCHIO CHE DAL LATO FEMMINA, PONENDO ATTENZIONE CHE IL TAGLIO SIA ESEGUITO ESATTAMENTE AL CENTRO DELLA GIUNZIONE DEI DUE TUBI.
CUT THE PIPE TO THE LENGTH DESIRED FROM THE MALE SIDE BY THE FEMALE SIDE, PAYING ATTENTION TO THE CUT THAT IS EXACTLY PERFORMED TO THE CENTER OF JUNCTION OF THE TWO PIPES.



2) MONTARE LA GUARNIZIONE IN EPDM NELL'APPOSITA SEDE POSTA NEL LATO FEMMINA DEL TUBO.
ASSEMBLE THE EPDM SEAL IN THE APPROPRIATE SEAT PLACED IN THE FEMALE SIDE THE PIPE.

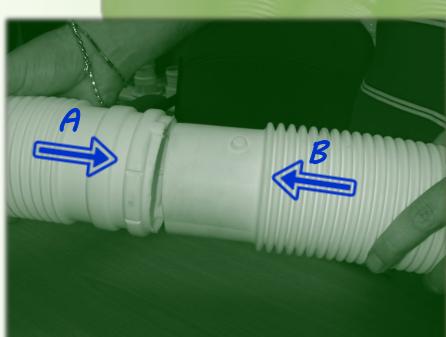

3) ACCOSTARE I DUE TUBI INNESTANDO LA BULINATURA DI BLOCCAGGIO (A) DEL TUBO MASCHIO, NEI CANALI DI GUIDA (B) DEL LATO FEMMINA.
DRAW NEAR THE TWO PIPES INSERTING THE BLOCKING ENGRAVING (A) ON THE MALE PIPE, IN THE GUIDE CHANNELS (B) ON THE FEMALE PIPE.

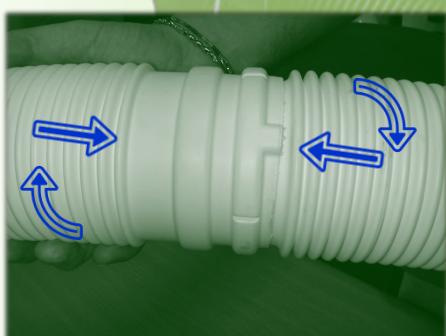

4) RUOTATARE I TUBI IN SENSO OPPOSTO (COME DA FIGURA A SINISTRA) MA NON OLTRE I 176°.
INOLTRE È POSSIBILE ACCOPPIARE IL TUBO FLESSIBILE CON TUBI, CURVE E/O TEE DELLA MEDESIMA LINEA.
TURN THE PIPES IN OPPOSITE DIRECTION (AS THE DRAWING ON THE LEFT) BUT NOT MORE THAN 176° IN ADDITION, IT'S POSSIBLE TO PAIR THE FLEXIBLE PIPE WITH PIPE BENDS AND/OR TEE OF THE SAME LINE.



Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

La Linea “CONDENSAZIONE DOPPIA PARETE ISOLATA PPs Ø80/100” ha uno spessore di 2,00mm, **Bicchieratura Controllata** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a **Triple Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti.

La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l’emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell’impianto.

The “SPLITTER SYSTEM CONDENSATION LINE PPs Ø80/1000” have a thickness 2.00mm, **Calibrated Female side** to use a quick and up-to-date installation. The EPDM **triple lip** seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

The powder coating guarantees uniformity of color over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSAZIONE DOPPIA PARETE Ø80/100” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortorazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzaure quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tolleratamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallica.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “DOUBLE WALL LINE CONDENSATION Ø80/100” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLATION: Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flow towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrination) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

Ø 80/100

SISTEMA DOPPIA PARETE Double Wall system

CONTI
COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



TUBI M/F PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TCPP128MF	67,54	01
1000	TCPP181MF	39,57	01
500	TCPP185MF	26,56	01
250	TCPP182MF	19,33	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel



TUBI M/F PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TCPPR28MF	104,00	01
1000	TCPPR81MF	53,04	01
500	TCPPR85MF	33,90	01
250	TCPPR82MF	24,34	01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



TUBI M/F PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TCPPA28MFVR	69,37	01
1000	TCPPA81MFVR	42,67	01
500	TCPPA85MFVR	28,24	01
250	TCPPA82MFVR	20,06	01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted



TUBI M/F PIPES M/F


L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TCPPA28MFN	59,49	01
1000	TCPPA81MFN	36,61	01
500	TCPPA85MFN	24,45	01
250	TCPPA82MFN	17,65	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum

TUBI M/F PIPES M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	TCPPA28MFB	65,44	01
1000	TCPPA81MFB	40,25	01
500	TCPPA85MFB	26,64	01
250	TCPPA82MFB	19,40	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted

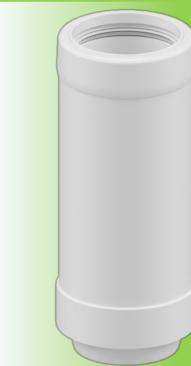

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPR87MF	54,81	01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPA87MF	37,56	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted




CURVA 45° M/F
 BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPI45MF	35,78	01

 Ø100 Acciaio Inox 304L
 Ø100 Aisi 304L Stainless Steel

CURVA 45° M/F
 BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPR45MF	46,33	01

 Ø100 Rame
 Ø100 Copper

CURVA 45° M/F
 BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPA45MFVR	29,98	01

 Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
 Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted

CURVA 45° M/F
 BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPA45MFB	35,52	01

 Ø100 Alluminio Estruso Bianco
 Ø100 Extruded Aluminum White Painted

CURVA 45° M/F
 BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPA45MFN	32,28	01

 Ø100 Alluminio Estruso Naturale
 Ø100 Extruded Natural Aluminum

TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEPPI0810M	65,54	01

 Ø100 Acciaio Inox 304L
 Ø100 Aisi 304L Stainless Steel

TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEPPR0810M	82,58	01

 Ø100 Rame
 Ø100 Copper

TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEPPA0810MVR	70,56	01

 Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
 Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted

TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEPPA0810MB	68,50	01

 Ø100 Alluminio Estruso Bianco
 Ø100 Extruded Aluminum White Painted

TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEPPA0810MN	62,27	01

 Ø100 Alluminio Estruso Naturale
 Ø100 Extruded Natural Aluminum




Ø 80/100

SISTEMA DOPPIA PARETE Double Wall system

CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERS




COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

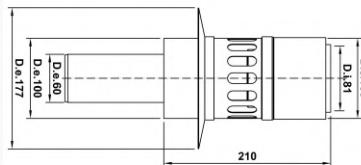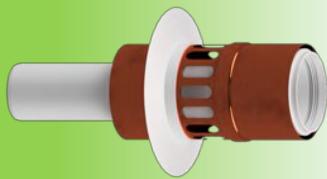

RACCORDO COASSIALE / DOPPIA PARETE CONCENTRIC / DOUBLE WALL ADAPTER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
R6010080R	35,20	01



Ø100 Rame
Ø100 Copper

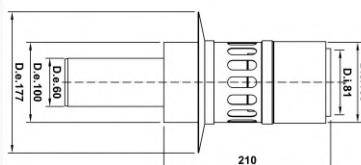

RACCORDO COASSIALE / DOPPIA PARETE CONCENTRIC / DOUBLE WALL ADAPTER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
R6010080B	25,40	01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted

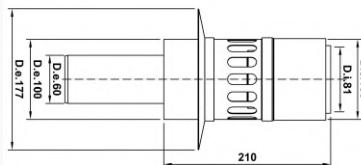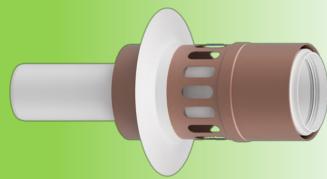

RACCORDO COASSIALE / DOPPIA PARETE CONCENTRIC / DOUBLE WALL ADAPTER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
R6010080VR	26,16	01

Ø100 Alluminio Estruso Vern. Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted



TERMINALE VERTICALE SCARICO FUMI

FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TERM08VIVR	29,09	01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L Vern. Rame
Ø100 Stainless Steel AISI 304L Copper Painted

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°

TERMINALE VERTICALE SCARICO FUMI

FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TERM08RR	37,82	01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°



TERMINALE VERTICALE SCARICO FUMI

FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TERM08VI	26,86	01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L
Ø100 Stainless Steel AISI 304L

N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°

TERMINALE VERTICALE SCARICO FUMI

FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TERM10VIB	27,53	01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L Vern. Bianco
Ø100 Stainless Steel AISI 304L White Painted



N.B. Terminale progettato considerando un angolo di caduta pioggia non superiore a 38°
Terminal designed falling rain angle not superior than 38°


TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCI31680MF	15,73	01

In Acciaio Inox 316
Aisi 316 Stainless Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCPPR08	09,15	01

PPs interno rivestito in Acciaio Ramato
Internal PPS, Copper-covered Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCPP08VR	08,22	01

PPs interno rivestito in Acciaio Vern. Rame
Internal PPS, covered in Copper Painted Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TSCPPs08B	07,41	06

In PPs


MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SUPP10X	64,10	01

Acciaio Inox

Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Stainless Steel
Distance of the wall fixing holes 85mm

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TISPPs08B	04,01	06

PP Traslucido
Translucent PP

MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SUPP10R	76,54	01

Acciaio Ramato Protetto
Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Copper-covered Steel with protection
Distance of the wall fixing holes 85mm


MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SUPP10VR	69,53	01

Acciaio vern. in poliestere Rame
Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Painted Steel Copper polyester
Distance of the wall fixing holes 85mm

MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SUPP10B	65,23	01

Acciaio vern. in poliestere Bianco
Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Painted Steel White polyester
Distance of the wall fixing holes 85mm

MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SUPP10A	54,10	01

Acciaio vern. in poliestere Grigio
Interasse Asole di fissaggio parete 85mm
Painted Steel Grey polyester
Distance of the wall fixing holes 85mm

Ø 80/100

SISTEMA DOPPIA PARETE

Double Wall system



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
COFER10I	08,60	10

In Acciaio Inox
Lunghezza gambo 200mm
*In Stainless Steel
Anchor lenght 200mm*



COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
COF10RR	09,92	10

In Rame
Con perno in Acciaio Inox
*In Copper
With Stainless Steel screw*



COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
COFERR10	08,08	10

In Acciaio Verniciato Rame
Lunghezza gambo 200mm
*In Steel Copper painted
Anchor lenght 200mm*



COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
COFERB10	06,95	25

In Acciaio Verniciato Bianco
Lunghezza gambo 200mm
*In Steel White painted
Anchor lenght 200mm*



COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
COFER10N	06,30	10

In Acciaio Naturale
Lunghezza gambo 200mm
*In Steel
Anchor lenght 200mm*



GUARNIZIONE SEAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø80 ORL08EPDM	00,94	10

EPDM Triplo Labbro
Triple Lip EPDM



ROSONE COPRIMURO WALL COVER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 RCPE10	04,28	12

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE



ROSONE COPRIMURO WALL COVER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 RCEP10	04,28	15

EPDM BIANCO - PER USO INTERNO
WHITE EPDM - FOR INTERNAL USE



SCIVOLANTE LUBRICANT

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SCIVOLANTE	03,37	10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PP
Tube 250ml of silicon lubricant for PP products



Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

La Linea “**CONDENSAZIONE SISTEMA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125**” ha uno spessore dai 2,00mm ai 2,7mm, **Bicchieratura Controllata** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti. La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l’emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell’impianto.

The “**CONCENTRIC SYSTEM CONDENSATION LINE Ø60/100 - Ø80/125**” have a thickness from 2.00mm to 2.7mm, **Calibrated Female side** to use a quick and up-to-date installation. The EPDM **triple lip** seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products. The powder coating guarantees uniformity of color over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSATION LINEA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslrorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzae quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tolleratamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallica.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “COAXIAL LINE CONDENSATION Ø60 / 100 - Ø80 / 125” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION: Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used.

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item) It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value). In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m. When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace. Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White




CONDENSATION
CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE




KIT-01

COMPATIBILE PER:
Suitable for: SIME

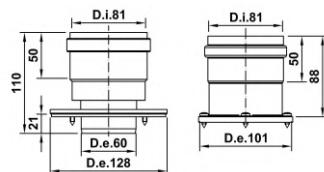

KIT-02

COMPATIBILE PER:
Suitable for: IMMERGAS

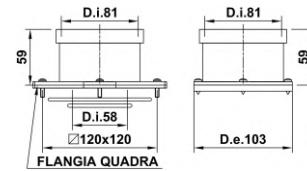

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100		KIT Ø60/100	
L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Estruso Ø100 in Extruded Aluminum	KITCPPs01P	51,38	01
750	KITCPPs71P	48,41	01
Ø100 in PP	KITCPPs01PP	49,61	01
750	KITCPPs71PP	47,42	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

CURVA DI PARTENZA Ø60/100		STARTING BEND Ø60/100	
CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK01B	23,71	01
Ø100 in PP	CCPPsK01BP	17,78	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

PARTENZA VERTICALE Ø60/100		VERTICAL STARTING Ø60/100	
CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
PVSSPPs610B	22,52	01	

RACCORDO DI PARTENZA

RACCORDO DI PARTENZA		STARTING ADAPTER	
CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
RPPs0807B	18,60	01	

KIT Ø60/100

KIT Ø60/100		KIT Ø60/100	
L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Estruso Ø100 in Extruded Aluminum	KITCPPs02P	52,36	01
750	KITCPPs72P	49,40	01
Ø100 in PP	KITCPPs02PP	48,41	01
750	KITCPPs72PP	46,44	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100


CURVA DI PARTENZA Ø60/100		STARTING BEND Ø60/100	
CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso	CCPPsK02B	24,70	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100


PARTENZA VERTICALE Ø60/100		VERTICAL STARTING Ø60/100	
CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
PVIPPs610FFB	18,20	01	

RACCORDO DI PARTENZA


RACCORDO DI PARTENZA		STARTING ADAPTER	
CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
RPPs080803B	10,71	01	

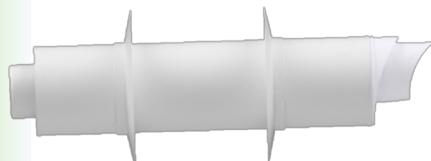KIT-03
COMPATIBILE PER: ARISTON – ATLANTIC – BERETTA – CHAFFOTEAUX – ECOFLAM – ELCO –
Suitable for: YGNIS – RIELLO – SYLBER – VAILLANT

KIT Ø60/100
KIT Ø60/100


L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Estruso Ø100 in Extruded Aluminum	1000 KITCPPs03P	45,34	01
	750 KITCPPs73P	42,03	01
Ø100 in PP	1000 KITCPPs03PP	41,10	01
	750 KITCPPs73PP	39,25	01


CURVA DI PARTENZA Ø60/100
STARTING BEND Ø60/100


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK03B	20,91	01
Ø100 in PP	CCPPsK03BP	14,81	01


PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
PVVPBs610FFB	14,10	01

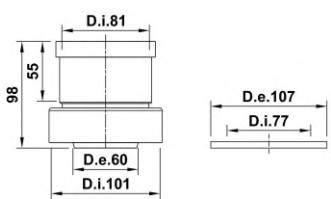
RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> ARISTON CHAFFOTEAUX ECOFLAM ELCO	RPPs061008B	11,34	01

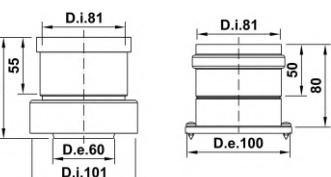
RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> ATLANTIC BERETTA YGNIS RIELLO SYLBER	RPPs061008RB	13,74	01


SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs	
Compatibile <i>Suitable For:</i> VAILLANT	SIPPs0808VMFFB	29,88	01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White

CONDENSATION


CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE


KIT-04

COMPATIBILE PER: ARGO – BAXI – DE DIETRICH – REMEHA – RINNAI – ROCA – ROTEX –
Suitable for: VIESSMANN

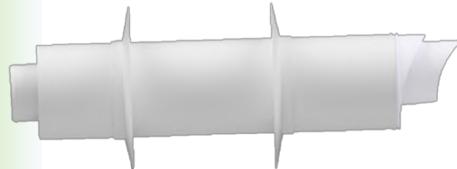


KIT Ø60/100

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Estruso Ø100 in Extruded Aluminum	1000 KITCPPs04P	43,26	01
750 KITCPPs74P	40,77	01	
Ø100 in PP	1000 KITCPPs04PP	39,98	01
750 KITCPPs74PP	38,94	01	




CURVA DI PARTENZA Ø60/100 STARTING BEND Ø60/100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPs87610MFB	20,91
Ø100 in PP	CCPPs87610MFBP	14,81



PARTENZA VERTICALE Ø60/100 VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
PVAPPs610B	21,92	01




RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
RPPs080806B	13,94	01

NEW

Ø60




SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Con Attacco Ø60/100 With Ø60/100 Fastening		
Con Uscita Ø60 With Ø60 outlet	SPPs0606FFB	23,94

Compatibile / Suitable For:
VIESSMANN




SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SPPs0608UMFFB	23,84	01


KIT-13

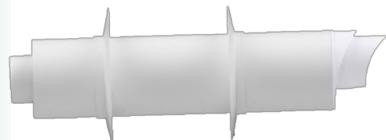COMPATIBILE PER:
Suitable for: ATON / HERMANN - SAUNIER DUVAL


KIT Ø60/100

KIT Ø60/100


L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Estruso Ø100 in Extruded Aluminum	1000 KITCPPs131P	53,58	01
	750 KITCPPs137P	50,70	01
Ø100 in PP	1000 KITCPPs131PP	49,75	01
	750 KITCPPs137PP	47,84	01



CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK13B	26,79
Ø100 in PP	CCPPsK13BP	18,19



PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SAUNIER DUVAL	PVSDPPs610B	30,04



PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Compatibile <i>Suitable For:</i> HERMANN	PVHPPs610B	23,42

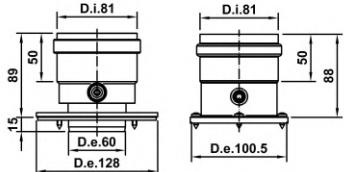

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Compatibile <i>Suitable For:</i> HERMANN / SAUNIER DUVAL	PVSDPPs610B	19,34

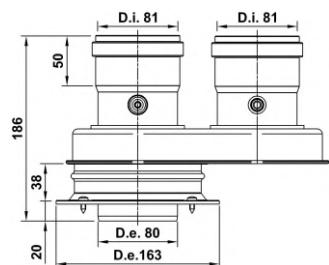

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Compatibile <i>Suitable For:</i> SAUNIER DUVAL	SIPPs0808SDMFFB	29,89

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White

CONDENSAZIONE


CONDENSING BOILERS




COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-18


COMPATIBILE PER: JUNKERS BOSCH

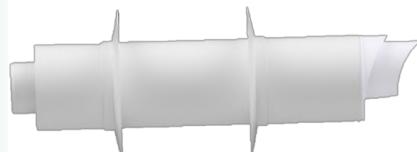**KIT Ø60/100**



		KIT Ø60/100	
L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Estruso	1000 KITCPPs181P	53,58	01
Ø100 in Extruded Aluminum	750 KITCPPs187P	50,71	01
Ø100 in PP	1000 KITCPPs181PP	48,75	01
	750 KITCPPs187PP	47,84	01

**CURVA DI PARTENZA Ø60/100 STARTING BEND Ø60/100**


		CURVA DI PARTENZA Ø60/100 STARTING BEND Ø60/100	
CODE		€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Pressofuso	CCPPsK18B	26,79	01
Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK18BP	18,19	01

**PARTENZA VERTICALE Ø60/100 VERTICAL STARTING Ø60/100**


		PARTENZA VERTICALE Ø60/100 VERTICAL STARTING Ø60/100	
CODE		€/Pcs	Pz/Pcs
	TVSCPPs610FFB	18,56	01

**FLANGE DI RACCORDO**


		FLANGE DI RACCORDO	
CODE		€/Pcs	Pz/Pcs
	FL160PP	21,84	03

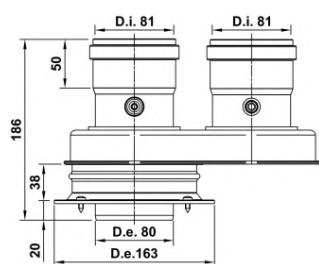**SDOPIATTORE MONOBLOCCO SPLITTER**


		SDOPIATTORE MONOBLOCCO SPLITTER	
CODE		€/Pcs	Pz/Pcs
	SIPPs0808MFFB	29,88	01

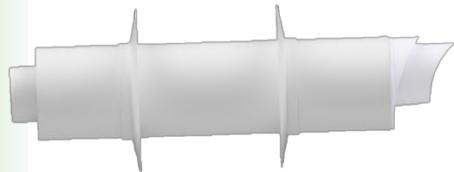KIT-19
COMPATIBILE PER: ARCA – BIASI – BALTUR – BONGIOANNI – EUROTHERM – FERROLI – ITAL-THERM – LAMBORGHINI – NOVA FLORIDA – SAVIO – JOANNES – UNICAL
Suitable for:

KIT Ø60/100


L	CODE	KIT Ø60/100	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Estruso Ø100 in Extruded Aluminum	1000 KITCPPs191P	53,35	01	
	750 KITCPPs197P	50,39	01	
Ø100 in PP	1000 KITCPPs191PP	49,40	01	
	750 KITCPPs197PP	47,42	01	


CURVA DI PARTENZA Ø60/100
STARTING BEND Ø60/100


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die-Casted Aluminum	CCPPsK19B	25,69 01
Ø100 in PP	CCPPsK19BP	19,76 01


PARTENZA VERTICALE Ø60/100
VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
PVSPPs610B	23,42	01

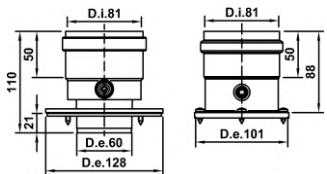
RACCORDO DI PARTENZA
STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
RPPs08PI07B	19,34	01

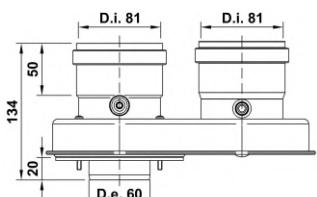
SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Compatibile <i>Suitable For:</i> FERROLI (Solo modello RRT)	SPPs0608MFFB	22,67 01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO

Concentric System - White

CONDENSATION

CONDENSING BOILERS







COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

KIT-20

COMPATIBILE PER:
Suitable for:

RADIANT

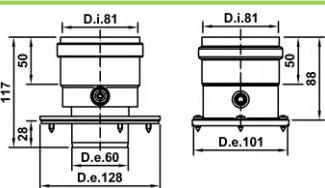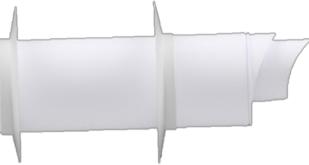

KIT Ø60/100

L	CODE	KIT Ø60/100	€/Pcs	Pz/Pcs
1000	KITCPPs201P	55,35	01	
750	KITCPPs207P	50,39	01	
1000	KITCPPs201PP	49,40	01	
750	KITCPPs207PP	47,42	01	

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPsK20B	25,69	01
CCPPsK20BP	19,76	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
PVRPPs610B	23,42	01

RACCORDO DI PARTENZA





STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
RPPs08PI06RB	19,34	01

KIT-23

COMPATIBILE PER:
Suitable for:

FONDITAL

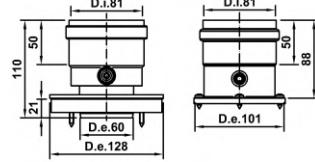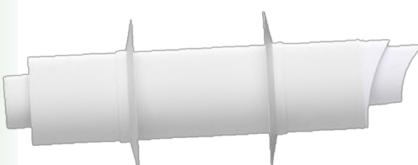

KIT Ø60/100

L	CODE	KIT Ø60/100	€/Pcs	Pz/Pcs
1000	KITCPPs231P	53,35	01	
750	KITCPPs237P	50,39	01	
1000	KITCPPs231PP	49,40	01	
750	KITCPPs237PP	47,42	01	

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPsK23B	25,69	01
CCPPsK23BP	19,76	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
PVFOPPs610B	23,42	01

RACCORDO DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
RPPs08PI06FOB	19,34	01


**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F**
87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPs87610MFB	20,91	01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum

**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F**
87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPs87610MFBP	14,81	01

Ø100 in PP


**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONE**
*87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTION*

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPsI87610MFB	23,92	01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum

**CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONE**
*87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTION*

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPsI87610MFBP	17,22	01

Ø100 in PP


**CURVA COASSIALE 45° M/F
45° CONCENTRIC BEND M/F**

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPs45610MFB	19,99	01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die-Casted Aluminum

**CURVA COASSIALE 45° M/F
45° CONCENTRIC BEND M/F**

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPs45610MFBP	13,88	01

Ø100 in PP


**AUMENTO COASSIALE M/F
CONCENTRIC ADAPTER M/F**

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
MMFPPs610825B	19,07	01

Attacco Fumi Ø60 - Fastening Ø60
Ø125/100 in Acciaio - Ø125/100 in Steel Material

**KIT PER RACCORDO TUBO/TUBO
COASSIALE**
KIT FOR JUNCTION COAXIAL PIPE/PIPE

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
FMPVPPs10MC06	19,99	01

Manicotto EPDM/Fascetta per tubo/tubo Ø100
EPDM muff, Ø100 clamp for pipe/pipe



Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE - BIANCO


Concentric System - White

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

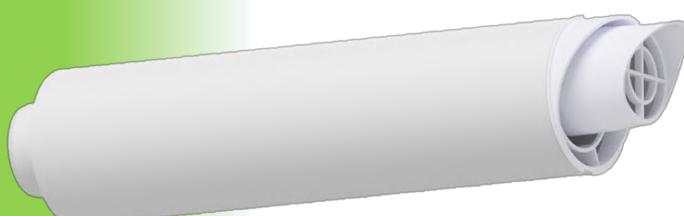


CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs

CONCENTRIC PIPES WITH PPs TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
1000	KITMPPs610P	25,60	01
750	KITMPPs075P	22,48	01
500	KITMPPs050P	19,16	01
1000	KITMPPs610PP	21,70	01
750	KITMPPs075PP	19,55	01
500	KITMPPs050PP	16,22	01


NEW

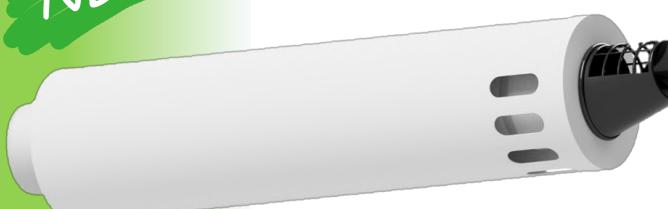

CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA

CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL


L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
1000	KITMPPs610PF1B	25,60	01
750	KITMPPs075PF1B	22,48	01
500	KITMPPs050PF1B	19,16	01
1000	KITMPPs610PF1BP	21,70	01
750	KITMPPs075PF1BP	19,55	01
500	KITMPPs050PF1BP	16,22	01

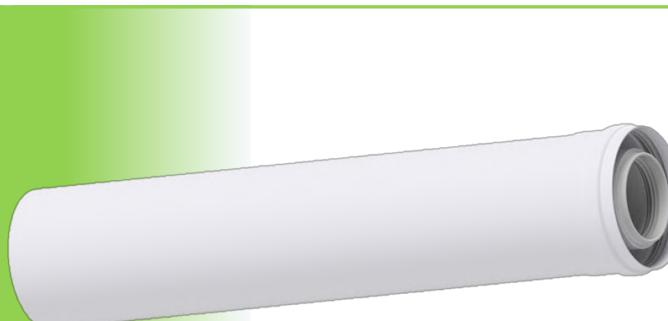

PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F

CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
2000	KPCBPPs6200B	34,05	01
1000	KPCBPPs6100B	19,54	01
500	KPCBPPs6050B	14,75	01
250	KPCBPPs6025B	09,47	01
2000	KPCBPPs6200BP	29,89	01
1000	KPCBPPs6100BP	17,46	01
500	KPCBPPs6050BP	13,71	01
250	KPCBPPs6025BP	09,15	01

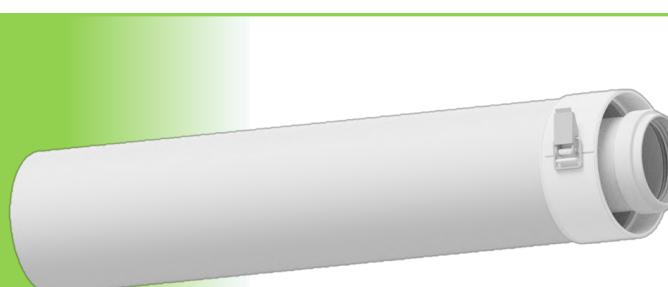

PROLUNGHE COASSIALI CON FASCETTA E MANICOTTO

CONCENTRIC EXTENSIONS WITH CLAMP AND MUFF

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
1000	KPCPPs6100B	20,16	01
500	KPCPPs6050B	15,22	01
250	KPCPPs6025B	09,79	01
1000	KPCPPs6100BP	15,78	01
500	KPCPPs6050BP	11,78	01
250	KPCPPs6025BP	07,69	01



TERMINALE COASSIALE PER SCARICO/ASPIRAZIONE IN PPs

PPs TERMINAL FOR CONCENTRIC FLUE OUTLET/AIR INLET

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TERMPPs	06,50	10

TERMINALE ORIZZONTALE SCARICO FUMI ANTIGOCCIA


FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø60 TERM06F1N	06,03	10

ANTI-UV Polipropilene Nero
Black Polypropylene
Disponibile dal Available from 2020

NEW

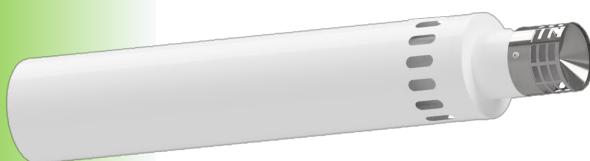



 CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE IN ACCIAIO INOX
CONCENTRIC PIPES WITH STAINLESS STEEL TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø125 in Acciaio Ø125 in Steel	1000 KITMPPs8121B	29,54	01
	750 KITMPPs8127B	28,06	01


NEW


 CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA
CONCENTRIC PIPES WITH PP ANTI-DROP TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø125 in Acciaio Ø125 in Steel	1000 KITMPPs8121F1B	29,54	01
	750 KITMPPs8127F1B	28,06	01

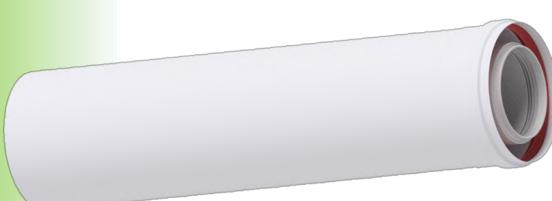
 PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø125 in Acciaio Ø125 in Steel	2000 KPCBPPs8120B	38,69	01
	1000 KPCBPPs8121B	21,28	01
	500 KPCBPPs8125B	15,48	01
	250 KPCBPPs8122B	12,58	01

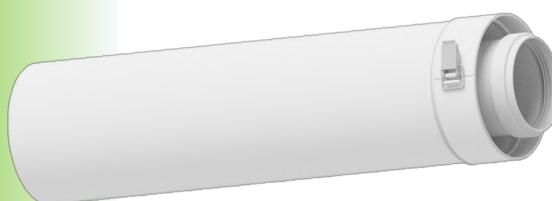
 PROLUNGHE COASSIALI CON FASSETTA E MANICOTTO
CONCENTRIC EXTENSIONS WITH CLAMP AND MUFF

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø125 in Acciaio Ø125 in Steel	2000 KPCPPs8120B	51,42	01
	1000 KPCPPs8121B	34,87	01
	500 KPCPPs8125B	29,36	01
	250 KPCPPs8122B	26,60	01


 CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPs87812MFB	19,14	01
Ø125 in Acciaio Ø125 in Steel		

 CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
CCPPs45812MFB	17,22	01
Ø125 in Acciaio Ø125 in Steel		


 SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
SPPs08125MFB	26,00	01

 PARTENZA VERTICALE
VERTICAL STARTING

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
PVPPs08125MFB	28,00	01
Con Ispezione Aria/Fumi With Air/Flue Inspection		


 MANICOTTO TUBO/TUBO CON
FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO
WHITE EPDM SLEEVE WITH METAL CLAMP

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
FMPV125B	15,43	05

 Manicotto in EPDM bianco - Fasetta in Acciaio
Steel White EPDM Sleeve with Metal Clamp

 COLLARE
WALL BRACKET

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
COFERB125	10,00	25
In Acciaio - Lunghezza gambo 200mm In Steel - Anchr lenght 200mm		


 ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
RCEP125	05,93	05

EPDM

 TERMINALE ORIZZONTALE ANTIGOCCIA
HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Ø80 TERM08F1N	06,14	10
ANTI-UV Polipropilene Nero Black Polypropylene		

NEW





Isolamento da raggi U.V.
Isolation from U.V.

Presa Aria Regolabile
Adjustable Air Outlet

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "CONDENSATION CAMINI A TETTO" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200Pa$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortozazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. Il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

La Linea "CONDENSATION SISTEMA CAMINI A TETTO Ø60/100 - Ø80/125" hanno uno spessore di 2,00mm, il lato maschio **Rastremato** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in EPDM a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, per garantire una maggiore sicurezza dei nostri prodotti. La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l'emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell'impianto.

The "ROOF TERMINAL SYSTEM CONDENSATION LINE Ø60/100 - Ø80/125" have a thickness 2.00mm, the **Tapered male side** to facilitate a quick and correct installation. The EPDM **triple lip** seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of our products.

The powder coating guarantees uniformity of color over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.

FIELD OF USE: The products of the line "ROOF TERMINAL SYSTEM" are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200Pa$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited. Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDENSAZIONE
CONDENSING BOILERS

SISTEMA CAMINI A TETTO

Roof Terminal System

Ø 80/125



CAMINO A TETTO COASSIALE

CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Attacco Ø80/125 M/M Con regolazione aria Comburente Tubo Esterno Ø125 in PVC nero Fastening Ø80/125 M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125 external pipe	1058 KTCPPS812MN	73,63	01



CAMINO A TETTO COASSIALE

CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Attacco Scarico Fumi Ø80 M/M Tubo Esterno Ø125 in PVC nero Ø80 Flue Gas Fastening M/M PVC Black Ø125 external pipe	1063 KTCSPPS08N	59,49	01



CAMINO A TETTO COASSIALE

CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Attacco Scarico Fumi Ø80 M/M Con regolazione aria Comburente Tubo Esterno Ø125 in PVC nero Ø80 Flue Gas Fastening M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125 external pipe	1063 KTCSPPS610N	82,06	01

Ø 60/100

SISTEMA CAMINI A TETTO

Roof Terminal System

CONDENSAZIONE

CONDENSING BOILERS



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Attacco Ø60/100 M/M Terminale Rame Tubo Esterno Ø100 Rame-Alluminio <i>Fastening Ø60/100 M/M</i> <i>Copper Terminal</i> <i>Copper/Aluminum Ø100 external pipe</i>	1070 KTCPPs610R	101,07	01



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Attacco Ø60/100 M/M Terminale Acciaio Inox AISI 304 Tubo Esterno Ø100 Acciaio Inox AISI 304 <i>Fastening Ø60/100 M/M</i> <i>AISI 304 Stainless Steel Terminal</i> <i>AISI 304 Stainless Steel Ø100 external pipe</i>	1070 KTCPPs610I	89,14	01



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Attacco Ø60/100 M/M Terminale Acciaio Inox AISI 304 Tubo Esterno Ø100 Alluminio Vern. Bianco <i>Fastening Ø60/100 M/M</i> <i>AISI 304 Stainless Steel Terminal</i> <i>White Aluminum painted Ø100 external pipe</i>	1070 KTCPPs610V	82,00	01



CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Attacco Ø60/100 M/M Terminale Acciaio Inox AISI 304 Tubo Esterno Ø100 Alluminio Naturale <i>Fastening Ø60/100 M/M</i> <i>AISI 304 Stainless Steel Terminal</i> <i>Natural Aluminum Ø100 external pipe</i>	1070 KTCPPs610N	79,04	01



CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
Attacco Ø80/100 M/M Con regolazione aria Comburente Tubo Esterno Ø125 in PVC nero <i>Fastening Ø80/125 M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125 external pipe</i>	1147 KTCPPs610MN	74,05	01



TESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TCPPs80	26,37	01
Atacco in PPs Ø80 M Fastening in PPs Ø80 M		
TCPPs100	27,36	01
Atacco in PPs Ø100 M Fastening in PPs Ø100 M		

RIDUZIONE IN ACCIAIO
Ø125 F / Ø100 F

STEEL ADAPTER Ø160 M / Ø200 F




CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
RZ1012N	14,35	01

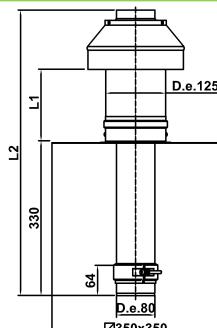

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL


L	CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
L1=150 L2=600 Attacco in Acciaio Ø80 Steel Fastening Ø80	TERM80125150N	69,16	01
L1=300 L2=750	TERM80125300N	72,70	01



TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO
TILE FOR ROOF TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEGTPN	18,72	01


Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo)
Universal fastening (valid for all the roof terminals listed of this catalogue)

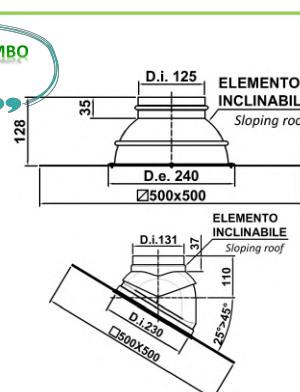

TEGOLA PER CAMINI A TETTO
TILE FOR ROOF TERMINAL

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
TEGNN	39,24	01
TEGNNUB	39,24	01

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo), con conversa in lastra di gomma con anima di alluminio (**NO PIOMPO**).
Universal fastening (valid for all the roof terminal listed of this catalogue), with a rubber sheet with an aluminum core (**NO LEAD**).



NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 1500Kw
NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 1500 Kw

Tubo di Alimentazione: Ø40
Tubo Scarico: Ø20
Dim.: a=400 / c=235 / d=640
Supply tube: Ø40
Exhaust pipe: Ø20
Dim.: a = 400 / c = 235 / d = 640


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
NC1500	245,00	01



BUSTA DI GRANULATO
GRANULATE ENVELOPE

25 Kg

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
BG25	39,00	01



NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 300Kw
NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 300 Kw

Tubo di Alimentazione: Ø40
Tubo Scarico: Ø20
Dim.: a=300 / c=235 / d=400
Supply tube: Ø40
Exhaust pipe: Ø20
Dim.: a = 300 / c = 235 / d = 400


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
NC300	135,00	01



BUSTA DI GRANULATO
GRANULATE ENVELOPE

10 Kg

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
BG10	25,00	01



NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 200Kw
NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 200 Kw

Tubo di Alimentazione: Ø40
Tubo Scarico: Ø20
Dim.: a=300 / c=235 / d=400
Supply tube: Ø40
Exhaust pipe: Ø20
Dim.: a = 300 / c = 235 / d = 400


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
NC200	111,00	01



BUSTA DI GRANULATO
GRANULATE ENVELOPE

7 Kg

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
BG07	19,00	01



NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI A 120Kw
NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 120 Kw

Tubo di Alimentazione: Ø40
Tubo Scarico: Ø20
Dim.: a=200 / c=185 / d=300
Supply tube: Ø40
Exhaust pipe: Ø20
Dim.: a = 200 / c = 185 / d = 300


CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
NC120	83,00	01



BUSTA DI GRANULATO
GRANULATE ENVELOPE

5 Kg

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
BG05	14,00	01



POMPA PER NEUTRALIZZATORE
PUMP FOR NEUTRALIZER

Dim.: a=260 / b=175

CODE	€/Pcs	Pz/Pcs
POMPA	144,00	01

KIT PROMOZIONALI PROMOTIONAL KITS

CONTI
COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS
Made in Italy - Qualità per la Sicurezza

KIT-01 LINEA Ø80 CONDENSAZIONE (279 Pezzi)

Qualità Certificata al Giusto Prezzo

ABICert L'ente di certificazione UNI EN ISO 9001:2015
TESTED BY kiwa

N°50 Tubi M/F in PPs Bianco L=1000mm
N°27 Tubi M/F in PPs Bianco L=500mm
N°12 Tubi M/F in PPs Bianco L=250mm

SPECIAL PACKAGING
Fai la scelta Giusta Ottimizza i Tuoi Acquisti
Make the right choice Optimize your purchases
Richiedi il prezzo alla tua Agenzia Please ask the price

N°20 Rosoni Coprimuro in EPDM Bianco
N°20 Terminali Aspirazione Aria in Polipropilene
N°10 Terminali Scarico Fumi in Acciaio Inox
N°25 Collari Fermatubo in Acciaio Bianco

Tutto il materiale illustrato verrà fornito su Pedana dim. 80 x 120 h 197cm con imballi standard della Conti Srl COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE

N°1 Bobina di Tubo M/F Flessibile L=50m in PPs Bianco
N°4 TEE M/F con Scarico Condensa in PPs Bianco

CONTI
COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS
Made in Italy - Qualità per la Sicurezza

KIT-02 LINEA Ø80 CONDENSAZIONE (421 Pezzi)

Qualità Certificata al Giusto Prezzo

ABICert L'ente di certificazione UNI EN ISO 9001:2015
TESTED BY kiwa

N°100 Tubi M/F in PPs Bianco L=1000mm
N°45 Tubi M/F in PPs Bianco L=500mm
N°12 Tubi M/F in PPs Bianco L=250mm

SPECIAL PACKAGING
Fai la scelta Giusta Ottimizza i Tuoi Acquisti
Make the right choice Optimize your purchases
Richiedi il prezzo alla tua Agenzia Please ask the price

N°20 Rosoni Coprimuro in EPDM Bianco
N°20 Terminali Aspirazione Aria in Polipropilene
N°10 Terminali Scarico Fumi in Acciaio Inox
N°25 Collari Fermatubo in Acciaio Bianco

Tutto il materiale illustrato verrà fornito su Pedana dim. 80 x 120 h 197cm con imballi standard della Conti Srl COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE

N°140 Curve 87° M/F in PPs Bianco
N°45 Curve 45° M/F in PPs Bianco
N°4 TEE M/F con Scarico Condensa in PPs Bianco

CONTI
COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS
Made in Italy - Qualità per la Sicurezza

KIT-03 LINEA Ø80 CONDENSAZIONE (389 Pezzi)

Qualità Certificata al Giusto Prezzo

ABICert L'ente di certificazione UNI EN ISO 9001:2015
TESTED BY kiwa

N°112 Tubi M/F in PPs Bianco L=1000mm
N°40 Tubi M/F in PPs Bianco L=500mm
N°18 Tubi M/F in PPs Bianco L=250mm

SPECIAL PACKAGING
Fai la scelta Giusta Ottimizza i Tuoi Acquisti
Make the right choice Optimize your purchases
Richiedi il prezzo alla tua Agenzia Please ask the price

N°20 Rosoni Coprimuro in EPDM Bianco
N°20 Terminali Aspirazione Aria in Polipropilene
N°10 Terminali Scarico Fumi in Acciaio Inox
N°25 Collari Fermatubo in Acciaio Bianco

Tutto il materiale illustrato verrà fornito su Pedana dim. 80 x 120 h 197cm con scatole di stoccaggio di magazzino e con guarnizioni consegnate separatamente non montate. COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE

N°40 Curve 45° M/F in PPs Bianco
N°4 TEE M/F con Scarico Condensa in PPs Bianco

CONTI
COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE A GAS
Made in Italy - Qualità per la Sicurezza

KIT-MIX80 MIX PRODOTTI Ø80 (370 pezzi)

ABICert L'ente di certificazione UNI EN ISO 9001:2015
TESTED BY kiwa

N°10 Tubi M/F da 1,00m in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Neri
N°09 Tubi M/F da 0,50m in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Neri
N°18 Tubi M/F in PPs da 1,0m - Bianchi
N°30 Tubi M/F in PPs da 1,0m - Bianchi
N°06 TEE M/M/F in PPs Bianchi
N°06 Tappi Scarico Condensa in PPs - Bianchi
N°40 Curve 87° M/F in PPs - Bianche
N°15 Curve 45° M/F in PPs - Bianche
N°50 Collari in Acciaio - Bianchi
N°20 Terminali Scarico Fumi Inox Orizzontali
N°40 Rosoni in EPDM - Bianchi
N°02 TEE M/M/F in Alluminio Pressofuso - Bianchi
N°02 Tappi Scarico Condensa in PA - Bianchi

N°04 Tee F/F/M in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Neri
N°04 Tappi Scarico Condensa in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - neri
N°04 Curve 45° M/F in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Nere
N°08 Curve 90° M/F in Acciaio al Carbonio sp.1,2mm - Nere
N°20 Collari in Acciaio - Neri
N°08 Terminali Scarico/Aspirazione Orizzontali con Parapioggia - Neri
N°20 Rosoni in Silicone - Neri
N°15 Curve a 45° M/F in Alluminio Pressofuso - Bianche
N°20 Curve a 90° M/F in Alluminio Pressofuso - Bianche
N°10 Tubi M/F in Alluminio Estruso da 1,0m - Bianchi
N°09 Tubi M/F in Alluminio Estruso da 0,5m - Bianchi

Tutto il materiale illustrato verrà fornito su pedana 80x120x145 COMPOSIZIONE NON MODIFICABILE



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano i contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto; in tal senso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venire concordate. Il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (in seguito denominato "il contratto").
- 1.2. Tutti gli ordini si intendono effettuati <>salvo approvazione della casa>>.
- 1.3. L'accettazione di un contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle seguenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine o una conferma di vendita, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella conferma d'ordine o di vendita, sempre che il compratore non obietti tempestivamente per iscritto.
- 1.4. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1.3 qui sopra, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

- 2.1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti ed il loro uso, come pesi, dimensioni ecc. e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente menzionati nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.
- 2.2. Il Venditore fornisce i Prodotti con imballaggio standard. Eventuali imballaggi speciali dovranno essere richiesti espressamente dal Compratore all'atto dell'ordinazione e saranno fatturati al costo.

3. TERMINI DI COSEGA

- 3.1. I termini di consegna richiesti sono sempre indicativi. Esso sarà ritenuto valido soltanto se confermato dal Venditore, ed in ogni caso, la stessa non risponderà dei ritardi di consegna (se non in dipendenza di grave colpa a suo carico) in particolare: quando non fossero osservate da parte del Compratore le condizioni di pagamento;
- 3.2. Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a causa di forza maggiore, o ad atti od omissioni del Compratore quali ad esempio mancato o ritardo di comunicazione dati necessari per l'evasione dell'ordine. In tal senso, il Compratore non avrà diritto ad esigere alcun indennizzo, annullamento o modifiche dell'ordine concesso;
- 3.3. La merce resa, solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione del Venditore, dovrà pervenire in porto franco, senza essere stata utilizzata ed in perfetto stato, sarà accreditata per l'intero suo importo, dedotto il 10% per spese generali. La nota credito emessa verrà conguagliata con le forniture successive, resta inteso che non ci sarà alcun movimento finanziario.
- 3.4. Le consegne anche parziali di merce non possono essere rifiutate dall'Acquirente e non daranno diritto all'annullamento dell'ordine. I ns. contratti sono sempre soggetti alla clausola "salvo cause impreviste" ed il mancato rispetto del medesimo non darà luogo ad alcun indennizzo da parte della Fornitrice all'Acquirente.

4. RESA E SPEDIZIONI - RISERVA DI PROPRIETA' o PATTO DI RISERVATO DOMINIO

- 4.1. Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende Franco Fabblica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga a cura dal Venditore. È facoltà del Venditore scegliere il mezzo di trasporto, pur seguendo le istruzioni del Compratore. Tale mezzo verrà sempre riconosciuto valido ed accettato dal Compratore.
- 4.2. I rischi passano al Compratore al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore.
- 4.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante fax o email-pec, raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data del ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata a.r. o email-pec, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto o comunque non oltre 60 giorni dalla data di consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato, ed i Prodotti cui esso si riferisce. Per reclami tempestivi e fondati l'obbligo del Venditore è limitato al ritiro o sostituzione del materiale riconosciuto non conforme, oppure all'accrédito del relativo importo. Nell'eventualità qui prevista è comunque escluso qualsiasi altro diritto da parte del Compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di qualsiasi titolo sostenute.
- 4.4. Tutta la merce venduta è gravata dal patto di riservato dominio. La proprietà di ogni prodotto fornito passerà all'Acquirente, solo all'atto del pagamento integrale di quanto pattuito; prima del verificarsi di tale condizione l'Acquirente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge.

5. TOLLERANZE D'USO

- 5.1. Il Compratore assume tutti i rischi derivanti dall'uso dell'oggetto acquistato; per cui, sin d'ora, rinuncia ad ogni eventuale azione per risarcimento danni nei confronti del Venditore, sia diretta, sia indiretta, sia propri ovvero derivati a terzi, per qualsiasi motivo o titolo, riconducibili all'oggetto acquistato e all'uso dello stesso.

6. PREZZI

- 6.1. Il prezzo dei Prodotti sarà quello del Venditore in vigore, tenuto conto del listino in vigore nel periodo di riferimento, al momento della spedizione dei prodotti. Salvo patto contrario, i prezzi s'intendono Franco Fabbrica, imballo normale compreso. I prezzi potranno subire variazioni, qualora dalla data dell'ordine a quella di consegna dei prodotti dovessero intervenire variazioni di costi relativi alle materie prime superiori al 15%. Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel prezzo eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore, l'assicurazione, il trasporto, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.
- 6.2. I prezzi s'intendono al netto dell'Iva, di eventuali imposte e tasse, nonché di tributi ed oneri fiscali o di qualsiasi specie, eventualmente gravanti sul Contratto.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 7.1. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. In caso di ritardo rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore senza che sia necessaria la messa in mora del Compratore, un interesse pari al tasso di mora ex D.Lgs.231/2002 oltre al tasso legale, a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 15 giorni darà al Venditore il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, salvo il risarcimento del danno.
- 7.2. Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito, se non previo accordo scritto con il Venditore.
- 7.3. Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospendere l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

8. GARANZIA

- 8.1. La garanzia è di 24 mesi come da Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 in attuazione alla direttiva 1999/44/CE.

9. FORO COMPETENTE:

- 9.1. Per ogni controversia, ivi comprese le domande giudiziali di pagamento, è applicabile esclusivamente la legge italiana e unico foro competente è quello della sede legale della Conti S.r.l. (Pescara).

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. CONTRACT REGULATIONS

- 1.1. These Terms and Conditions, unless any exceptions specifically agreed in writing, governing contracts of sale between the parties. Any general terms and conditions of the Buyer will not apply unless expressly accepted in writing. In this sense, however, unless an exception is written, do not exclude the efficacy of these Terms. The term Products means goods which are the subject of a single contract of sale governed by these Terms and Conditions (hereinafter referred to as "the Contract").
- 1.2. All orders are carried out only <>subject to the approval of the house>>.

- 1.3. The acceptance of a contract by the Purchaser, however effected, entails its adherence to the following Terms and Conditions. In the event that the Seller has issued, even after the conclusion of the contract, an order confirmation or confirmation of sale, will apply to any additional terms or amendment of the Agreement contained in the order confirmation or sale, provided that the buyer does not promptly object in writing.
- 1.4. As established of art. 1.3 above, any changes in the terms of this Agreement must be agreed in writing.

2. PRODUCT FEATURES

- 2.1. Any information or data on the characteristics and/or technical specifications of the products and their use, such as weights, dimensions etc. and other data contained in catalogs, prospectuses, circulars, advertisements, illustrations, price lists, or other illustrative documents of the seller, shall be binding only if these data have been specifically mentioned in the offer or in the written acceptance by the Seller.
- 2.2. The Seller provides the products with standard packing. Any special packaging must be expressly requested by the Buyer at the time of order and will be billed at cost.

3. TERMS OF DELIVERY

- 3.1. The required delivery terms are always approximate. It will be considered valid only if confirmed by the Seller, in each case, he is not liable for delays in delivery (only in dependence of gross negligence against him), especially when the buyer doesn't respect the terms of payment;
- 3.2. It is not considered attributable to the Seller any delay due to reasons of force majeure, or acts or omissions of the Buyer such failure or delay of communication data required for order fulfillment. In this sense, the Buyer shall not be entitled to claim any compensation, cancellation or modification of the given order;
- 3.3. The goods returned, only in exceptional circumstances and subject to specific authorization by the Seller, must be sent by the buyer at his charge, without having been used and in perfect condition. The goods returned will be credited for the full amount, less the 10 %. The credit note will be issued balanced with successive deliveries, it is understood that there will be no financial movement.
- 3.4. The partial deliveries of goods may not be rejected by the Purchaser and shall not entitle the cancellation of the order. Our contracts are always subject to Clause "unless unforeseen causes" and non-compliance the same, they will not give any indemnity from the supplier to the buyer.

4. RETURN AND SHIPPING - RETENTION OF TITLE

- 4.1. Unless otherwise agreed, the delivery of the products will be Ex Works, even when it is agreed that the shipment or any part is edited by the Seller. It's a right of Seller to choose the means of transport, while following the instructions of the Buyer. This means will always be recognized as valid and accepted by the Buyer.
- 4.2. The risk shall pass to the Buyer upon delivery of the Products to the first carrier at Seller's plant.
- 4.3. Any complaints relating to packing, quantity or external characteristics of the products (apparent defects) must be notified to the Seller by fax or email-pec, registered mail, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of receipt of the Products. Any claims relating to defects not discoverable by a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller by registered letter or email-pec, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of discovery of the defect or no later than 60 days from the date of delivery. The complaint must specify precisely the defect, and the products to which it relates. For complaints timely and grounded the obligation of the seller is limited to the withdrawal or replacement of non-conforming recognized material or crediting of the relevant amount. Event is planned here, however, the buyer as no rights to suspend payments, to request the termination of the contract or compensation for damages and reimbursement of expenses incurred for any reason .
- 4.4. All goods sold are burdened by the retention of title. The properties of each product supplied shall pass to Buyer only upon payment in full of what has been agreed, prior to the occurrence of this condition the buyer is considered to be the depository for all purposes of the law.

5. TOLERANCE OF USE

- 5.1. The Buyer assumes all risks arising from the use of the purchased object, for which, as now, waives any action for damages against the Seller, whether direct or indirect, or to any third party, for any reason or title, related to the item purchased and the use thereof.

6. PRICES

- 6.1. The price of the Products in force will be that of the Seller, taking into account the price list in force during the reference period, at the time of shipment of the products. Unless otherwise agreed, prices are ex works, including normal packaging. Prices are subject to changes, if from the date of the order to the delivery of the products, any variations could occur in costs related to raw materials more than 15%. Unless otherwise agreed in writing, are not included in any special packaging required by the Purchaser, insurance, transportation, as well as any other benefit or cost necessary.
- 6.2. All prices are exclusive of VAT, any taxes and fees, as well as to taxes and fiscal charges or any species, eventually borne by the Agreement.

7. TERMS OF PAYMENT

- 7.1. Payment will be made on the terms and in the currency agreed. In case of delay with respect to the agreed date, the Buyer shall pay the Seller without the need for a formal notice to the Buyer, interest at the rate of arrears former D.Lgs.231/2002 than the statutory rate, starting the day on which the payment was due. Any delay in payment more than 15 days will give the seller the right to terminate the Contract, with the right to demand the return of the Products supplied, at the expense of the Buyer , unless the damages.
- 7.2. The Buyer is not entitled to make any deduction from the agreed price, unless by prior written agreement with the seller .
- 7.3. If the Seller has reason to fear that the Buyer can not or does not intend to pay for the Products on the agreed date, he will make the delivery of products to the provision of adequate assurance of payment (ex. Guarantee or bank guarantee). In addition, in the event of late payment, the Seller may unilaterally modify the terms of any other supplies and/or suspend the execution until obtaining an adequate assurance of payment.

8. WARRANTY

- 8.1. The warranty is 24 months as per Legislative Decree no. 24 of February 2002 implementing Directive 1999/44/EC.

9. JURISDICTION:

- 9.1. Any dispute, including actions for payment, the Italian law is only applicable and court of jurisdiction is that of the registered office of the Conti Srl (Pescara).



CONTRIBUTO DI TRASPORTO

I particolari saranno resi franco Vs. depositi con addebito contributo in fattura come da tabella sotto riportata:

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO ITALIA AD ESCLUSIONE DI: CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 24,00

Per imponibili da € 500,00 fino a € 1.000,00 addebito contributo 4%

Per imponibili da € 1.000,00 fino a € 2.000,00 addebito contributo 2%

Per imponibili oltre € 2.000,00 addebito contributo 1,5%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO PER CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 40,00

Per imponibili oltre € 500,00 addebito contributo 7%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

Si informa che il contributo trasporto richiesto è solo una parte del costo del trasporto, l'altra parte è a carico della Conti S.r.l. .

Come a Voi noto, i prodotti consegnati sono molto voluminosi e di poco peso.

Attenzione!! cosa fare prima di firmare il documento di trasporto

1. Controllare il numero dei colli ricevuti: deve essere uguale a quello segnato sul documento di trasporto (o bollettino di consegna del corriere).
2. Controllare le etichette apposte sui colli: devono riportare l'indirizzo corretto.
3. Controllare lo stato esteriore dei colli: non devono presentare nessun danno né essere stati manomessi.
4. Nel caso in cui si riscontri un'anomalia, firmare il documento di trasporto (bolla o bollettino di consegna del corriere) apponendo RISERVA e specificando il tipo di anomalia riscontrata (es. riserva per colli mancanti, riserva per collo con cartone bucato ecc.).

N.B. Apporre riserva è un diritto sancito dal codice civile (art. 1698). Si ricorda che non hanno più alcun riconoscimento le riserve generiche (es. si accetta con riserva di controllo, ecc.); è quindi indispensabile fare un'analisi, come sopra descritto, in presenza del corriere e giustificare l'eventuale riserva.

Le confezioni riportate sul presente listino prezzi, vengono controllate e riscontrate all'uscita mediante sistema informatizzato (lettore per codice a barra).

CONTI S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: C.da Fonteschiavo, 76 – Zona Industriale – 65010 Nocciano (PE) – Tel.085 8470006 (r.a.) – Fax 085 8470804.

Cap. Sociale Euro 624.000 i.v. - Partita IVA: 01588410686 - Cod.Fisc. 01767020694 - REGISTRO IMPRESE N. (PE-2000-18021) R.E.A. N. 109332

<http://www.contisrl.it> – email: info@contisrl.it – PEC: conti.srl@pec.it

NOTE:



SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

IL PARTNER IDEALE
PER UNA SFIDA GLOBALE



THE IDEAL PARTNER
FOR A GLOBAL CHALLENGE



COME RAGGIUNGERICI • HOW TO REACH US

In Aereo:

Stiamo a 15 Km dall'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara

By Plane:

We are 15 Km from the Airport Abruzzo in Pescara.

In Auto:

Per chi proviene dall'A14 (Bologna-Bari) prendere l'uscita al Km 377 direzione Roma A25 e successivamente uscire a Villanova. Proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.

Per chi proviene dall'A25 (Roma-Pescara) uscire al casello di Villanova e proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.



By Car:

For those coming from the A14 (Bologna-Bari) take the exit at Km 377, towards Roma A25, and then exit at Villanova. Continue on the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

For those coming from A25 (Roma-Pescara) take Villanova and continue along the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO • REGISTERED OFFICE AND ESTABLISHMENT:

Contrada Fonteschiavo, 76 • Zona Industriale • 65010 NOCCIANO (PE) • ITALY

Tel.: +39 085 8470006 • Fax: +39 085 8470804 • info@contisrl.it • PEC: conti.srl@pec.it

Per Ordini • For orders: ordini.clienti@contisrl.it