



SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it



Scarica le certificazioni dal nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "MONOPARETE CONDENSAZIONE PPS" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaia a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200\text{Pa}$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 m. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezture quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc.

E' tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

Il "SISTEMA MONOPARETE Ø50 - Ø60

Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200" è realizzato in PPs con spessori a partire da 2,00mm e bicchieratura calibrata per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale per lo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. Nel Polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è incluso un additivo Autoestinguente, che garantisce una maggiore sicurezza ai prodotti.

The "SINGLE WALL SYSTEM Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 Ø125 - Ø160 - Ø200" it is made of PPs with a thickness starting from of 2.00mm and calibrated female side to use a quick and up-to-date installation.

The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to 3 acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety to products.

FIELD OF USE: The products of the line "SINGLE WALL CONDESAZIONE PPS" are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200\text{Pa}$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 °C.

INSTALLAZIONE:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the fume towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

Ø 80

SISTEMA MONOPARETE - NERO

SINGLE WALL SYSTEM - BLACK

LINEA CONDENSAZIONE

CONDENSING LINE



L=2000 TUBI M/F
L=2000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs28MFN	15,13	10

L=500 TUBI M/F
L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs85MFN	04,98	09

L=1000 TUBI M/F
L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs81MFN	07,62	10

L=250 TUBI M/F
L=250 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TPPs82MFN	04,12	12



TUBO M/F FLESSIBILE
MF/ FLEXIBLE PIPE

Ø	L	CODE	€/Pcs	
80	50 m	TPPsFL0850N	08,82 /m	01

Ritagliabili a moduli di circa 0,5 m
Shortenable to modules of approx 0,5 m

Con N°8 guarnizioni incluse With no.8 seals included



CURVA 87° M/F
BEND 87° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	CPPs8708MFN	04,63	20

Largo Raggio Large Radius R60

CURVA 45° M/F
BEND 45° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80	CPPs4508MFN	04,50	15

Largo Raggio Large Radius R60





LINEA CONDENSAZIONE
CONDENSING LINE

SISTEMA MONOPARETE - BIANCO
SINGLE WALL SYSTEM - WHITE



L=3000 TUBI M/F
L=3000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TPPs38MFB	19,89	04

L=2000 TUBI M/F
L=2000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	TPPs50200MFB	18,57	01
60	TPPs26MFB	14,90	04
80	TPPs28MFB	13,16	10
100	TPPs210MFB	27,65	07
125	TPPs125200MFB	29,63	01
160	TPPs160200MFB	52,76	01
200	TPPs200200MFB	70,24	01

L=500 TUBI M/F
L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	TPPs50050MFB	05,47	01
60	TPPs65MFB	05,12	10
80	TPPs85MFB	04,33	18
100	TPPs105MFB	09,20	06
125	TPPs125050MFB	10,56	01
160	TPPs160050MFB	16,77	01
200	TPPs200050MFB	33,14	01

L=2500 TUBI M/F
L=2500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TPPs258MFB	14,97	08

L=1000 TUBI M/F
L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	TPPs50100MFB	09,05	01
60	TPPs61MFB	07,45	18
80	TPPs81MFB	06,63	56
100	TPPs101MFB	12,86	07
125	TPPs125100MFB	17,55	01
160	TPPs160100MFB	27,45	01
200	TPPs200100MFB	49,21	01

L=250 TUBI M/F
L=250 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	TPPs50025MFB	04,87	01
60	TPPs62MFB	04,12	04
80	TPPs82MFB	03,58	18
100	TPPs102MFB	06,07	10
125	TPPs125025MFB	07,50	01
160	TPPs160025MFB	10,63	01
200	TPPs200025MFB	29,57	01



TUBO CON ISPEZIONE M/F
PIPE M/F WITH INSPECTION


Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	TPPsI50025MFB	09,40	01
60	TPPsI62MFB	08,59	01
80	TPPsI82MFB	06,84	01
100	TPPsI102MFB	08,13	01
125	TPPsI125025MFB	09,90	01
160	TPPsI160025MFB	15,63	01
200	TPPsI200025MFB	36,62	01

“ NEW
Ø250
SU RICHIESTA
ON REQUEST

SISTEMA MONOPARETE - BIANCO

SINGLE WALL SYSTEM - WHITE

LINEA CONDENSAZIONE
CONDENSING LINE

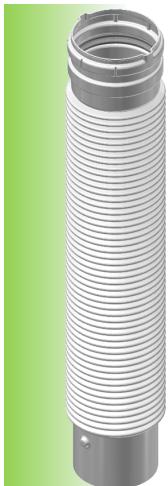

TUBO FLESSIBILE M/F M/F FLEXIBLE PIPE

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
60	50 m	TPPsFL6050B	07,59 /m	01
80	50 m	TPPsFL0850B	07,67 /m	01
100	25 m	TPPsFL10025B	13,47 /m	01
125	25 m	TPPsFL12520B	16,80 /m	01
160	25 m	TPPsFL16025B	31,21 /m	01

NEW

TUBO FLESSIBILE CORRUGATO CORRUGATED FLEXIBLE PIPE

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
50	20 m	TPPsFL5020B	05,44 /m	01
50	50 m	TPPsFL5050B	05,44 /m	01
60	50 m	TPPsFLC6050B	07,59 /m	01
80	50 m	TPPsFLC0850B	07,67 /m	01
100	25 m	TPPsFLC10025B	09,54 /m	01
200	20 m	TPPsFLC20020B	60,08 /m	01



NEW

ADATTATORI FLEX/RIGIDO M ADAPTERS FLEX/ RIGID M



Ø	CODE	€/Pcs	Box
60/60	TPPsFLEX60M	16,50	01
80/80	TPPsFLEX80M	17,50	01

Solo per tubi corrugati M/F
Only for fully corrugated pipes M/F

ADATTATORI FLEX/FLEX ADAPTERS FLEX/FLEX



Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	MFLEX50	21,76	02

Solo per tubi interamente corrugati
Only for fully corrugated pipes

NEW

ADATTATORI FLEX/RIGIDO F ADAPTERS FLEX/ RIGID F



Ø	CODE	€/Pcs	Box
60/60	TPPsFLEX60F	17,50	01
80/80	TPPsFLEX80F	18,50	01


Solo per tubi corrugati M/F
Only for fully corrugated pipes M/F

ADATTATORI FLEX/RIGIDO M ADAPTERS FLEX/ RIGID M



Ø	CODE	€/Pcs	Box
50/50	TPPsFLEX5050M	13,56	02
50/60	TPPsFLEX5060M	16,50	02
50/80	TPPsFLEX5080M	17,97	06
60/60	TPPsFLEX6060M	16,20	02
80/80	TPPsFLEX8080M	16,80	02

Solo per tubi interamente corrugati
Only for fully corrugated pipes

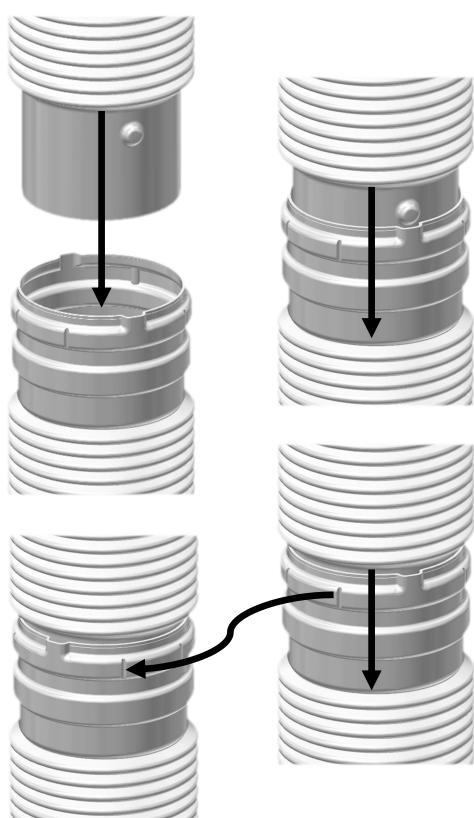

ADATTATORI FLEX/RIGIDO F ADAPTERS FLEX/ RIGID F



Ø	CODE	€/Pcs	Box
50/50	TPPsFLEX5050F	16,50	02
50/60	TPPsFLEX5060F	16,90	02
50/80	TPPsFLEX5080F	23,10	02
60/60	TPPsFLEX6060F	17,50	02
80/80	TPPsFLEX8080F	18,30	02

Solo per tubi interamente corrugati
Only for fully corrugated pipes


CURVA 87° M/F
 BEND 87° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	CPPs8750MFB	04,20	01
60*	CPPs8706MFB	04,61	16
80*	CPPs8708MFB	04,02	20
100*	CPPs8710MFB	08,40	08
125	CPPs87125MFB	20,54	01
160	CPPs87160MFB	31,48	01
200	CPPs87200MFB	42,67	01

*Largo Raggio Large Radius R60

CURVA 45° M/F
 BEND 45° M/F

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	CPPs4550MFB	03,93	01
60*	CPPs4506MFB	04,25	18
80*	CPPs4508MFB	03,91	15
100*	CPPs4510MFB	08,22	08
125	CPPs45125MFB	12,04	01
160	CPPs45160MFB	18,67	01
200	CPPs45200MFB	46,00	01

*Largo Raggio Large Radius R60


CURVA 87° M/F CON ISPEZIONE
 BEND 87° M/F WITH INSPECTION

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	CPPsI8706MFB	09,32	04
80	CPPsI8708MFB	11,44	04

Largo Raggio Large Radius R60

CURVA 87° M/F
 CON STAFFA DI SOSTEGNO
 BEND 87° M/F WITH SUPPORT BRACKET

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	CSTPPs8708MFB	15,44	01

Largo Raggio Large Radius R60


CURVA 87° M/F
 CON STAFFA DI SOSTEGNO
 BEND 87° M/F WITH SUPPORT BRACKET

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
80	324	CSTMLPPs8708MFB	18,40	01

Largo Raggio Large Radius R60

TEE M/M/F CON RIDUZIONE Ø80
 TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
100	324	TEPPs10080B	33,40	01
125	324	TEPPs12580B	35,80	01
160	365	TEPPs16080B	46,26	01
200	365	TEPPs20080B	54,30	01


TEE M/M/F

Ø	L	CODE	€/Pcs	Box
60	238	TEPPs06B	09,43	04
80	250	TEPPs08B	08,62	08
100	324	TEPPs10B	22,26	01
125	324	TEPPs125B	26,80	01
160	365	TEPPs160B	29,79	01
200	365	TEPPs200B	37,80	01

TEE M/M/F CON SCARICO CONDENSA VERTICALE
 TEE M/M/F WITH VERTICAL CONDENSING DRAIN

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TESCPPs08B	09,82	04



TAPPI ISPEZIONE
INSPECTION PLUGS

\varnothing	CODE	€/Pcs	Box
60	TISPPs06B	11,11	04
80	TISPPs08B	05,11	06
100	TISPPs10B	12,41	02
125	TISPPs125B	21,10	01
160	TISPPs160B	26,80	01
200	TISPPs200B	54,21	01

TAPPI SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUGS

\varnothing	CODE	€/Pcs	Box
60	TSCPPs06B	11,78	04
80	TSCPPs08B	08,64	08
100	TSCPPs10B	13,02	02
125	TSCPPs125B	21,10	01
160	TSCPPs160B	31,30	01
200	TSCPPs200B	54,21	01

MANICOTTI F/F
SLEEVES F/F

\varnothing	CODE	€/Pcs	Box
60	MFFPPs60B	16,66	08
80	MFFPPs80B	16,66	04

TUBO M/F FLESSIBILE
SCARICO CONDENSA

M/F CONDENSING DRAIN FLEXIBLE PIPE

\varnothing	L	CODE	€/Pcs	Box
20	50 m	TSC20PP	03,46 /m	01



\varnothing 20 da 50 m accorciabile a moduli di circa 1 m
 \varnothing 20 length 50 m shortened to modules of 1 m

AUMENTO CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA
SLEEVE WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

\varnothing	L	CODE	€/Pcs	Box
80	130	TSCPPs0808B	23,60	04

 \varnothing 80/80 M/FCon Scarico Condensa M Filettato 1/2"
With Condensing drain M threaded 1/2"AUMENTO CON RACCOLTA
SCARICO CONDENSA

SLEEVE WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

\varnothing	L	CODE	€/Pcs	Box
60/80	134	TSCPPs0608B	22,39	04

 \varnothing 60/80 M/FCon Scarico Condensa M Filettato 1/2"
With Condensing drain M threaded 1/2"AUMENTI M/F
ADAPTERS M/F

\varnothing	CODE	€/Pcs	Box
50/60	TPPs0506B	08,44	02
50/80	TPPs0508B	08,83	02
50/100	TPPs05100B	18,20	02
60/80	TPPs0608B	15,04	06
60/100	TPPs06100B	19,20	02
80/100	MFM0108TAV	24,46	02
100/125	TPPs100125MFB	29,30	02
125/160	TPPs125160MFB	36,29	02
160/200	TPPs160200B	73,91	01


RIDUZIONI M/F
ADAPTERS M/F

\varnothing	CODE	€/Pcs	Box
60/50	TPPs0605B	08,44	02
80/50	TPPs0805B	08,83	02
80/60	TPPs0806B	14,24	08
100/50	TPPs10050B	18,20	02
100/60	TPPs10060B	18,80	02
100/80	TPPs10080B	19,50	02





**TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA**
 AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	TERMA05I	05,74	10
60	TERMA06I	05,74	10
80	TERMA08I	06,17	20
100	TERMA10I	06,92	08

 Acciaio Inox AISI 304
 Stainless Steel AISI 304

**TERMINALI ORIZZONTALI
ASPIRAZIONE ARIA**
 AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TERM06P	03,36	10
80	TERM08P	03,36	30

 Polipropilene
 Polypropylene

**TERMINALE ORIZZONTALE
ASPIRAZIONE ARIA**
 AIR INLET HORIZONTAL TERMINAL

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TERMAN08I	06,64	20

 CON MOLLA ANTI-GELO
 Acciaio Inox AISI 304
 WITH ANTI-FREEZE SPRING
 Stainless Steel AISI 304

**TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI**
 FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TERM06I	07,51	12
80	TERM08I	07,74	10
100	TERM10I	08,46	08

 Acciaio Inox AISI 304
 Stainless Steel AISI 304

**TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI ANTIGOCCIA**
 FLUE OUTLET HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	TERM06F1N	07,67	10
80	TERM08F1N	07,81	10

 ANTI-UV Polipropilene Nero
 Black Polypropylene ANTI-UV

**TERMINALI VERTICALI
SCARICO FUMI**
 FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
50	TERM05IA	17,24	01
60	TERM06IA	17,24	06
80	TERM08IA	17,32	12
100	TERM10IA	18,00	01
125	TERM125IA	20,00	01

 Acciaio Inox AISI 304
 Stainless Steel AISI 304

COLLARI
 WALL BRACKETS

Ø	CODE	€/Pcs	Box
60	COFERB06 (Bianco - White)	04,44	25
80	COFERB (Bianco - White)	04,97	25
100	COFER80I (INOX)	12,08	10
125	COFERB10 (Bianco - White)	08,92	25
	COFER10I (Inox)	14,34	10
	COFERB125 (Bianco - White)	12,83	25

 Acciaio—Lunghezza gambo 200mm
 Steel—Anchor lenght 200mm

COLLARE DI CENTRAGGIO
 CENTERING WALL BRACKET

CODE	€/Pcs	Box
CDC681	10,32	10

 PP
 Utilizzabile dal Ø50 al Ø100
 Usable from Ø50 to Ø100

FLANGIA Ø128
 FLANGE Ø128

Ø	CODE	€/Pcs	Box
128	FLANGIAPP128	09,90	12

PP



MANICOTTI TUBO/TUBO CON
FASCETTA AD AGGANCIO RAPIDO
MUFFS PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMP

Ø	CODE	€/Pcs	
80	FMPV08SV	09,17	06
100	FMPV10B	10,04	12
125	FMPV125B	20,70	05

Manicotto in Silicone Bianco / Fascetta in Acciaio
White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp

GUARNIZIONI
SEALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	ORL06EPDM	01,26	10
80	ORL08EPDM	01,32	10
100	ORL10EPDM	01,83	10
125	ORL125EPDM	02,33	10
160	ORL160EPDM	02,92	10
200	ORL200EPDM	04,20	10

EPDM Triplo Labbro Triple Lip EPDM

ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCPE10	04,99	18

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE

ROSONI COPRIMURO
WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	RCEP06	03,24	20
80	RCEP08	03,59	20
100	RCEP10	04,99	20
125	RCEP125	07,96	14

EPDM BIANCO
WHITE EPDM

SCIVOLANTE
LUBRICANT


CODE	€/Pcs	
SCIVOLANTE	05,17	01


Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per prodotti in PPs
250ml tube of silicon lubricant for PPs products

- L'INCLINAZIONE PRESENTE SULLA PARTE INFERIORE DEL TERMINALE, IMPEDISCE IL GOCCIOLAMENTO DELLA CONDENSA E FACILITA IL SUO RITORNO IN CALDAIA
- NON È NECESSARIO FISSARE IL TERMINALE MEDIANTE VITI, LA GUARNIZIONE GARANTISCE LA TENUTA E IL LATO MASCHIO È RASTREMMATO PER UN PIÙ COMODO ACCOPPIAMENTO
- ESSENDO MASCHIO E CON BORDINO DI BATTUTA, NON C'È BISOGNO DI TAGLIARE IL BICCHIERE DEL TUBO E LO SI PUÒ MONTARE DIRETTAMENTE AL SUO INTERNO
- IL CONO SPARGI FUMI NE FAVORISCE LA CORRETTA EVACUAZIONE

TERMINALE ANTIGOCCIA
ANTI DRIP TERMINAL

- THE INCLINE INCLUDING THE LOWER PART OF THE TERMINAL, PREVENTS THE DROPLET OF THE CONDENSATE AND MAKES IT EASY TO RETURN TO THE BOILER
- IT IS NOT NECESSARY TO FIX THE TERMINAL BY MEANS OF THE SCREWS, THE GASKET GUARANTEES THE SEAL AND THE MALE SIDE IS TAPE FOR A MORE COMFORTABLE COUPLING
- BEING MALE WHIT A BATTING BORDER, THERE IS NO NEED TO CUT THE FEMALE SIDE OF THE PIPE AND IT CAN BE MOUNTED DIRECTLY INSIDE IT
- THE SMOKE SPREADING CONE PROMOTES CORRECT EVACUATION

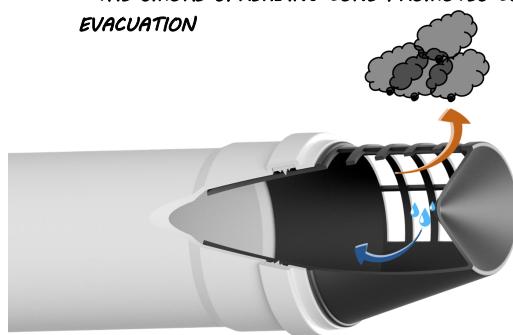

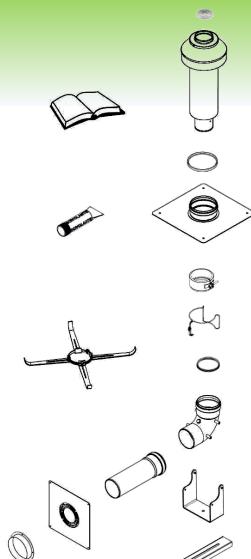

Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100 : E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione di caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione dell'aria insieme ad un attacco universale per il tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125—Ø60/100.


Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.

KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125 DUCTING KIT Ø80/125

CODE	€/Pcs	
KITINT80PPs	174,30	01

KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100 DUCTING KIT Ø60/100

CODE	€/Pcs	
KITINT80PPs610	177,08	01

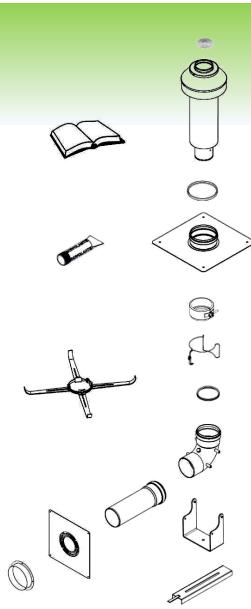

Kit per Intubamento Ø80, Ø80/125 o Ø60/100 : E' un Kit di componenti consegnati in una comoda valigetta di cartone con manico, dove c'è tutto il necessario per l'installazione di caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un camino per lo scarico dei fumi e per l'aspirazione dell'aria insieme ad un attacco universale per il tubo flessibile Ø80. Inoltre prevede gli accessori per il collegamento alla caldaia con possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, sia sdoppiato Ø80 che coassiale Ø80/125—Ø60/100.

Ducting Kit Ø80, Ø80/125 and Ø60/100: It is a kit of components delivered in a convenient cardboard case with handle, where everything is needed to install condensing boilers type c. the kit includes chimney for air inlet and flue outlet, for ductworks with connection Ø80. it also includes accessories for connection to the boilers with the possibility of attaching both vertical and horizontal, both single wall Ø80 and coaxial Ø80/125 or Ø60/100.

KIT PER INTUBAMENTO Ø80/125 DUCTING KIT Ø80/125

CODE	€/Pcs	
KITINT80PPsVR	196,00	01

**IN ALLUMINIO ESTRUO VERNICIATO RAME
IN EXTRUDED ALUMINUM PAINTED COPPER**




KIT PER INTUBAMENTO Ø60/100 DUCTING KIT Ø60/100

CODE	€/Pcs	
KITINT80PPs610VR	199,00	01

Kit per scarico da cavedio Ø80: E' un Kit di componenti per lo scarico dei fumi da un cavedio esistente, per caldaie a condensazione di classe C fino a 35 KW. Il Kit prevede un terminale ANTIGOCCIA in PP, un manicotto in Acciaio Inox 316L M/F, una curva a largo raggio con VITE PER IL FISSAGGIO al tubo presente all'interno del cavedio ed un rosone in metallo.

Kit for Ø80 shaft discharge: It is a kit of components for exhausting fumes from an existing passage, for class C condensing boilers up to 35 KW. The kit includes a PP ANTI-DROP end piece, a 316L stainless steel sleeve M/F, a wide-radius bend with a SCREW FOR FIXING to the pipe inside the shaft and a metal wall cover.

CURVA E TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 316L
BEND AND PIPE IN STAINLESS STEEL AISI 316L

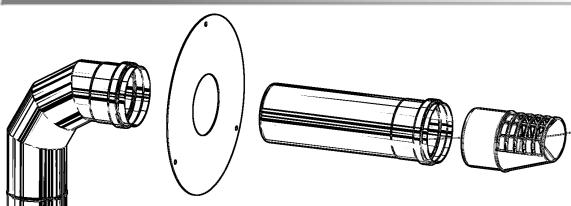

KIT PER SCARICO DA CAVEDIO
KIT FOR EXHAUST FROM PASSAGE

CODE	€/Pcs	
KITREVOLUTION80	79,14	01

SU RICHIESTA
ON REQUEST



RIDUZIONE Ø80/60 F/M
ADAPTER Ø80/60 F/M

CODE	€/Pcs	
RID80F60M	45,74	01



www.contisrl.it

Guarnizioni Incluse - Seals Included

13



SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it


Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side
Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal
Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

Il “**SISTEMA DOPPIA PARETE Ø80/100**” è realizzato con un condotto interno in PPs di spessore di 2,00mm e bicchieratura calibrata per facilitare una veloce e corretta installazione. La parete esterna è in Rame, Acciaio Inox 304 BA o Alluminio Naturale. La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale per lo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. Nel polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è presente un additivo Autoestinguente, che garantisce una maggiore sicurezza ai nostri prodotti. La verniciatura a polveri dona uniformità di colore su tutto il condotto.



Scarica le certificazioni dal nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSATION DOPPIA PARETE Ø80/100” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’acoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortozazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’acoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione

Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezture, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezture quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc.

E’ tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “DOUBLE WALL LINE CONDENSATION Ø80/100” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flow towards the top. (see arrow on each item) It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrotation) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled. If the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited. Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

Ø 80/100

SISTEMA DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL SYSTEM

LINEA CONDENSAZIONE

CONDENSING LINE



TUBI M/F PPs/INOX PIPES M/F PPs/STAINLESS STEEL

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPP128MF	90,59	01
1000	TCPP181MF	53,08	01
500	TCPP185MF	35,63	01
250	TCPP182MF	25,93	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel

TUBI M/F PPs/RAME PIPES M/F PPs/COPPER

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPPR28MF	139,50	01
1000	TCPPR81MF	71,14	01
500	TCPPR85MF	45,46	01
250	TCPPR82MF	32,64	01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



TUBI M/F PPs/ALLUMINIO PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPPA28MFVR	93,05	01
1000	TCPPA81MFVR	57,24	01
500	TCPPA85MFVR	37,89	01
250	TCPPA82MFVR	26,90	01

Ø100 Alluminio Estruso Verniciato Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted



TUBI M/F PPs/ALLUMINIO PIPES M/F PPs/ALUMINUM

L	CODE	€/Pcs	Box
2000	TCPPA28MFN	79,79	01
1000	TCPPA81MFN	49,11	01
500	TCPPA85MFN	32,79	01
250	TCPPA82MFN	23,68	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F PPs/INOX BEND 87° LARGE RADIUS M/F PPs/STAINLESS STEEL

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F PPs/INOX

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
PPs/STAINLESS STEEL

CODE	€/Pcs	Box
CCPPI87MF	52,89	01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F PPs/ALLUMINIO

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA87MFVR	48,57	01

Ø100 Alluminio Estruso Verniciato Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F PPs/ALLUMINIO BEND 87° LARGE RADIUS M/F PPs/ALUMINUM

CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F PPs/ALLUMINIO

BEND 87° LARGE RADIUS M/F
PPs/ALUMINUM

CODE	€/Pcs	Box
CCPPA87MFB	50,39	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum





CURVA 45° M/F PPs/INOX
BEND 45° M/F PPs/STAINLESS STEEL

CODE €/Pcs

CCPI45MF 47,99 01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel

CURVA 45° M/F PPs/RAME
BEND 45° M/F PPs/COPPER

CODE €/Pcs

CCPR45MF 62,14 01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINUM

CODE €/Pcs

CCPA45MFVR 46,22 01

Ø100 Alluminio Estruso Verniciato Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted

CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINUM

CODE €/Pcs

CCPA45MFB 47,65 01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted



CURVA 45° M/F PPs/ALLUMINIO
BEND 45° M/F PPs/ALUMINUM

CODE €/Pcs

CCPA45MFN 43,30 01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum

TEE M/M/F
PPPs/INOX PPs/STAINLESS STEEL

CODE €/Pcs

TEPI0810M 87,91 01

Ø100 Acciaio Inox 304L
Ø100 Aisi 304L Stainless Steel



TEE M/M/F
PPPs/RAME PPs/COPPER

CODE €/Pcs

TEPR0810M 110,76 01

Ø100 Rame
Ø100 Copper

TEE M/M/F
PPPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE €/Pcs

TEPPA0810MVR 94,65 01

Ø100 Alluminio Estruso Verniciato Rame
Ø100 Extruded Aluminum Copper Painted



TEE M/M/F
PPPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE €/Pcs

TEPPA0810MB 91,89 01

Ø100 Alluminio Estruso Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted

TEE M/M/F
PPPs/ALLUMINIO PPs/ALUMINUM

CODE €/Pcs

TEPPA0810MN 83,53 01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Extruded Natural Aluminum



Ø 80/100

SISTEMA DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL SYSTEM

LINEA CONDENSAZIONE

CONDENSING LINE



TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Box
TERM08VIVR	39,02	01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L Verniciato Rame
Ø100 Stainless Steel AISI 304L Copper Painted

TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Box
TERM08RR	50,73	01

Ø100 Rame
Ø100 Copper



TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Box
TERM08VI	36,03	01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L
Ø100 Stainless Steel AISI 304L

TERMINALE SCARICO FUMI
VERTICALE
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

CODE	€/Pcs	Box
TERM10VIVB	36,93	01

Ø100 Acciaio Inox AISI 304L
Verniciato Bianco
Ø100 Stainless Steel AISI 304L White Painted



TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE	€/Pcs	Box
TSCI31680MF	13,95	01

Acciaio Inox 316
Aisi 316 Stainless Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE	€/Pcs	Box
TSCPPR08	12,28	01

PPs interno rivestito in Acciaio Ramato
Internal PPS, Copper-covered Steel



TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG


CODE	€/Pcs	Box
TSCPP08VR	11,03	01

PPs interno rivestito in Acciaio
Verniciato Rame
Internal PPS, covered in Copper Painted Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUG

CODE	€/Pcs	Box
TSCPPs08B	08,64	08

PPs

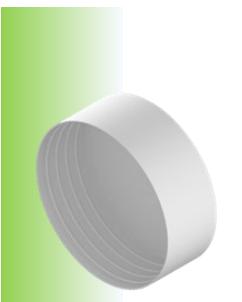

TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUG

CODE	€/Pcs	Box
TISPPs08B	05,11	06

PP Traslucido
PP Translucent

SCIVOLANTE
LUBRICANT

CODE	€/Pcs	Box
SCIVOLANTE	05,17	01

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PP
250ml tube of silicon lubricant for PP products




ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCPE10	04,99	18

PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE

ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCEP10	04,99	20

EPDM BIANCO - PER USO INTERNO
WHITE EPDM - FOR INTERNAL USE

COLLARE Ø100
WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	
COFER10I	14,34	10

Acciaio Inox
Lunghezza gambo 200mm
Stainless Steel Anchor lenght 200mm

COLLARE Ø100
WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	
COF10RR	15,34	10

Rame
Con perno Acciaio Inox
Copper With Stainless Steel screw

COLLARE Ø100
WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	
COFERR10	10,85	10

Acciaio Verniciato Rame
Lunghezza gambo 200mm
Steel Copper painted Anchor lenght 200mm

COLLARE Ø100
WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	
COFERB10	08,92	25

Acciaio Verniciato Bianco
Lunghezza gambo 200mm
Steel White painted Anchor lenght 200mm

COLLARE Ø100
WALL BRACKET Ø100

CODE	€/Pcs	
COFER10N	08,82	10

Acciaio Naturale
Lunghezza gambo 200mm
Steel Anchor lenght 200mm

GUARNIZIONE
SEAL

Ø	CODE	€/Pcs	
80	ORL08EPDM	01,32	10

EPDM Triplo Labbro
Triple Lip EPDM


MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	
SUPP10X	85,98	01

Acciaio Inox
Stainless Steel

MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	
SUPP10R	93,74	01

Acciaio Ramato Protetto
Copper-covered Steel with protection

MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	
SUPP10VR	81,10	01

Acciaio Verniciato Rame
Painted Steel Copper


MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	
SUPP10A	72,57	01

Acciaio Verniciato Grigio
Painted Steel Grey


MENSOLA DI SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

CODE	€/Pcs	
SUPP10B	79,89	01

Acciaio Verniciato Bianco
Painted Steel White




ALL IN ONE

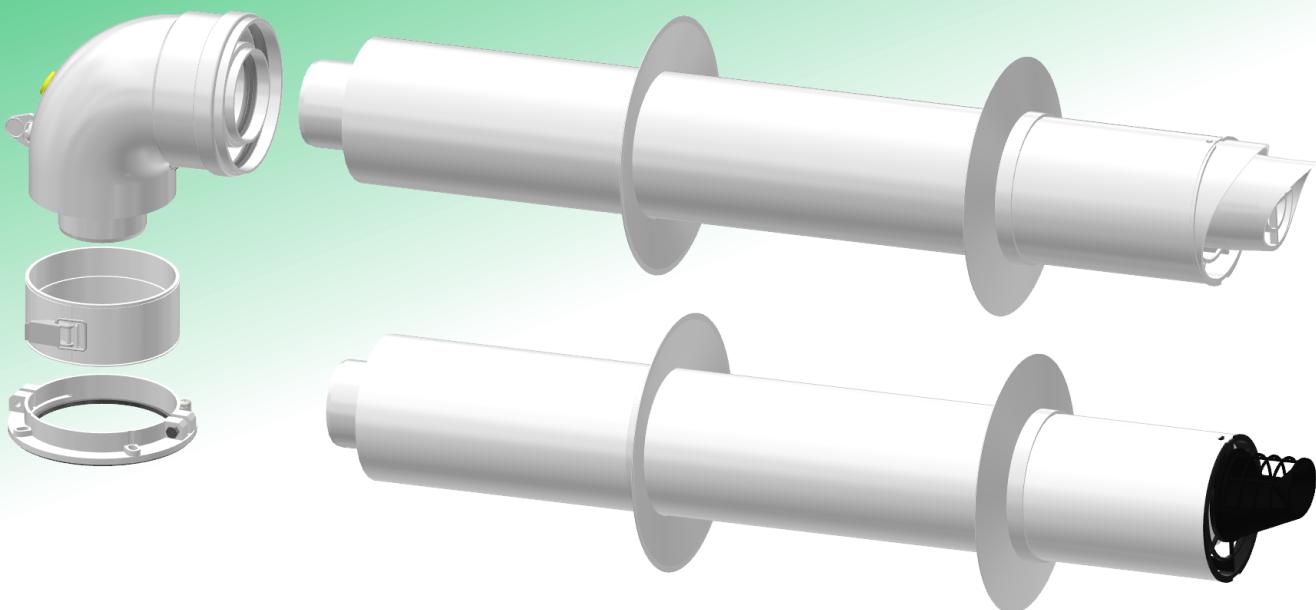

UNICO KIT *+50 Compatibilità*

- ARCA
- ARGO
- ARISTON
- AR-THERM
- ATLANTIC
- BALTUR
- BAXI
- BERETTA
- BIASI
- BONGIOANNI
- BRÖTJE
- CHAFFOTEAUX
- COINTRA
- DAIKIN
- DE DIETRICH
- ECOFLAM
- ELCO
- EUROTHERM
- FERROLI
- FONDITAL
- FONTECAL
- ICI
- INNOVITA
- INVENT
- ITALTHERM
- JOANNES
- LAMBORGHINI



ONE KIT *+50 Compatibility*

- MCN
- MOTAN
- NEW FAR
- NOVA FLORIDA
- RADIANT
- RAVENHEAT
- REMEHA
- RHEEM RADI
- RIELLO
- RINNAI
- ROCA
- ROTEX
- SAUNIER DUVAL only model
- THEMIS Condens Low Nox
- SAVIO
- SIMAT
- SIME
- STARGAS
- SYLBER
- TERMET
- THERMITAL
- UNICAL
- VAILLANT
- VIESSMANN
- WOLF
- YGNIS



LINEA CONDENSAZIONE CONDENSING LINE



Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

Il “**SISTEMA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125**” è realizzato da un condotto interno in PPs con spessore dai 2,00mm ai 2,7mm e bicchieratura calibrata per facilitare una veloce e corretta installazione.

Nel polipropilene (PPs) da noi utilizzato, è presente un additivo Autoestinguente che garantisce una maggiore sicurezza ai prodotti. La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale per lo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. I condotti esterni sono realizzati in Plastica o Metallo con la verniciatura a polveri, che in quest’ultima versione, conferisce uniformità di colore.

The “**CONCENTRIC SYSTEM Ø60/100 - Ø80/125**” It is made from an internal PPs duct with a thickness from 2.00mm to 2.7mm and a calibrated female side to facilitate quick and correct installation. In the polypropylene (PPs) we use, there is a self-extinguishing additive that guarantees greater safety for the products. The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. The external ducts are made of plastic or metal with powder coating, which in the latter version, gives uniformity of color.



Scarica le certificazioni dal nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CONDENSATION LINEA COASSIALE Ø60/100 - Ø80/125” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’acoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’insersione effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslascio (trasforotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’acoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazioni di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione

Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezture, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc.

E’ tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “COAXIAL LINE CONDENSATION Ø60 / 100 - Ø80 / 125” are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item) It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotratement) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value). In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m. When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE


For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace. Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged. Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

UNI-KIT

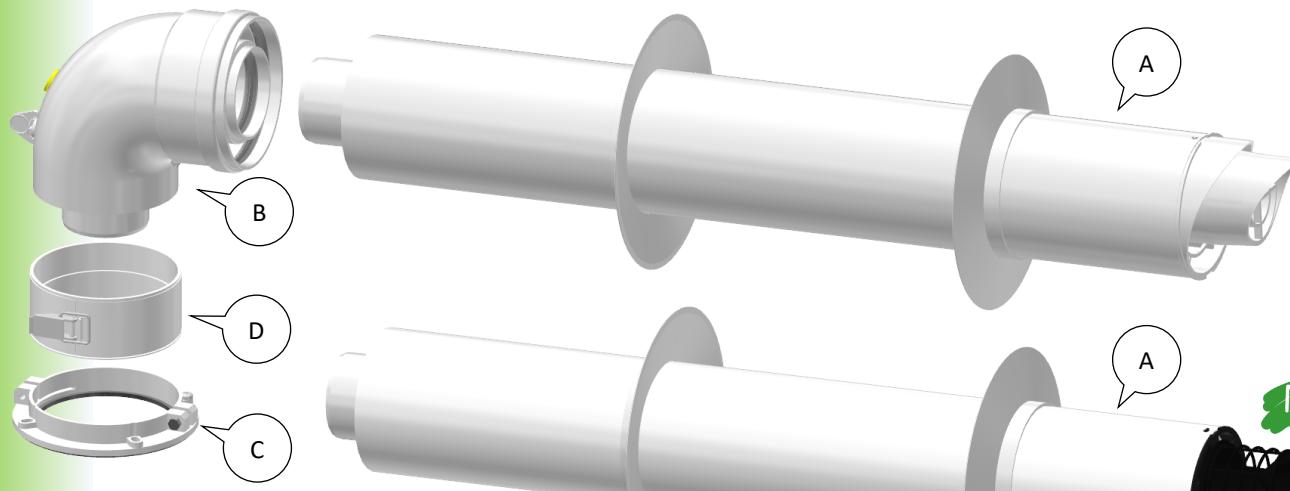

L	CODE	€/Pcs	Box
750	UNI-KIT	39,80	01

Con terminale standard ed esterno in plastica
With standard terminal and plastic outside

L	CODE	€/Pcs	Box
750	UNI-KITF1	39,80	01

Con terminale anti-goccia ed esterno in Plastica
With anti-drip terminal and plastic outside

L	CODE	€/Pcs	Box
750	UNI-KITMP	46,80	01

Con terminale standard ed esterno in metallo
With standard terminal and metal outside


L	CODE	€/Pcs	Box
750	UNI-KITM	46,80	01

Con terminale anti-goccia ed esterno in metallo
With anti-drip terminal and metal outside

COMPATIBILE PER:


Suitable for:

A + B

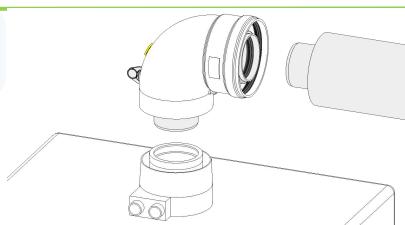


- ARGO
- BAXI
- BRÖTJE
- DAIKIN
- DE DIETRICH
- REMEHA
- RINNAI
- ROCA
- ROTEX
- VIESSMANN
- TERMET
- WOLF

A + B + C

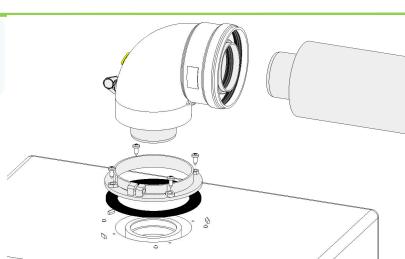

- ARCA
- AIRFEL
- BIASI
- BALTUR
- BONGIOANNI
- COINTRA
- EUROTERM
- FERROLI
- FONDITAL
- ICI
- INVENT
- ITALTHERM
- LAMBORGHINI
- MCN
- MOTAN
- NOVA FLORIDA
- SAVIO
- SIME
- STARGAS
- JOANNES
- RADIANTE
- UNICAL
- SAUNIER DUVAL
only mod.:
Themis Condens
Low NOx


A + B + D

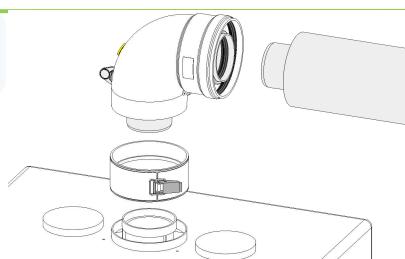


- ARISTON
- AR-THERM
- ATLANTIC
- BERETTA
- CHAFFOTEAUX
- ECOFLAM
- ELCO
- FONTECAL
- INNOVITA
- NEW FAR
- YGNIS
- RAVENHEAT
- RHEEM RADI
- RIELLO
- SIMAT
- SYLBER
- THERMITAL
- VAILLANT

UNI-SD

NEW

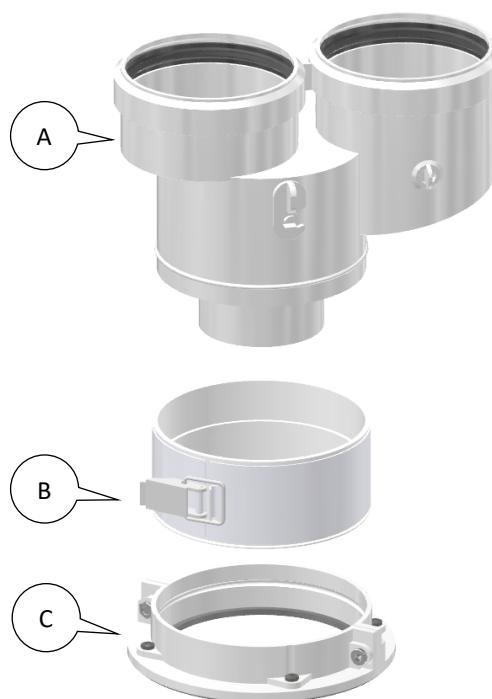


CODE	€/Pcs	Box
UNI-SD	35,00	01

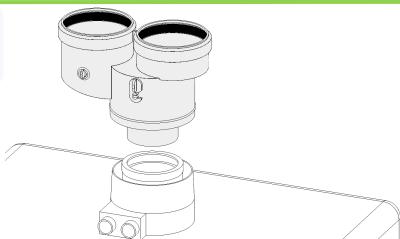COMPATIBILE PER:
Suitable for:
A


- ARGO
- BAXI
- BRÖTJE
- DAIKIN
- DE DIETRICH
- REMEHA
- RINNAI


- ROCA
- ROTEX
- VIESSMANN
- TERMET
- WOLF

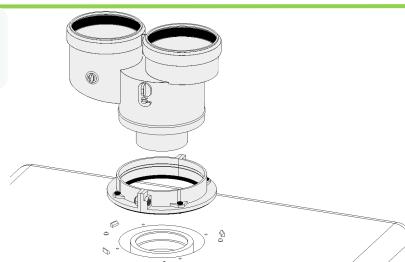A + C


- ARCA
- AIRFEL
- BIASI
- BALTUR
- BONGIOANNI
- COINTRA
- EUROTERM
- FERROLI
- FONDITAL

- ICI
- INVENT
- ITALTHERM
- LAMBORGHINI
- MCN
- MOTAN
- NOVA FLORIDA
- SAVIO
- SIME

- STARGAS
- JOANNES
- RADIANT
- UNICAL
- SAUNIER DUVAL
only mod.:
Themis Condens
Low NOx

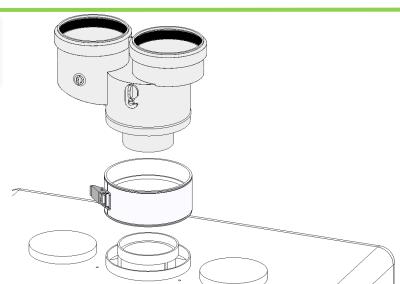A + B


- ARISTON
- AR-THERM
- ATLANTIC
- BERETTA
- CHAFFOTEAUX
- ECOFLAM
- ELCO

- FONTECAL
- INNOVITA
- NEW FAR
- YGNIS
- RAVENHEAT
- RHEEM RADI
- RIELLO

- SIMAT
- SYLBER
- THERMITAL
- VAILLANT

Ø 60/100


SISTEMA COASSIALE
CONCENTRIC SYSTEM

LINEA CONDENSAZIONE
CONDENSING LINE



UNI-PV

NEW

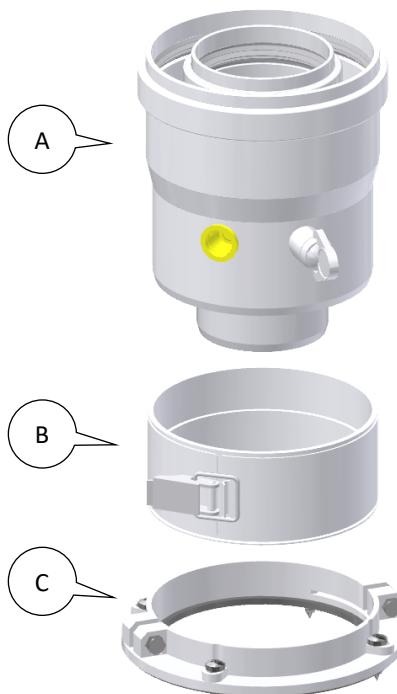


CODE	€/Pcs	Box
UNI-PV	34,00	01

COMPATIBILE PER:

Suitable for:


A

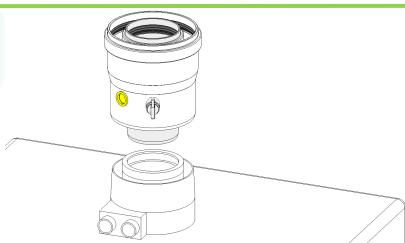

- ARGO
- BAXI
- BRÖTJE
- DAIKIN
- DE DIETRICH
- REMEHA
- RINNAI

- ROCA
- ROTEX
- VIESSMANN
- TERMET
- WOLF

A + C

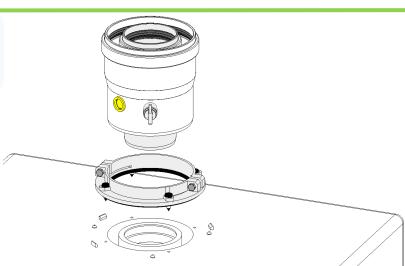


- ARCA
- AIRFEL
- BIASI
- BALTUR
- BONGIOANNI
- COINTRA
- EUROTERM
- FERROLI
- FONDITAL

- ICI
- INVENT
- ITALTHERM
- LAMBORGHINI
- MCN
- MOTAN
- NOVA FLORIDA
- SAVIO
- SIME

- STARGAS
- JOANNES
- RADIANT
- UNICAL
- SAUNIER DUVAL
only mod.:
Thermis Condens
Low NOx



A + B

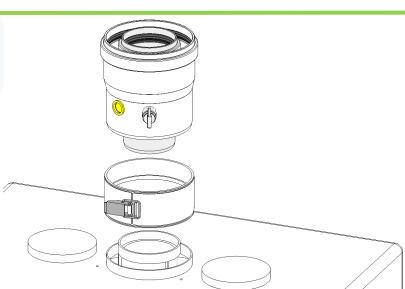

- ARISTON
- AR-THERM
- ATLANTIC
- BERETTA
- CHAFFOTEAUX
- ECOFLAM
- ELCO

- FONTECAL
- INNOVITA
- NEW FAR
- YGNIS
- RAVENHEAT
- RHEEM RADI
- RIELLO

- SIMAT
- SYLBER
- THERMITAL
- VAILLANT

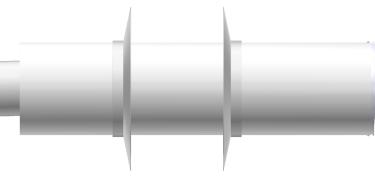KIT-02
COMPATIBILE PER:
Suitable for: **IMMERSAS**

KIT Ø60/100

L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs72P	57,62	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs72PP	54,16	01

Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs72F1P 57,62 01


Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic

750 KITCPPs72F1PP 54,16 01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100


CODE	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPsK02B	33,14 01



PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100


CODE	€/Pcs	
PVIPPs610FFB	24,41	01

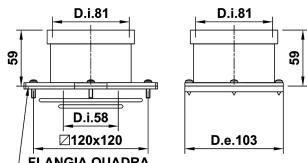

RACCORDI DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS

CODE	€/Pcs	
RPPs080803B	14,37	01



SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE	€/Pcs	
SDPPs02	38,40	01



Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM


LINEA CONDENSAZIONE
CONDENSING LINE



KIT-03

COMPATIBILE PER:
Suitable for:

ARISTON - ATLANTIC - BERETTA - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - ELCO
FONTECAL - INNOVITA - NEW FAR - YGNIS - RADI - SIMAT - RIELLO
SYLBER - VAILLANT

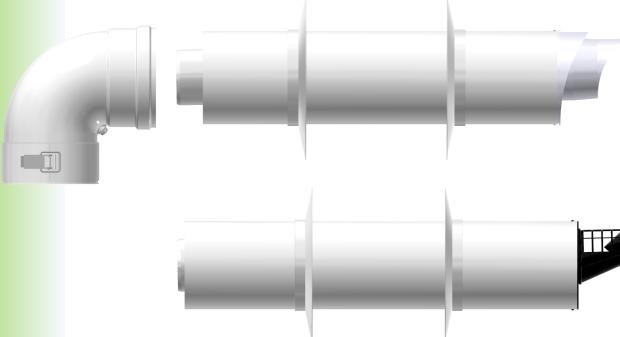

KIT Ø60/100



L	CODE	€/Pcs	€/Box
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs73P	49,02	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs73PP	45,78	01

Ø100 in Metallo

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs73F1P	49,02	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs73F1PP	45,78	01


CURVA DI PARTENZA Ø60/100

CODE	€/Pcs	€/Box	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPsK03B	28,04	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK03BP	18,84	01




PARTENZA VERTICALE Ø60/100

CODE	€/Pcs	€/Box
PVVPPs610FFB	18,92	01

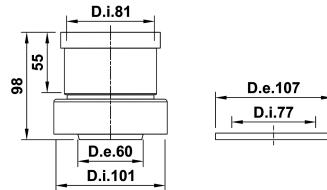


RACCORDI DI PARTENZA

CODE	STARTING ADAPTERS	€/Pcs	€/Box
Compatibile Suitable For: ARISTON CHAFFOTEAUX ECOFLAM ELCO	RPPs061008B	15,21	01

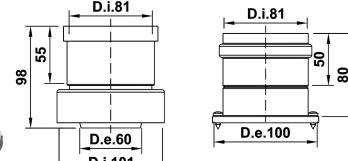


RACCORDI DI PARTENZA

CODE	STARTING ADAPTERS	€/Pcs	€/Box
Compatibile Suitable For: ATLANTIC BERETTA YGNIS RIELLO SYLBER	RPPs061008RB	18,43	01

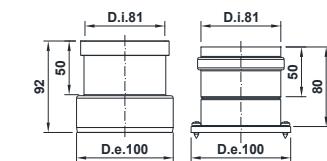


RACCORDI DI PARTENZA

CODE	STARTING ADAPTERS	€/Pcs	€/Box
Compatibile Suitable For: BERETTA Mod. Mynute Y Mod. Mynute E	RPPs061008BB	18,43	01

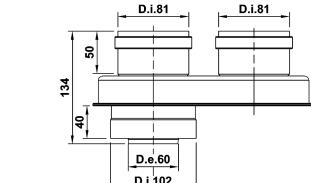




SDOPPIATORE MONOBLOCCO

CODE	SPLITTER	€/Pcs	€/Box
PP/Metal Compatibile Suitable For: VAILLANT	SIPPs0808VMFFB	34,00	01



SDOPPIATORE MONOBLOCCO

CODE	SPLITTER	€/Pcs	€/Box
PP/PVC	SDPPs03	34,08	01

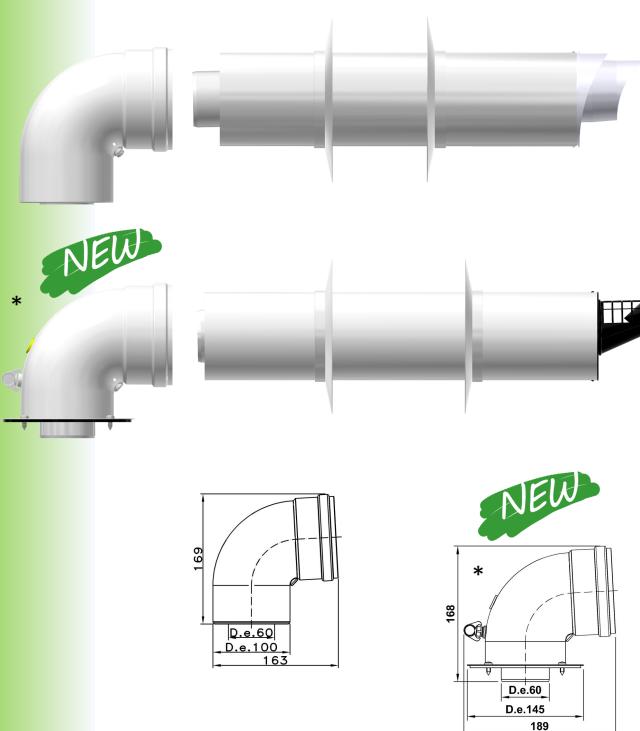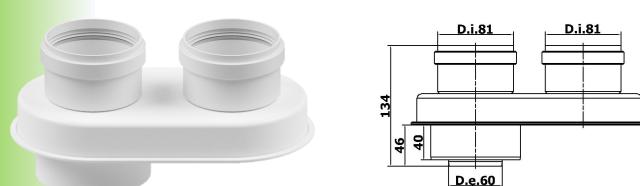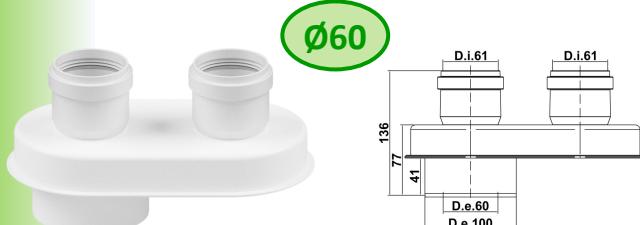KIT-04
COMPATIBILE PER:
Suitable for:
ARGO - BAXI - BRÖTJE - DE DIETRICH - REMEHA - RINNAI - ROCA
VIESSMANN

* Compatible
Suitable For

KIT Ø60/100

L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs74P	44,46	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs74PP	40,41	01
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs267P*	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs267PP*	55,31	01
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs74F1P	44,46	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs74F1PP	40,41	01
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs267F1P*	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs267F1PP*	55,31	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPs87610MFB	28,04	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPs87610MFBB	18,84	01
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPsK26B*	34,46	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK26BP*	25,12	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100	CODE	€/Pcs	
	PVAPPs610B	29,40	01
Compatible Suitable For: BAXI mod. Luna Classic / Luna Compact / Evolution Prime Con flangia Ø145 With flange Ø145	PVBPPs610B	31,42	01

RACCORDI DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS	CODE	€/Pcs	
	RPPs080806B	18,70	01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	
Con Attacco Ø60/100 With Ø60/100 Fastening			
Con Uscita Ø60 With Ø60 outlet	SPPs0606FFB	32,12	01
Compatible Suitable For: VIESSMANN			

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	
PP/Metal Compatibile anche per Suitable also for: RIELLO STAR AR - BERETTA AT BERETTA CIAO X - DAIKIN D2C	SPPs0608UMFFB	31,99	01

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	
PP/PVC	SDPPs04	25,99	01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM


LINEA CONDENSAZIONE
CONDENSING LINE



KIT-13

COMPATIBILE PER:
Suitable for:

ATON - HERMANN/SAUNIER DUVAL

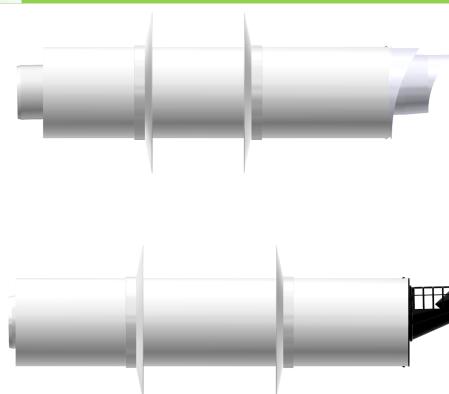

KIT Ø60/100


L	CODE	KIT Ø60/100	€/Pcs	Box
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750	KITCPPs137P	59,13	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750	KITCPPs137PP	55,80	01

Ø100 in Metallo

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750	KITCPPs137F1P	59,13	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750	KITCPPs137F1PP	55,80	01


CURVA DI PARTENZA Ø60/100

CODE	STARTING BEND Ø60/100	€/Pcs	Box
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPsK13B	35,94	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK13BP	23,12	01





PARTENZA VERTICALE Ø60/100

CODE	VERTICAL STARTING Ø60/100	€/Pcs	Box
SAUNIER DUVAL	PVSDPPs610B	33,29	01




PARTENZA VERTICALE Ø60/100

CODE	VERTICAL STARTING Ø60/100	€/Pcs	Box
Compatibile <i>Suitable For:</i> HERMANN	PVHPPs610B	26,10	01




RACCORDI DI PARTENZA

CODE	STARTING ADAPTERS	€/Pcs	Box
Compatibile <i>Suitable For:</i> HERMANN / SAUNIER DUVAL	RPPs08PI07HB	22,50	01

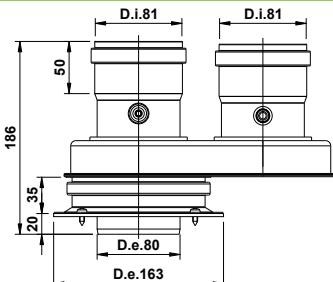


SDOPPIATORE MONOBLOCCO

CODE	SPLITTER	€/Pcs	Box
PP/Metal Compatibile <i>Suitable For:</i> SAUNIER DUVAL	SIPPs0808SDMFFB	36,20	01



SDOPPIATORE MONOBLOCCO


CODE	SPLITTER	€/Pcs	Box
PP/PVC	SDPPs13	30,20	01

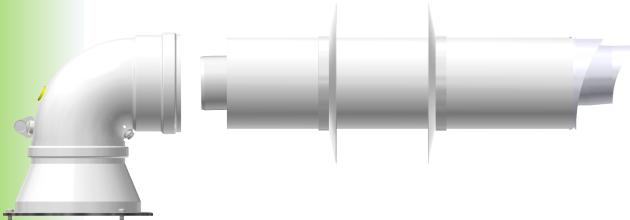KIT-18
COMPATIBILE PER:
Suitable for: BOSCH - BUDERUS - JUNKERS


KIT Ø60/100

KIT Ø60/100


L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs187P	59,14	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs187PP	55,80	01

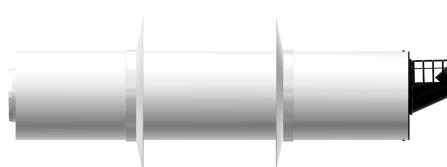Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

750 KITCPPs187F1P 59,14 01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic


750 KITCPPs187F1PP 55,80 01



CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100


CODE	€/Pcs	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPsK18B	35,94 01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK18BP	23,12 01

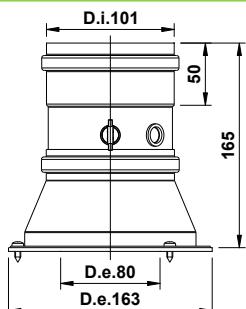

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100


CODE	€/Pcs	
TVSCPPs610FFB	33,29	01



FLANGE DI RACCORDI

CONNECTION FLANGES


CODE	€/Pcs	
FL160PP	18,57	04

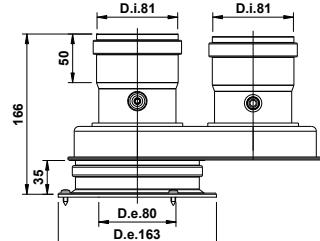

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE	€/Pcs	
PP/Metal	SIPPs0808MFFB	40,08 01

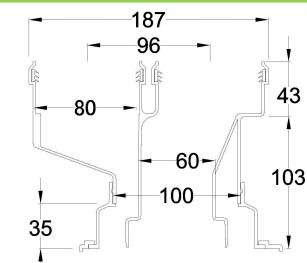

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER

CODE	€/Pcs	
PP/PVC	SDPPs18	34,08 01

Ø 60/100

SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM


LINEA CONDENSAZIONE
CONDENSING LINE



KIT-19


COMPATIBILE PER:
Suitable for:

ARCA - BIASI - BALTUR - BONGIOANNI - EUROTHERM - FERROLI - ICI
ITALTHERM - LAMBORGHINI - MCN - SAVIO - SIME - STARGAS - JOANNES
UNICAL - SAUNIER DUVAL only mod.: Themis Condens Low NOx

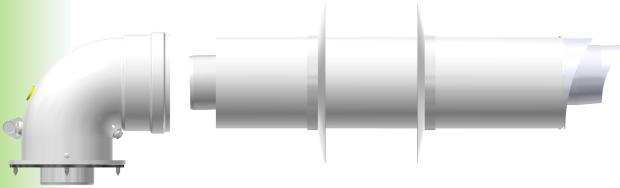


KIT Ø60/100

L	CODE	€/Pcs	€/Box
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs197P	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs197PP	55,31	01

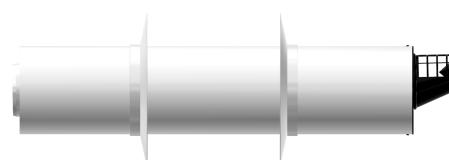


Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs197F1P	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs197F1PP	55,31	01




CURVA DI PARTENZA Ø60/100

CODE	€/Pcs	€/Box	
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPsK19B	34,46	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK19BP	25,12	01




PARTENZA VERTICALE Ø60/100

CODE	€/Pcs	€/Box
PVSPPs610B	31,42	01




RACCORDI DI PARTENZA

STARTING ADAPTERS	CODE	€/Pcs	€/Box
Compatible <i>Suitable For:</i> FERROLI Mod. Divacondens	RPPs08PI07B	25,94	01

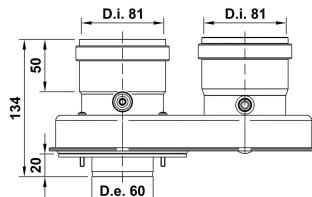








SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	€/Box
PP/Metal Compatible <i>Suitable For:</i> FERROLI Mod. RRT	SPPs0608MFFB	30,41	01



SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	€/Box
PP/PVC Compatible anche per: <i>Also Suitable For:</i> FONDITAL RADIANT	SDPPs19	24,41	01

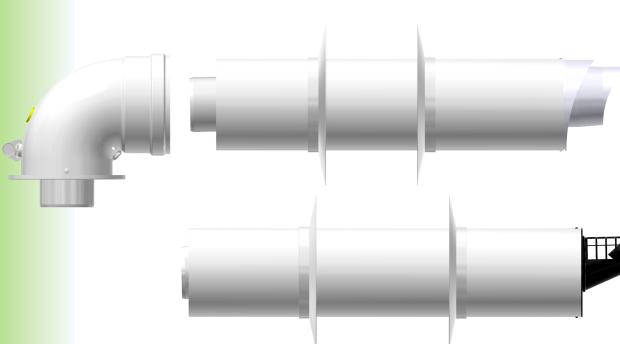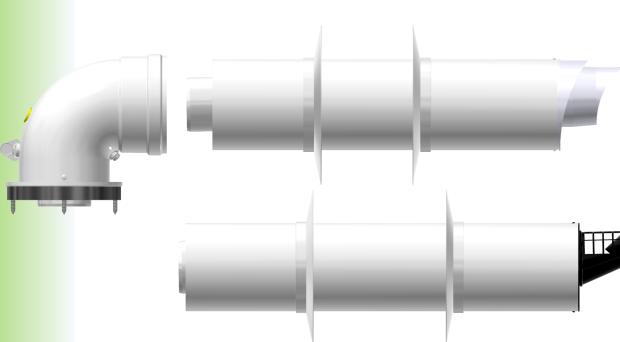KIT-20
COMPATIBILE PER:
Suitable for: RADIANT

KIT-23
COMPATIBILE PER:
Suitable for: FONDITAL


KIT Ø60/100		KIT Ø60/100	
L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs207P	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs207PP	55,31	01

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs207F1P	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs207F1PP	55,31	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100		STARTING BEND Ø60/100	
CODE	€/Pcs	CODE	€/Pcs
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPsK20B	34,46	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK20BP	25,12	01

PARTENZA VERTICALE Ø60/100		VERTICAL STARTING Ø60/100	
CODE	€/Pcs	CODE	€/Pcs
PVRPPs610B	31,42	01	

RACCORDI DI PARTENZA		STARTING ADAPTERS	
CODE	€/Pcs	CODE	€/Pcs
RPPs08PI06RB	25,94	01	

KIT Ø60/100		KIT Ø60/100	
L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs237P	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs237PP	55,31	01

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs237F1P	58,77	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs237F1PP	55,31	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100		STARTING BEND Ø60/100	
CODE	€/Pcs	CODE	€/Pcs
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPsK23B	34,46	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK23BP	25,12	01


PARTENZA VERTICALE Ø60/100		VERTICAL STARTING Ø60/100	
CODE	€/Pcs	CODE	€/Pcs
PVFOPPs610B	31,42	01	

RACCORDI DI PARTENZA		STARTING ADAPTERS	
CODE	€/Pcs	CODE	€/Pcs
RPPs08PI06FOB	25,94	01	

Ø 60/100


SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

LINEA CONDENSAZIONE
CONDENSING LINE

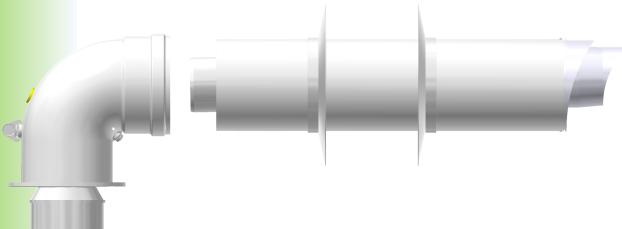
**KIT-24****COMPATIBILE PER:**
Suitable for: THERMEX

KIT Ø60/100

L	CODE	€/Pcs	Box
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs247P	53,22	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs247PP	50,22	01

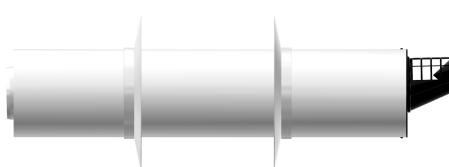
Ø100 in Metallo
Ø100 in Metal

Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCPPs247F1P	53,22	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	750 KITCPPs247F1PP	50,22	01




CURVA DI PARTENZA Ø60/100

STARTING BEND Ø60/100	CODE	€/Pcs	Box
Ø100 in Alluminio Pressofuso Ø100 in Die Cast Aluminum	CCPPsK24B	32,35	01
Ø100 in Plastica Ø100 in Plastic	CCPPsK24BP	20,81	01

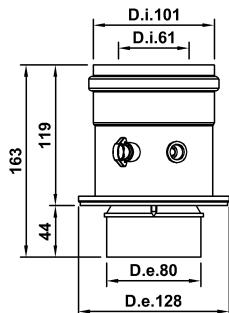

PARTENZA VERTICALE Ø60/100

VERTICAL STARTING Ø60/100	CODE	€/Pcs	Box
	PVTPPs610FFB	22,41	01

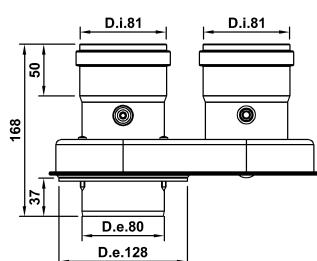

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SPLITTER	CODE	€/Pcs	Box
PP/Metal	SPPs0808TMFFB	36,07	01



LINEA CONDENSAZIONE
CONDENSING LINE

SISTEMA COASSIALE
CONCENTRIC SYSTEM

Ø 60/100



CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F
87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCPPs87610MFB	28,04	01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die Cast Aluminum

CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F
87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCPPs87610MFBP	18,84	01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic



CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONI
87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTIONS

CODE	€/Pcs	Box
CCPPsI87610MFB	32,08	01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die Cast Aluminum

CURVA COASSIALE 87°
LARGO RAGGIO M/F CON ISPEZIONI
87° CONCENTRIC BEND LARGE RADIUS M/F
WITH INSPECTIONS

CODE	€/Pcs	Box
CCPPsI87610MFBP	21,90	01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic



CURVA COASSIALE 45° M/F
45° CONCENTRIC BEND M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCPPs45610MFB	26,82	01

Ø100 in Alluminio Pressofuso
Ø100 in Die Cast Aluminum

CURVA COASSIALE 45° M/F
45° CONCENTRIC BEND M/F

CODE	€/Pcs	Box
CCPPs45610MFBP	17,65	01

Ø100 in Plastica
Ø100 in Plastic



AUMENTO COASSIALE M/F
CONCENTRIC ADAPTER M/F
Ø60/100 – Ø80/125


CODE	€/Pcs	Box
MMFPPs610825B	25,58	01

Attacco Fumi Ø60 - Ø125/100 in Acciaio
Fastening Ø60 - Ø125/100 in Steel Material

KIT PER RACCORDO
TUBO/TUBO COASSIALE
KIT FOR JUNCTION COAXIAL PIPE/PIPE

CODE	€/Pcs	Box
FMPVPPs10MC06	26,82	02

Manicotto EPDM/Fascetta per tubo/tubo Ø100
EPDM muff, Ø100 clamp for pipe/pipe



RACCORDO
COASSIALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL COAXIAL ADAPTER

CODE	€/Pcs	Box
R6010080B	34,08	01

Ø100 Alluminio Estruso Verniciato Bianco
Ø100 Extruded Aluminum White Painted

RACCORDO
COASSIALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL COAXIAL ADAPTER

CODE	€/Pcs	Box
R6010080N	33,48	01

Ø100 Alluminio Estruso Naturale
Ø100 Natural Extruded Aluminum



RACCORDO DI PARTENZA SCARICO
FUMI PER CALDAIE ESTERNE
“UNIVERSALE”
“UNIVERSAL” STARTING ADAPTER FLUE
OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS

CODE	€/Pcs	Box
PVE0608B	17,00	01

Attacco Fumi Ø60 - Uscita Fumi Ø80
Fastening Ø60 - Flue Outlet Ø80

NEW

MANICOTTO Ø100 ASOLATO PER
RACCORDO DI PARTENZA ESTERNO
“UNIVERSALE”
“UNIVERSAL” Ø100 SLEEVE WITH SLOT FOR
EXTERNAL STARTING ADAPTER

CODE	€/Pcs	Box
MARPE	06,50	01



Ø 60/100


SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

LINEA CONDENSAZIONE
CONDENSING LINE



CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs
CONCENTRIC PIPES WITH PPs TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
1000	KITMPPs610P	34,34	01
750	KITMPPs075P	30,15	01
500	KITMPPs050P	25,71	01
1000	KITMPPs610PP	27,59	01
750	KITMPPs075PP	24,86	01
500	KITMPPs050PP	20,63	01

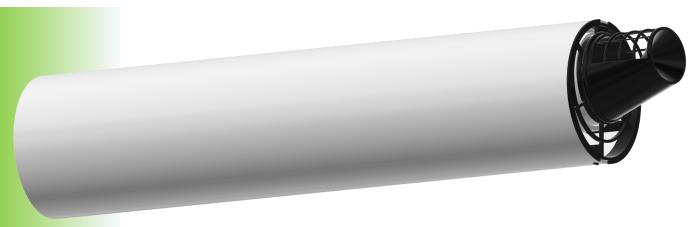

CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA
CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
1000	KITMPPs610PF1B	34,34	01
750	KITMPPs075PF1B	30,15	01
500	KITMPPs050PF1B	25,71	01



PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

L	CODE	€/Pcs	
2000	KPCBPPs6200B	45,67	01
1000	KPCBPPs6100B	26,21	01
500	KPCBPPs6050B	19,78	01
250	KPCBPPs6025B	12,70	01
2000	KPCBPPs6200BP	36,73	01
1000	KPCBPPs6100BP	22,20	01
500	KPCBPPs6050BP	17,43	01
250	KPCBPPs6025BP	11,64	01



TERMINALE COASSIALE PER
SCARICO/ASPIRAZIONE IN PPs
PPs TERMINAL FOR CONCENTRIC
FLUE OUTLET/AIR INLET

CODE	€/Pcs	
TERMPPs	08,28	10



ROSONE COPRIMURO
WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCEP10	04,99	20
EPDM BIANCO WHITE EPDM			



ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCPE10	04,99	18
PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE			



GUARNIZIONE
SEAL

Ø	CODE	€/Pcs	
100	ORL10EPDM	01,83	10

EPDM Triplo Labbro Triple Lip EPDM

TERMINALE ORIZZONTALE
SCARICO FUMI ANTIGOCCIA
FLUE OUTLET HORIZONTAL
ANTI DRIP TERMINAL



ANTI-UV Polipropilene Nero

Black Polypropylene



MANICOTTO TUBO/TUBO CON
FASCETTA AD AGGANCIO RAPIDO
MUFF PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMPS



Ø	CODE	€/Pcs	
100	FMPV10B	10,04	12

Manicotto in Silicone Bianco / Fascetta in Acciaio
White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp



SCIVOLANTE
LUBRICANT



CODE	€/Pcs	
SCIVOLANTE	05,17	01


Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PPs
250ml tube of silicon lubricant for PPs products

J-LINE



CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE PPs ANTIGOCCIA
 CONCENTRIC PIPES WITH PPs ANTI-DROP TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
Ø125 in Metallo Ø125 in Metal	1000 JKITMPPs8121F1B	47,87	01
	750 JKITMPPs8127F1B	41,67	01

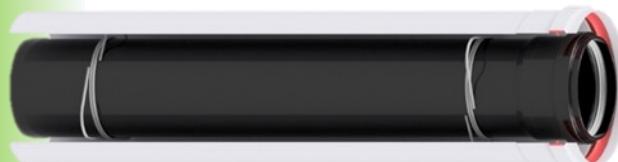

PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F
 CONCENTRIC EXTENSIONS M/F

L	CODE	€/Pcs	Box
2000 JKPCBPPs8120B	59,56	01	
Ø125 in Metallo Ø125 in Metal	1000 JKPCBPPs8121B	32,76	01
	500 JKPCBPPs8125B	23,82	01
	250 JKPCBPPs8122B	19,36	01



CURVA 87° LARGO RAGGIO M/F
 BEND 87° LARGE RADIUS M/F

CODE	€/Pcs	Box
JCCPPs87812MFB	30,85	01

Ø125 in Alluminio Pressofuso
 Ø125 in Die Cast Aluminum

CURVA 45° M/F
 BEND 45° M/F

CODE	€/Pcs	Box
JCCPPs45812MFB	29,49	01

Ø125 in Alluminio Pressofuso
 Ø125 in Die Cast Aluminum





SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	€/Pcs	Box
SPPs08125MFB	34,87	01

Attacco in PPs Ø80/80 M/M
Fastening in PPs Ø80/80 M/M

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	€/Pcs	Box
SPPs08125FFB	36,69	01

Attacco in PPs Ø80/125 M/F
Fastening in PPs Ø80/125 M/F



SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	€/Pcs	Box
SPPs08125MMB	34,87	01

Attacco in PPs Ø80/125 M/M
Fastening in PPs Ø80/125 M/M

SDOPPIATORE MONOBLOCCO
SPLITTER

CODE	€/Pcs	Box
S101510FFB	28,23	01

Attacco Fastening
Ø80/125 M/M



MANICOTTO TUBO/TUBO CON
FASSETTA AD AGGANCIO RAPIDO
WHITE EPDM SLEEVE WITH METAL CLAMP

CODE	€/Pcs	Box
FMPV125B	20,70	05

Manicotto in EPDM bianco - Fascetta in Acciaio
Steel White EPDM Sleeve with Metal Clamp

PARTENZA VERTICALE
VERTICAL STARTING



Con Ispezione Aria/Fumi With Air/Flue Inspection



ROSONE COPRIMURO
WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	Box
125	RCEP125	07,96	14

EPDM

COLLARE
WALL BRACKET

CODE	€/Pcs	Box
COFERB125	12,83	25

In Acciaio - Lunghezza gambo 200mm
In Steel - Anchor lenght 200mm



SCIVOLANTE
LUBRICANT

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TERM08F1N	07,81	10

Tubetto da 250ml di lubrificante siliconico per
prodotti in PPs
250ml tube of silicon lubricant for PPs products

TERMINALE ORIZZONTALE ANTIGOCCIA
HORIZONTAL ANTI DRIP TERMINAL

PATENTED



ANTI-UV Polipropilene Nero
Black Polypropylene



Isolamento da raggi U.V.
Isolation from U.V.

Presa Aria Regolabile
Adjustable Air Outlet

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side



Scarica le certificazioni dal nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "CONDENSAZIONE CAMINI A TETTO" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200\text{Pa}$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C .

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 m. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

Il "SISTEMA CAMINI A TETTO Ø60/100 Ø80/125" è realizzato con un condotto interno in PPs di spessore di 2,00mm e il lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione. I condotti esterni sono realizzati in Rame, Acciaio Inox 304 BA, PVC o Alluminio. La guarnizione in EPDM a triplo labbro assicura una tenuta ottimale per lo scarico dei fumi e resistenza agli acidi di condensa. Nel polipropilene (PPs) da noi utilizzato è incluso un additivo Autoestinguente, che garantisce una maggiore sicurezza ai prodotti.

La verniciatura a polveri dona uniformità di colore su tutto il condotto.

The "ROOF TERMINAL SYSTEM LINE Ø60/100 Ø80/125" it is made with an internal PPs duct with a thickness of 2.00 mm and tapered male side to facilitate quick and correct installation.

The external ducts are made of Copper, 304 BA Stainless Steel, PVC or Painted Aluminum, the powder coating gives uniformity of color across the entire duct. The EPDM triple lip seal guarantees an optimal seal against fumes discharge and resistance to condensation acids. In polypropylene (PPs) used by us, we also use a self-extinguishing additive, to ensure greater safety of products.

FIELD OF USE: The products of the line "ROOF TERMINAL SYSTEM" are designed to be used in the service of condensation boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200\text{Pa}$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 120°C .

INSTALLAZIONE:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector. The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL



L	CODE	€/Pcs	
1050	KTCPGs812MN	98,76	01

Attacco Ø80/125 M/M
Con regolazione aria
Comburente
Ø125 in PVC nero
*Fastening Ø80/125 M/M
With regulation air comburent
PVC Black Ø125*

CODE	€/Pcs	
KTCSPPs08N	79,79	01

Attacco Scarico Fumi Ø80
Ø125 in PVC nero
SOLO PER SCARICO
FUMI
*Ø80 Flue Gas Fastening
PVC Black Ø125
ONLY FLUE OUTLET*

CODE	€/Pcs	
KTCSPPs610N	110,06	01

Attacco Scarico Fumi Ø80 M
Aspirazione Aria Ø80 M
Con regolazione aria Comburente
Ø125 in PVC nero
*Ø80 Flue Gas Fastening M
Ø80 Air Inlet M
With regulation air comburent
PVC Black Ø125*

CODE	€/Pcs	
KTCPGs610MN	101,91	01

Attacco Ø60/100 M/M
Con regolazione aria Comburente
Ø125 in PVC nero
*Fastening Ø60/100 M/M
With regulation air comburent
PVC Black Ø125*

CAMINO A TETTO COASSIALE CONCENTRIC ROOF TERMINAL



L	CODE	€/Pcs	
1070	KTCPGs610R	135,56	01

Attacco Ø60/100 M/M
Terminale Rame
Ø100 Rame-Alluminio
*Fastening Ø60/100 M/M
Copper Terminal
Copper/Aluminum Ø100*

CODE	€/Pcs	
KTCPGs610I	119,56	01

Attacco Ø60/100 M/M
Terminale Inox AISI 304
Ø100 Acciaio Inox AISI 304
*Fastening Ø60/100 M/M
AISI 304 Stainless Steel Terminal
AISI 304 Stainless Steel Ø100*

CODE	€/Pcs	
KTCPGs610V	109,99	01

Attacco Ø60/100 M/M
Terminale Inox AISI 304
Ø100 Alluminio
Verniciato Bianco
*Fastening Ø60/100 M/M
AISI 304 Stainless Steel Terminal
White Aluminum painted Ø100*

CODE	€/Pcs	
KTCPGs610N	106,01	01

Attacco Ø60/100 M/M
Terminale Inox AISI 304
Ø100 Alluminio Naturale
*Fastening Ø60/100 M/M
AISI 304 Stainless Steel Terminal
Natural Aluminum Ø100*


TESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TERM08VR	37,20	01

Attacco in Acciaio Ø80 M
Steel Fastening Ø80 M

TESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD

Ø	CODE	€/Pcs	Box
80	TCPPs80	35,38	01
100	TCPPs100	36,71	01

Attacco in PPs Ø80 M Fastening in PPs Ø80 M
Attacco in PPs Ø100 M Fastening in PPs Ø100 M



RIDUZIONE IN ALLUMINIO

Ø140 F / Ø100 F


ALUMINUM ADAPTER Ø140 F / Ø100 F





CODE	€/Pcs	Box
RID1410N	18,50	01

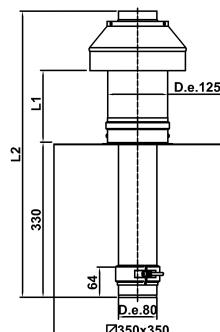
CACCIAPIRELLA A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	Box
L1=150 L2=600	TERM80125150N	92,76	01
L1=300 L2=750	TERM80125300N	97,51	01

Attacco in Acciaio Ø80 M
Steel Fastening Ø80 M

TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO
TILE FOR ROOF TERMINAL

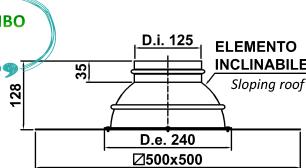CODE	€/Pcs	Box
TEGTPN	26,20	01

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo)
Universal fastening (valid for all the roof terminals listed of this catalogue)

TEGOLA PER CAMINI A TETTO INCLINATO
TILE FOR SLOPED ROOF FIREPLACES

CODE	€/Pcs	Box
TEGNN	54,93	01
TEGNNUB	58,90	01

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo),
con conversa in lastra di gomma con anima di alluminio (NO PIOMBO).
Universal fastening (valid for all the roof terminal listed of this catalogue),
with a rubber sheet with an aluminum core (NO LEAD).


NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA

(ACCESSORI PER TUTTE LE LINEE)

CONDENSATE NEUTRALIZER (ACCESSORIES FOR ALL LINES)

LINEA CONDENSAZIONE

CONDENSING LINE



Completo di / Complete with "BG25".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=400 / c=235 / d=640

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI DA 1500Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 1500 Kw


CODE	€/Pcs	
NC1500	328,61	01



25 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG25	52,32	01



Completo di / Complete with "BG10".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=300 / c=235 / d=400

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI DA 350Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 350 Kw


CODE	€/Pcs	
NC300	181,07	01



10 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG10	33,54	01



Completo di / Complete with "BG07".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=300 / c=235 / d=400

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI DA 200Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 200 Kw


CODE	€/Pcs	
NC200	166,00	01



7 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG07	25,49	01



Completo di / Complete with "BG05".
Tubo di Alimentazione / Supply Pipe: Ø40
Tubo Scarico / Exhaust Pipe: Ø20
Dimensioni / Dimensions: a=200 / c=185 / d=300

NEUTRALIZZATORE PER IMPIANTI DA 120Kw NEUTRALIZER FOR SYSTEMS AT 120 Kw

CODE	€/Pcs	
NC120	135,00	01



5 Kg

BUSTA DI RICARICA CON GRANULATO RECHARGE ENVELOPE WITH GRANULATE

CODE	€/Pcs	
BG05	18,78	01