



LINEA CONVENZIONALE INDICE

CONVENZIONAL LINE INDEX



SISTEMA IMPIANTI RADIANTI

RADIANT SYSTEM

Tubi, Curve, Condotti, Prolunghe e Sdoppiatori <i>Pipes, Bends, Extensions, Concentric Pipes and Splitter</i>	Ø80 - 100 - 130 Ø80/125	<i>Pag.</i>	44
Camini a Tetto Coassiali <i>Concentric Roof Terminals</i>	Ø100/150 Ø80/125		45
Raccordi <i>Fittings</i>	Ø100 - 130		45

SISTEMA MONOPARETE

SINGLE WALL SYSTEM

Tubi <i>Pipes</i>	Ø60 - 80 - 100	<i>Pag.</i>	48
Curve e Tee <i>Bends and Tee</i>	Ø60 - 80 - 100		49
Accessori <i>Accessories</i>	Ø60 - 80 - 100		50

SISTEMA COASSIALE

CONCENTRIC SYSTEM

Kit Completi, Curve, Partenze Verticali, Condotti Universali <i>Complete Kit, Bends, Vertical Startings and Universal Extensions</i>	Ø60/100	<i>Pag.</i>	52
Curve Pressofuse <i>Die Casting Bends</i>	Ø60/100		61
Curve Stampate <i>Moulded Bends</i>	Ø60/100		61
Condotti Universali <i>Universal Extensions</i>	Ø60/100		62
Accessori <i>Accessories</i>	Ø60/100		63
Tubi, Curve e Accessori <i>Pipes, Bends and Accessories</i>	Ø80/125		64

SISTEMA CAMINI A TETTO

ROOF TERMINAL SYSTEM

Camini Attacco Ø80/125 <i>Terminals Fastening Ø80/125</i>	Ø80/125	<i>Pag.</i>	66
Camini Attacco Ø60/100 <i>Terminals Fastening Ø60/100</i>	Ø80/125		66
Camini Attacco Ø60/100 <i>Terminals Fastening Ø60/100</i>	Ø60/100		66
Accessori <i>Accessories</i>			67

SISTEMA IMPIANTI RADIANTI

RADIANT SYSTEM




L=500 TUBI M/F L=500 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO NATURALE - NATURAL ALUMINUM			
80	EUR85MFN	09,27	09
100	TA105MFN	16,07	06
Sp. Thk. 0,5 ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL AISI 3042B			
130	TI304130050MF	23,52	01

CURVE 90° M/F 90° BENDS M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
Sp. Thk. 2 ALLUMINIO NATURALE - NATURAL ALUMINUM			
80	EUR9008N	08,88	20
100	CAP9010N	20,16	08
Sp. Thk. 0,5 ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL AISI 3042B			
130	CI30413090MF	31,86	01



L=1000 TUBI M/F L=1000 PIPES M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
Sp. Thk. 1 ALLUMINIO NATURALE - NATURAL ALUMINUM			
80	EUR81MFN	13,19	10
100	TA101MFN	23,21	07
Sp. Thk. 0,5 ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL AISI 3042B			
130	TI304130100MF	41,48	01

CURVE 45° M/F 45° BENDS M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
Sp. Thk. 2 ALLUMINIO NATURALE - NATURAL ALUMINUM			
80	EUR4508N	08,88	15
100	CAP4510N	16,74	06
Sp. Thk. 0,5 ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL AISI 3042B			
130	CI30413045MF	27,36	01



CONDOTTO COASSIALE CON TERMINALE ALLUMINIO CONCENTRIC PIPE WITH ALUMINUM TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
750	KITM812575RPAG	42,55	01

CONDOTTO COASSIALE CON TERMINALE ALLUMINIO CONCENTRIC PIPE WITH ALUMINUM TERMINAL

L	CODE	€/Pcs	
1000	KITM1015075RPAG	109,27	01

PROLUNGA COASSIALE BICCHIERATE M/F CONCENTRIC PIPE M/F

L	CODE	€/Pcs	
1000	KPCB8121B	45,53	01

CURVA M/F 90° 90° BEND M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80/125	CCP812590MFB	34,32	01

Alluminio Pressofuso / Die Cast Aluminum

CURVA M/F 45° 45° BEND M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
80/125	CCP812545MFB	32,64	01

Alluminio Pressofuso / Die Cast Aluminum


SDOPPIATORE MONOBLOCCO SPLITTER

Ø	CODE	€/Pcs	
80/125	S08125MFB	25,08	01

Attacco Fastening
Ø80/125 F/F

CAMINO A TETTO COASSIALE


CONCENTRIC ROOF TERMINAL

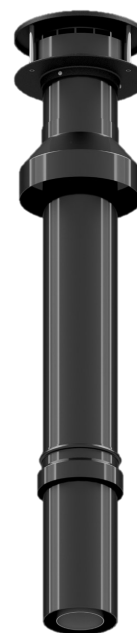

L	CODE	€/Pcs	
1150	KTCGFLEX	181,67	01
Attacco Ø100/100 M/F Con interasse Variabile Tubo Interno Ø100 in Alluminio Etruso Tubo Esterno Ø150 in Metallo nero <i>Fastening Ø100/100 M/F With variable wheelbase Metal Black Ø150 external pipe Extruded aluminum Ø100 internal tube</i>			

L	CODE	€/Pcs	
1150	KTC100150N	181,67	01
Attacco Ø100/100 M/M Con Interasse di L=140 Tubo Interno Ø100 in Alluminio Etruso Tubo Esterno Ø150 in Metallo nero <i>Fastening Ø100/100 M/F With a wheelbase of L=140 Metal Black Ø150 external pipe Extruded aluminum Ø100 internal tube</i>			

L	CODE	€/Pcs	
1050	KTC812N	102,46	01
Attacco Ø80/125 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Fastening Ø80/125 M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>			



RACCORDO QUADRO/TONDO NERO


BLACK QUADRATE/ROUND FITTING

Ø	CODE	€/Pcs	
100	ADQ100	25,65	01
Attacco Quadro / Square Fastening 58x68 Uscita Tonda / Round Outlet Ø100 In Acciaio al Carbonio <i>In Carbon Steel</i>			

RACCORDO QUADRO/TONDO NERO

BLACK QUADRATE/ROUND FITTING

Ø	CODE	€/Pcs	
130	ADQ130	35,88	01
Attacco Quadro / Square Fastening 71,5x81 Uscita Tonda / Round Outlet Ø130 In Acciaio Inox <i>In Stainless Steel</i>			





SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it



LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

SISTEMA MONOPARETE
SINGLE WALL SYSTEM



Il “**SISTEMA MONOPARETE**” è realizzato con una bicchieratura calibrata e il lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale per lo scarico dei fumi.

I condotti sono realizzati in Alluminio Estruso in lega EN AW-6060 e le curve in Alluminio Pressofuso in Lega EN AB-46100. La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore.

*The “**SINGLE WALL SYSTEM**” is made with a calibrated socket and a tapered male side to facilitate quick and correct installation.*

The pipes are made of Extruded Aluminum in EN AW-6060 alloy and the bends are made of Die Cast Aluminum in EN AB-46100 alloy.

The powder coating ensures uniformity of colour throughout the duct.

The triple lip silicone gasket ensures an optimal seal to the fumes outlet.



Scarica le certificazioni dal nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “SISTEMA MONOPARETE” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a convenzionali a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslo-rotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discorde tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’accoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio silicico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione

Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezzature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Seguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc.

E’ tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “SINGLE WALL SYSTEM” are designed to be used in the service of conventional boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly.

To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

SISTEMA MONOPARETE

SINGLE WALL SYSTEM

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE



TUBI M/F M/F PIPES

Ø	L	CODE	€/Pcs	
<i>Sp. Thk. 1 ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM</i>				
60	2000	TA026MFB	23,08	02
60	1000	TA061MFB	14,99	09
60	500	TA065MFB	11,18	10
60	250	TA062MFB	08,33	02
<hr/>				
		TAL28MFB	32,82	10
80	2000	EUR28MFB	29,24	10
		EUR28MFB1	35,09	01
		TAL15MFB	26,08	10
80	1500	EUR15MFB	23,25	10
		EUR15MFB1	27,90	01
		TAL81MFB	16,38	10
80	1000	EUR81MFB	14,00	10
		EUR81MFB1	15,40	01
		TAL85MFB	11,36	09
80	500	EUR85MFB	10,35	09
		EUR85MFB1	12,42	01
		TAL82MFB	08,15	12
80	250	EUR82MFB	07,36	12
		EUR82MFB1	08,83	01
<hr/>				
	2000	TA120MFB	46,64	07
		TA120MFB1	55,73	01
	1000	TA101MFB	25,04	07
100		TA101MFB1	30,05	01
	500	TA105MFB	17,44	06
		TA105MFB1	20,93	01
	250	TA102MFB	08,72	01



TUBI M/F M/F PIPES

Ø	L	CODE	€/Pcs	
<i>Sp. Thk. 1,5 ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM</i>				
60	1000	TA161MFB	17,68	09
60	500	TA165MFB	13,00	10
60	250	TA162MFB	09,68	02
<hr/>				
		TA928MFB	41,74	10
80	2000	EU928MFB	39,71	10
		TA915MFB	31,35	10
80	1500	EU915MFB	29,82	10
		TA981MFB	21,39	10
80	1000	EU981MFB	20,37	10
		TA985MFB	13,00	09
80	500	EU985MFB	12,34	09
		TA982MFB	10,04	12
80	250	EU982MFB	09,57	12



MANICOTTO TELESCOPICO M/F M/F TELESCOPIC SLEEVE

Ø	L	CODE	€/Pcs	
<i>ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM</i>				
80	210	MSMF821V	12,64	02



MANICOTTI F/F F/F SLEEVES

Ø	CODE	€/Pcs	
<i>ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM</i>			
60	MFF6060B	10,24	02
80	MFF0808V	13,00	01
100	MFF1010B	14,48	01



TUBI M/F CON SPORTELLO ISPEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE M/F PIPES WITH HORIZONTAL/VERTICAL INSPECTION DOOR

Ø	CODE	€/Pcs	
<i>ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM</i>			
60	TCSI060B	18,93	01
80	TCSI080B	19,07	01
100	TCSI100B	22,08	01



MANICOTTI M/F M/F SLEEVES

Ø	CODE	€/Pcs	
<i>ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM</i>			
60	MMF6060B	07,94	02
80	MMF0808V	09,68	02



MANICOTTI M/M M/M SLEEVES

Ø	CODE	€/Pcs	
<i>ALLUMINIO NATURALE - NATURAL ALUMINUM</i>			
60	MMM6060N	05,24	02
80	MMM0808N	05,81	02



MANICOTTI M/F CON RACCOLTA SCARICO CONDENSA M/F SLEEVES WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

Ø	CODE	€/Pcs	
<i>ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM</i>			
60	TSC6014B	24,02	01
80	TSC8019B	24,56	01



MANICOTTO M/F CON PRESA ISPEZIONE FUMI/ARIA M/F SLEEVE WITH INSPECTION AIR/FLUE OUTLET

Ø	CODE	€/Pcs	
<i>ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM</i>			
80	TFA8012B	14,80	01





RIDUZIONI M/F M/F ADAPTERS

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM			
80/60	MFM0608B	14,04	02
100/80	MMF0801V	16,16	01
120/80	MFM0812B	17,18	01

RIDUZIONI F/M F/M ADAPTERS

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM			
80/60	MMF0608B	14,79	02
80/70	MMF0708B	15,84	02
100/80	MFM0108V	16,52	01



RIDUZIONI F/F F/F ADAPTERS

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM			
80/60	MFF0608B	15,15	02
100/80	MFF0108V	22,58	01

RIDUZIONI M/M M/M ADAPTERS

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO BIANCO - WHITE ALUMINUM			
80/60	MMM0608B	11,44	02
100/80	MMM0801V	11,94	01



CURVE M/F 90° M/F 90° BENDS

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO WHITE DIE CAST ALUMINUM			
60	CAP9006B (r=60)	15,59	06
	CAP9008B (r=40)	11,87	20
	EUR9008B (r=40)	09,57	20
80	EUR9008B1 (r=40)	11,48	01
	CAP9086B (r=60)	15,54	12
	CAP9086B1 (r=60)	18,65	01
100	CAP9010B (r=60)	20,99	08
	CAP9010B1 (r=60)	25,19	01


**CURVE M/F 90° CON ISPEZIONE
M/F 90° BENDS WITH INSPECTION**

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO WHITE DIE CAST ALUMINUM			
80	CAPI908B (r=40)	14,64	01
	CAPI986B (r=60)	18,41	01



**CURVE M/F 90°
CON STAFFA DI SOSTEGNO
M/F 90° BENDS WITH SUPPORT BRACKET**

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO NATURALE NATURAL DIE CAST ALUMINUM			
80	EURST9008N	36,66	04

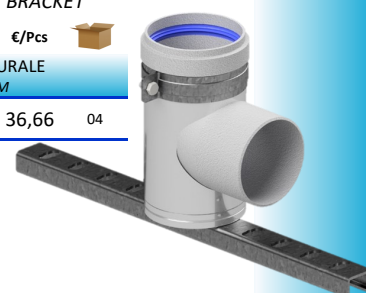

CURVE F/F 90° F/F 90° BENDS

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO WHITE DIE CAST ALUMINUM			
80	CAPF908B (r=40)	14,64	12
	CAPF986B (r=60)	17,68	12
	EURF908B (r=40)	11,75	12
	EURF908B1 (r=40)	14,10	01

CURVE M/F 45° M/F 45° BENDS

Ø	CODE	€/Pcs	
ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO WHITE DIE CAST ALUMINUM			
60	CAP4506B (r=60)	14,66	06
	CAP4508B (r=40)	11,87	15
80	EUR4508B (r=40)	09,57	15
	EUR4508B1 (r=40)	11,48	01
100	CAP4510B (r=50)	17,18	06
	CAP4510B1 (r=50)	20,62	01


TEE M/M/F

Ø	CODE	€/Pcs	
BIANCO - WHITE			
60	TEIMM6V	17,16	01
	TEIMM8V	21,83	06
80	TEIMM8V1	26,20	01
	TEIMM10V	39,00	01



**TAPPI SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN PLUGS**

Ø	CODE	€/Pcs	
PA BIANCO - WHITE PA			
80	TISSC08V	13,11	06
	TISSC08V1	15,73	01



**TEE M/M/F CON TAPPO SCARICO
M/M/F TEE WITH CONDENSATION DRAIN PLUG**

Ø	CODE	€/Pcs	
BIANCO - WHITE			
60	TEISCM6V	27,51	02
80	TEISCM8V	32,61	06
	TEISCM8V1	39,13	01
100	TEISCM10V	53,57	01



**TEE M/M/F CON TAPPO ISPEZIONE
M/M/F TEE WITH INSPECTION PLUG**

Ø	CODE	€/Pcs	
BIANCO - WHITE			
100	TEIS10V	50,22	01



SISTEMA MONOPARETE

SINGLE WALL SYSTEM

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE



TERMINALI VERTICALI SCARICO FUMI FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERM06IA	17,24	06
80	TERM08IA	17,32	12
100	TERM10IA	18,00	01

Acciaio Inox AISI 304 *Stainless Steel AISI 304*



TERMINALI ORIZZONTALI SCARICO FUMI FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERM06I	07,51	12
80	TERM08I	07,74	10
100	TERM10I	08,46	08


Acciaio Inox AISI 304 *Stainless Steel AISI 304*



TERMINALE ORIZZONTALE ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET HORIZONTAL TERMINAL

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TERMAN08I	06,64	20


CON MOLLA ANTI-GELO
Acciaio Inox AISI 304
WITH ANTI-FREEZE SPRING
Stainless Steel AISI 304



TERMINALI ORIZZONTALI ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERM06P	03,36	10
80	TERM08P	03,36	30


Polipropilene *Polypropylene*



TERMINALI ORIZZONTALI ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
80	TERMA08IPG	09,20	12
100	TERMA10IPG	09,63	08


CON CAPPELLO PARAPIOGGIA
Acciaio Inox AISI 304
WITH RAIN CAP
Stainless Steel AISI 304



TERMINALI ORIZZONTALI ASPIRAZIONE ARIA AIR INLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	TERMA06I	05,74	10
80	TERMA08I	06,17	20
100	TERMA10I	06,92	08

Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304



MANICOTTI TUBO/TUBO CON FASCETTA AD AGGANCIAMENTO RAPIDO MUFFS PIPE/PIPE WITH QUICK-HOOK CLAMP

Ø	CODE	€/Pcs	
80	FMPV08SV	09,17	06
100	FMPV10B	10,04	12

Manicotto in Silicene Bianco / Fascetta in Acciaio
White Silicon Sleeve / Steel Metal Clamp



GUARNIZIONI IN SILICONE A CORDA CORD SILICON SEALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	OR06S	00,76	10
80	OR08S	00,83	10



ROSONI COPRIMURO WALL COVERS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	RCEP06	03,24	20
80	RCEP08	03,59	20
100	RCEP10	04,99	20

EPDM BIANCO *WHITE EPDM*



GUARNIZIONI IN SILICONE A TRIPLO LABBRIO TRIPLE LIP SILICON SEALS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	ORL06S	01,49	10
80	ORL08S	01,60	10
100	ORL10S	02,51	10



ROSONE COPRIMURO WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	
100	RCPE10	04,99	18


PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO
WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE



COLLARI WALL BRACKETS

Ø	CODE	€/Pcs	
60	COFERB06 (BIANCO)	04,44	25
80	COFERB (BIANCO)	04,97	25
100	COFERB10 (BIANCO)	08,92	25
100	COFER10N (NATURALE)	08,82	10

Acciaio—Lunghezza gambo 200mm
Steel—Anchor length 200mm

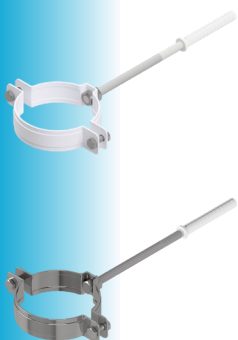

SCIVOLANTE *LUBRICANT*

CODE	€/Pcs	
SCIVOLANTE	05,17	01


Tubetto da 250ml di lubrificante silicene
250ml tube of silicon lubricant for PPs products





LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

SISTEMA COASSIALE
CONCENTRIC SYSTEM

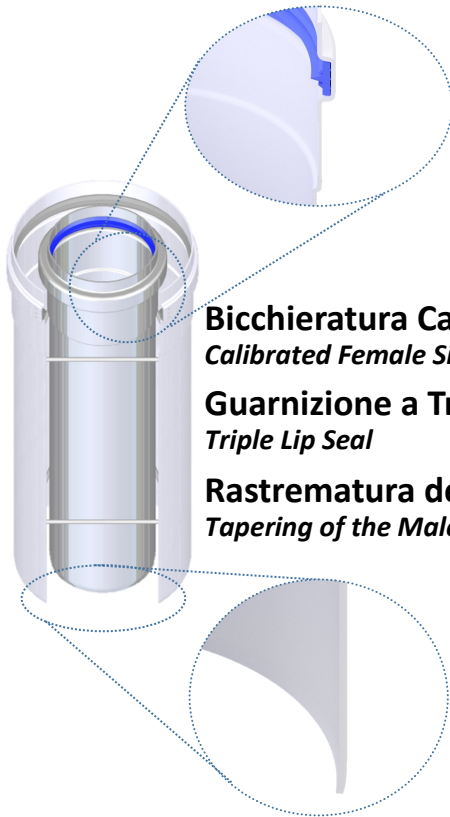

Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

Il “**SISTEMA COASSIALE**” è realizzato con una bicchieratura calibrata e il lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale per lo scarico dei fumi.

I condotti interni sono realizzati in Alluminio Estruso in lega EN AW-6060 e le curve in Alluminio Pressofuso in Lega EN AB-46100 o in Acciaio Stampato.

I condotti esterni sono realizzati in Metallo con la verniciatura a polveri che dona uniformità di colore.

*The “**CONCENTRIC SYSTEM**” is made with a calibrated socket and a tapered male side to facilitate quick and correct installation. The internal pipes are always made of extruded aluminum alloy EN AW-6060, and the bends are made of Die Cast aluminum alloy EN AB-46100 or stamped steel. The external ducts are made of white painted metal, the powder coating gives color uniformity throughout the entire duct. The triple lip silicone gasket ensures an optimal seal to the fumes outlet.*



Scarica le certificazioni dal nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “SISTEMA COASSIALE” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a convenzionali a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslo-rotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discorde tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’accoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio silicico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (*Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato*).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione

Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezzature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Seguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc.

E’ tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “CONCENTRIC SYSTEM” are designed to be used in the service of conventional boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator. Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc.

The use of iron / metal tools is strictly forbidden.


Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

KIT-01

COMPATIBILE PER: ARCA - BALTUR - BIASI - BONGIOANNI - EUROTERM - FINTERM - FONDITAL
Suitable for: HERMANN - LAMBORGHINI - PENSOTTI - PROTERM - RADIANT - RHOS
SANT'ANDREA - SARIGAS - SAVIO - SILE - SIME - UNICAL

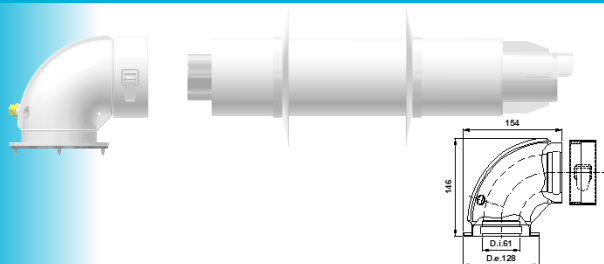

KIT Ø60/100	KIT Ø60/100		€/Pcs	
con Terminale/with terminal	PBT	L CODE		
Ø100 in Metallo	750	KITCI71P	47,25	01
Ø100 in Metal				


CURVA DI PARTENZA Ø60/100	STARTING BEND Ø60/100		€/Pcs	
Curva di Partenza in Acciaio Stampato		CODE		
Moulded Steel Starting Bend		CKKIT01B	25,35	01



PARTENZA VERTICALE Ø60/100	VERTICAL STARTING Ø60/100		€/Pcs	
		CODE		
		TVC610FFB	23,06	01



PARTENZA VERTICALE Ø60/100	VERTICAL STARTING Ø60/100		€/Pcs	
		CODE		
		TVC610MSIB	13,66	01

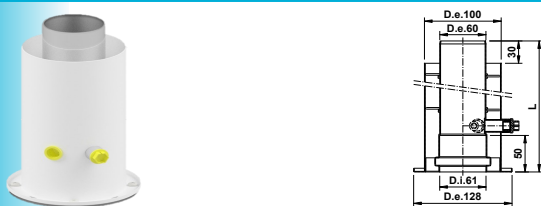

PARTENZA VERTICALE Ø60/100	VERTICAL STARTING Ø60/100		€/Pcs	
	L	CODE		
	1000	KVI610B	35,17	01
	500	KVI650B	27,29	01



RACCORDI DI PARTENZA	STARTING ADAPTERS		€/Pcs	
		CODE		
		S080807B	24,02	01



RACCORDI DI PARTENZA	STARTING ADAPTERS		€/Pcs	
Compatibile per:		CODE		
<i>Suitable For:</i> RINNAI		S08PI07B	30,82	01




RACCORDI DI PARTENZA	STARTING ADAPTERS		€/Pcs	
Compatibile per:		CODE		
<i>Suitable For:</i> RADIANT		S080801RB	38,50	01



RACCORDI DI PARTENZA	STARTING ADAPTERS		€/Pcs	
Compatibile per:		CODE		
<i>Suitable For:</i> UNICAL		S080809B	29,47	01



SDOPPIATORE MONOBLOCCO	SPLITTER		€/Pcs	
		CODE		
		S08PIFFB	33,98	01

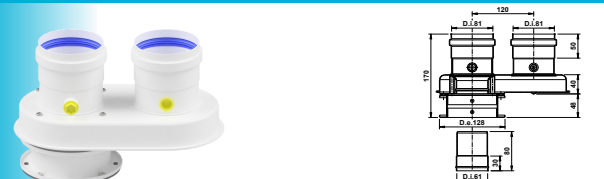


SDOPPIATORE MONOBLOCCO	SPLITTER		€/Pcs	
Compatibile anche per:		CODE		
<i>Also suitable For:</i> SAVIO		S08SAFFB	34,57	01



RACCORDO DI PARTENZA scarico fumi PER CALDAIE ESTERNE	STARTING ADAPTERS FOR FLUE OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS		€/Pcs	
		CODE		
		S61008UB	29,10	01

KIT-02

COMPATIBILE PER: **IMMERGAS**
Suitable for:

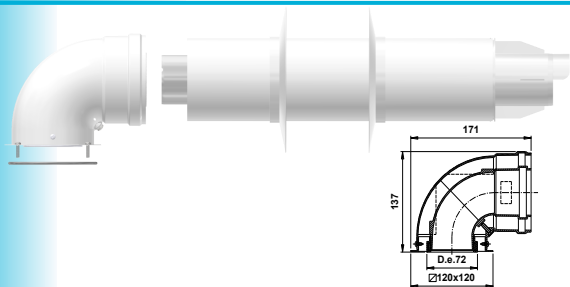


KIT Ø60/100	KIT Ø60/100	€/Pcs	
con Terminale/with terminal	PBT L CODE		
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCP72P	49,98	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100	STARTING BEND Ø60/100	€/Pcs	
Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso R60 Die Cast Aluminum Starting Bend Rm60	CODE		
	CCPK02B	28,00	01



PARTENZA VERTICALE Ø60/100	VERTICAL STARTING Ø60/100	€/Pcs	
	CODE		
	TVI610B	20,01	01

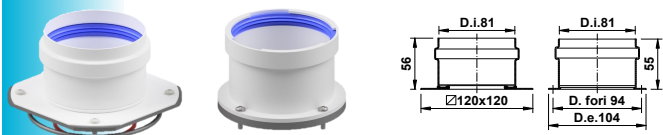

RACCORDI DI PARTENZA	STARTING ADAPTERS	€/Pcs	
	CODE		
	S080803B	25,94	01




RACCORDI DI PARTENZA	STARTING ADAPTERS	€/Pcs	
	CODE		
	S03BFB	17,58	01

KIT-03


COMPATIBILE PER: **BERETTA - RIELLO - SYLBER**
Suitable for:

COMPATIBILE PER SCALDABAGNI: **FONDITAL**
Suitable for water heater:

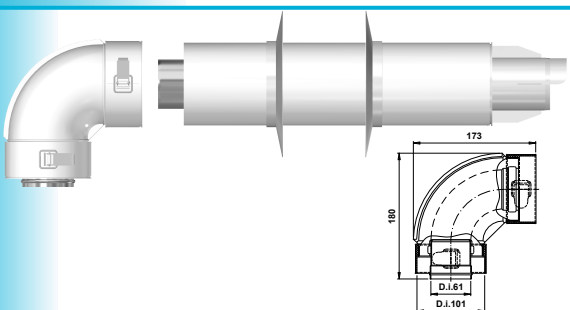

KIT Ø60/100	KIT Ø60/100	€/Pcs	
con Terminale/with terminal	PBT L CODE		
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITC73P	48,33	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100	STARTING BEND Ø60/100	€/Pcs	
Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend	CODE		
	CCKIT03B	25,35	01

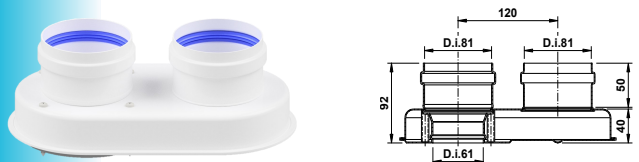

SDOPPIATORE MONOBLOCCO	SPLITTER	€/Pcs	
	CODE		
	S0808FFB	28,03	01



PARTENZA VERTICALE Ø60/100	VERTICAL STARTING Ø60/100	€/Pcs	
	CODE		
	PVB610FFB	25,99	01



RACCORDI DI PARTENZA	STARTING ADAPTER	€/Pcs	
	CODE		
Non compatibile per: Not suitable For: VISSMANN	S0808BR5B	31,64	01

Ø 60/100


SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE



KIT-04


COMPATIBILE PER: **ARGO - BAXI - ROCA**
Suitable for:

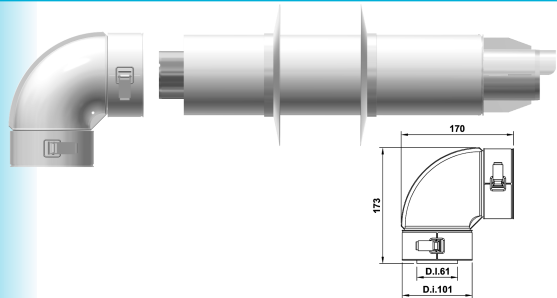

KIT Ø60/100	KIT Ø60/100		€/Pcs	
con Terminale/with terminal	PBT	L CODE		
Ø100 in Metallo	750	KITC74P	48,81	01
Ø100 in Metal				


CURVA DI PARTENZA Ø60/100 STARTING BEND Ø60/100

Curva di Partenza in	CODE	€/Pcs	
Acciaio Stampato	CCKIT04B	25,12	01
Moulded Steel Starting Bend			




PARTENZA VERTICALE Ø60/100 VERTICAL STARTING Ø60/100

	CODE	€/Pcs	
	PVO610FFB	23,75	01




RACCORDI DI PARTENZA STARTING ADAPTERS

	CODE	€/Pcs	
	S080806B	31,64	01



SDOPPIATORE MONOBLOCCO SPLITTER

	CODE	€/Pcs	
	S0808FFB	28,03	01




RACCORDO DI PARTENZA scarico fumi PER CALDAIE ESTERNE STARTING ADAPTERS FOR FLUE OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS

	CODE	€/Pcs	
	S61008FSFB	31,18	01

KIT-08

COMPATIBILE PER: **ARISTON - CHAFFOTEAUX**
Suitable for: **ECOFLAM - RHEEM RADI**
SIMAT - VAILLANT


COMPATIBILE PER SCALDABAGNI: **HERMANN/ SAUNIER DUVAL**
Suitable for water heater: **Opalia F NoX MET HSP**

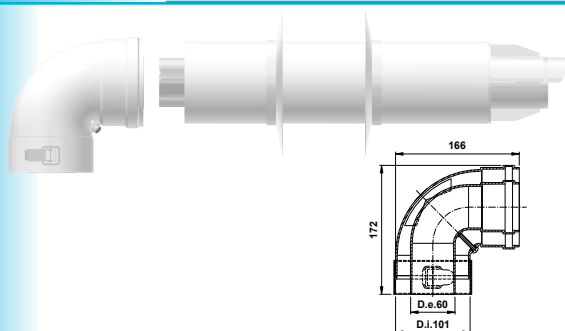

KIT Ø60/100	KIT Ø60/100		€/Pcs	
con Terminale/with terminal	PBT	L CODE		
Ø100 in Metallo	750	KITCP78P	49,78	01
Ø100 in Metal				

CURVA DI PARTENZA Ø60/100 STARTING BEND Ø60/100

Curva di Partenza in	CODE	€/Pcs	
Alluminio Pressofuso R60	CCPKIT08B	28,58	01
Die Cast Aluminum Starting Bend Rm60			

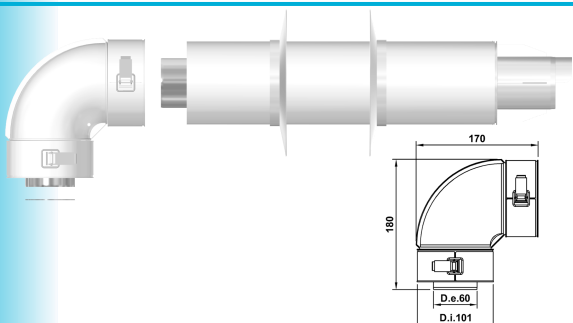

KIT Ø60/100	KIT Ø60/100		€/Pcs	
con Terminale / with terminal	PBT	L CODE		
Ø100 in Metallo	750	KITC78P	48,33	01
Ø100 in Metal				


CURVA DI PARTENZA Ø60/100 STARTING BEND Ø60/100

Curva di Partenza in	CODE	€/Pcs	
Acciaio Stampato	CCKIT08B	25,35	01
Moulded Steel Starting Bend			

KIT-08


COMPATIBILE PER: ARISTON - CHAFFOTEAUX
EcoFLAM - RHEEM RADI
Suitable for: SIMAT - VAILLANT

COMPATIBILE PER SCALDABAGNI: HERMANN/
SAUNIER DUVAL
Suitable for water heater: Opalia F NoX MET HSP



PARTENZA VERTICALE Ø60/100 VERTICAL STARTING Ø60/100


CODE	€/Pcs	
PVV610FFB	24,69	01



RACCORDI DI PARTENZA STARTING ADAPTER

CODE	€/Pcs	
S061008B	22,60	01


Non compatibile per:
Not suitable For: **VAILLANT**



SDOPPIATORE MONOBLOCCO SPLITTER

CODE	€/Pcs	
S08FFMFB	31,95	01


Compatibile per:
Suitable For: **VAILLANT mod. turboTEC**



SDOPPIATORE MONOBLOCCO SPLITTER

CODE	€/Pcs	
S08VMFFB	25,94	01


Compatibile per:
Suitable For: **VAILLANT**



SDOPPIATORE MONOBLOCCO SPLITTER


CODE	€/Pcs	
S0863FFB	27,28	01

RACCORDO DI PARTENZA scarico STARTING ADAPTERS FOR FLUE
fumi per CALDAIE ESTERNE OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS



CODE	€/Pcs	
S086014B	31,18	01


Compatibile per:
Suitable For: **VAILLANT**



CODE	€/Pcs	
S61008MSFB	31,18	01

KIT-13

COMPATIBILE PER: HERMANN/SAUNIER DUVAL
Suitable for:



KIT Ø60/100 KIT Ø60/100

con Terminale/with terminal	PBT	L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal		750	KITC137P	48,01	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100 STARTING BEND Ø60/100

Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend	CODE	€/Pcs	
	CCKIT13B	26,50	01

Ø 60/100


SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE




KIT-13

COMPATIBILE PER: **HERMANN/SAUNIER DUVAL**
Suitable for:




PARTENZA VERTICALE Ø60/100 *VERTICAL STARTING Ø60/100*

CODE	€/Pcs	
TVSD610FFB	33,20	01



SDOPPIATORE MONOBLOCCO *SPLITTER*

CODE	€/Pcs	
S08FFFB	39,20	01




RACCORDO DI PARTENZA scarico fumi PER CALDAIE ESTERNE *STARTING ADAPTERS FOR FLUE OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS*

CODE	€/Pcs	
S61008SDB	29,79	01


KIT-18

COMPATIBILE PER: **JUNKERS BOSCH**
Suitable for:

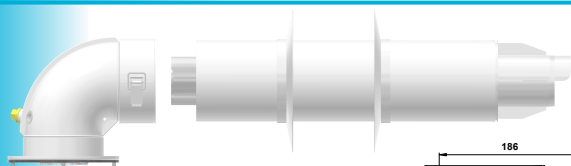


KIT Ø60/100 *KIT Ø60/100*

con Terminale/with terminal	PBT	L	CODE	€/Pcs	
Ø100 in Metallo		750	KITCI187P	48,54	01
Ø100 in Metal					




CURVA DI PARTENZA Ø60/100 *STARTING BEND Ø60/100*

Curva di Partenza in Acciaio Stampato	CODE	€/Pcs	
<i>Moulded Steel Starting Bend</i>	CKKIT18B	26,20	01




PARTENZA VERTICALE Ø60/100 *VERTICAL STARTING Ø60/100*

CODE	€/Pcs	
TVSC610FFB	31,65	01



FLANGIA DI RACCORDO PER COASSIALE IN PP *PP CONNECTING FLANGE FOR CONCENTRIC*

CODE	€/Pcs	
FL160PP	18,57	04




SDOPPIATORE MONOBLOCCO *SPLITTER*

CODE	€/Pcs	
S08SCFFB	38,85	01


KIT-18

COMPATIBILE PER: **JUNKERS BOSCH**
Suitable for:



SDOPPIATORE MONOBLOCCO *SPLITTER*

CODE	€/Pcs	
Con Attacco M/M Ø110/80 With M/M Ø110/80 fastening	S0811FFB	32,47 01





RACCORDO DI PARTENZA scarico fumi PER CALDAIE ESTERNE *STARTING ADAPTERS FOR FLUE OUTLET FOR EXTERNAL BOILERS*

CODE	€/Pcs	
	S61008JUB	31,18 01

KIT-19



COMPATIBILE PER: **FER - FERROLI**
Suitable for:

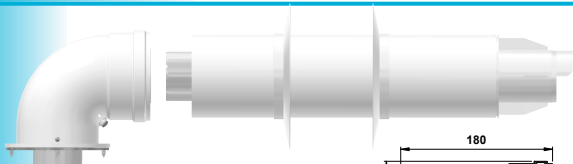

KIT Ø60/100	KIT Ø60/100	€/Pcs	
con Terminale/with terminal PBT L	CODE		
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITCP197P	49,78	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100 *STARTING BEND Ø60/100*



Curva di Partenza in Alluminio Pressofuso R60 Die Cast Aluminum Starting Bend Rm60	CODE	€/Pcs	
	CCPK19B	28,58	01

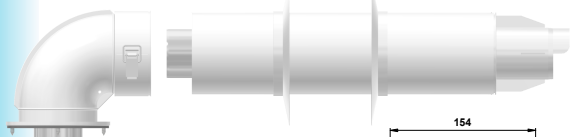


KIT Ø60/100	KIT Ø60/100	€/Pcs	
con Terminale / with terminal PBT L	CODE		
Ø100 in Metallo Ø100 in Metal	750 KITC197P	48,33	01

CURVA DI PARTENZA Ø60/100 *STARTING BEND Ø60/100*



Curva di Partenza in Acciaio Stampato Moulded Steel Starting Bend	CODE	€/Pcs	
	CCKIT19B	25,35	01



PARTENZA VERTICALE Ø60/100	VERTICAL STARTING Ø60/100	€/Pcs	
	CODE		
	PVF100FB	15,84	01



RACCORDI DI PARTENZA	STARTING ADAPTER	€/Pcs	
	CODE		
	S0610FERB	23,43	01



FLANGIA DI RACCORDO IN ALLUMINIO	ALUMINUM FLANGE ADAPTER	€/Pcs	
Compatibile per: Suitable For: FERROLI	CODE		
	SF08FN	08,09	05

Ø 60/100


SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE




KIT-25


COMPATIBILE PER: **RINNAI**
Suitable for:

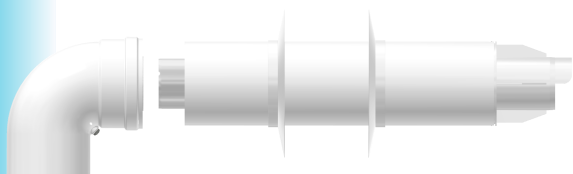

KIT Ø60/100	KIT Ø60/100		€/Pcs	
con Terminale/with terminal	PBT	L	CODE	
Ø100 in Metallo	750		KITCP257P	48,00 01
Ø100 in Metal				




CURVA DI PARTENZA Ø60/100	STARTING BEND Ø60/100		€/Pcs	
Curva di Partenza in	CODE			
Alluminio Pressofuso R60			CCP610MFB	24,71 01
Die Cast Aluminum Starting Bend				
Rm60				




SDOPPIATORE MONOBLOCCO	SPLITTER		€/Pcs	
	CODE			
			S08FFMMB	31,95 01

KIT-28


COMPATIBILE PER: **THERMEX**
Suitable for:

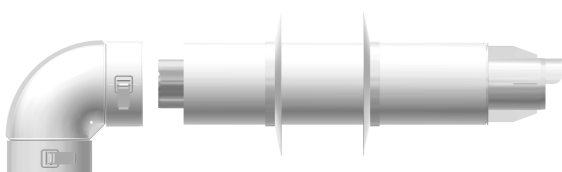

KIT Ø60/100	KIT Ø60/100		€/Pcs	
con Terminale / with terminal	PBT	L	CODE	
Ø100 in Metallo	750		KITC287PP	48,81 01
Ø100 in Metal				




CURVA DI PARTENZA Ø60/100	STARTING BEND Ø60/100		€/Pcs	
Curva di Partenza in	CODE			
Alluminio Pressofuso R60			CCKIT28B	25,12 01
Die Cast Aluminum Starting Bend				
Rm60				



SDOPPIATORE MONOBLOCCO	SPLITTER		€/Pcs	
	CODE			
			S08THFFB	34,57 01

UNI-KITC

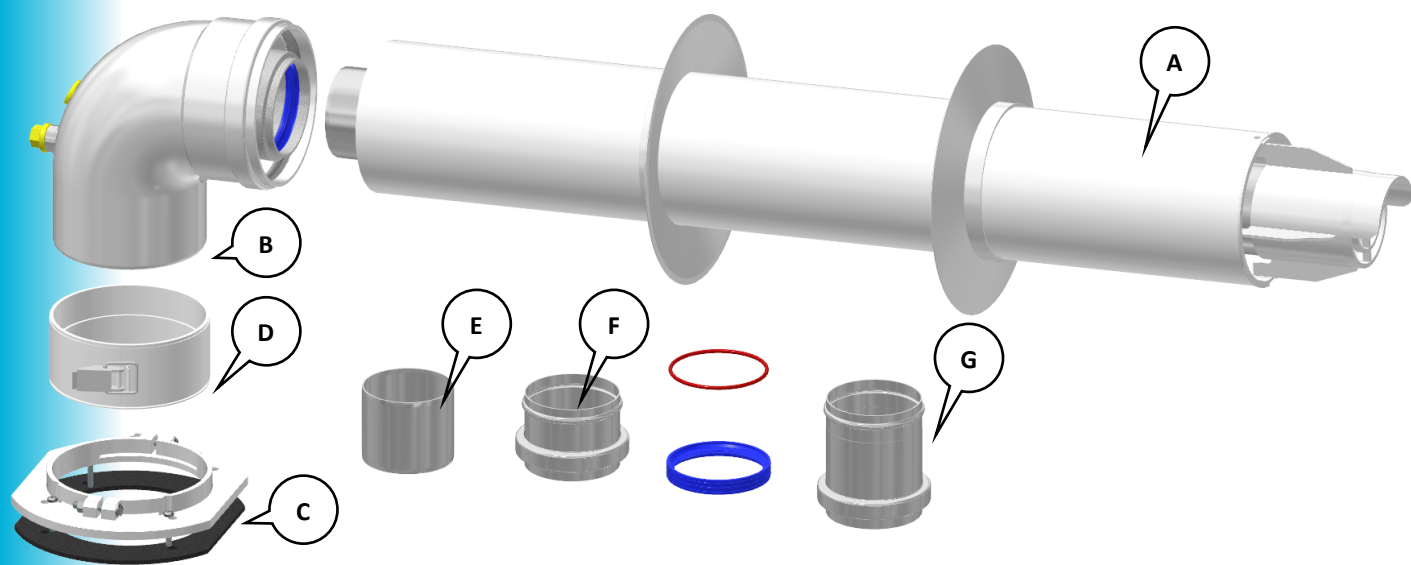

L	CODE	€/Pcs	
750	UNI-KITC Con esterno in plastica <i>With plastic outside</i>	45,80	01
750	UNI-KITCM Con esterno in metallo <i>With metal outside</i>	57,27	01

COMPATIBILE PER *Suitable for :*

A + B + E + F

•RINNAI

A + B + C + E + F

•ATON •BOSCH •FER •FERROLI •RADIANT

A + B + D + F

•ARGO •BAXI •ROCA

A + B + D + G

•BERETTA •INNOVITA •RIELLO •SYLBER •VISSMANN
•FONDITAL solo per scaldabagni / *only for water heaters*

A + B + D + E + F

•ARISTON •CHAFFOTEAUX •ECOFLAM
•HERMANN/SAUNIER DUVAL *only for mod. Opalia FF Nox met HSD*
•RHEEM RADI •SIMAT •VAILLANT

A + B + C + F

•ARCA •BALTUR •BIASI •BONGIOANNI •EUROTERM •FINTERM
•FONDITAL •HERMANN/SAUNIER DUVAL •ITALTHERM
•JUNKERS BOSCH •LAMBORGHINI •PENSOTTI •PROTHERM
•RHOSS •SANT'ANDREA •SARIGAS •SAVIO •SILE •SIME •UNICAL



SCARICO FUMI E VENTILAZIONE

ieri...
yesterday...



oggi...
today...



domani...
tomorrow...

...il partner ideale per una competizione globale
...the ideal partner for a global competition




CURVA M/F 90°
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINUM 90° BEND M/F

CODE	€/Pcs	
CCP610MFB	24,71	01

CURVA M/F 45°
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINUM 45° BEND M/F

CODE	€/Pcs	
CCP61045MFB	23,00	01



CURVA M/F 90° CON ISPEZIONE
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINUM 90° BEND M/F
WITH INSPECTION

CODE	€/Pcs	
CCPI610MFB	25,92	01



CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND

CODE	€/Pcs	
CCSF610B	20,88	01

Ø60 F/F — Ø100 M/M

CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND

CODE	€/Pcs	
KCC610B1	23,60	01

Ø60 F/F — Ø100 M/M
Con n°1 manicotto in EPDM Tubo/Curva e
fascetta metallica
With No.1 EPDM muff Pipe/Bend and metal clamp



CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND

CODE	€/Pcs	
KCC610B	27,30	01

Ø60 F/F — Ø100 M/M
Con n°2 manicotto in EPDM Tubo/Curva e
fascetta metallica
With No.2 EPDM muff Pipe/Bend and metal clamp

CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND

CODE	€/Pcs	
CISF610B	22,40	01

Ø60 F/F — Ø100 M/M
Con Ispezione
With Inspection



CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND

CODE	€/Pcs	
CCF610B	22,00	01

Ø60 F/F — Ø100 M/M
Con Attacco Flangia Ø128
With Ø128 Fastening Flange

CURVA 90° IN ACCIAIO STAMPATO
MOULDED STEEL 90° BEND

CODE	€/Pcs	
CIF610B	23,18	01

Ø60 F/F — Ø100 M/M
Con Ispezione con Attacco Flangia Ø128
With Inspection and Ø128 Fastening Flange



Ø 60/100


SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

LINEA CONVENZIONALE CONVENTIONAL LINE



CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE IN PBT CONCENTRIC PIPES WITH PBT TERMINAL

	L	CODE	€/Pcs	
Ø60 in Alluminio Estruso Ø100 in Metallo	1000	KITM610P	31,15	01
Ø60 in Extruded Aluminum Ø100 in Metal	750	KITM075P	29,47	01
	500	KITM050P	28,38	01

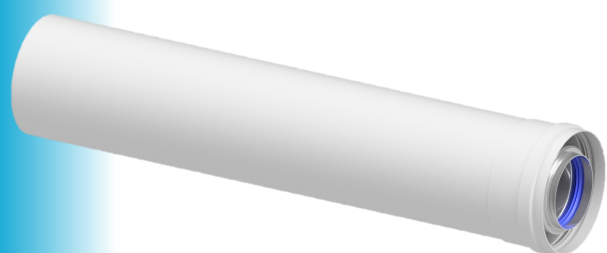

PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F CONCENTRIC PIPES M/F

	L	CODE	€/Pcs	
Ø60 in Alluminio Estruso Ø100 in Metallo	2000	KPCB620B	58,86	01
	1000	KPCB610B	30,84	01
Ø60 in Extruded Aluminum Ø100 in Metal	500	KPCB650B	21,00	01
	250	KPCB625B	13,55	01



TEE COASSIALE M/M/F CONCENTRIC TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	
TEISCM610B	41,59	01

Ø60 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum
Ø100 in Metallo — in Metal

TUBO M/F COASSIALE CON SPORTELLO ISPEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE CONCENTRIC PIPE M/F WITH INSPECTION DOOR HORIZONTAL/VERTICAL

CODE	€/Pcs	
TCSI610B	28,86	01

Ø60 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum
Ø100 in Metallo — in Metal



TRONCHETTO COASSIALE M/F CON ISPEZIONE ARIA/FUMI CONCENTRIC PIPE M/F WITH AIR/FLUE INSPECTION

CODE	€/Pcs	
TIOC610B	22,80	01

Ø60 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum
Ø100 in Metallo — in Metal
Compatibile per — Suitable For:
**Scaldabagno/Water Heater HERMANN/SAUNIER
DUVAL mod. OPALIA FF NOX MET HSD**

TRONCHETTO COASSIALE M/F CON RACCOLTA SCARICO CONDENSA CONCENTRIC PIPE M/F WITH COLLECTOR CONDENSATION DRAIN

CODE	€/Pcs	
TSC610MFB	23,16	01

Ø60 in Alluminio Estruso — in Extruded Aluminum
Ø100 in Metallo — in Metal



RACCORDI PER ACCOPIAMENTO CONDOTTI COASSIALI
ADAPTERS FOR JOINING CONCENTRIC EXTENSIONS

	<p>MANICOTTO EPDM/FASCETTA PER TUBO/TUBO Ø100 <i>EPDM MUFF, Ø100 CLAMP FOR PIPE/PIPE</i></p>	<p>RACCORDO F/F PER TUBO/TUBO Ø60 <i>Ø60 F/F ADAPTER FOR PIPE/PIPE</i></p>																	
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>FMPV10B</td> <td>10,04</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø		CODE	€/Pcs		100	FMPV10B	10,04	12	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>MFFOR06N</td> <td>06,42</td> <td>04</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	CODE	€/Pcs		60	MFFOR06N	06,42	04
	Ø	CODE		€/Pcs															
100	FMPV10B	10,04	12																
Ø	CODE	€/Pcs																	
60	MFFOR06N	06,42	04																

	<p>MANICOTTO ESTERNO Ø100 E RACCORDO F/F INTERNO Ø60 <i>Ø100 EXTERNAL MUFF AND Ø60 INTERNAL F/F ADAPTER</i></p>	<p>FASCETTA METALLICA Ø60 <i>Ø60 METAL CLAMP</i></p>																	
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100/60</td> <td>FM10MC06</td> <td>13,98</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Ø		CODE	€/Pcs		100/60	FM10MC06	13,98	10	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>FASC60</td> <td>06,09</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	CODE	€/Pcs		60	FASC60	06,09	10
	Ø	CODE		€/Pcs															
100/60	FM10MC06	13,98	10																
Ø	CODE	€/Pcs																	
60	FASC60	06,09	10																

RACCORDI PER COLLEGAMENTO CURVE STAMPATE
ADAPTERS FOR JOINING CONCENTRIC EXTENSIONS

	<p>MANICOTTO EPDM/FASCETTA PER TUBO/CURVA Ø109 <i>EPDM MUFF, Ø109 CLAMP FOR PIPE/BEND</i></p>	<p>MANICOTTO ESTERNO Ø100 E RACCORDO M/M INTERNO Ø60 <i>Ø100 EXTERNAL MUFF AND Ø60 INTERNAL M/M ADAPTER</i></p>																	
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>FMPV109B</td> <td>10,05</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Ø		CODE	€/Pcs		100	FMPV109B	10,05	12	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100/60</td> <td>FMCC610B</td> <td>09,26</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	CODE	€/Pcs		100/60	FMCC610B	09,26	10
	Ø	CODE		€/Pcs															
100	FMPV109B	10,05	12																
Ø	CODE	€/Pcs																	
100/60	FMCC610B	09,26	10																

ACCESSORI VARI
ACCESSORIES

	<p>TERMINALE PER SCARICO/ ASPIRAZIONE COASSIALE IN PBT <i>PBT TERMINAL FOR CONCENTRIC FLUE OUTLET/AIR INLET</i></p>	<p>COLLARE Ø100 WALL BRACKET Ø100</p>																	
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100/60</td> <td>TERMPBT</td> <td>08,25</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>	Ø		CODE	€/Pcs		100/60	TERMPBT	08,25	01	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>COFERB10</td> <td>08,92</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	CODE	€/Pcs		100	COFERB10	08,92	25
	Ø	CODE		€/Pcs															
100/60	TERMPBT	08,25	01																
Ø	CODE	€/Pcs																	
100	COFERB10	08,92	25																

	<p>ROSONE COPRIMURO WALL COVER</p>	<p>ROSONE COPRIMURO WALL COVER</p>																	
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>RCPE10</td> <td>04,99</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Ø		CODE	€/Pcs		100	RCPE10	04,99	18	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>RCEP10</td> <td>04,99</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	CODE	€/Pcs		100	RCEP10	04,99	20
	Ø	CODE		€/Pcs															
100	RCPE10	04,99	18																
Ø	CODE	€/Pcs																	
100	RCEP10	04,99	20																
<p>PE BIANCO - PER USO ESTERNO/INTERNO <i>WHITE PE - FOR EXTERNAL/INTERNAL USE</i></p>	<p>EPDM BIANCO - PER USO INTERNO <i>WHITE EPDM - FOR INTERNAL USE</i></p>																		

	<p>SCIVOLANTE LUBRICANT</p>	<p>GUARNIZIONI IN SILICONE A TRIPLO LABBRO TRIPLE LIP SILICON SEALS</p>																			
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SCIVOLANTE</td> <td>05,17</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>	CODE		€/Pcs		SCIVOLANTE	05,17	01	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>CODE</th> <th>€/Pcs</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>ORL06S</td> <td>01,49</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>ORL10S</td> <td>02,51</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Ø	CODE	€/Pcs		60	ORL06S	01,49	10	100	ORL10S	02,51	10
	CODE	€/Pcs																			
SCIVOLANTE	05,17	01																			
Ø	CODE	€/Pcs																			
60	ORL06S	01,49	10																		
100	ORL10S	02,51	10																		
<p>Tubetto da 250ml di lubrificante silconico <i>250ml tube of silicon lubricant for PPs products</i></p>																					

Ø 80/125

SISTEMA COASSIALE CONCENTRIC SYSTEM

LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE



CONDOTTI COASSIALI CON TERMINALE INOX CONCENTRIC PIPES WITH INOX TERMINAL



L	CODE	€/Pcs	
1000	KITM812510B	50,17	01

Ø80 in Alluminio Estruso
in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo - in Metal

PROLUNGHE COASSIALI BICCHIERATE M/F CONCENTRIC PIPES M/F



L	CODE	€/Pcs	
2000	KPCB8122B	84,69	01
1000	KPCB8121B	45,53	01
500	KPCB8125B	26,10	01
250	KPCB8102B	15,75	01

Ø80 in Alluminio Estruso
in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo - in Metal



CURVA M/F 90° 90° BEND M/F

CODE	€/Pcs	
CCP812590MFB	34,32	01

Ø80/125
in Alluminio Pressofuso/Die Cast Aluminum

CURVA M/F 45° 45° BEND M/F

CODE	€/Pcs	
CCP812545MFB	32,64	01

Ø80/125
in Alluminio Pressofuso/Die Cast Aluminum



SDOPPIATORE MONOBLOCCO CONNECTION

CODE	€/Pcs	
S08125MFB	25,08	01

Attacco Fastening
Ø80/125 F/F

TUBO M/F COASSIALE CON SPORTELLO ISPEZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE CONCENTRIC PIPE M/F WITH INSPECTION DOOR HORIZONTAL/VERTICAL

CODE	€/Pcs	
TCSI8125B	33,54	01

Ø80 in Alluminio Estruso - in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo - in Metal



TEE COASSIALE M/M/F CONCENTRIC TEE M/M/F

CODE	€/Pcs	
TEISCM825B	45,95	01

Ø80 in Alluminio Estruso - in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo - in Metal

TRONCHETTO COASSIALE M/F CON RACCOLTA SCARICO CONDENSA CONCENTRIC PIPE M/F WITH COLLECTOR CON- DENSATION DRAIN

CODE	€/Pcs	
TSC825MFB	24,72	01

Ø80 in Alluminio Estruso - in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo - in Metal



TRONCHETTO COASSIALE M/F CON ISPEZIONE ARIA/FUMI CONCENTRIC PIPE M/F WITH AIR/FLUE INSPECTION

CODE	€/Pcs	
TIOC825B	24,92	01

Ø80 in Alluminio Estruso - in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo - in Metal

ROSONE COPRIMURO WALL COVER

Ø	CODE	€/Pcs	
125	RCEP125	07,96	14

EPDM BIANCO - WHITE EPDM



RIDUZIONE COASSIALE M/F CONCENTRIC ADAPTER M/F Ø60/100 — Ø80/125

CODE	€/Pcs	
MMF610825B	26,69	01

Ø80 in Alluminio Estruso - in Extruded Aluminum
Ø125 in Metallo - in Metal

COLLARE Ø125 WALL BRACKET Ø125

Ø	CODE	€/Pcs	
100	COFERB125	12,83	25





LINEA CONVENZIONALE
CONVENTIONAL LINE

SISTEMA CAMINI A TETTO
ROOF TERMINAL SYSTEM



Isolamento da raggi U.V.
Isolation from U.V.

Preso Aria Regolabile
Adjustable Air Outlet

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

Il “**SISTEMA CAMINI A TETTO**” è realizzato con la bicchieratura calibrata e il lato maschio rastremato per facilitare una veloce e corretta installazione.

La guarnizione in silicone a triplo labbro assicura una tenuta ottimale per lo scarico dei fumi.

I tubi interni sono realizzati in Alluminio Estruso in lega EN AW-6060.

I condotti esterni sono realizzati in Rame, Acciaio Inox 304 BA, PVC o Alluminio, con la verniciatura a polveri che garantisce uniformità di colore.

*The “**ROOF CHIMNEY SYSTEM**” is made with calibrated sockets and a tapered male side to facilitate quick and correct installation.*

The internal tubes are made of Extruded Aluminum in EN AW-6060 alloy.

The external ducts are made of Copper, 304 BA Stainless Steel, PVC or Painted Aluminum, the powder coating gives uniformity of color across the entire duct. The triple lip silicone gasket ensures an optimal seal to the fumes outlet.



Scarica le certificazioni dal nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “CAMINI A TETTO” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a convenzionali a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslo-rotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’accoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio silicico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione

Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezzature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezzature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc.

E’ tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallici.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeri/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “ROOF CHIMNEY SYSTEM” are designed to be used in the service of conventional boilers with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) .

The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 ° C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly.

To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke ducts must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MAINTENANCE

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL



L	CODE	€/Pcs	
1050	KTC812N	102,46	01
Attacco Ø80/125 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Fastening Ø80/125 M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>			



CODE	€/Pcs	
KTC508N	102,90	01
Attacco Scarico Fumi Ø80 M Ø125 in PVC nero SOLO PER SCARICO FUMI <i>Ø80 M Flue Gas Fastening PVC Black Ø125 ONLY FLUE OUTLET</i>		



CODE	€/Pcs	
KTC610N	122,13	01
Attacco Scarico Fumi Ø80 M Aspirazione Aria Ø80 M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Ø80 M Flue Gas Fastening Ø80 M Air Inlet With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>		



CODE	€/Pcs	
KTC610N	108,10	01
Attacco Ø60/100 F/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Fastening Ø60/100 F/M With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>		

CAMINO A TETTO COASSIALE
CONCENTRIC ROOF TERMINAL



L	CODE	€/Pcs	
1050	KTC610MN	105,96	01
Attacco Ø60/100 M/M Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Fastening Ø60/100 M/M With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>			



CODE	€/Pcs	
KTC610HAM	122,43	01
Attacco Ø60/100 F/F Con regolazione aria Comburente Ø125 in PVC nero <i>Fastening Ø60/100 F/F With regulation air comburent PVC Black Ø125</i>		



CODE	€/Pcs	
KTC610AR	141,74	01
Terminale Rame Attacco Ø60/100 M/M Con regolazione aria Comburente Ø100 in Rame/Alluminio <i>Copper Terminale Fastening Ø60/100 M/M With regulation air comburent Copper/Aluminum Ø100</i>		



CODE	€/Pcs	
KTC610AA	111,23	01
Terminale Acciaio Inox 304 Attacco Ø60/100 M/M Con regolazione aria Comburente Ø100 in Alluminio Verniciato Bianco <i>304 Stainless Steel Terminale Fastening Ø60/100 M/M With regulation air comburent White painted Aluminum Ø100</i>		



TESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD



Ø	CODE	€/Pcs	
80	TC80	38,46	01

Attacco in Alluminio Ø80 M
Ø80 M Aluminum Fastening

TESTA CAMINO A TETTO
ROOF TERMINAL HEAD

Ø	CODE	€/Pcs	
100	TC100	40,36	01


Attacco in Alluminio Ø100 M
Ø100 M Aluminum Fastening

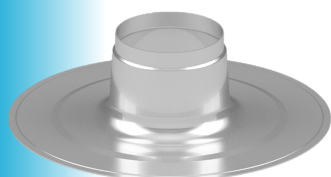


TEGOLA PER CAMINI A TETTO PIANO
TILE FOR ROOF TERMINAL

CODE	€/Pcs	
TEGTPN	26,20	01

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo)
Universal fastening (valid for all the roof terminals listed of this catalogue)

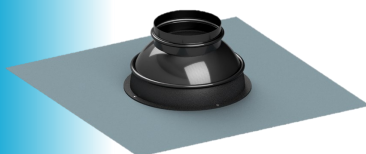

PRIVO DI PIOMBO
FREE LEAD

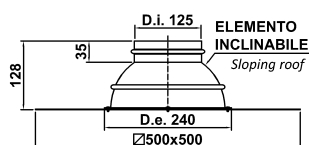


TEGOLA PER CAMINI A TETTO INCLINATO
TILE FOR SLOPED ROOF FIREPLACES

CODE	€/Pcs	
TEGNN	54,93	01


Regolabile 0°-35°
Adjustable 0° -35°

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo),
con conversa in lastra di gomma con anima di alluminio (NO PIOMPO).

*Universal fastening (valid for all the roof terminal listed of this catalogue),
with a rubber sheet with an aluminum core (NO LEAD).*

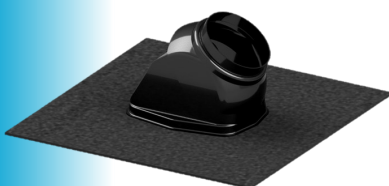

PRIVO DI PIOMBO
FREE LEAD



TEGOLA PER CAMINI A TETTO INCLINATO
TILE FOR SLOPED ROOF FIREPLACES

CODE	€/Pcs	
TEGNNUB	58,90	01

Regolabile 25°-45°
Adjustable 25° -45°

Attacco universale (valido per tutti i camini a tetto del presente catalogo),
con conversa in lastra di gomma con anima di alluminio (NO PIOMPO).

*Universal fastening (valid for all the roof terminal listed of this catalogue),
with a rubber sheet with an aluminum core (NO LEAD).*